


仕 様 表				機外配線要領						
電 源		電 源 ・ 三 相 200V		機外配線	ユニット電源 (室外側)	漏電遮断器	定格電流	A	20	
電 源 周 波 数		Hz	50Hz			定格感度電流	A	mA	30	
冷 房	定 格	定格冷房能力	kW			10.0(3.5~11.2)	動作時間	—	0.1S以内	
		定格消費電力	kW			3.50	手元開閉器	開閉器容量	A	30
		冷房エネルギー消費効率(COP)	—			2.86		B種ヒューズ	A	20
		運 転 電 流	A			10.9	配線用遮断器	定格電流	A	20
		力 率	%			93		ユニット電源線太さ	C	mm <sup>2</sup>
定 格 冷 房 時 の 顕 熱 比	—	0.7	内外接続線太さ			50m 以下	D	mm	φ1.6	
暖 房	定 格	中間冷房能力	kW			4.60	80m 以下	D	mm	φ2.0
		中間冷房消費電力	kW			1.11	アース線太さ	E	mm	φ1.6
		中間冷房エネルギー消費効率	—	4.14	電 源 単 相 ・ 200V					
		冷房期間エネルギー消費効率(CSPF)	—	4.7	漏電遮断器	定格電流	G	A	15	
		定格暖房能力	kW	—	定格感度電流	G	mA	30		
暖 房	中 間	定格消費電力	kW	—	動作時間	—	0.1S以内			
		暖房エネルギー消費効率(COP)	—	—	手元開閉器	開閉器容量	A	15		
		運 転 電 流	A	—		B種ヒューズ	H	A	15	
		力 率	%	—	配線用遮断器	定格電流	A	15		
		中間暖房能力	kW	—		電 源 線 太 さ	I	mm <sup>2</sup>	2.0	
中間暖房消費電力	kW	—	内外接続線太さ	K	—	0.3mm <sup>2</sup> 以上				
中間暖房エネルギー消費効率	—	—	アース線太さ	J	mm	φ1.6				
暖房低温能力	kW	—	電 源 単 相 ・ 200V							
暖房低温消費電力	kW	—	漏電遮断器	定格電流	G	A	15			
暖房期間エネルギー消費効率(HSPF)	—	—	定格感度電流	G	mA	30				
動作時間	—	—	動作時間	—	—	0.1S以内				
冷暖平均エネルギー消費効率(GOP)	—	—	手元開閉器	開閉器容量	A	15				
通年エネルギー消費効率(APF)	—	4.7	B種ヒューズ	H	A	15				
最大運転電流	A	17.0	配線用遮断器	定格電流	A	15				
室内ユニット		MPL-RP112BA		電 源 線 太 さ						
外形寸法 <H × W × D>		mm	258 × 840 × 840	内外接続線太さ						
外装色 <マンセル>		—	ピュアホワイト<6.4Y 8.9/0.4>	アース線太さ						
補助電気ヒーター		kW	—	リ モ コ ン 線						
エアフィルター		PPハニカム(抗菌仕様)								
送風機(形式 × 出力 × 個数)		—	ターボファン × 0.05kW × 1							
風 量		m <sup>3</sup> /min	静粛20-弱22-中24-強26							
機 外 静 圧		Pa	0							
風向調節		上下方向 30° ~ 60° の間で5段階に設定可 ・ スイング								
運 転 音		dB	静粛33-弱36-中38-強40							
製 品 質 量		kg	23 + 6(パネル)							
ド レ ン パ ン		ABS樹脂シート・発泡PS(防カビ仕様)								
ド レ ン 配 管 サ イ ズ		—	VP-25							
室外ユニット		MPU-P112HA5								
外形寸法 <H × W × D>		mm	740 × 950 × 330(+30)							
外装色 <マンセル>		—	アイボリー<3Y 7.8/1.1>							
圧縮機		1日の冷凍能力	法定トン	0.420~1.530						
形式 × 出力 × 個数		—	全密閉 × 2.3kW × 1							
保護装置		—	吐出温度検知、過電流検知回路							
設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	3.6/2.3							
I P コ ー ド		—	IPX4							
送風機(形式 × 出力 × 個数)		—	プロペラファン × 0.06kW × 1							
風 量		m <sup>3</sup> /min	50							
送風機用保護装置		—	過熱/過電流保護							
運 転 音 ( 冷 房 / 暖 房 )		dB	48							
製 品 質 量		kg	64							
共通事項		冷媒	R410A × 2.7							
冷媒配管長		m	20(追加チャージ時50)							
高低差		m	30							
室内側冷媒配管径(液/ガス)		mm	φ9.52 / φ15.88							
室外側冷媒配管径(液/ガス)		mm	φ9.52 / φ15.88							
温度設定(リモコン)		冷房・ドライ19~30℃								
使用温度範囲	冷房	室内	乾球温度19~32℃/湿球温度15~23℃							
		室外	乾球温度-5~43℃ / —							
暖房	室内	—								
	室外	—								
セット別売形名		リモコン	PAR-SW9RA							
		パネル	MPLP-P160BWH							


### 電気配線図

#### (1) 電源重畳方式

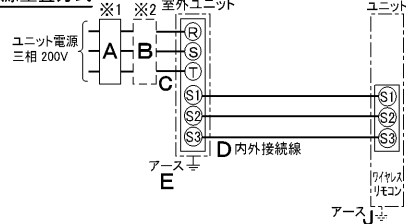


※室内外の渡り配線の総延長が80m以上となる場合は、電源重畳方式での配線はできません。  
必ず(2)内外別受電方式あるいは(3)室外ユニットより室内ユニットに電源を供給する方式にしてください。

#### (2) 内外別受電方式

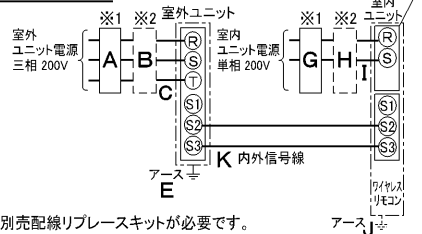

※別売配線リブレスキットが必要です。

#### (3) 室外ユニットより室内ユニットに電源を供給する方式

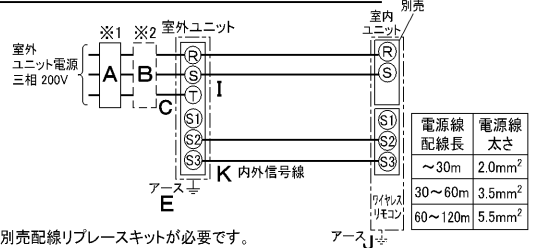

※別売配線リブレスキットが必要です。

(2) または (3) の場合、S1-S1間の渡り配線は絶対に行わないでください。

- ※1. 電源には必ず漏電遮断器を取付けてください。漏電遮断器は、インバーター回路用遮断器(三菱電機製NV-Cシリーズまたは、その同等品)を選定してください。
- ※2. 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には、漏電遮断器と直列に手元開閉器(開閉器+B種ヒューズ)または、配線用遮断器が必要となります。  
・電線太さは、20mまでの電圧降下を見込んで選定してありますので、20mを超える場合は、電圧降下を考慮して「内線規程」等に従い、お選びください。  
・電力会社の地区により規制を受ける場合がありますので、事前に所轄の電力会社にお問い合わせください。

- #### 注意事項
- 冷房能力および電気特性はJIS B8616:2006およびJRA4048:2006に準拠した値です。  
延長配管7.5m(相当長)、高低差0m
  - 冷房能力の( )内は、能力変化の値を示します。
  - 運転音は、JIS規格に準じて、反響の少ない無響室で測定した数値(Aスケール)です。  
実際に据付した状態で測定すると、周囲の騒音や反響などの影響を受け、表示数値より、大きくなるのが普通です。
  - 天井内の温度・湿度が30℃RH80%を超える場合、断熱強化のため、別売部品「高湿度対応キット」を本体に取付けてご使用ください。

**三菱電機株式会社**  
空冷式パッケージエアコン仕様書  
グリーン購入法適合


4方向天井カセット形(ワイドパワーカセット)

**MPL-P112BLK**


形名	MPL-P112BLK				
作成日	2006-09-13	図番	MPLP112BLK-5	副番	記号

※本図は別売多機能ケースメント及び別売高性能フィルタ－又は別売電気集塵機取付の場合を示す。


- 注1. 化粧パネルは標準パネル、ムーブアイパネル、標準パネルカンタン自動パネル、ムーブアイパネルカンタン自動パネルからお選びください。
2. ドレン配管はPVC管VP-25を使用してください。ドレンポンプ内蔵です。最大揚程は天井面から850mmです。
3. 吊りボルトはM10またはW3/8ネジを使用してください。(現地手配)
4. サービス時、電気品箱を取外す事があります。電源線並びにリモコン線、室内外伝送線の接続時には、電線に十分な余裕を持たせてください。
5. カンタンコーナポケットより、化粧パネルを付けたまま本体の高さ調整が可能です。
6. 別売加湿器(別吊り方式)取付時は天井ふところ高さが、360mm以上必要となります。別売加湿器(直付け方式)取付時は天井ふところ高さが、300mm以上必要となります。
7. 別売多機能ケースメント及び別売高性能フィルタ－又は別売電気集塵機取付時の注意  
 1) 天井ふところ高さがE以上必要となります。  
 2) 別売高性能フィルタ－は、別売多機能ケースメントと併用となります。
8. 分ダクト接続時は、十分な断熱を行なってください。(露付、露たれの原因になります)
9. 必要な据え付け・サービススペースは下図を参照願います。

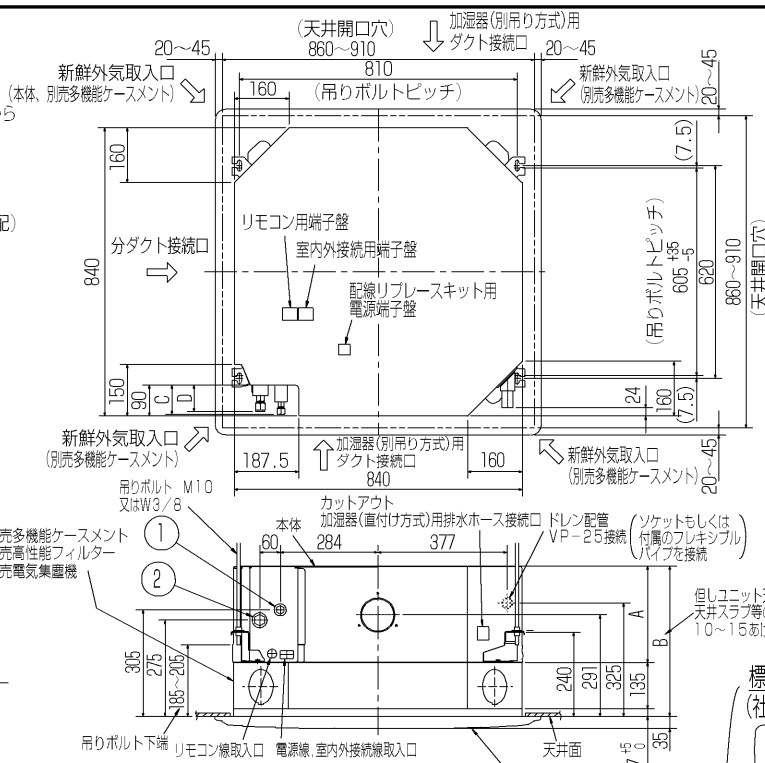


加湿器(別吊り方式)用ダクト接続口詳細図(両側面)

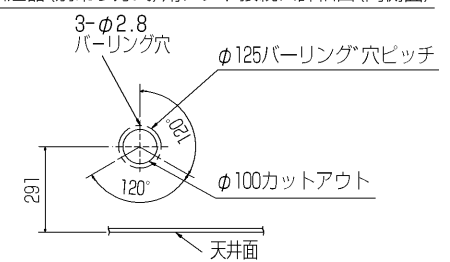


分ダクト接続口詳細図(両側面)

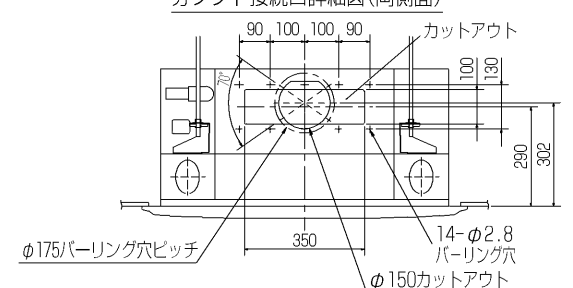


据え付け所要スペース(室内ユニット)

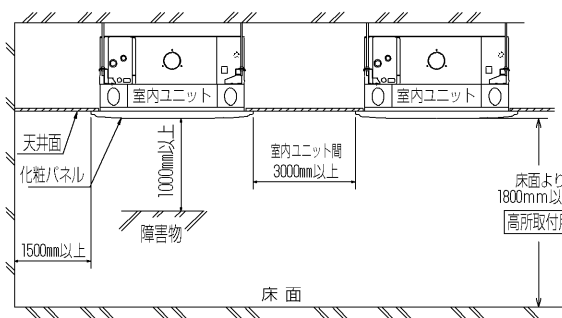


カンタン自動パネル 吸込グリル昇降寸法

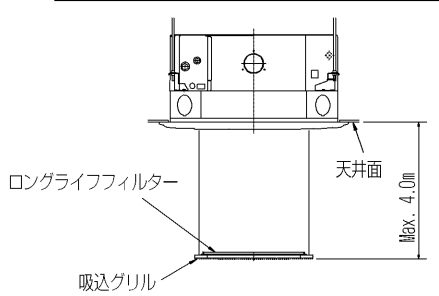

新鮮外気取入口詳細図

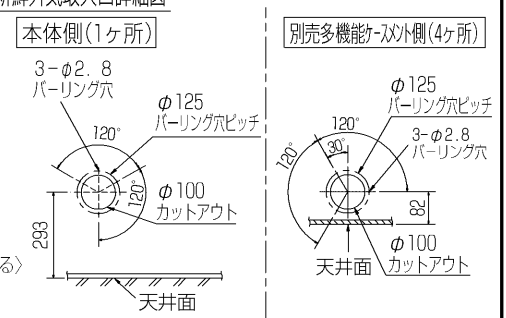

標準パネルの場合 (社名表示部)

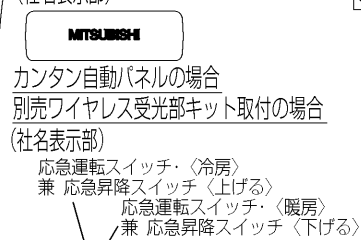

別売電気集塵機取付の場合 (社名表示部)




\*機種ごとの能力は下記による。  
 MPLZ-RP-BA...40,45,50,56,63,71,80,112,140,160  
 MPL-RP-BA...40,45,50,56,63,71,80,112,140,160

①	②	能力				
		A	B	C	D	E
40~63形 冷媒配管φ6.35 フレア接続 1/4F	冷媒配管φ12.7 フレア接続 1/2F	241	393	80	74	400
71,80形						
112形 冷媒配管φ9.52 フレア接続 3/8F	冷媒配管φ15.88 フレア接続 5/8F	85	77			440
Z-112形		281	433			
140,160形						


RG01V147-2

単位	スケール	作成日	形名	MPLZ-RP40~160BA MPL-RP40~160BA
mm	NTS	2006-10-27	パッケージエアコン室内ユニット外形図 (4方向天井カセット形)(別売組込図)	
三菱電機株式会社			図番	BE7PQEDA
			副番	C
			記号	

- 注1.化粧パネルは標準パネル、ムーブアイパネル、標準パネルカンタン自動パネル、ムーブアイパネルカンタン自動パネルからお選びください。
- 2.ドレン配管はPVC管VP-25を使用してください。  
ドレンポンプ内蔵です。  
最大揚程は天井面から850mmです。
- 3.吊りボルトはM10またはW3/8ネジを使用してください。(現地手配)
- 4.サービス時、電気品箱を取外す事があります。  
電源線並びにリモコン線、室内外接続線の接続時には、電線に十分な余裕を持たせてください。
- 5.カンタンコーナポケットより、化粧パネルを付けたまま本体の高さ調整が可能です。
- 6.別売加湿器(別吊り方式)取付時は天井ふところ高さが、360mm以上必要となります。  
別売加湿器(直付け方式)取付時は天井ふところ高さが、300mm以上必要となります。
- 7.別売多機能ケースメント及び別売高性能フィルター又は別売電気集塵機取付時の注意  
1)天井ふところ高さがE以上必要となります。  
2)図中の※印部の寸法は、135mm加算されます。  
3)別売高性能フィルターは、別売多機能ケースメントと併用となります。
- 8.分ダクト接続時は、十分な断熱を行なってください。  
(露付、露たれの原因になります)
- 9.必要な据え付け・サービススペースは下図を参照願います。

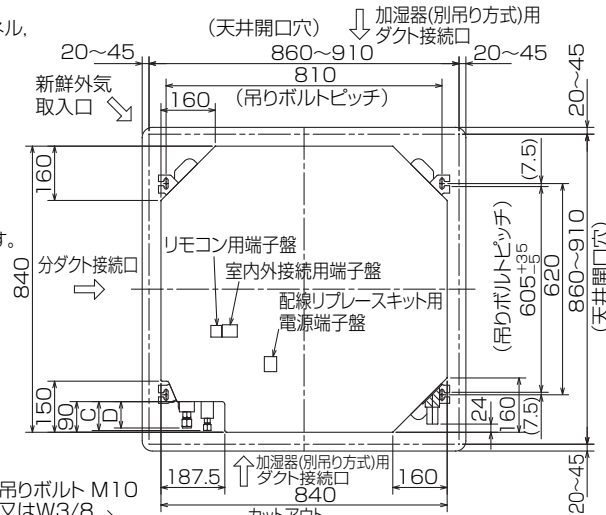


加湿器(別吊り方式)用ダクト接続口詳細図(両側面)


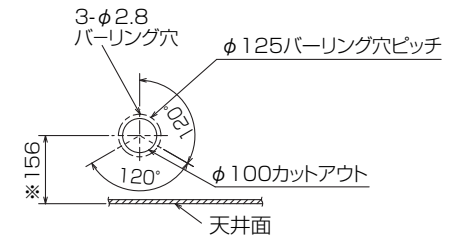


分ダクト接続口詳細図(両側面)

\*加湿器(直付け方式)取付け時は指定方向の350×100のカットアウト部を使用します。

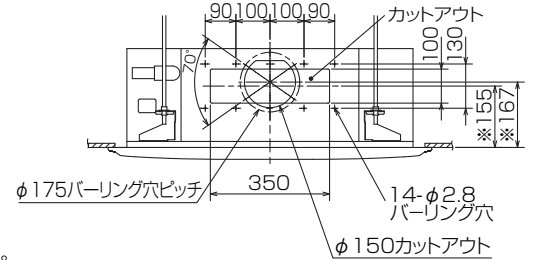

新鮮外気取入口詳細図

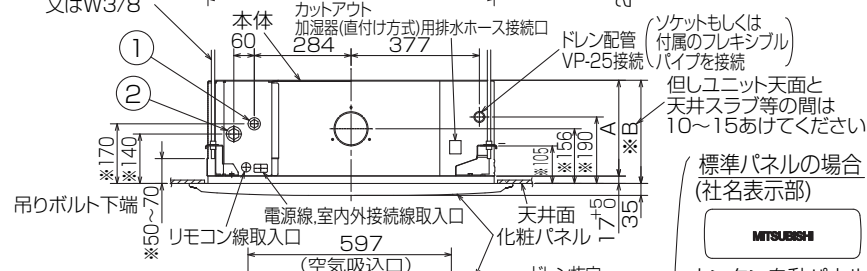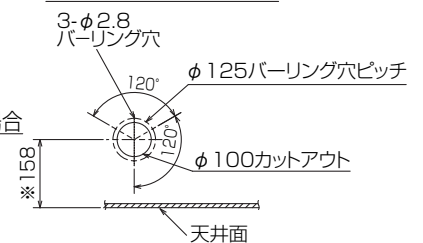

(ソケットもしくは付属のフレキシブルパイプを接続) 但しユニット天面と天井スラブ等の間は10~15あけてください。

標準パネルの場合 (社名表示部)



カンタン自動パネルの場合 別売ワイヤレス受光部キット取付の場合 (社名表示部)


- 応急運転スイッチ・(冷房) 兼 応急昇降スイッチ(上げる)
- 応急運転スイッチ・(暖房) 兼 応急昇降スイッチ(下げる)





受光部 運転ランプ 別売電気集塵機取付の場合 (社名表示部)



据え付け所要スペース(室内ユニット)

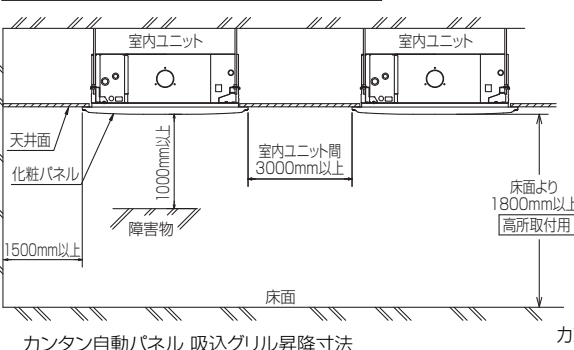

カンタン自動パネル 吸込グリル升降寸法

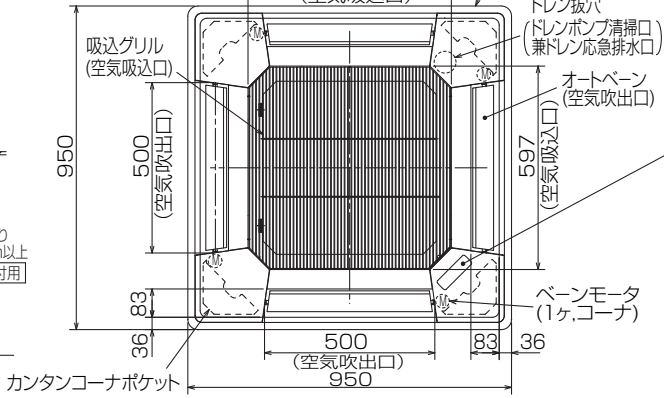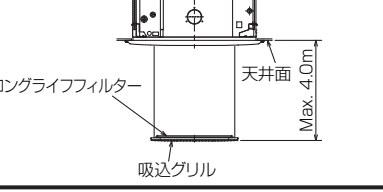

①	②	A	B	C	D	E
冷媒配管 φ9.52 フレア接続 3/8F	冷媒配管 φ15.88 フレア接続 5/8F	241	258	85	77	400

RG01V147

単位	スケール	作成日	形名	MPL-RP112BA
mm	NTS	2007-5-31	パッケージエアコン室内ユニット外形図 (4方向天井カセット形)(標準パネル)	
三菱電機株式会社		図番	GA-MPL-RP112BA	副番
				記号



# 三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

品名 ワイヤレスリモコンキット(操作部+受光部キット) 形名 PAR-SW9RA

1. 適用機種 MPLP-P160BWE/BWH(化粧パネル)

## 2. 仕様

### 受光部キット

項目	内容
運転表示ランプ	運転時:LED(緑色)点灯表示、異常時:LED(緑色)点滅表示 暖房準備中:LED(オレンジ色)点灯表示
応急運転	冷房・暖房スイッチ(運転/停止)装備
ユニット制御台数	1グループ最大16冷媒系統 (但し、1冷媒系統毎に1台以上ワイヤレス受光部キットを設置してください。)
アダプタ配線	コネクタ付9芯コード(付属)を室内ユニット本体制御基板上的コネクタ(CN90)に接続
受光範囲	受光部正面より45°の範囲で7m以内(条件により異なります)
外装	ABS樹脂(化粧パネルと同色、マンセルNo. 6.4Y8.9/0.4)

### 操作部

項目	内容
運転/停止	運転:運転内容を液晶表示
運転モード	冷房/ドライ/送風/自動/暖房 切換・表示
室温調節	冷房/ドライ :19~30°C/1°C単位で設定・表示
	暖房 :17~28°C/1°C単位で設定・表示
	自動 :19~28°C/1°C単位で設定・表示
風速調節	静粛/弱/中/強 4ノッチ切換・表示
風向調節	上下:ペーンの吹出角度固定4段階・スイング 計5段階切換・表示
	左右:“この機能はありません”表示
時刻表示	時/分表示(現在時刻・開始時刻・終了時刻)
タイマー機能	10分単位で開始・終了時刻を各々設定・表示/1日
電源	DC3V(単4アルカリ電池 2本使用(付属))
使用環境条件	温度:0~40°C 湿度:30~90%RH(結露なきこと)
外形寸法	H159.3×W58×D19
外装	ホワイ(ABS樹脂)
据付方法	付属リモコンホルダーを壁面に直付け
付属部品	単4アルカリ乾電池2本・リモコンホルダーと取付用ネジ(4.1×16 2本)

## 3. 外形図

### 受光部キット




### 操作部



### リモコンホルダー

※( )の寸法は実測値です。

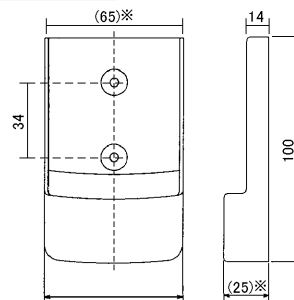

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

形名 PAR-SW9RA

三菱電機株式会社

第3角法  
単位:mm

作成日  
2007-5-21

仕様書番号  
(形名コード)

7EAA9R 副番 A 頁 1/2

# 三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

品名	ワイヤレスリモコンキット(操作部+受光部キット)	形名	PAR-SW9RA
----	--------------------------	----	-----------

## 4. 取付位置

### 受光部キット

本品は化粧パネルの右図の位置  
(室内ユニット本体の冷媒配管部と対角側のコーナーのみ)  
に取付けます。

※無理やり、指定位置以外に取付けした場合は、  
ワイヤレス受光部キットの故障の原因になります。

※別売カンタン自動パネル(自動昇降)には、  
取付け済みですので、本部品は不要です。



別売ワイヤレス受光部キット  
取付位置(ユニット運転用)  
※この位置のみ取付可能

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

形名

PAR-SW9RA

 三菱電機株式会社

第3角法

作成日

仕様書番号

7EAA9R

副番

A

頁

2/2

単位:mm

2007-5-21

(形名コード)