



- 注1.化粧パネルは標準パネル、ムーブアイパネル、標準パネルカントン自動パネル、ムーブアイパネルカントン自動パネルからお選びください。
- 2.ドレン配管はPVC管VP-25を使用してください。
ドレンポンプ内蔵です。
最大揚程は天井面から850mmです。
- 3.吊りボルトはM10またはW3/8を使用してください。(現地手配)
- 4.サービス時、電気品箱を取外すことがあります。
電源線並びにリモコン線、室内外接続線の接続時には、電線に十分な余裕を持たせてください。
- 5.カントンコーナポケットより、化粧パネルを付けたまま本体の高さ調整が可能です。
- 6.別売加湿器(別吊り方式)、取付時は天井ふところ高さが、360mm以上必要となります。
別売加湿器(直付け方式)、取付時は天井ふところ高さが、300mm以上必要となります。
- 7.別売多機能ケースメント及び別売高性能フィルター又は別売電気集塵機取付時の注意
1)天井ふところ高さがE以上必要となります。
2)図中の※印部の寸法は、135mm加算されます。
3)別売高性能フィルターは、別売多機能ケースメントと併用となります。
- 8.分ダクト接続時は、十分な断熱を行なってください。
(露付、露たれの原因になります)
- 9.必要な据え付け・サービススペースは下図を参照願います。

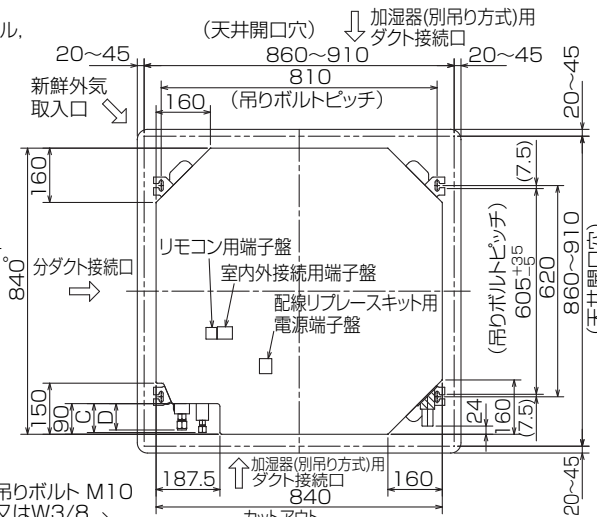


加湿器(別吊り方式)用ダクト接続口詳細図(両側面)


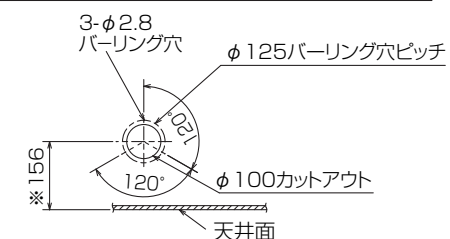


分ダクト接続口詳細図(両側面)

*加湿器(直付け方式)取付け時は指定方向の350×100のカットアウト部を使用します。

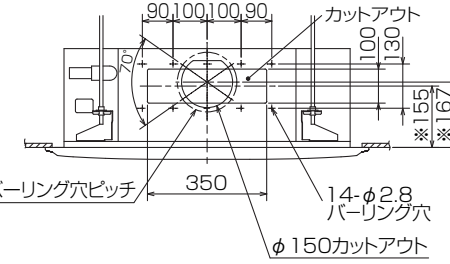

新鮮外気取入口詳細図

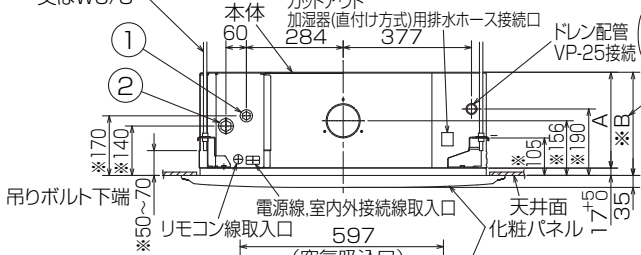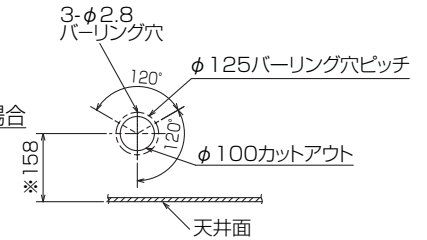


(ソケットもしくは付属のフレキシブルパイプを接続) 但しユニット天面と天井スラブ等の間は10~15あけてください。

標準パネルの場合 (社名表示部)



カントン自動パネルの場合 別売ワイヤレス受光部キット取付の場合 (社名表示部)



応急運転スイッチ・(冷房) 兼 応急昇降スイッチ(上げる)
応急運転スイッチ・(暖房) 兼 応急昇降スイッチ(下げる)



受光部 運転ランプ 別売電気集塵機取付の場合 (社名表示部)



①	②	A	B	C	D	E
冷媒配管 φ9.52 フレア接続 3/8F	冷媒配管 φ15.88 フレア接続 5/8F	281	298	85	77	440

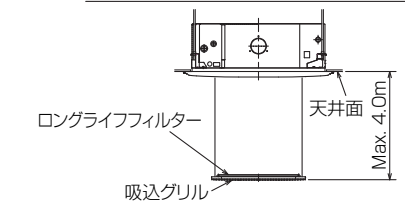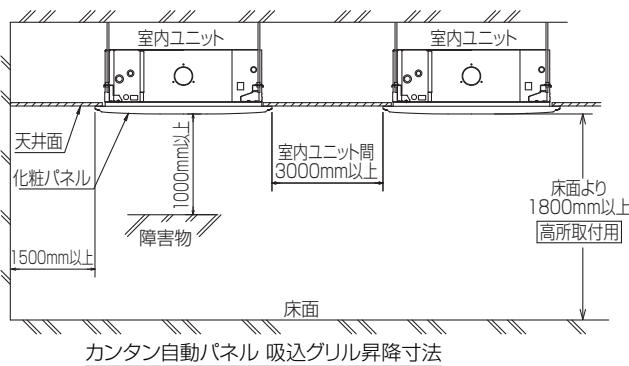

RG01V147

単位	スケール	作成日	形名	MPL-RP160BA2
mm	NTS	2007-12-28	パッケージエアコン室内ユニット外形図 (4方向天井カセット形) (標準パネル)	
三菱電機株式会社		図番	GA-MPL-RP160BA2	副番
				記号