

| 仕 様 表 | | | | |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------|--------------|
| 電 源 | 電 源 ・ 単 相 200V | | | |
| 電 源 周 波 数 | Hz | 60Hz | | |
| 冷 房 | 定 格 | 定 格 冷 房 能 力 | kW | 4.0(1.5~4.5) |
| | | 定 格 消 費 電 力 | kW | 1.13 |
| | | 冷 房 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (COP) | — | 3.54 |
| | 中 間 | 運 転 電 流 | A | 6.3 |
| | | 力 率 | % | 90 |
| | | 定 格 冷 房 時 の 顕 熱 比 | — | 0.79 |
| 暖 房 | 定 格 | 中 間 冷 房 能 力 | kW | 2.00 |
| | | 中 間 冷 房 消 費 電 力 | kW | 0.36 |
| | | 中 間 冷 房 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 | — | 5.56 |
| | 中 間 | 冷 房 期 間 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (CSPF) | — | 6.3 |
| | | 定 格 暖 房 能 力 | kW | 4.5(1.5~5.8) |
| | | 定 格 消 費 電 力 | kW | 1.17 |
| 室 内 ユ ニ ッ ト | 定 格 | 暖 房 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (COP) | — | 3.85 |
| | | 運 転 電 流 | A | 6.5 |
| | | 力 率 | % | 90 |
| | 中 間 | 中 間 暖 房 能 力 | kW | 2.20 |
| | | 中 間 暖 房 消 費 電 力 | kW | 0.42 |
| | | 中 間 暖 房 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 | — | 5.24 |
| 低 温 | 暖 房 低 温 能 力 | kW | 4.5 | |
| | 暖 房 低 温 消 費 電 力 | kW | 1.69 | |
| | 暖 房 期 間 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (HSPF) | — | 4.5 | |
| 冷 暖 平 均 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (GOP) | | — | 3.70 | |
| 通 年 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (APF) | | — | 5.1 | |
| 最 大 運 転 電 流 | | A | 14.0 | |

| 機 外 配 線 要 領 | | | | | | |
|-------------|------------------------------------|---------------------|-------------|-----------------|------------------------|---------|
| 機 外 配 線 | ユ ニ ッ ト 電 源 (室 外 側) | 漏 電 遮 断 器 | 定 格 電 流 | A | 20 | |
| | | | 定 格 感 度 電 流 | A | mA | 30 |
| | | | 動 作 時 間 | — | — | 0.1S以 内 |
| | | 手 元 開 閉 器 | 開 閉 器 容 量 | A | 30 | |
| | | | B 種 ヒューズ | A | 20 | |
| | | 配 線 用 遮 断 器 定 格 電 流 | A | 20 | | |
| | | ユ ニ ッ ト 電 源 線 太 さ | C | mm ² | 3.5 | |
| | | 内 外 接 続 線 太 さ | 50m 以 下 | D | mm | φ 1.6 |
| | | | 80m 以 下 | D | mm | φ 1.6 |
| | | ア ー ス 線 太 さ | E | mm | φ 1.6 | |
| 機 外 配 線 | 室 内 ユ ニ ッ ト 電 源 (*内 外 別 受 電 接 続 時) | 電 源 | 単 相 ・ 200V | | | |
| | | 漏 電 遮 断 器 | 定 格 電 流 | A | 15 | |
| | | | 定 格 感 度 電 流 | G | mA | 30 |
| | | | 動 作 時 間 | — | — | 0.1S以 内 |
| | | 手 元 開 閉 器 | 開 閉 器 容 量 | A | 15 | |
| | | | B 種 ヒューズ | H | A | 15 |
| | | 配 線 用 遮 断 器 定 格 電 流 | A | 15 | | |
| | | 電 源 線 太 さ | I | mm ² | 2.0 | |
| | | 内 外 接 続 線 太 さ | K | — | 0.3mm ² 以 上 | |
| | | ア ー ス 線 太 さ | J | mm | φ 1.6 | |
| リ モ コ ン 線 | F | mm ² | 0.3~1.25 | | | |

| 室 内 ユ ニ ッ ト | | | |
|-------------------------|------------------------------------|---|--|
| 室 内 形 名 | MPL-RP45BA | | |
| 外 形 寸 法 <H × W × D> | mm | 258 × 840 × 840 | |
| 外 装 色 <マ ン セ ル > | — | ピ ュ ア ホ ワ イ ト <6.4Y 8.9/0.4> | |
| 補 助 電 気 ヒ ー タ ー | kW | 組 込 不 可 | |
| エ ア フ ィ ル タ ー | PPハニカム(抗 菌 仕 様) | | |
| 送 風 機 (形 式 × 出 力 × 個 数) | — | ターボファン × 0.05kW × 1 | |
| 風 量 | m ³ /min | 静 粛 11 - 弱 12 - 中 13 - 強 15 | |
| 機 外 静 圧 | Pa | 0 | |
| 風 向 調 節 | 上 下 方 向 | 30° ~ 60° の 間 で 5 階 階 に 設 定 可 ・ ス イ ン グ | |
| | 左 右 方 向 | — | |
| 運 転 音 | dB | 静 粛 27 - 弱 28 - 中 29 - 強 31 | |
| 製 品 質 量 | kg | 22 + 6 (パ ネ ル) | |
| ド レ ン パ ン | ABS 樹 脂 シ ー ト ・ 発 泡 PS (防 カ ビ 仕 様) | | |
| ド レ ン 配 管 サ イ ズ | — | VP-25 | |




| 室 外 ユ ニ ッ ト | | | |
|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 室 外 形 名 | MPUZ-P45SHA5(-BS(G)) | | |
| 外 形 寸 法 <H × W × D> | mm | 600 × 800 (+69) × 300 (+23) | |
| 外 装 色 <マ ン セ ル > | — | アイ ボ リ ー <3Y 7.8/1.1> | |
| 圧 縮 機 | 1 日 の 冷 凍 能 力 | 法 定 ト ン | 0.160 ~ 0.680 |
| | 形 式 × 出 力 × 個 数 | — | 全 密 閉 × 0.9kW × 1 |
| 保 護 装 置 | 吐 出 温 度 検 知 ・ 過 電 流 検 知 回 路 | | |
| 設 計 圧 力 (高 圧 部 / 低 圧 部) | MPa | 4.15 / 2.3 | |
| I P コ ー ド | — | IPX4 | |
| 送 風 機 (形 式 × 出 力 × 個 数) | — | プロペラファン × 0.03kW × 1 | |
| 風 量 | m ³ /min | 34 | |
| 送 風 機 用 保 護 装 置 | — | 過 熱 / 過 電 流 保 護 | |
| 運 転 音 (冷 房 / 暖 房) | dB | 45 / 46 | |
| 製 品 質 量 | kg | 43 | |
| 共 通 事 項 | 冷 媒 | 媒 | R410A × 1.7 |
| | 冷 媒 配 管 長 | m | 20 (追 加 チャ ー ジ 時 30) |
| | 高 低 差 | m | 30 |
| | 室 内 側 冷 媒 配 管 径 (液 / ガ ス) | mm | φ 6.35 / φ 12.7 |
| 室 外 側 冷 媒 配 管 径 (液 / ガ ス) | mm | φ 6.35 / φ 12.7 | |
| 温 度 設 定 (リ モ コ ン) | 冷 房 ・ ド ラ イ 19 ~ 30°C / 暖 房 17 ~ 28°C | | |

| | | | | |
|---------------|---------|--------------|---|--|
| 使 用 温 度 範 圍 | 冷 房 | 室 内 | 乾 球 温 度 19 ~ 32°C / 湿 球 温 度 15 ~ 23°C | |
| | | 室 外 | 乾 球 温 度 -5 ~ 43°C / — | |
| | 暖 房 | 室 内 | 乾 球 温 度 17 ~ 28°C / — | |
| | | 室 外 | 乾 球 温 度 -11 ~ 21°C / 湿 球 温 度 -12 ~ 15°C | |
| セ ッ ト 別 売 形 名 | リ モ コ ン | PAR-24MA | | |
| | パ ネ ル | MPLP-P160BWH | | |

注 意 事 項

- 冷 房 ・ 暖 房 能 力 お よ び 電 気 特 性 は JIS B8616:2006 お よ び JRA4048:2006 に 準 拠 し た 値 で す。
延 長 配 管 7.5m (相 当 長) ・ 高 低 差 0m
- 冷 房 ・ 暖 房 能 力 の () 内 は ・ 能 力 変 化 の 値 を 示 し ます。
- 運 転 音 は ・ JIS 規 格 に 準 じ て ・ 反 響 の 少 な い 無 響 室 で 測 定 し た 数 値 (A ス ケ ー ル) で す。
実 際 に 据 付 た 状 態 で 測 定 す る と ・ 周 圍 の 騒 音 や 反 響 な ど の 影 響 を 受 け ・ 表 示 数 値 よ り ・ 大 き く な る の が 普 通 で す。
- 天 井 内 の 温 度 ・ 湿 度 が 30°C RH80% を 超 え る 場 合 ・ 断 熱 強 化 の た め ・ 別 売 部 品 『高 温 度 対 応 キ ッ ト』 を 本 体 に 取 付 け て ご 使 用 く だ さ い。

電 気 配 線 図

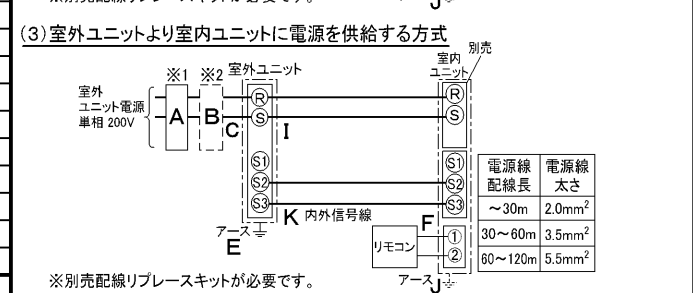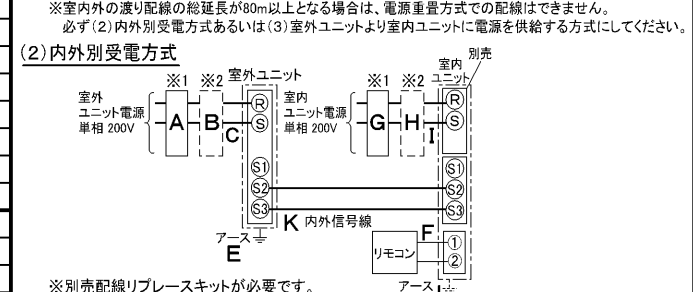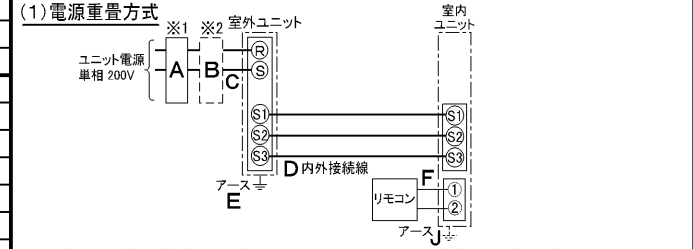

(2) また は (3) の 場 合 ・ S1-S1 間 の 渡 り 配 線 は 絶 対 に 行 わ な い で く だ さ い。

- ※ 1. 電 源 に は 必 ず 漏 電 遮 断 器 を 取 付 け て く だ さ い。
漏 電 遮 断 器 は ・ イン バ ー タ ー 回 路 用 遮 断 器 (三 菱 電 機 製 NV-C シ リ ー ズ ま た は ・ そ の 同 等 品) を 選 定 し て く だ さ い。
- ※ 2. 漏 電 遮 断 器 が 地 絡 保 護 専 用 の 場 合 に は ・ 漏 電 遮 断 器 と 直 列 に 手 元 開 閉 器 (開 閉 器 + B 種 ヒューズ) ま た は ・ 配 線 用 遮 断 器 が 必 要 と な り ます。
・ 電 線 太 さ は ・ 20m ま で の 電 圧 降 下 を 見 込 ん で 選 定 し て あ り ます の で ・ 20m を 超 え る 場 合 は ・ 電 圧 降 下 を 考 慮 し て 「内 線 規 程」等 に 従 い ・ お 選 び く だ さ い。
・ 電 力 会 社 の 地 区 に よ り 規 制 を 受 け る 場 合 が あ り ます の で ・ 事 前 に 所 轄 の 電 力 会 社 に お 問 い 合 せ く だ さ い。

三菱電機株式会社
空 冷 ヒ ー ト ポ ンプ 式 パ ー キ ー ジ エ ア コ ン 仕 様 書
グ リ ー ン 購 入 法 適 合

4 方 向 天 井 カ セ ッ ト 形 (ワ イ ド パ ワ ー カ セ ッ ト)

| | | |
|-------|-------------|---|
| 形 名 | MPLZ-P45SBK | 〈耐 塩 害 仕 様〉は ・ 室 外 ユ ニ ッ ト 形 名 末 尾 -BS |
| | | 〈耐 重 塩 害 仕 様〉は ・ 室 外 ユ ニ ッ ト 形 名 末 尾 -BSG |
| 作 成 日 | 2006-09-05 | 図 番 |
| | | MPLZP45SBK-6 |
| | | 副 番 |
| | | 記 号 |

- 注1.化粧パネルは標準パネル、ムーブアイパネル、標準パネルカンタン自動パネル、ムーブアイパネルカンタン自動パネルからお選びください。
- 2.ドレン配管はPVC管VP-25を使用してください。
ドレンポンプ内蔵です。
最大揚程は天井面から850mmです。
- 3.吊りボルトはM10またはW3/8ネジを使用してください。(現地手配)
- 4.サービス時、電気品箱を取外す事があります。
電源線並びにリモコン線、室内外接続線の接続時には、電線に十分な余裕を持たせてください。
- 5.カンタンコーナポケットより、化粧パネルを付けたまま本体の高さ調整が可能です。
- 6.別売加湿器(別吊り方式)取付時は天井ふところ高さが、360mm以上必要となります。
別売加湿器(直付け方式)取付時は天井ふところ高さが、300mm以上必要となります。
- 7.別売多機能ケースメント及び別売高性能フィルター又は別売電気集塵機取付時の注意
1)天井ふところ高さがE以上必要となります。
2)図中の※印部の寸法は、135mm加算されます。
3)別売高性能フィルターは、別売多機能ケースメントと併用となります。
- 8.分ダクト接続時は、十分な断熱を行なってください。
(露付、露たれの原因になります)
- 9.必要な据え付け・サービススペースは下図を参照願います。





加湿器(別吊り方式)用ダクト接続口詳細図(両側面)




分ダクト接続口詳細図(両側面)

*加湿器(直付け方式)取付け時は指定方向の350×100のカットアウト部を使用します。

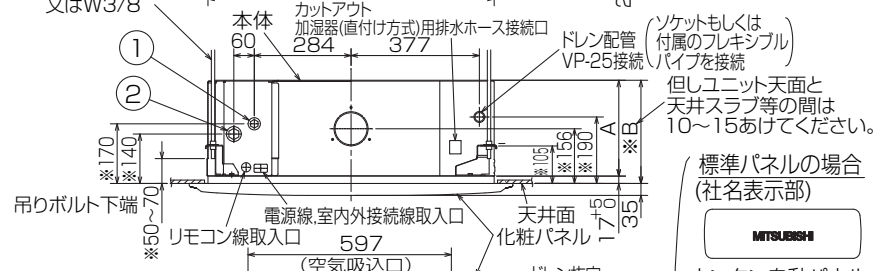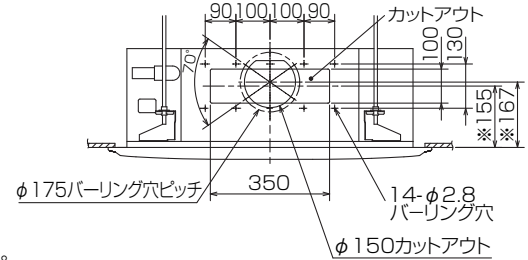

(ソケットもしくは付属のフレキシブルパイプを接続) 但しユニット天面と天井スラブ等の間は10~15あけてください。



新鮮外気取入口詳細図

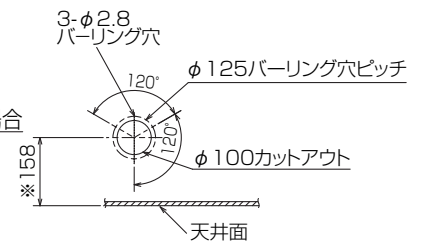

据え付け所要スペース(室内ユニット)



カンタン自動パネル 吸込グリル昇降寸法

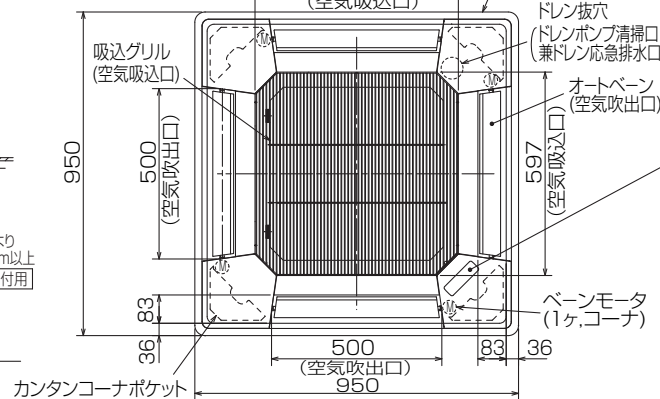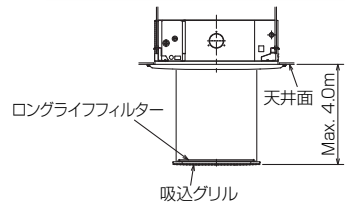

標準パネルの場合 (社名表示部)



カンタン自動パネルの場合 別売ワイヤレス受光部キット取付の場合 (社名表示部)

- 応急運転スイッチ・(冷房) 兼 応急昇降スイッチ(上げる)
- 応急運転スイッチ・(暖房) 兼 応急昇降スイッチ(下げる)



別売電気集塵機取付の場合 (社名表示部)



| ① | ② | A | B | C | D | E |
|--------------------------|--------------------------|-----|-----|----|----|-----|
| 冷媒配管 φ6.35 フレア接続 1/4F | 冷媒配管 φ12.7 フレア接続 1/2F | 241 | 258 | 80 | 74 | 400 |

RG01V147

| | | | | |
|----------|------|-----------|---|------------|
| 単位 | スケール | 作成日 | 形名 | MPL-RP45BA |
| mm | NTS | 2007-5-31 | パッケージエアコン室内ユニット外形図 (4方向天井カセット形)(標準パネル) | |
| 三菱電機株式会社 | | 図番 | GA-MPL-RP45BA | 副番 |
| | | | | 記号 |



BK01B572

| | | | | |
|----------|------|----------|--------------------|----------------------|
| 単位 | スケール | 作成日 | 形名 | MPUZ-P45SHA5(-BS(G)) |
| mm | NTS | 2007-8-2 | パッケージエアコン室外ユニット外形図 | |
| 三菱電機株式会社 | | 図番 | GA-MPUZ-P45SHA5 | 副番 A 記号 |

三菱電機 **ビル** 空調管理システム仕様書

■仕様表

| 項目 | 内容 | |
|--------------|---|-------------------|
| 外形寸法 (H×W×D) | 120×130×19mm | |
| 質量 | 0.2kg | |
| 電源 | DC12V 室内ユニットより伝送線を介して受電 | |
| 使用環境条件 | 温度 | 0~40℃ |
| | 湿度 | 30~90%RH (結露なきこと) |
| 材質 | PS | |
| 外観色 | ビュアホワイト (マンセル6, 4Y8.9/0.4) | |
| 配付方法 | JIS C8340の2個用のスイッチボックス(現地手配)へ取り付け。または、壁に直付け。 MAリモコン線は、無極性2線でMAリモコン専用端子に接続。 別売品 リモコンケーブル(PAC-YT81HC (10m)) (PAC-YT82HC (20m)) | |

■接続機種

| 制御対象ユニット | |
|---------------|--------------------|
| フリープラン用室内ユニット | Mr.Slim室内ユニット(A制御) |
| フリープラン用ロスナイ*1 | |

*1 室内ユニットを介して接続(直接接続不可)

■機能表

| 項目 | 設定 | 表示 | 内容 |
|-------------|----|----|--|
| 運転/停止 | ○ | ○ | 運転/停止の切替が可能 |
| 運転モード切替 | ○ | ○ | 冷房/ドライ/自動/送風/暖房の切替が可能 |
| 室温設定 | ○ | ○ | 下記の範囲で温度設定できます。(空調機により温度範囲が異なります。下記は標準機種の場合です。) 冷房・ドライ: 19~30℃ / 暖房: 17~28℃ / 自動: 19~28℃ |
| 風速設定 | ○ | ○ | 風速の切替えができます。*ユニットにより選択可能な風量は異なります。 |
| 風向設定 | ○ | ○ | 風向の切替えができます。*ユニットにより選択可能な風向は異なります。 |
| ルーバー設定 | ○ | ○ | ルーバーの運転/停止切替が可能 |
| 手元操作への禁止/許可 | × | ○ | 上位コントローラの設定により、運転/停止、運転モード、設定温度、フィルターサインリセット操作が禁止されます。 *禁止中は【集中管理中】が点灯します。 |
| 運転モードの切替制限 | × | ○ | 上位コントローラからの設定により、下記モードへの操作が禁止されます。 冷房禁止時: 冷房・ドライ・自動 / 暖房禁止時: 暖房・自動 冷暖禁止時: 冷房・ドライ・暖房・自動 |

○: グループ別操作 ×: 対応不可

| 項目 | 設定 | 表示 | 内容 |
|--------------|----|----|--|
| 室温表示 | - | ○ | 空調機の運転時のみ、室内ユニットの暖込み温度を表示します。 |
| 異常表示 | - | ○ | 現在発生している異常内容を、アドレスとともに表示します。 また、異常発生時に連絡先の電話番号を表示させることも可能です。 *異常内容によりアドレス表示しない場合もあります。 |
| タイマー運転 | ○ | ○ | 簡易タイマー/消し忘れタイマーの何れかを使用可能です。 ・簡易タイマー: ON/OFFを1回行うタイマー (1時間単位で72時間まで、ONまたはOFFのみの設定も可能) ・消し忘れタイマー: 運転後に一定時間経過すると停止するタイマー (運転時間を30分単位で4時間まで設定可能) |
| 換気機器操作 | ○ | ○ | フリープランユニット管理時 フリープラン用ロスナイの運転設定及び運転運転設定が可能 換気運転機器の停止/弱/強の切替可能 ミスタースリムユニット管理時(A制御) マイコンタイプロスナイの運転運転操作が可能 換気運転機器の弱/強の切替可能 |
| 言語切替機能 | ○ | ○ | 表示する言語(ドット表示部)を切替えることができます。 |
| スムーズメンテナンス機能 | ○ | ○ | メンテナンス安定運転への切替が可能です。 メンテナンス情報を表示することができます。 *メンテナンス機能対応ユニットのみ可能です。 |
| 異常時の連絡先表示機能 | ○ | ○ | 異常発生時に連絡する電話番号を登録し、表示することができます。 *異常発生時には、登録されている電話番号を表示します。 |
| 温度設定範囲制限機能 | ○ | ○ | 初期設定により、室温設定の温度範囲を制限することができます。 |
| 操作制限機能 | ○ | ○ | リモコンスイッチの操作ロックの設定/解除ができます。 ・全スイッチロック ・運転/停止スイッチ以外のスイッチロック |
| 外部入力 | × | × | 外部入力はできません。 |
| 外部出力 | × | × | 外部出力はできません。 |
| 自動昇降パネル操作 | ○ | ○ | 自動昇降パネルの上昇/下降の操作ができます。 *自動昇降対応ユニットのみ可能です。 |
| ベーン角度設定 | ○ | ○ | 吹き出し口の角度の固定操作ができます。 *ベーン角度固定対応ユニットのみ可能です。 |

外形図



第3角法



三菱電機ビル空調管理システム

| | |
|-------|------------|
| 名称 | MAスムーズリモコン |
| 形名 | PAR-24MA |
| 形名コード | 7EY240 |

三菱電機株式会社