




仕 様 表				
電 源	電 源 ・ 三 相 200V			
電 源 周 波 数	Hz	60Hz		
冷 房	定 格	定 格 冷 房 能 力	kW	4.5(1.8~5.0)
		定 格 消 費 電 力	kW	1.06
		冷 房 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (COP)	—	4.25
		運 転 電 流	A	3.4
	力 率	%	91	
	定 格 冷 房 時 の 顕 熱 比	—	0.8	
	中 間	中 間 冷 房 能 力	kW	2.10
中 間 冷 房 消 費 電 力		kW	0.40	
中 間 冷 房 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率		—	5.25	
冷 房 期 間 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (CSPF)	—	6.1		
暖 房	定 格	定 格 暖 房 能 力	kW	5.0(2.0~6.6)
		定 格 消 費 電 力	kW	1.16
		暖 房 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (COP)	—	4.31
		運 転 電 流	A	3.7
		力 率	%	91
	中 間	中 間 暖 房 能 力	kW	2.30
		中 間 暖 房 消 費 電 力	kW	0.46
		中 間 暖 房 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率	—	5.00
	暖 房 低 温	暖 房 低 温 能 力	kW	5.8
		暖 房 低 温 消 費 電 力	kW	2.02
暖 房 期 間 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (HSPF)	—	4.5		
冷 暖 平 均 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (GOP)	—	4.28		
通 年 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (APF)	—	5.1		
最 大 運 転 電 流	A	8.5		

機外配線要領						
機外配線	ユニット電源 (室外側)	漏電遮断器	定格電流	A	15	
			定格感度電流	A	mA	30
			動作時間	—	—	0.1S以内
		手元開閉器	開閉器容量	A	15	
			B種ヒューズ	A	15	
		配線用遮断器定格電流	A	15		
		ユニット電源線太さ	C	mm <sup>2</sup>	2.0	
		内外接続線太さ	50m以下	D	mm	φ1.6
			80m以下	D	mm	φ1.6
		アース線太さ	E	mm	φ1.6	
室内ユニット電源 (*内外別受電接続時)	電 源	単相・200V				
	漏電遮断器	定格電流	A	15		
		定格感度電流	G	mA	30	
		動作時間	—	—	0.1S以内	
	手元開閉器	開閉器容量	A	15		
		B種ヒューズ	H	A	15	
	配線用遮断器定格電流	A	15			
	電源線太さ	I	mm <sup>2</sup>	2.0		
	内外接続線太さ	K	—	0.3mm <sup>2</sup> 以上		
	アース線太さ	J	mm	φ1.6		
リモコン線	F	mm <sup>2</sup>	0.3~1.25			

室内ユニット			
室内ユニット	室内ユニット	室内ユニット	室内ユニット
室 内 形 名	MPLZ-RP50BA		
外 形 寸 法 <H × W × D>	mm	258 × 840 × 840	
外 装 色 <マ ン セ ル >	—	ピュアホワイト<6.4Y 8.9/0.4>	
補 助 電 気 ヒ ー タ ー	kW	組込不可	
エ ア フ ィ ル タ ー	PPハニカム(抗菌仕様)		
送 風 機 (形 式 × 出 力 × 個 数)	—	ターボファン × 0.05kW × 1	
風 量	m <sup>3</sup> /min	静粛11-弱12-中14-強16	
機 外 静 圧	Pa	0	
風向調節	上下方向	30° ~ 60° の間で5段階に設定可 ・スイング	
	左右方向	—	
運 転 音	音 dB	静粛27-弱28-中29-強31	
製 品 質 量	kg	23 + 6(パネル)	
ド レ ン パ ン	ABS樹脂シート・発泡PS(防カビ仕様)		
ド レ ン 配 管 サ イ ズ	—	VP-25	

室外ユニット			
室外ユニット	室外ユニット	室外ユニット	室外ユニット
室 外 形 名	MPUZ-WRP50HA5(-BS(G))		
外 形 寸 法 <H × W × D>	mm	600 × 800(+69) × 300(+23)	
外 装 色 <マ ン セ ル >	—	アイボリー<3Y 7.8/1.1>	
圧 縮 機	1 日 の 冷 凍 能 力	法定トン	0.180~0.970
	形 式 × 出 力 × 個 数	—	全密閉 × 1kW × 1
保 護 装 置	—	吐出温度検知、過電流検知回路	
設 計 圧 力 (高 圧 部 / 低 圧 部)	MPa	4.15 / 2.3	
I P コ ー ド	—	IPX4	
送 風 機 (形 式 × 出 力 × 個 数)	—	プロペラファン × 0.03kW × 1	
風 量	m <sup>3</sup> /min	35	
送 風 機 用 保 護 装 置	—	過熱/過電流保護	
運 転 音 (冷 房 / 暖 房)	dB	44 / 46	
製 品 質 量	kg	43	
共 通 事 項	冷 媒	媒	R410A × 2.5
	冷 媒 配 管 長	m	30(追加チャージ時50)
	高 低 差	m	30
温 度 設 定 (リ モ コ ン)	室 内	乾球温度	19~32℃ / 湿球温度 15~23℃
	室 外	乾球温度	-5~43℃ / —
使用温度範囲	冷房	室 内	乾球温度 17~28℃ / —
		室 外	乾球温度 -11~21℃ / 湿球温度 -12~15℃
セ ッ ト 別 売 形 名	リモコン	PAR-SW9RA	
	ムーブアイパネル	MPLP-P160BWE	


注意事項			
1.	冷房・暖房能力および電気特性はJIS B8616:2006およびJRA4048:2006に準拠した値です。 延長配管7.5m(相当長)、高低差0m		
2.	冷房・暖房能力の( )内は、能力変化の値を示します。		
3.	運転音は、JIS規格に準じて、反響の少ない無響室で測定した数値(Aスケール)です。 実際に据付た状態で測定すると、周囲の騒音や反響などの影響を受け、表示数値より、 大きくなるのが普通です。		
4.	天井内の温度・湿度が30℃ RH80%を超える場合、断熱強化のため、別売部品「高湿度対応キット」を 本体に取付けてご使用ください。		

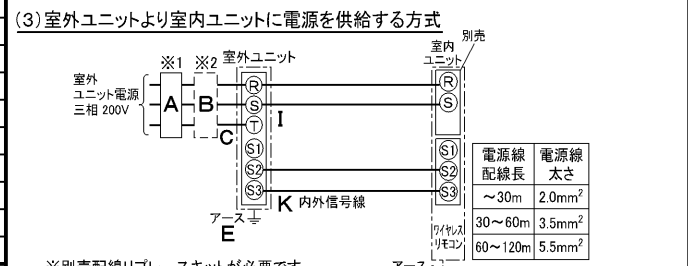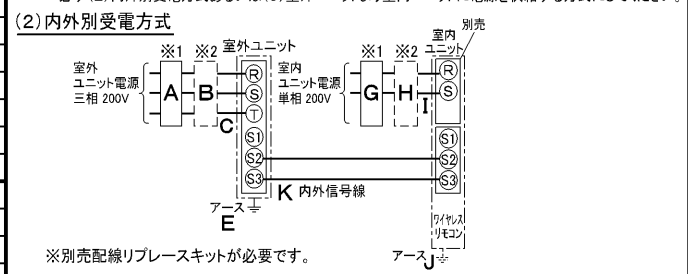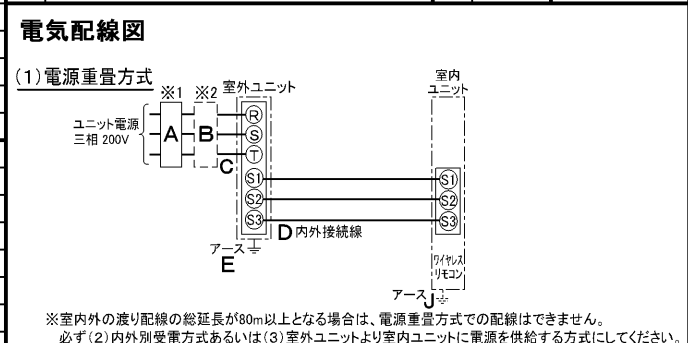

(2)または(3)の場合、S1-S1間の渡り配線は絶対に行わないでください。

※1. 電源には必ず漏電遮断器を取付けてください。  
漏電遮断器は、インバーター回路用遮断器(三菱電機製NV-Cシリーズまたは、その同等品)を選定してください。

※2. 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には、漏電遮断器と直列に手元開閉器(開閉器+B種ヒューズ)または、配線用遮断器が必要となります。  
・電線太さは、20mまでの電圧降下を見込んで選定してありますので、20mを超える場合は、電圧降下を考慮して「内線規程」等に従い、お選びください。  
・電力会社の地区により規制を受ける場合がありますので、事前に所轄の電力会社にお問い合わせください。



## 三菱電機株式会社

### 空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン仕様書

グリーン購入法適合

#### 4方向天井カセット形(ワイドパワーカセット)

形 名	MPLZ-WRP50BLEK		〈耐塩害仕様〉は、室外ユニット形名末尾 -BS 〈耐重塩害仕様〉は、室外ユニット形名末尾 -BSG				
作 成 日	2006-10-03	図 番	MPLZWRP50BLEK-6	副 番	A	記 号	

- 注1.化粧パネルは標準パネル、ムーブアイパネル、標準パネルカンタン自動パネル、ムーブアイパネルカンタン自動パネルからお選びください。
- 2.ドレン配管はPVC管VP-25を使用してください。  
ドレンポンプ内蔵です。  
最大揚程は天井面から850mmです。
- 3.吊りボルトはM10またはW3/8ネジを使用してください。(現地手配)
- 4.サービス時、電気品箱を取外す事があります。  
電源線並びにリモコン線、室内外接続線の接続時には、電線に十分な余裕を持たせてください。
- 5.カンタンコーナポケットより、化粧パネルを付けたまま本体の高さ調整が可能です。
- 6.別売加湿器(別吊り方式)取付時は天井ふところ高さが、360mm以上必要となります。  
別売加湿器(直付け方式)取付時は天井ふところ高さが、300mm以上必要となります。
- 7.別売多機能ケースメント及び別売高性能フィルター又は別売電気集塵機取付時の注意  
1)天井ふところ高さがE以上必要となります。  
2)図中の※印部の寸法は、135mm加算されます。  
3)別売高性能フィルターは、別売多機能ケースメントと併用となります。
- 8.分ダクト接続時は、十分な断熱を行なってください。  
(露付、露たれの原因になります)
- 9.必要な据え付け・サービススペースは下図を参照願います。



加湿器(別吊り方式)用ダクト接続口詳細図(両側面)



分ダクト接続口詳細図(両側面)


\*加湿器(直付け方式)取付け時は指定方向の350×100のカットアウト部を使用します。





新鮮外気取入口詳細図



据え付け所要スペース(室内ユニット)

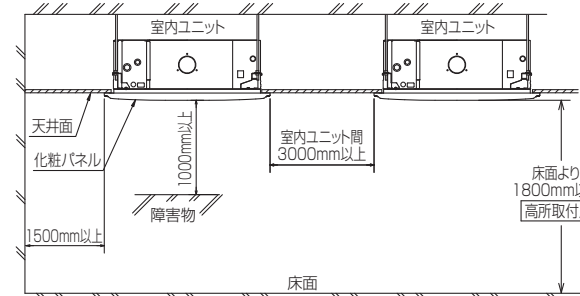

カンタン自動パネル 吸込グリル昇降寸法

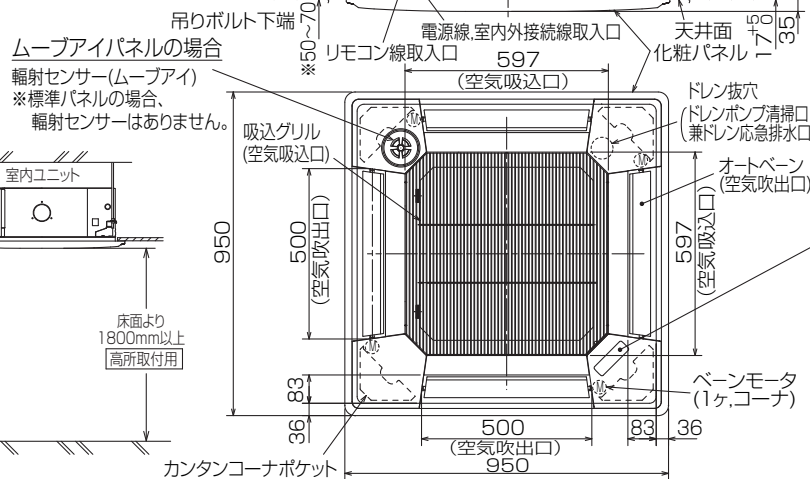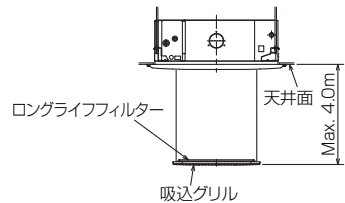

(ソケットもしくは付属のフレキシブルパイプを接続) 但しユニット天面と天井スラブ等の間は10~15あけてください。

(社名表示部)

- カタン自動パネルの場合
- 別売ワイヤレス受光部キット取付の場合
- (社名表示部)
- 応急運転スイッチ・(冷房)
- 兼 応急昇降スイッチ(上げる)
- 応急運転スイッチ・(暖房)
- 兼 応急昇降スイッチ(下げる)
- 受光部
- 運転ランプ
- 別売電気集塵機取付の場合
- (社名表示部)
- 電気集じん器
- 運転ランプ

①	②	A	B	C	D	E
冷媒配管 φ6.35 フレア接続 1/4F	冷媒配管 φ12.7 フレア接続 1/2F	241	258	80	74	400

RG01V147

単位	スケール	作成日	形名	MPLZ-RP50BA
mm	NTS	2007-5-31	パッケージエアコン室内ユニット外形図 (4方向天井カセット形)(ムーブアイパネル)	
三菱電機株式会社		図番	GA-MPLZ-RP50BA-E	副番
				記号



BK01B572

単位	スケール	作成日	形名	MPUZ-WRP50HA5(-BS(G))
mm	NTS	2007-8-2	パッケージエアコン室外ユニット外形図	
三菱電機株式会社			図番	GA-MPUZ-WRP50HA5 副番 A 記号

# 三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

品名 ワイヤレスリモコンキット(操作部+受光部キット) 形名 PAR-SW9RA

1. 適用機種 MPLP-P160BWE/BWH(化粧パネル)

## 2. 仕様

### 受光部キット

項目	内容
運転表示ランプ	運転時:LED(緑色)点灯表示、異常時:LED(緑色)点滅表示 暖房準備中:LED(オレンジ色)点灯表示
応急運転	冷房・暖房スイッチ(運転/停止)装備
ユニット制御台数	1グループ最大16冷媒系統 (但し、1冷媒系統毎に1台以上ワイヤレス受光部キットを設置してください。)
アダプタ配線	コネクタ付9芯コード(付属)を室内ユニット本体制御基板上的コネクタ(CN90)に接続
受光範囲	受光部正面より45°の範囲で7m以内(条件により異なります)
外装	ABS樹脂(化粧パネルと同色、マンセルNo. 6.4Y8.9/0.4)

### 操作部

項目	内容
運転/停止	運転:運転内容を液晶表示
運転モード	冷房/ドライ/送風/自動/暖房 切換・表示
室温調節	冷房/ドライ :19~30°C/1°C単位で設定・表示
	暖房 :17~28°C/1°C単位で設定・表示
	自動 :19~28°C/1°C単位で設定・表示
風速調節	静粛/弱/中/強 4ノッチ切換・表示
風向調節	上下:ペーンの吹出角度固定4段階・スイング 計5段階切換・表示
	左右:“この機能はありません”表示
時刻表示	時/分表示(現在時刻・開始時刻・終了時刻)
タイマー機能	10分単位で開始・終了時刻を各々設定・表示/1日
電源	DC3V(単4アルカリ電池 2本使用(付属))
使用環境条件	温度:0~40°C 湿度:30~90%RH(結露なきこと)
外形寸法	H159.3×W58×D19
外装	ホワイテ(ABS樹脂)
据付方法	付属リモコンホルダーを壁面に直付け
付属部品	単4アルカリ乾電池2本・リモコンホルダーと取付用ネジ(4.1×16 2本)

## 3. 外形図

### 受光部キット



### 操作部



### リモコンホルダー

※( )の寸法は実測値です。



三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

形名 PAR-SW9RA

三菱電機株式会社

第3角法  
単位:mm

作成日  
2007-5-21

仕様書番号  
(形名コード)

7EAA9R 副番 A 頁 1/2

# 三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

品名	ワイヤレスリモコンキット(操作部+受光部キット)	形名	PAR-SW9RA
----	--------------------------	----	-----------

## 4. 取付位置

### 受光部キット

本品は化粧パネルの右図の位置  
(室内ユニット本体の冷媒配管部と対角側のコーナーのみ)  
に取付けます。

※無理やり、指定位置以外に取付けした場合は、  
ワイヤレス受光部キットの故障の原因になります。

※別売カンタン自動パネル(自動昇降)には、  
取付け済みですので、本部品は不要です。



別売ワイヤレス受光部キット  
取付位置(ユニット運転用)  
※この位置のみ取付可能

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

形名

PAR-SW9RA

 三菱電機株式会社

第3角法

作成日

仕様書番号

7EAA9R

副番

A

頁

2/2

単位:mm

2007-5-21

(形名コード)