


仕 様 表			セット形名	MPLZX-WRP280BLED(-BS(G))					
電 源	電 源 ・ 三 相 200V		機外配線要領						
電 源 周 波 数	Hz	60Hz	機外配線	ユニット電源 (室外側)					
冷房標準性能	冷房能力	kW			25.0(12.5~28.0)	漏電遮断器	定格電流	A	50
	C O P	—			3.12		定格感度電流	mA	100
	定格消費電力	kW			8.01	手元開閉器	開閉器容量	A	60
	運転電流	A			25.7		B種ヒューズ	A	50
	力率	%			90	配線用遮断器	定格電流	A	50
暖房標準性能	暖房能力	kW			28.0(12.5~31.5)	ユニット電源線太さ	C	mm <sup>2</sup>	14.0
	C O P	—			4.08	内外接続線太さ	D	mm	φ2.0
	定格消費電力	kW			6.86	80m以下		mm	φ2.6
	運転電流	A			22.0	アース線太さ	E	mm	φ2.0
	力率	%	90	電 源 単相・200V					
暖房低温性能	暖房低温能力	kW	25.0	漏電遮断器	定格電流	A	15		
	暖房低温消費電力	kW	9.98		定格感度電流	mA	30		
	C O P (平均)	—	3.60	動作時間	—	—	0.1S以内		
	最大運転電流	A	39.4	手元開閉器	開閉器容量	A	15		
					B種ヒューズ	A	15		
室内ユニット (1台分データ)	室内形名	MPLZ-RP140BA×2台		室内ユニット電源 (*内外別受電接続時)	配線用遮断器	定格電流	A	15	
	外形寸法(H×W×D)	mm	298×840×840		電源線太さ	I	mm <sup>2</sup>	2.0	
	外装色<マンセル>	—	ピュアホワイト<6.4Y 8.9/0.4>		内外接続線太さ	K	—	0.3mm <sup>2</sup> 以上	
	補助電気ヒーター	kW	組込不可		アース線太さ	J	mm	φ1.6	
	エアフィルター	—	PPハニカム(抗菌仕様)		リ モ コ ン 線	F	mm <sup>2</sup>	0.3~1.25	
	送風機(形式×出力×個数)	—	ターボファン×0.12kW×1						
	風量	m <sup>3</sup> /min	静粛22-弱25-中28-強31						
	機外静圧	Pa	0						
	風向調節	上下方向	30°~60°の間で5段階に設定可		・スイング				
		左右方向	—						
	運 転 音	dB	静粛34-弱36-中39-強41						
	製 品 質 量	kg	25+6(パネル)						
	ド レ ン パ ン	—	ABS樹脂シート・発泡PS(防カビ仕様)						
	ド レ ン 配 管 サ イ ズ	—	VP-25						
室外ユニット	室外形名	MPUZ-WRP280HA3(-BS(G))							
	外形寸法(H×W×D)	mm	1800×900×750						
	外装色<マンセル>	—	アイボリー<3Y 7.8/1.1>						
	圧縮機	1日の冷凍能力	法定トン	0.890~3.500					
		形式×出力×個数	—	全密閉×5.5kW×1					
		保護装置	—	吐出温度検知、過電流検知回路					
		送風機(形式×出力×個数)	—	プロペラファン×0.635kW×1					
		風量	m <sup>3</sup> /min	150					
		送風機用保護装置	—	温度開閉器					
		運転音(冷房/暖房)	dB	57/58					
共通事項		製 品 質 量	kg	198					
		冷 媒	kg	R410A×10.5					
		冷 媒 配 管 長	m	30(追加チャージ時120)					
		高 低 差	m	40					
温度設定(リモコン)	冷房・ドライ		19~30°C/暖房17~28°C						
	使用温度範囲	冷房	室内	乾球温度19~32°C/湿球温度15~23°C					
室外			乾球温度-5~43°C/ —						
暖房		室内	乾球温度17~28°C/ —						
		室外	乾球温度-20~21°C/湿球温度-20~15°C						
セット別売形名	リ モ コ ン	PAR-SW9RA							
	パ ネ ル	MPLP-P160BWE							
	分 配 管	MSDD-50WR2							
注意事項									

- 冷房・暖房能力および電気特性はJISB8615-1の条件で運転した場合の数値です。  
 定格冷房能力(室内側:乾球27.0°C,湿球19.0°C,外気温度:乾球35.0°C)  
 定格暖房能力(室内側:乾球20.0°C,外気温度:乾球7.0°C,湿球6.0°C)  
 低温暖房能力(室内側:乾球20.0°C,外気温度:乾球2.0°C,湿球1.0°C)  
 延長配管7.5m(相当長)、高低差0m
- 冷房・暖房能力の( )内は、能力変化の値を示します。
- 運転音は、JIS規格に準じて、反響の少ない無響室で測定した数値(Aスケール)です。  
 実際に据付た状態で測定すると、周囲の騒音や反響などの影響を受け、表示数値より、大きくなるのが普通です。

### 電気配線図

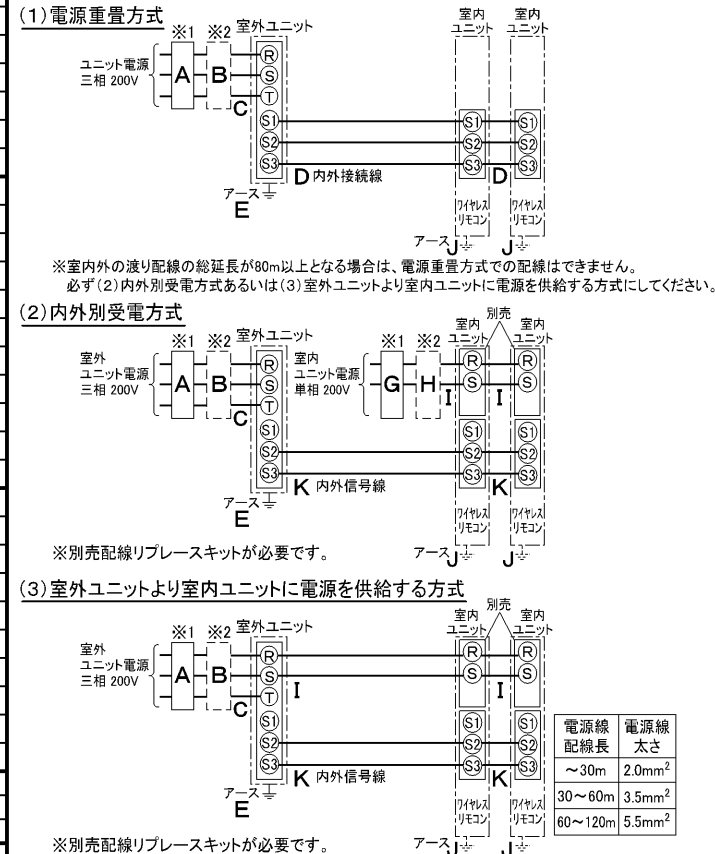

(2)または(3)の場合、S1-S1間の渡り配線は絶対に行わないでください。

- 電源には必ず漏電遮断器を取付けてください。  
 漏電遮断器は、インバーター回路用遮断器(三菱電機製NV-Cシリーズまたは、その同等品)を選定してください。
  - 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には、漏電遮断器と直列に手元開閉器(開閉器+B種ヒューズ)または、配線用遮断器が必要となります。
- ・電線太さは、20mまでの電圧降下を見込んで選定してありますので、20mを超える場合は、電圧降下を考慮して「内線規程」等に従い、お選びください。  
 ・電力会社の地区により規制を受ける場合がありますので、事前に所轄の電力会社にお問い合わせください。

空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン仕様書		4方向天井カセット形(パワーカセット)ノ(同時ツイン同容量同タイプ)			
グリーン購入法適合		形名	<標準仕様> MPLZX-WRP280BLED		
			<耐(重)塩仕様> MPLZX-WRP280BLED-BS(G)		
三菱電機株式会社	作成日	2005-10-20	図番	MPLZXWRP280BLED-6	副番
					記号

- 注1. 化粧パネルは標準パネル、ムーブアイパネル、標準パネルカンタン自動パネル、ムーブアイパネルカンタン自動パネルからお選びください。
2. ドレン配管はPVC管VP-25を使用してください。ドレンポンプ内蔵です。最大揚程は天井面から850mmです。
3. 吊りボルトはM10またはW3/8ネジを使用してください。(現地手配)
4. サービス時、電気品箱を取外す事があります。電源線並びにリモコン線、室内外接続線の接続時には、電線に十分な余裕を持たせてください。
5. カンタンコーナポケットより、化粧パネルを付けたまま本体の高さ調整が可能です。
6. 別売加湿器(別吊り方式)、取付時は天井ふところ高さが、360mm以上必要となります。別売加湿器(直付け方式)、取付時は天井ふところ高さが、300mm以上必要となります。
7. 別売多機能ケースメント及び別売高性能フィルター又は別売電気集塵機取付時の注意
- 1) 天井ふところ高さがE以上必要となります。
  - 2) 図中の※印部の寸法は、135mm加算されます。
  - 3) 別売高性能フィルターは、別売多機能ケースメントと併用となります。
8. 分ダクト接続時は、十分な断熱を行なってください。(露付、露たれの原因になります)
9. 必要な据え付け・サービススペースは下図を参照願います。



加湿器(別吊り方式)用ダクト接続口詳細図(両側面)



分ダクト接続口詳細図(両側面)

\* 加湿器(直付け方式)取付け時は指定方向の350×100のカットアウト部を使用します。



新鮮外気取入口詳細図




\* 機種ごとの能力は下記による。  
MPLZ-RP・BA...40,45,50,56,63,71,80,112,140,160  
MPL-RP・BA...40,45,50,56,63,71,80,112,140,160

	①	②	A	B	C	D	E
40~63形	冷媒配管 φ6.35 フレア接続 1/4F	冷媒配管 φ12.7 フレア接続 1/2F	241	258	80	74	400
71,80形							
112形	冷媒配管 φ9.52 フレア接続 3/8F	冷媒配管 φ15.88 フレア接続 5/8F	281	298	85	77	440
140,160形							

RG01V147

据え付け所要スペース(室内ユニット)

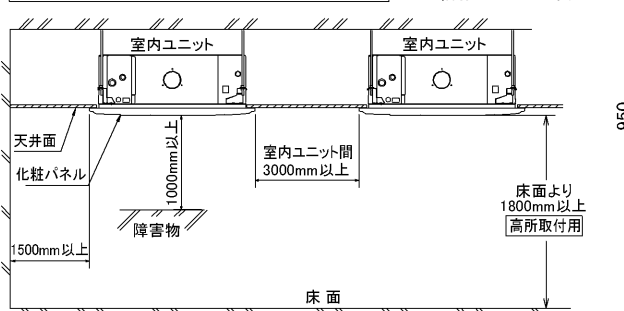


カンタン自動パネル 吸込グリル昇降寸法



ムーブアイパネルの場合

放射センサー(ムーブアイ)  
※標準パネルの場合、放射センサーはありません。

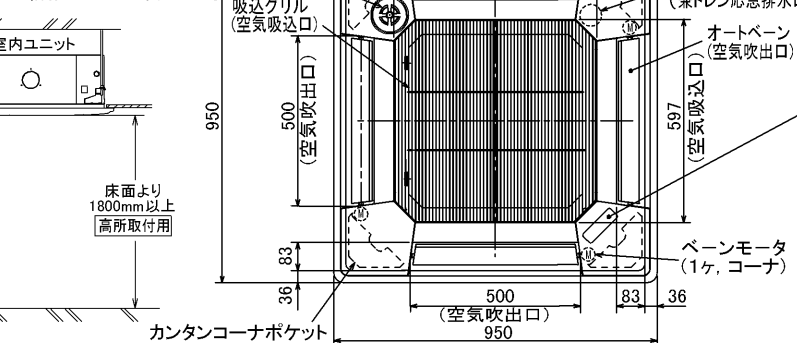


標準パネルの場合 (社名表示部)



カンタン自動パネルの場合  
別売ワイヤレス受光部キット取付の場合 (社名表示部)

応急運転スイッチ<冷房>  
兼 応急昇降スイッチ<上げる>  
応急運転スイッチ<暖房>  
兼 応急昇降スイッチ<下げる>



受光部 運転ランプ

別売電気集塵機取付の場合 (社名表示部)



単位	スケール	作成日	形名	MPLZ-RP40~160BA MPL-RP40~160BA
mm	NTS	2005-12-7	パッケージエアコン室内ユニット外形図 (4方向天井カセット形)	
			三菱電機株式会社	
			図番 (形名コード)	7PQEDA 副番 A 記号

据付ボルト及びドレン穴位置詳細



(単位 mm)

1. 設置スペース (周囲必要空間)



下図は基本例を示します。詳細につきましては、工事マニュアル等の技術資料を参照願います。

(1) 単独設置の場合 (必要空間の基本)

背面側は吸込空気の関係上100mm以上必要ですが、背面からのサービス等を考慮した場合、正面同様450mm程空けておいた方が便利です。


(2) 集中設置・連続設置の場合 (基本例)

多数のユニットを設置する場合は、人の通路、風の流通を考慮して各ブロック間に必要なスペースをとって下さい。下図は基本例を示します。

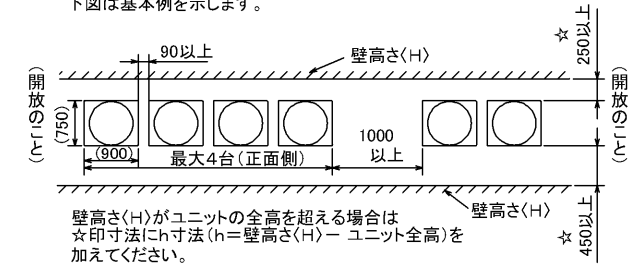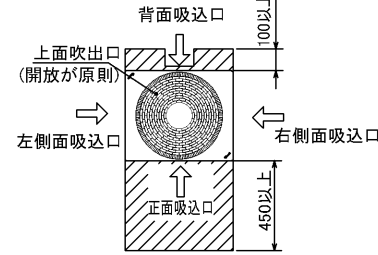


壁高さ(H)がユニットの全高を超える場合は、☆印寸法にh寸法(h=壁高さ(H)-ユニット全高)を加えてください。


2. 前面配管ノックアウト穴詳細




3. 基礎ボルト  
M10の基礎ボルトでユニットの据付足を4ヶ所強固に固定してください。(基礎ボルト、座金、ナットは現地手配です)




4. 配管・配線取入れ方向  
配管・配線接続は、図示されているノックアウト穴より取入れ願います。

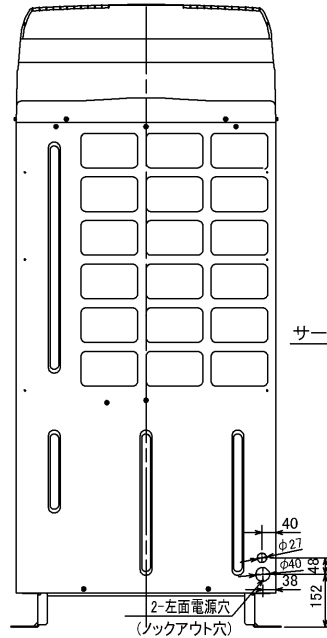


左側面図

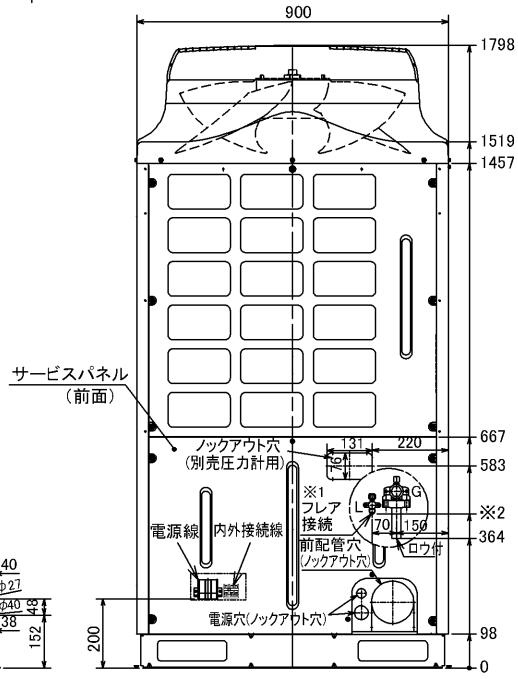

※1 液配管フレア接続  
224形: 3/8F...※2 435  
280形: 1/2F...※2 419

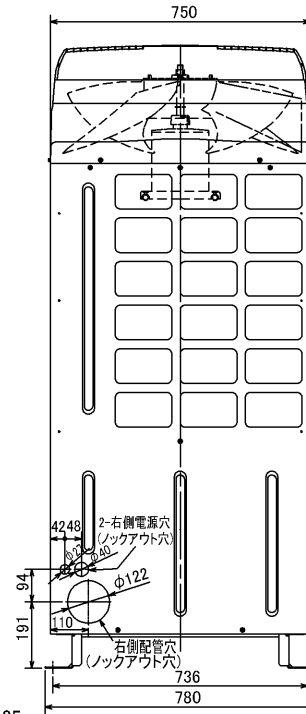

右側面図

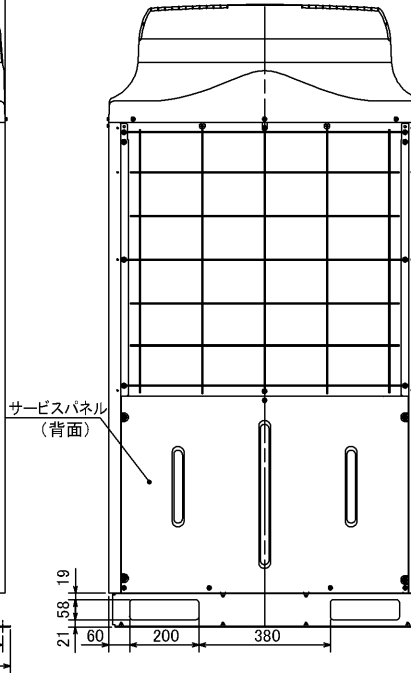

背面図

単位	スケール	作成日	形名	MPUZ-WRP224・280HA3(-BS(G))		
mm	NTS	2005-9-9	パッケージエアコン室外ユニット外形図			
三菱電機株式会社		図番 (形名コード)	7JGBTA	副番		記号

# 三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

品名 ワイヤレスリモコンキット(操作部+受光部キット) 形名 PAR-SW9RA

1. 適用機種 MPLP-P160BWE/BWH(化粧パネル)

## 2. 仕様

### 受光部キット

項目	内容
運転表示ランプ	運転時:LED(緑色)点灯表示、異常時:LED(緑色)点滅表示 暖房準備中:LED(オレンジ色)点灯表示
応急運転	冷房・暖房スイッチ(運転/停止)装備
ユニット制御台数	1グループ最大16冷媒系統 (但し、1冷媒系統毎に1台以上ワイヤレス受光部キットを設置してください。)
アダプタ配線	コネクタ付9芯コード(付属)を室内ユニット本体制御基板上的コネクタ(CN90)に接続
受光範囲	受光部正面より45°の範囲で7m以内(条件により異なります)
外装	ABS樹脂(化粧パネルと同色、マンセルNo. 6.4Y8.9/0.4)

### 操作部

項目	内容
運転/停止	運転:運転内容を液晶表示
運転モード	冷房/ドライ/送風/自動/暖房 切換・表示
室温調節	冷房/ドライ :19~30°C/1°C単位で設定・表示
	暖房 :17~28°C/1°C単位で設定・表示
	自動 :19~28°C/1°C単位で設定・表示
風速調節	静粛/弱/中/強 4ノッチ切換・表示
風向調節	上下:ペーンの吹出角度固定4段階・スイング 計5段階切換・表示
	左右:“この機能はありません”表示
時刻表示	時/分表示(現在時刻・開始時刻・終了時刻)
タイマー機能	10分単位で開始・終了時刻を各々設定・表示/1日
電源	DC3V(単4アルカリ電池 2本使用(付属))
使用環境条件	温度:0~40°C 湿度:30~90%RH(結露なきこと)
外形寸法	H159.3×W58×D19
外装	ホワイテ(ABS樹脂)
据付方法	付属リモコンホルダーを壁面に直付け
付属部品	単4アルカリ乾電池2本・リモコンホルダーと取付用ネジ(4.1×16 2本)

## 3. 外形図

### 受光部キット



### 操作部



### リモコンホルダー

※( )の寸法は実測値です。



三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

形名 PAR-SW9RA

三菱電機株式会社

第3角法  
単位:mm

作成日  
2007-5-21

仕様書番号  
(形名コード)

7EAA9R 副番 A 頁 1/2

# 三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

品名	ワイヤレスリモコンキット(操作部+受光部キット)	形名	PAR-SW9RA
----	--------------------------	----	-----------

## 4. 取付位置

### 受光部キット

本品は化粧パネルの右図の位置  
(室内ユニット本体の冷媒配管部と対角側のコーナーのみ)  
に取付けます。

※無理やり、指定位置以外に取付けした場合は、  
ワイヤレス受光部キットの故障の原因になります。

※別売カンタン自動パネル(自動昇降)には、  
取付け済みですので、本部品は不要です。



別売ワイヤレス受光部キット  
取付位置(ユニット運転用)  
※この位置のみ取付可能

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

形名

PAR-SW9RA

 三菱電機株式会社

第3角法

作成日

仕様書番号

7EAA9R

副番

A

頁

2/2

単位:mm

2007-5-21

(形名コード)

# 三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

品名	分配管	形名	MSDD-50WR2
----	-----	----	------------

## 1. 仕様


項目	内容	
本体	分配比	室外ユニット容量を50:50に2分配
	分配管本数	液管用・ガス管用 各1本
	パイプ材質	リン脱酸銅 C1220T-OL (JIS H3300)
付属品	断熱材材質	発泡スチロール成型品 (液管・ガス管用)
	異径管	4種類 5本

## 2. 外形図

### 液管用



### ガス管用

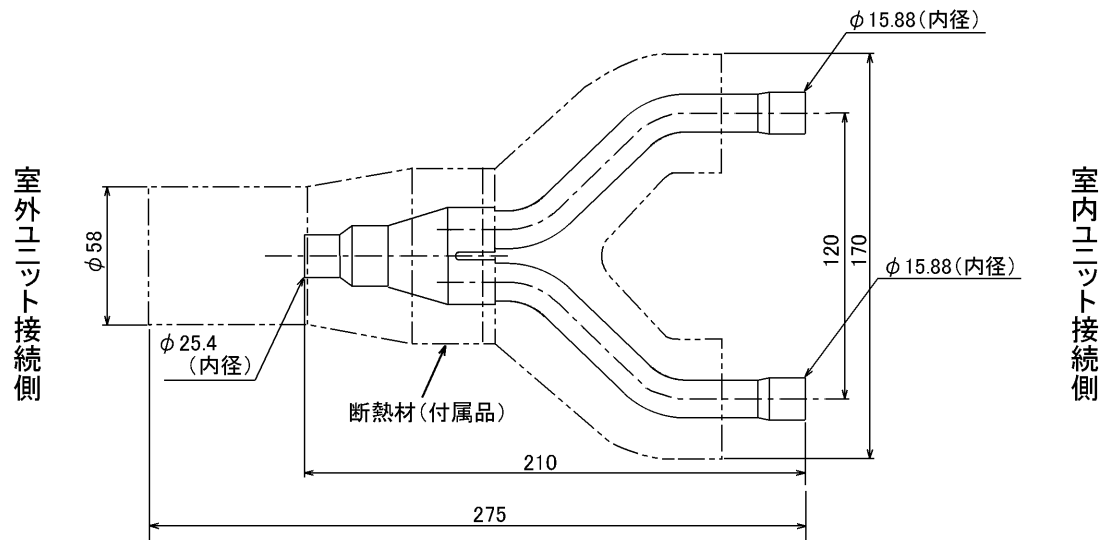

### 異径管 (付属品)



φA (内径)	φB (外径)	本数
28.6	25.4	1
15.88	12.7	1
19.05	15.88	2



φC (内径)	φD (外径)	本数
9.52	12.7	1

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

形名

MSDD-50WR2

 三菱電機株式会社

第3角法

作成日

仕様書番号

7EAS5B

副番

単位: mm

2004-9-1

(形名コード)