

仕様表				機外配線要領						
電源	電源・三相 200V			漏電遮断器	定格電流	A	40			
電源周波数	Hz	50Hz		定格感度電流	A	mA	30			
冷房	定格	定格冷房能力	kW	12.5(5.5~14.0)		動作時間	—	0.1S以内		
		定格消費電力	kW	3.79		開閉器容量	A	60		
		冷房エネルギー消費効率(COP)	—	3.30			B種ヒューズ	B	40	
	運転電流	A	12.0		配線用遮断器定格電流	A	40			
	力率	%	91			ユニット電源線太さ	C	mm <sup>2</sup>	5.5	
	定格冷房時の顕熱比	—	0.71		内外接続線太さ	50m以下	D	mm	φ1.6	
暖房	中間	中間冷房能力	kW	5.7		80m以下	D	mm	φ2.0	
		中間冷房消費電力	kW	1.25		アース線太さ	E	mm	φ2.0	
		中間冷房エネルギー消費効率	—	4.56			電源	単相・200V		
	冷房期間エネルギー消費効率(CSPF)	—	5.2		漏電遮断器	定格電流	A	15		
	定格	定格暖房能力	kW	14.0(5.0~18.2)		定格感度電流	G	mA	30	
		定格消費電力	kW	3.72		動作時間	—	0.1S以内		
暖房エネルギー消費効率(COP)		—	3.76		開閉器容量	A	15			
運転電流	A	11.5		B種ヒューズ		H	A	15		
力率	%	93		配線用遮断器定格電流	A	15				
室内ユニット	中間	中間暖房能力	kW	6.3		電源線太さ	I	mm <sup>2</sup>	2.0	
		中間暖房消費電力	kW	1.41		内外接続線太さ	K	—	0.3mm <sup>2</sup> 以上	
		中間暖房エネルギー消費効率	—	4.47		アース線太さ	J	mm	φ1.6	
	暖房低温能力	kW	16.0		リモコン内蔵		F	mm <sup>2</sup>	0.3~1.25	
	暖房低温消費電力	kW	6.57		電気配線図					
	暖房極低温能力	kW	16.0		(1) 電源重畳方式					
	暖房極低温消費電力	kW	7.36		※室内の渡り配線の総延長が80m以上となる場合は、電源重畳方式での配線はできません。					
	室外湿球温度-15℃時能力	kW	16.0		必ず(2)内外別受電方式あるいは(3)室外ユニットより室内ユニットに電源を供給する方式にしてください。					
	室外湿球温度-20℃時能力	kW	14.0		(2) 内外別受電方式					
	暖房期間エネルギー消費効率(HSPF)	—	4.0		※別売配線リブレスキットが必要です。					
冷暖平均エネルギー消費効率(COP)	—	3.53		(3) 室外ユニットより室内ユニットに電源を供給する方式						
通年エネルギー消費効率(APF)	—	4.4		※別売配線リブレスキットが必要です。						
最大運転電流	A	31.0		(2)または(3)の場合、S1-S1間の渡り配線は絶対に行わないでください。						




室内ユニット		室外ユニット	
外形寸法 <H × W × D>	mm	MPS-RP140KA 1900 × 600 × 360	
外装色 <マンセル>	—	ホワイト<0.70Y 8.59/0.97>	
補助電気ヒーター	kW	組込不可	
エアフィルター	—	PPハニカム	
送風機(形式 × 出力 × 個数)	—	シロッコファン × 0.08kW × 1	
風量	m <sup>3</sup> /min	弱25—強30	
機外静圧	Pa	0	
風向調節	上下方向 左右方向	手動: 冷房・除湿時は正面吹出し/上吹出し 暖房時は下吹出し 任意に設定可・スイング	
運転音	dB	弱44—強49	
製品質量	kg	53	
ドレンパン	—	ABS樹脂・発泡PS	
ドレン配管サイズ	—	VP-20	

室内ユニット		室外ユニット	
外形寸法 <H × W × D>	mm	MPUZ-HRP140HA6(-BS(G)) 1350 × 950 × 330(+30)	
外装色 <マンセル>	—	アイボリー<3Y 7.8/1.1>	
圧縮機	1日の冷凍能力 形式 × 出力 × 個数	法定トン 0.520~2.460 全密閉 × 2.4kW × 1	
保護装置	—	吐出温度検知、過電流検知回路	
設計圧力(高压部/低压部)	Mpa	3.6/2.3	
IPコード	—	IPX4	
送風機(形式 × 出力 × 個数)	—	プロペラファン × 0.06kW × 2	
風量	m <sup>3</sup> /min	100	
送風機用保護装置	—	過熱/過電流保護	
運転音(冷房/暖房)	dB	48/50	
製品質量	kg	117	

共通事項		温度設定(リモコン)	
冷媒配管長	m	冷房・ドライ19~30℃/暖房17~28℃	
高低差	m	冷房: 乾球温度19~32℃/湿球温度15~23℃	
室内側冷媒配管径(液/ガス)	mm	乾球温度-5~43℃/—	
室外側冷媒配管径(液/ガス)	mm	乾球温度17~28℃/—	
		乾球温度-25~21℃/湿球温度-25~15℃	

使用温度範囲	
冷房	室内 乾球温度19~32℃/湿球温度15~23℃
暖房	室内 乾球温度17~28℃/—
	室外 乾球温度-25~21℃/湿球温度-25~15℃

セッ特別形名	
注意事項	1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS B8616:2006およびJRA4048:2006に準拠した値です。 延長配管7.5m(相当長)、高低差0m
	2. 冷房・暖房能力の( )内は、能力変化の値を示します。
	3. 運転音は、JIS規格に準じて、反響の少ない無響室で測定した数値(アスケール)です。 実際に据付した状態で測定すると、周囲の騒音や反響などの影響を受け、表示数値より、大きくなるのが普通です。

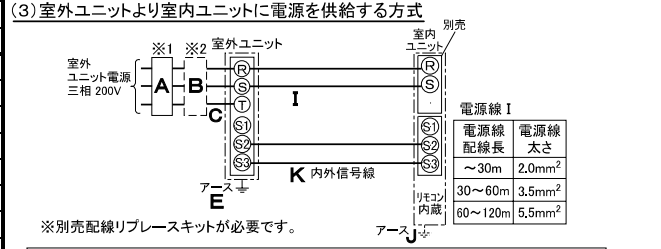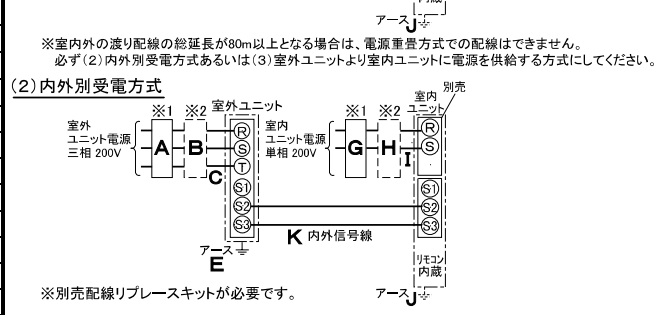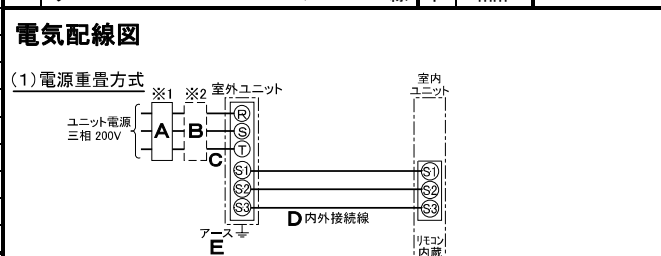

(2)または(3)の場合、S1-S1間の渡り配線は絶対に行わないでください。

※1. 電源には必ず漏電遮断器を取付けてください。  
漏電遮断器は、インバーター回路用遮断器(三菱電機製NV-Cシリーズまたは、その同等品)を選定してください。

※2. 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には、漏電遮断器と直列に手元開閉器(開閉器+B種ヒューズ)または、配線用遮断器が必要となります。


・電線太さは、20mまでの電圧降下を見込んで選定してありますので、20mを超える場合は、電圧降下を考慮して「内線規程」等に従い、お選びください。

・電力会社の地区により規制を受ける場合がありますので、事前に所轄の電力会社にお問い合わせください。



**三菱電機株式会社**  
空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン仕様書  
グリーン購入法適合

**床置形**

形名	MPSZ-HRP140KM	△耐塩害仕様は、室外ユニット形名末尾 -BS
作成日	2008-02-28	△耐重畳仕様は、室外ユニット形名末尾 -BSG
図番	MPSZHRP140KM-5	
副番		
記号		

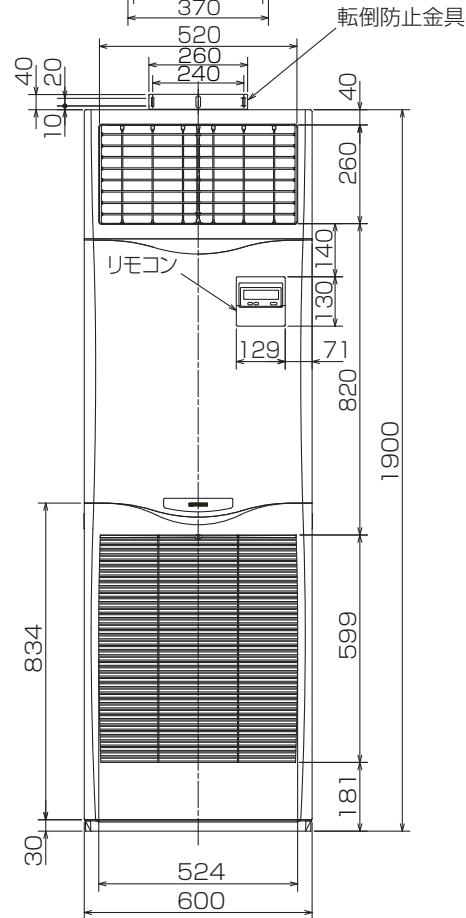


冷媒,ドレン配管用ノックアウト穴  
90×60長穴(左側面にも同等穴有り)

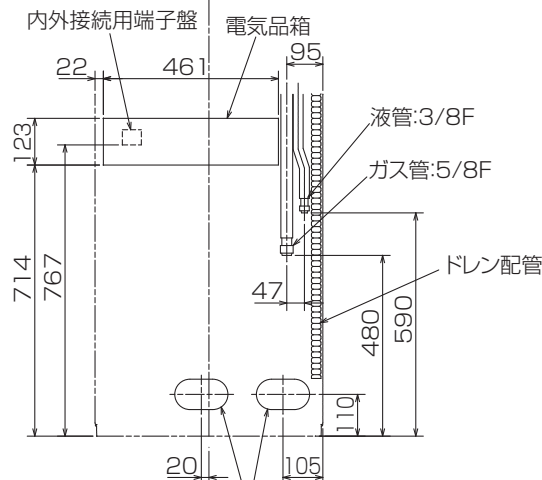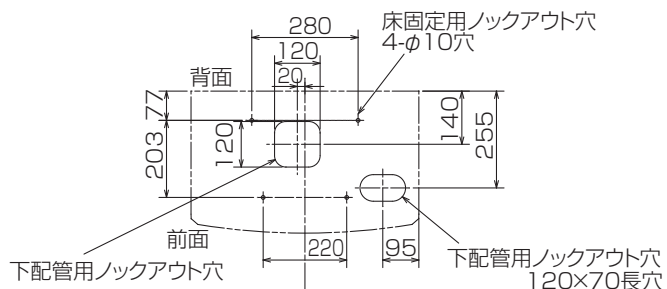

電線用ノックアウト穴 φ27  
(左側面にも同等穴有り)


冷媒,ドレン配管,電線用  
ノックアウト穴 140×80長穴

- 1,ドレン配管はPVC管VP-20を使用してください。
- 2,ドレン配管接続部は現地工事に合わせ,加工できるようにドレンソケット(VP-20接続用)が附属品として有ります。接着してご使用ください。



- 3,分ダクトを取り付ける場合は,ユニットの天井パネルに設けられたノックアウト穴及び分ダクト取り付け用ネジ穴に金具がかからないようにしてください(転倒防止金具の長辺を壁側にすればかかることはありません)

据え付け所要スペース(室内ユニット)

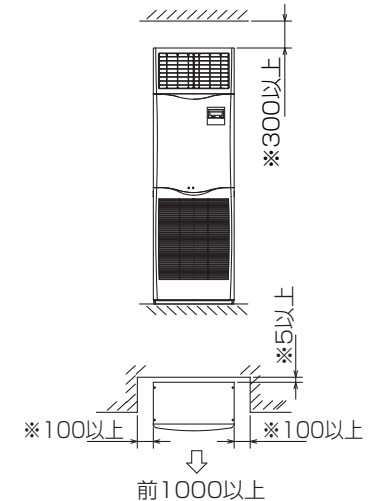

- ・※印の寸法や床,壁などの材質について現地消防署から特別な指示がある時は,その指示にしたがってください。
- ・左右100以上,前1000以上は,エアフィルター,送風機等のサービスに必要です。

RG01V095

単位	スケール	作成日	形名	MPS-RP140KA		
mm	NTS	2007-6-4	パッケージエアコン室内ユニット外形図 (床置形)			
三菱電機株式会社		図番	GA-MPS-RP140KA	副番	記号	

**1 設置スペース(周囲必要空間)**

下図は基本例を示します。  
詳細につきましては工事マニュアル等の  
技術資料を参照願います。



**2 サービススペース**

サービススペースは下図の  
寸法が必要になります。



**3 基礎ボルト**

M10の基礎ボルトでユニットの据付足を  
4ヶ所強固に固定してください。  
(基礎ボルト座金、ナットは現地手配です。)



**4 配管・配線取入れ方向**

配管、配線接続は、  
前面、右側面、後面、下面の  
4方向から取入れできます。



**記号説明**

- ①・・・冷媒ガス配管接続口(フレア接続)φ15.88(5/8F)
- ②・・・冷媒液配管接続口(フレア接続)φ9.52(3/8F)
- ※1・・・ストップバルブの接続先端寸法を示します。



**配管ノックアウト穴詳細**



BK01B573-3

単位	スケール	作成日	形名	MPUZ-HRP140HA6(-BS(G))		
mm	NTS	2008-2-29	パッケージエアコン室外ユニット外形図			
三菱電機株式会社		図番	GA-MPUZ-HRP140HA6	副番	記号	

室外ユニット耐(重)塩害仕様 仕様書

図示番号	区分名	部品名	素材仕様	標準仕様	耐塩害	耐重塩害	表面処理仕様	
①	外装パネル	本体ベース	アルミ亜鉛マグネシウムメッキ鋼板	○			—	
					○		アクリル樹脂塗装/内外面1回塗装	
		パネル (上面・前面・後面など)	合金化亜鉛メッキ鋼板	○			アクリル樹脂塗装/内面2回,外面1回塗装	
					○		ポリエステル系樹脂塗装(塗装鋼板)	
②					○	アクリル+ポリエステル樹脂塗装/内外面1回塗装		
③					○	○	○	—
④					○	○	○	—
⑤					○	○	○	—
⑥	送風機	プロペラファン	ポリプロピレン樹脂成形品	○	○	○	—	
				○	○	○	—	
				○	○	○	—	
⑦	モータ	フレーム部	モールド仕様(不飽和ポリエステル樹脂)又は溶融亜鉛メッキ鋼板	○	○	○	機種によってモータのフレーム材質が異なります。	
		シャフト部	SC45C	○	○	○	防錆油塗布	
⑧	モータサポート	溶融亜鉛メッキ鋼板	○			—		
⑨	熱交換器	フィン	アルミ板	○			—	
					○	○	防蝕・親水性処理フィン(ビニル系又はアクリル系樹脂塗装)	
		側板	溶融亜鉛メッキ鋼板	○	○	○	クロムフリー被膜処理	
				○	○	○	—	
⑩	配管	リン脱酸銅管(C1220T)	○	○	○	—		
⑪	配管溶接部	ロー材:リン銅ロー	○	○	○	—		
⑫	冷媒配管	圧縮機	熱間圧延鋼板	○	○	○	アルキド樹脂塗装	
⑬		配管	リン脱酸銅管(C1220T)	○	○	○	—	
⑭		配管溶接部	ロー材:リン銅ロー	○	○	○	—	
⑮	電気品箱	プリント基板	ガラスコンポジット CEM-3	○	○	○	防湿剤塗布(マイコン足部周辺)	
⑯	電気品箱	溶融亜鉛メッキ鋼板	○	○	○	—		
⑰	その他	セパレータ	溶融亜鉛メッキ鋼板	○			クロムフリー被膜処理	
					○	○	端面部にエポキシ樹脂塗装	
⑱	配管支持板	溶融亜鉛メッキ鋼板	○				クロムフリー被膜処理	
					○	○	端面部にエポキシ樹脂塗装	
⑲	ネジ(外装)	SWCH18A(鉄製)	○				亜鉛ニッケル合金メッキ	
		SUS410(ステンレス)			○	○	亜鉛ニッケル合金メッキ	
⑳	ラベル						JRA耐塩害仕様	
							○	JRA耐重塩害仕様

「耐塩害仕様・耐重塩害仕様室外ユニット」は、日本冷凍空調工業会規格JRA9002に基づいています。

- ご注意 1.海水飛沫及び潮風に直接さらされることを極力回避するような場所へ設置してください。(設置場所の条件により、ユニットの寿命が異なります。)  
2.外装パネルに付着した海塩粒子が雨水によって十分洗浄されるように配慮してください。  
(日除けなどを取り付けると雨水による洗浄ができなくなります。)  
3.室外機底板内への水の滞留は、著しい腐食作用を促進させる為、底板内の水抜け性を損なわないように、傾きなどを注意してください。  
4.海岸地帯へ設置された場合は、付着した塩分等を除去する為に定期的な水洗いを行ってください。  
5.据付時、メンテナンス時等に付いた傷は、補修してください。  
6.機器の状態を定期的に点検してください。  
7.基礎部分の排水性を確保してください。

※この図は一例です。

外観部分



機能部分



耐(重)塩害仕様書

形名 MPUZ-HRP80・112HA8 形  
MPUZ-HRP80・112・140・160HA7 形

MPUZ-HRP80・112・140・160HA6 形  
MPUZ-HRP80・112・140HA5 形

作成日 2009-8-26

図番

MPUZHRP80HA5BS

副番 F