




仕様表				機外配線要領					
電源	電源・三相 200V			漏電遮断器	定格電流	A	30		
電源周波数	Hz	60Hz		漏電遮断器	定格感度電流	A	mA 30		
冷房	定格	定格冷房能力	kW	10.0(4.5~11.2)		動作時間	—	0.1S以内	
		定格消費電力	kW	2.78		配線用遮断器定格電流	閉閉器容量	A 30	
		冷房エネルギー消費効率(COP)	—	3.60			B種ヒューズ	A 30	
	中間	運転電流	A	8.6		ユニット電源線太さ	C	mm ² 5.5	
		力率	%	93		内外接続線太さ	50m以下	D	mm φ1.6
		80m以下	D	mm	φ2.0		アース線太さ	E	mm φ1.6
定格冷房時の顕熱比	—	0.74		室内ユニット電源	単相・200V				
暖房	定格	中間冷房能力	kW	4.5		漏電遮断器	定格電流	A 15	
		中間冷房消費電力	kW	1.12		漏電遮断器	定格感度電流	G	mA 30
		中間冷房エネルギー消費効率	—	4.02		動作時間	—	0.1S以内	
		冷房期間エネルギー消費効率(CSPF)	—	4.8		手元開閉器	閉閉器容量	A 15	
		中間	定格暖房能力	kW	11.2(4.5~14.2)		B種ヒューズ	H	A 15
			定格消費電力	kW	2.81		配線用遮断器定格電流	I	A 15
	暖房エネルギー消費効率(COP)		—	3.99		電源線太さ	I	mm ² 2.0	
	暖房	運転電流	A	8.7		内外接続線太さ	K	—	0.3mm ² 以上
		力率	%	93		アース線太さ	J	mm	φ1.6
		中間暖房能力	kW	5.1		リモコン線	F	mm ²	0.3~1.25
		中間暖房消費電力	kW	1.10					
		中間暖房エネルギー消費効率	—	4.64					
暖房低温能力		kW	14.2						
暖房低温消費電力	kW	5.84							
暖房極低温能力	kW	14.2							
暖房極低温消費電力	kW	6.54							
室外湿球温度-15℃時能力	kW	14.2							
室外湿球温度-20℃時能力	kW	12.0							
暖房期間エネルギー消費効率(HSPF)	—	4.3							
冷暖平均エネルギー消費効率(COP)	—	3.80							
通年エネルギー消費効率(APF)	—	4.5							
最大運転電流	A	26.0							

室内ユニット (1台分データ)		室内ユニット	
室外形名	MPS-RP56GA2×2台	室外形名	MPUZ-HRP112HA6(-BS(G))
外形寸法<H×W×D>	mm 1900×600×270	外形寸法<H×W×D>	mm 1350×950×330(+30)
外装色<マンセル>	— ホワイト<0.70Y 8.59/0.97>	外装色<マンセル>	— アイボリー<3Y 7.8/1.1>
補助電気ヒーター	kW 組込不可	圧縮機	1日の冷凍能力 法定ン 0.520~2.330
エアフィルター	PPハニカム(抗菌仕様)	形式×出力×個数	— 全密閉×1.9kW×1
送風機(形式×出力×個数)	— シロッコファン×0.02kW×1	保護装置	— 吐出温度検知、過電流検知回路
風量	m ³ /min 弱13-強16	設計圧力(高压部/低压部)	Mpa 3.6/2.3
機外静圧	Pa 0	IPコード	— IPX4
風向調節	上下方向 手動:冷房・除湿時は正面吹出し/上吹出し 暖房時は下吹出し 左右方向 任意に設定可・スイング	送風機(形式×出力×個数)	— プロペラファン×0.06kW×2
運転音	dB 弱33-強38	風量	m ³ /min 100
製品質量	kg 41	送風機用保護装置	— 過熱/過電流保護
ドレンパン	ABS樹脂・発泡PS	運転音(冷房/暖房)	dB 47/49
ドレン配管サイズ	— VP-20	製品質量	kg 117

室外ユニット		室外ユニット	
室外形名	MPS-RP56GA2×2台	室外形名	MPUZ-HRP112HA6(-BS(G))
外形寸法<H×W×D>	mm 1900×600×270	外形寸法<H×W×D>	mm 1350×950×330(+30)
外装色<マンセル>	— ホワイト<0.70Y 8.59/0.97>	外装色<マンセル>	— アイボリー<3Y 7.8/1.1>
補助電気ヒーター	kW 組込不可	圧縮機	1日の冷凍能力 法定ン 0.520~2.330
エアフィルター	PPハニカム(抗菌仕様)	形式×出力×個数	— 全密閉×1.9kW×1
送風機(形式×出力×個数)	— シロッコファン×0.02kW×1	保護装置	— 吐出温度検知、過電流検知回路
風量	m ³ /min 弱13-強16	設計圧力(高压部/低压部)	Mpa 3.6/2.3
機外静圧	Pa 0	IPコード	— IPX4
風向調節	上下方向 手動:冷房・除湿時は正面吹出し/上吹出し 暖房時は下吹出し 左右方向 任意に設定可・スイング	送風機(形式×出力×個数)	— プロペラファン×0.06kW×2
運転音	dB 弱33-強38	風量	m ³ /min 100
製品質量	kg 41	送風機用保護装置	— 過熱/過電流保護
ドレンパン	ABS樹脂・発泡PS	運転音(冷房/暖房)	dB 47/49
ドレン配管サイズ	— VP-20	製品質量	kg 117

共通事項		共通事項	
冷媒配管長	m 30(追加チャージ時75)	冷媒配管長	m 30
高低差	m 30	室内側冷媒配管径(液/ガス)	mm φ6.35/φ12.7
室内側冷媒配管径(液/ガス)	mm φ6.35/φ12.7	室外側冷媒配管径(液/ガス)	mm φ9.52/φ15.88
室外側冷媒配管径(液/ガス)	mm φ9.52/φ15.88	温度設定(リモコン)	冷房・ドライ19~30℃/暖房17~28℃
温度設定(リモコン)	冷房・ドライ19~30℃/暖房17~28℃	使用温度範囲	冷房: 室内 乾球温度19~32℃/湿球温度15~23℃ 室外 乾球温度-5~43℃/— 暖房: 室内 乾球温度17~28℃/— 室外 乾球温度-25~21℃/湿球温度-25~15℃
使用温度範囲	冷房: 室内 乾球温度19~32℃/湿球温度15~23℃ 室外 乾球温度-5~43℃/— 暖房: 室内 乾球温度17~28℃/— 室外 乾球温度-25~21℃/湿球温度-25~15℃	セット別売形名	分配管 MSDD-50SR2
セット別売形名	分配管 MSDD-50SR2	注意事項	1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS B8616:2006およびJRA4048:2006に準拠した値です。 延長配管7.5m(相当長)、高低差0m 2. 冷房・暖房能力の()内は、能力変化の値を示します。 3. 運転音は、JIS規格に準じて、反響の少ない無響室で測定した数値(Aスケール)です。 実際に据付た状態で測定すると、周囲の騒音や反響などの影響を受け、表示数値より、大きくなるのが普通です。

電気配線図

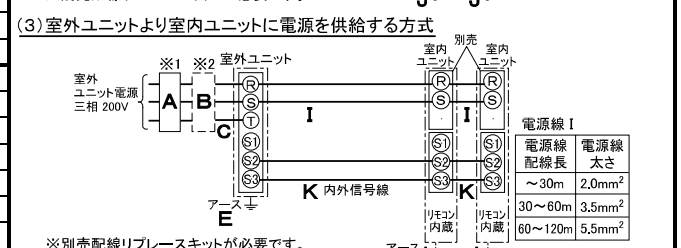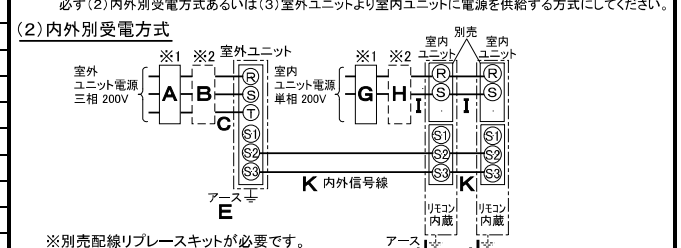
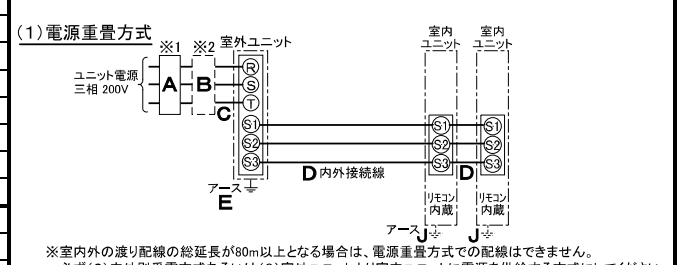


(2)または(3)の場合、S1-S1間の渡り配線は絶対に行わないでください。



- ※1. 電源には必ず漏電遮断器を取付けてください。
漏電遮断器は、インバーター回路用遮断器(三菱電機製NV-Cシリーズまたは、その同等品)を選定してください。
- ※2. 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には、漏電遮断器と直列に手元開閉器(閉閉器+B種ヒューズ)または、配線用遮断器が必要となります。
- ・電線太さは、20mまでの電圧降下を見込んで選定しておりますので、20mを超える場合は、電圧降下を考慮して「内線規程」等に従い、お選びください。
- ・電力会社の地区により規制を受ける場合がありますので、事前に所轄の電力会社にお問い合わせください。

三菱電機株式会社
空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン仕様書
グリーン購入法適合
床置形/(同時ツイン同容量同タイプ)

形名	MPSZX-HRP112GM	副機仕様は、室外ユニット形名末尾 -BS
作成日	2008-02-28	副機仕様は、室外ユニット形名末尾 -BSG
図番	MPSZXHRP112GM-6	副番
記号		記号

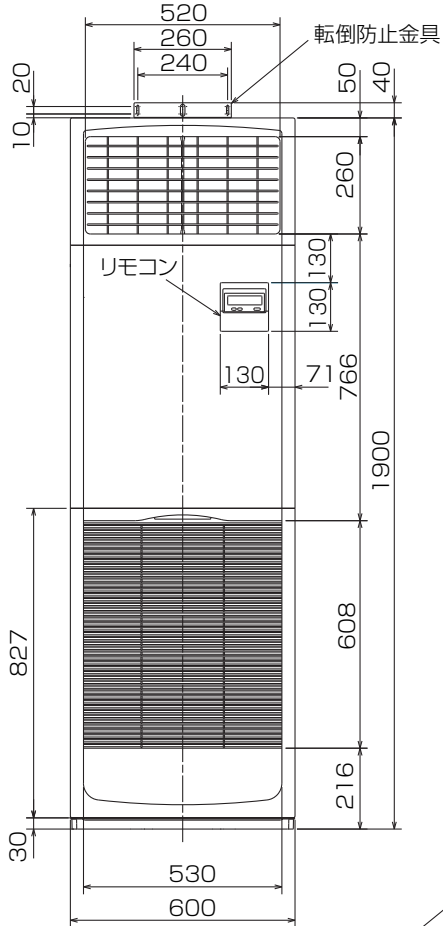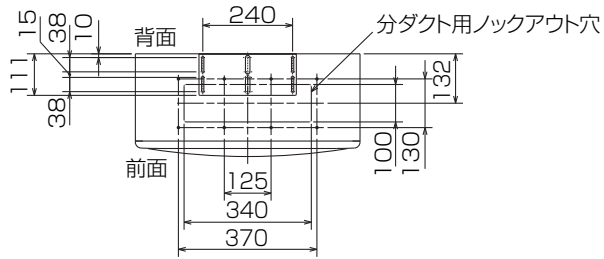


冷媒、ドレン配管用ノックアウト穴 90×60長穴(左側面にも同等穴有り)
電線用ノックアウト穴 φ27 (左側面にも同等穴有り)

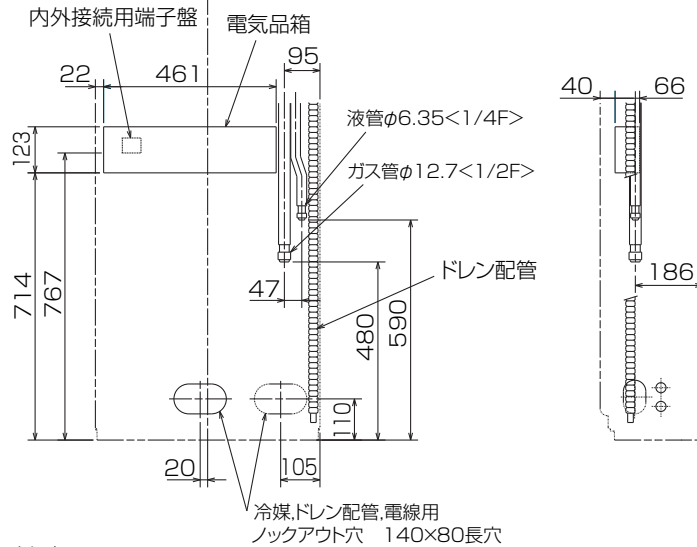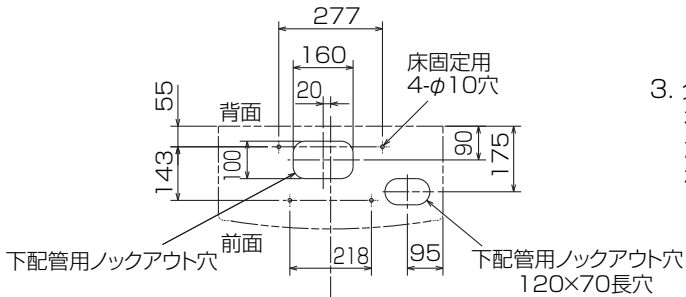

- 注1. ドレン配管はPVC管VP-20を使用してください。
2. ドレン配管接続部は現地工事に合わせ、加工できるようにドレンソケット(VP-20接続用)が附属品として有ります。接着してご使用ください。



3. 分ダクトを取り付ける場合は、ユニットの天井パネルに設けられたノックアウト穴及び分ダクト取り付け用ネジ穴に金具がつかないようにしてください(転倒防止金具の長辺を壁側にすればかかるとはなりません)

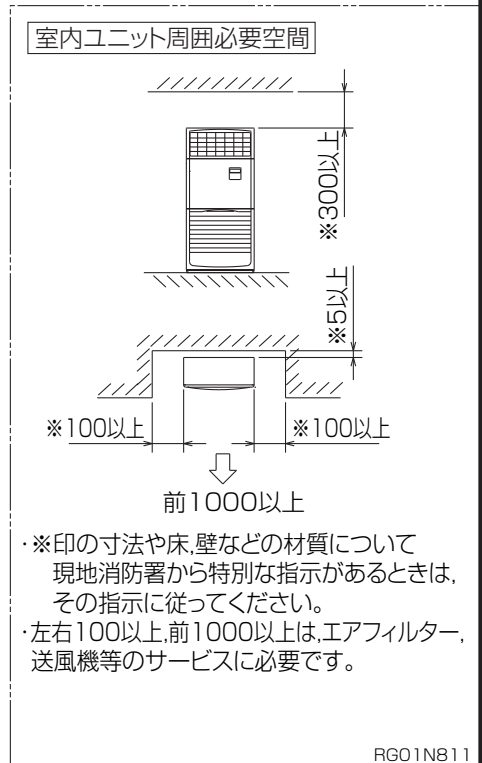

RG01N811

単位	スケール	作成日	形名	MPS-RP56GA2
mm	NTS	2008-11-20	パッケージエアコン室内ユニット外形図 (床置形)	
三菱電機株式会社			図番	GA-MPS-RP56GA2 副番 A 記号

1 設置スペース(周囲必要空間)

下図は基本例を示します。
詳細につきましては工事マニュアル等の
技術資料を参照願います。



2 サービススペース

サービススペースは下図の
寸法が必要になります。



3 基礎ボルト

M10の基礎ボルトでユニットの据付足を
4ヶ所強固に固定してください。
(基礎ボルト座金、ナットは現地手配です。)




4 配管・配線取入れ方向

配管、配線接続は、
前面、右側面、後面、下面の
4方向から取入れできます。




記号説明

- ①・・・冷媒ガス配管接続口(フレア接続)φ15.88(5/8F)
- ②・・・冷媒液配管接続口(フレア接続)φ9.52(3/8F)
- ※1・・・ストップバルブの接続先端寸法を示します。

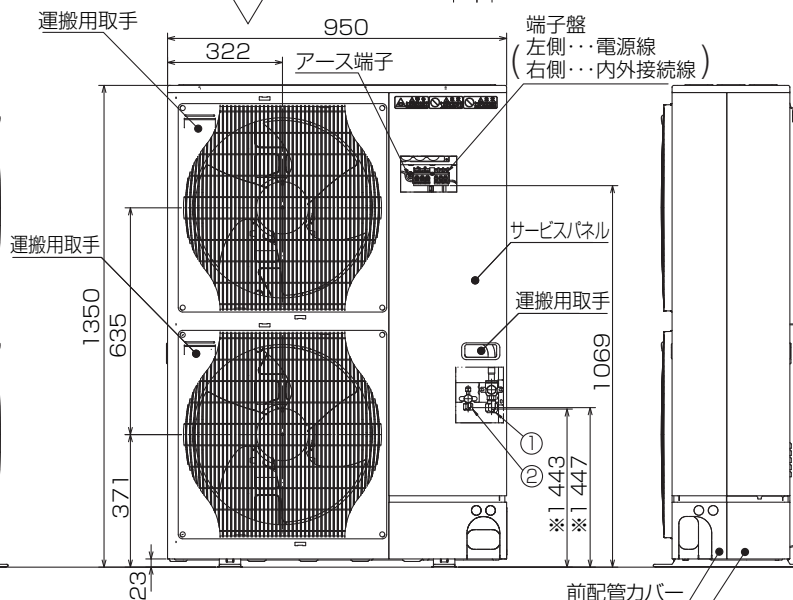

配管ノックアウト穴詳細

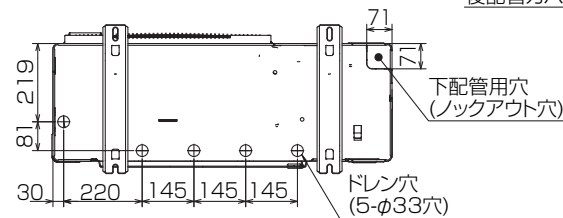

BK01B573-3

単位	スケール	作成日	形名	MPUZ-HRP112HA6(-BS(G))		
mm	NTS	2008-2-29	パッケージエアコン室外ユニット外形図			
三菱電機株式会社		図番	GA-MPUZ-HRP112HA6	副番	記号	

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

品名

分配管

形名

MSDD-50SR2

1. 仕様


項目	内容	
本体	分配比	室外ユニット容量を50:50に2分配
	分配管本数	液管用・ガス管用 各1本
	パイプ材質	リン脱酸銅 C1220T-OL (JIS H3300)
付属品	パイプカバー	発泡スチロール成型品 (液管・ガス管用 各1個)
	異径管	3種類 5本

2. 外形図

液管用



ガス管用

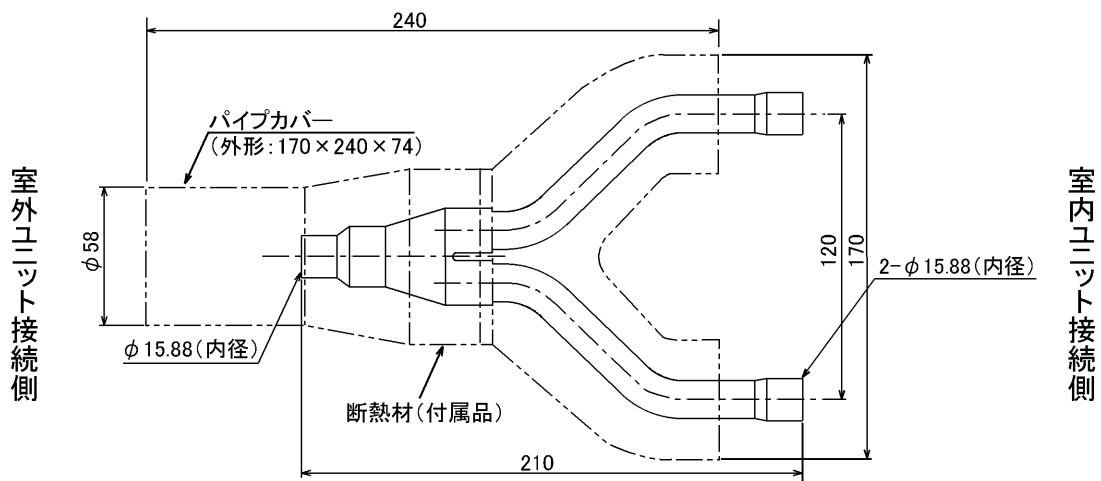

異径管 (付属品)



φA (内径)	φB (外径)	本数
6.35	9.52	2
12.7	15.88	2



φC (内径)	φD (外径)	本数
19.05	15.88	1

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

形名

MSDD-50SR2

 三菱電機株式会社

第3角法

作成日

仕様書番号

7EAS5A

副番

単位: mm

2004-9-1

(形名コード)