

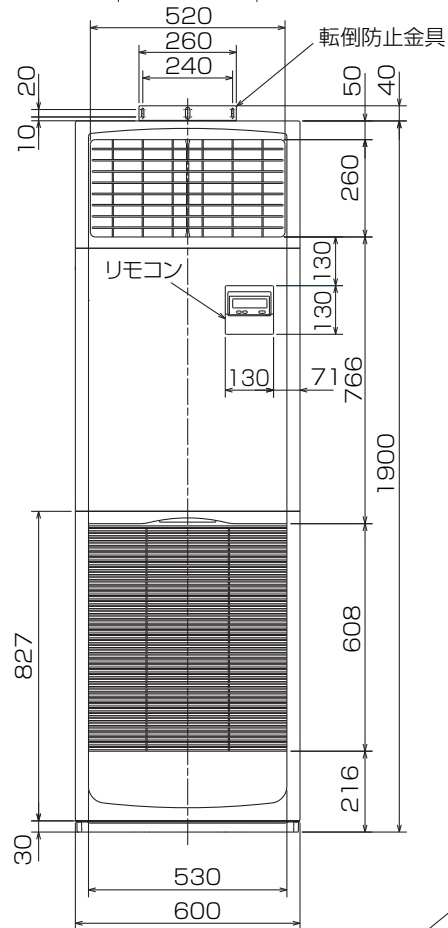
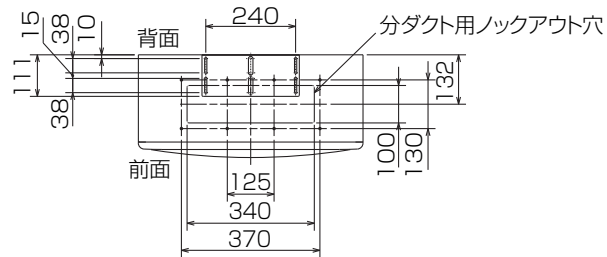



仕 様 表				機外配線要領							
電 源		電 源 ・ 三 相 200V		機外配線		漏電遮断器		定 格 電 流	A	40	
電 源 周 波 数		Hz	60Hz			定格感度電流		A	mA	30	
冷 房	定 格	定 格 冷 房 能 力	kW			12.5(5.5～14.0)	動作時間		—	0.1S以内	
		定 格 消 費 電 力	kW			3.86	手元開閉器	開閉器容量	B	A	60
		冷房エネルギー消費効率(COP)	—			3.24		B種ヒューズ	B	A	40
		運 転 電 流	A			12.1	配線用遮断器定格電流		C	A	40
		力 率	%			92	ユ ニ ッ ト 電 源 線 太 さ		D	mm ²	5.5
		定 格 冷 房 時 の 顕 熱 比	—			0.74	内外接続線太さ	50m 以下	D	mm	φ 1.6
	80m 以下	D	mm			φ 2.0					
	中 間	中 間 冷 房 能 力	kW			5.70	ア ー ス 線 太 さ		E	mm	φ 2.0
		中 間 冷 房 消 費 電 力	kW			1.22	電 源		単相・200V		
		中 間 冷 房 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率	—			4.67	漏電遮断器	定 格 電 流	G	A	15
暖 房	定 格	定 格 暖 房 能 力	kW	14.0(5.0～18.2)	定格感度電流		G	mA	30		
		定 格 消 費 電 力	kW	3.79	動作時間		—	0.1S以内			
		暖房エネルギー消費効率(COP)	—	3.69	手元開閉器	開閉器容量	H	A	15		
		運 転 電 流	A	11.8		B種ヒューズ	H	A	15		
		力 率	%	93	配線用遮断器定格電流		I	A	15		
		中 間 暖 房 能 力	kW	6.30	電 源 線 太 さ		I	mm ²	2.0		
	中 間 暖 房 消 費 電 力	kW	1.38	内外接続線太さ	K	—	0.3mm ² 以上				
	中 間 暖 房 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率	—	4.57		J	mm	φ 1.6				
	暖房低温能力	kW	16.0	ア ー ス 線 太 さ		F	mm ²	0.3～1.25			
	暖房低温消費電力	kW	6.57	リ モ コ ン 線		F	mm ²	0.3～1.25			
暖房極低温能力	kW	16.0									
暖房極低温消費電力	kW	7.36									
室外湿球温度-15℃時能力	kW	16.0									
室外湿球温度-20℃時能力	kW	14.0									
暖房期間消費エネルギー効率(HSPF)	—	4.1									
冷暖平均エネルギー消費効率(COP)	—	3.47									
通年エネルギー消費効率(APF)	—	4.5									
最 大 運 転 電 流	A	30.0									
室内形名				MPS-RP71GA2×2台							
外形寸法<H×W×D>				mm 1900×600×270							
外装色<マンセル>				— ホワイト<0.70Y 8.59/0.97>							
補助電気ヒーター				kW 組込不可							
エアフィルター				PPハニカム(抗菌仕様)							
送風機(形式×出力×個数)				— シロツコファン×0.025kW×1							
風 量				m ³ /min 弱13～強16							
機 外 静 圧				Pa 0							
風向調節				上下方向 手動:冷房・除湿時は正面吹出し/上吹出し 暖房時は下吹出し 左右方向 任意に設定可・スイング							
運 転 音				dB 弱35～強40							
製 品 質 量				kg 43							
ド レ ン パ ン				ABS樹脂・発泡PS							
ド レ ン 配 管 サ イ ズ				— VP-20							
室外形名				MPUZ-HRP140HA5							
外形寸法<H×W×D>				mm 1350×950×330(+30)							
外装色<マンセル>				— アイボリー<3Y 7.8/1.1>							
圧縮機				1日の冷凍能力 法定トン 0.520～2.460							
形式×出力×個数				— 全密閉×2.4kW×1							
保護装置				— 吐出温度検知、過電流検知回路							
設計圧力(高压部/低压部)				Mpa 3.6/2.3							
I P コ ー ド				— IPX4							
送風機(形式×出力×個数)				— プロペラファン×0.06kW×2							
風 量				m ³ /min 100							
送風機用保護装置				— 過熱/過電流保護							
運 転 音 (冷 房 / 暖 房)				dB 48/50							
製 品 質 量				kg 117							
冷 媒				kg R410A×5.5							
冷 媒 配 管 長				m 30(追加チャージ時75)							
高 差				m 30							
室内側冷媒配管径(液/ガス)				mm φ 9.52/φ 15.88							
室外側冷媒配管径(液/ガス)				mm φ 9.52/φ 15.88							
温度設定(リモコン)				冷房・ドライ19～30℃/暖房17～28℃							
使用温度範囲	冷房	室内	乾球温度19～32℃/湿球温度15～23℃								
		室外	乾球温度-5～43℃/ —								
	暖房	室内	乾球温度17～28℃/ —								
		室外	乾球温度-25～21℃/湿球温度-25～15℃								
セット別売形名		分配管		MSDD-50SR2							
注意事項											
1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS B8616:2006およびJRA4048:2006に準拠した値です。 延長配管7.5m(相当長)、高低差0m											
2. 冷房・暖房能力の()内は、能力変化の値を示します。											
3. 運転音は、JIS規格に準じて、反響の少ない無響室で測定した数値(Aスケール)です。 実際に据付た状態で測定すると、周囲の騒音や反響などの影響を受け、表示数値より、 大きくなるのが普通です。											
三菱電機株式会社											
空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン仕様書											
グリーン購入法適合											
床置形/同時ツイン同容量同タイプ)											
MPSZX-HRP140GK											
形名			図番	MPSZXHRP140GK-6	副番	B	記号				
作成日	2007-07-27		図番		副番		記号				

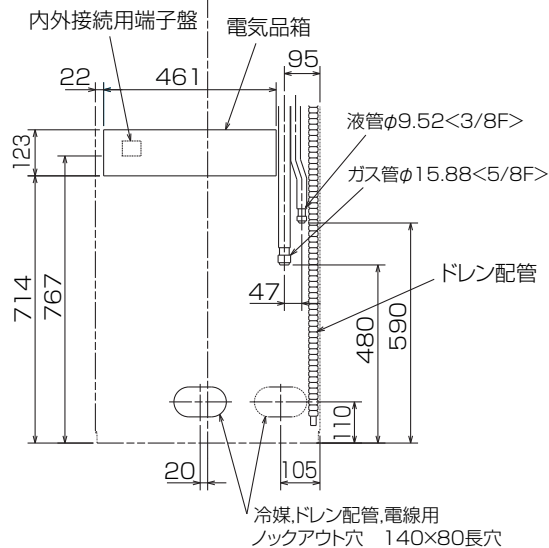


冷媒、ドレン配管用ロックアウト穴 90×60長穴(左側面にも同等穴有り) 電線用ロックアウト穴 φ27 (左側面にも同等穴有り)

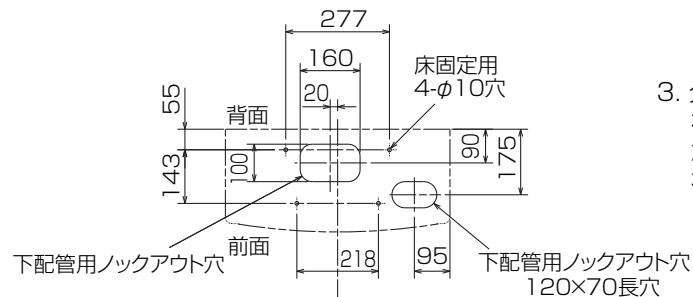

- 注1. ドレン配管はPVC管VP-20を使用してください。
2. ドレン配管接続部は現地工事に合わせ、加工できるようにドレンソケット(VP-20接続用)が附属品として有ります。接着してご使用ください。




3. 分ダクトを取り付ける場合は、ユニットの天井パネルに設けられたロックアウト穴及び分ダクト取り付け用ネジ穴に金具がかからないようにしてください(転倒防止金具の長辺を壁側にすればかかるとはなりません)

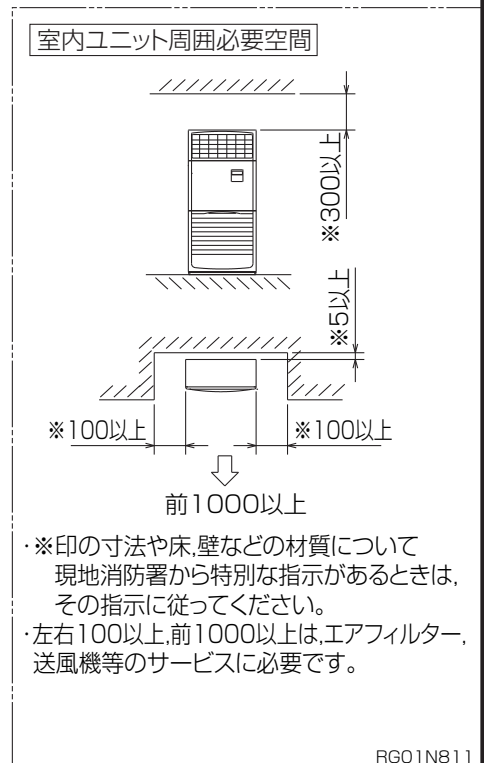

単位	スケール	作成日	形名	MPS-RP71GA2				
mm	NTS	2008-11-20	パッケージエアコン室内ユニット外形図 (床置形)					
 三菱電機株式会社			図番	GA-MPS-RP71GA2		副番	A	記号


1 設置スペース(周囲必要空間)

下図は基本例を示します。
詳細につきましては工事マニュアル等の
技術資料を参照願います。

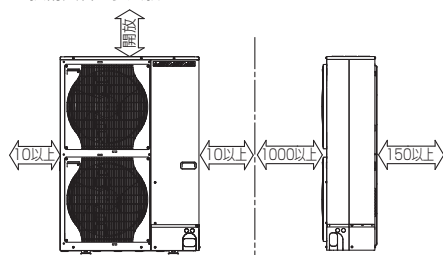


2 サービススペース

サービススペースは下図の
寸法が必要になります。




3 基礎ボルト

M10の基礎ボルトでユニットの据付足を
4ヶ所強固に固定してください。
(基礎ボルト、座金、ナットは現地手配です。)





4 配管・配線取入れ方向

配管、配線接続は、
前面、右側面、後面、下面の
4方向から取入れできます。


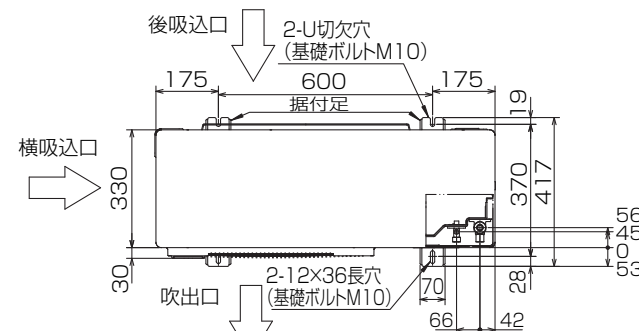


記号説明


- ①…冷媒ガス配管接続口(フレア接続)φ15.88(5/8F)
- ②…冷媒液配管接続口(フレア接続)φ9.52(3/8F)
- ※1…ストップバルブの接続先端寸法を示します。

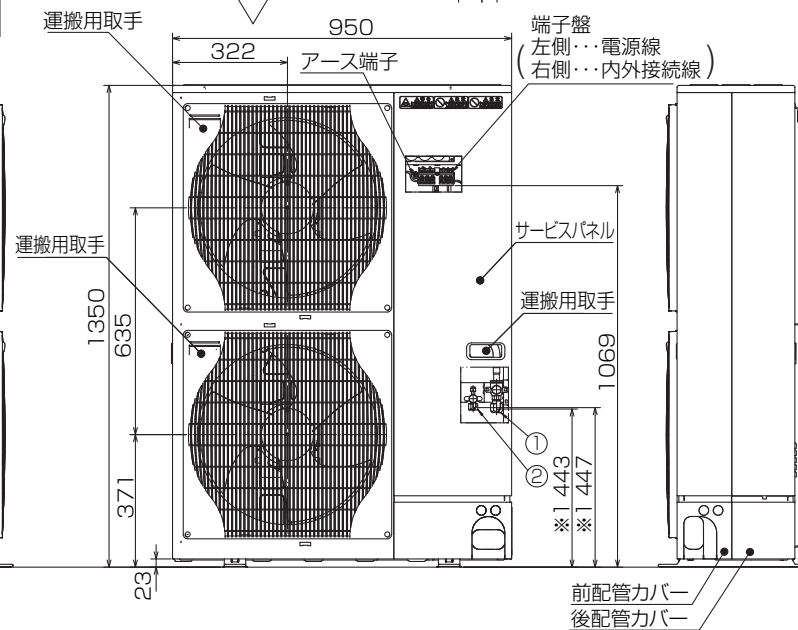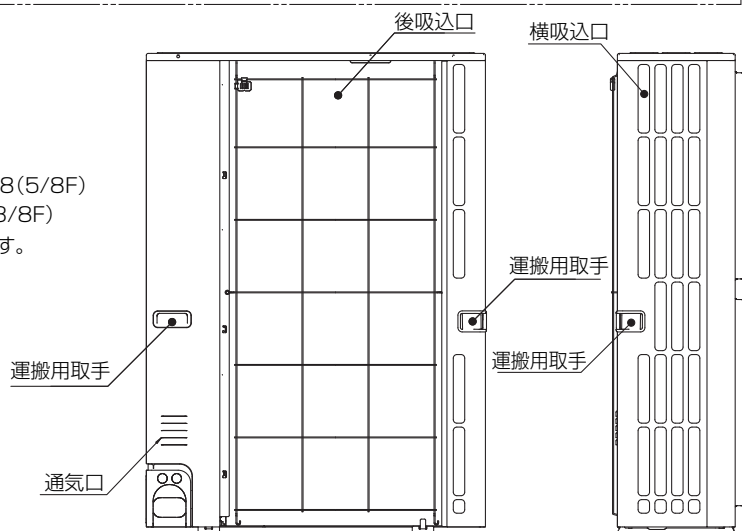

配管ノックアウト穴詳細

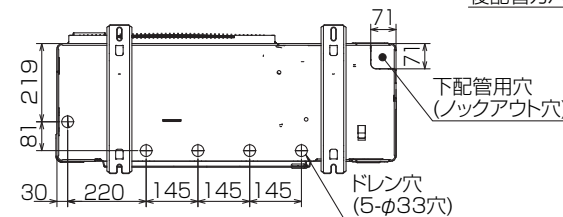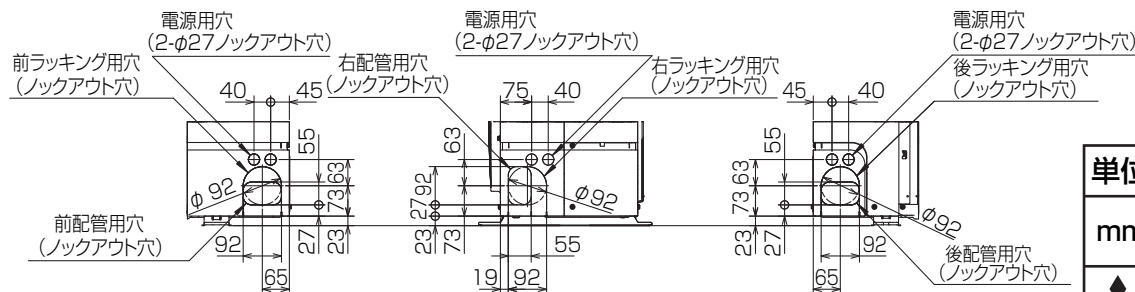

BK01B573-3

単位	スケール	作成日	形名	MPUZ-HRP140HA5(-BS(G))					
mm	NTS	2007-11-28	パッケージエアコン室外ユニット外形図						
 三菱電機株式会社			図番	GA-MPUZ-HRP140HA5		副番		記号	

室外ユニット耐(重)塩害仕様 仕様書


図示 番号	区分名	部品名	素材仕様	標準 仕様	耐塩害	耐重 塩害	表面処理仕様
①	外装パネル	本体ベース	アルミ亜鉛マグネシウムメッキ鋼板	○			—
					○		アクリル樹脂塗装/内外面1回塗装
		パネル (上面・前面・後面など)	合金化亜鉛メッキ鋼板	○		○	アクリル樹脂塗装/内面2回,外面1回塗装
					○		ポリエステル系樹脂塗装(塗装鋼板)
②					○		アクリル+ポリエステル樹脂塗装/内外面1回塗装
③						○	アクリル+ポリエステル樹脂塗装/内面1回,外面2回塗装
④		グリル	ポリプロピレン樹脂成形品	○	○	○	—
⑤		リヤガード	SWM鉄線	○	○	○	ポリエチレン樹脂コーティング
⑥	送風機	プロペラファン	ポリプロピレン樹脂成形品	○	○	○	—
⑦		モータ	モールド仕様(不飽和ポリエステル樹脂) 又は溶融亜鉛メッキ鋼板	○	○	○	機種によってモータのフレーム材質が異なります。
⑧		シャフト部	SC45C	○	○	○	防錆油塗布
⑨		モータサポート	溶融亜鉛メッキ鋼板	○			—
⑩	熱交換器	フィン	アルミ板	○			—
⑪					○	○	防蝕・親水性処理フィン(ビニル系又はアクリル系樹脂塗装)
⑫		側板	溶融亜鉛メッキ鋼板	○	○	○	クロムフリー被膜処理
⑬		配管	リン脱酸銅管(C1220T)	○	○	○	—
⑭	冷媒配管	配管溶接部	ロー材:リン銅ロー	○	○	○	—
⑮		圧縮機	熱間圧延鋼板	○	○	○	アルキド樹脂塗装
⑯		配管	リン脱酸銅管(C1220T)	○	○	○	—
⑰		配管溶接部	ロー材:リン銅ロー	○	○	○	—
⑱	電気品箱	プリント基板	ガラスコンポジット CEM-3	○	○	○	防湿剤塗布(マイコン足部周辺)
⑲		電気品箱	溶融亜鉛メッキ鋼板	○	○	○	クロムフリー被膜処理
⑳		セパレータ	溶融亜鉛メッキ鋼板	○			クロムフリー被膜処理
㉑					○	○	端面部にエポキシ樹脂塗装
㉒	その他	配管支持板	溶融亜鉛メッキ鋼板	○			クロムフリー被膜処理
㉓					○	○	端面部にエポキシ樹脂塗装
㉔		ネジ(外装)	SWCH18A(鉄製)	○			亜鉛ニッケル合金メッキ
㉕			SUS410(ステンレス)		○	○	亜鉛ニッケル合金メッキ
㉖		ラベル			○		JRA耐塩害仕様
㉗						○	JRA耐重塩害仕様

「耐塩害仕様・耐重塩害仕様室外ユニット」は、日本冷凍空調工業会規格JRA9002に基づいています。


- ご注意 1.海水飛沫及び潮風に直接さらされることを極力回避するような場所へ設置してください。(設置場所の条件により、ユニットの寿命が異なります。)
- 2.外装パネルに付着した海塩粒子が雨水によって十分洗浄されるように配慮してください。
(日除けなどを取り付けると雨水による洗浄ができなくなります。)
- 3.室外機底板内への水の滞留は、著しい腐食作用を促進させる為、底板内の水抜け性を損なわないように、傾きなどを注意してください。
- 4.海岸地帯へ設置された場合は、付着した塩分等を除去する為に定期的に水洗いを行ってください。
- 5.据付時、メンテナンス時等に付いた傷は、補修してください。
- 6.機器の状態を定期的に点検してください。
- 7.基礎部分の排水性を確保してください。

※この図は一例です。

外観部分

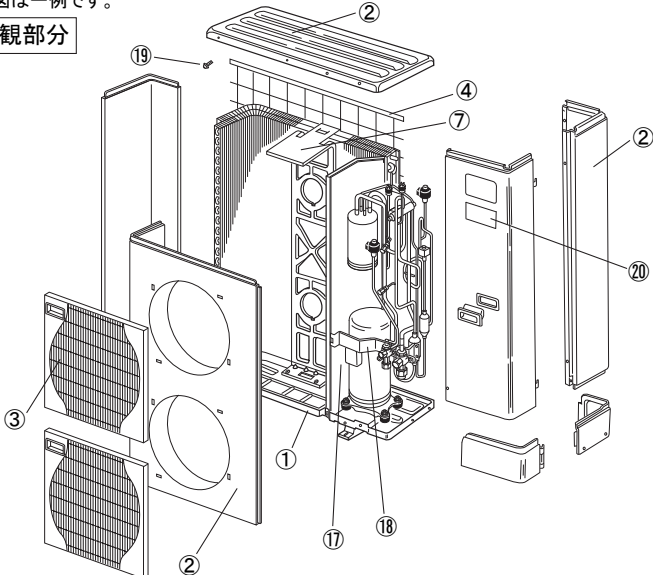

機能部分

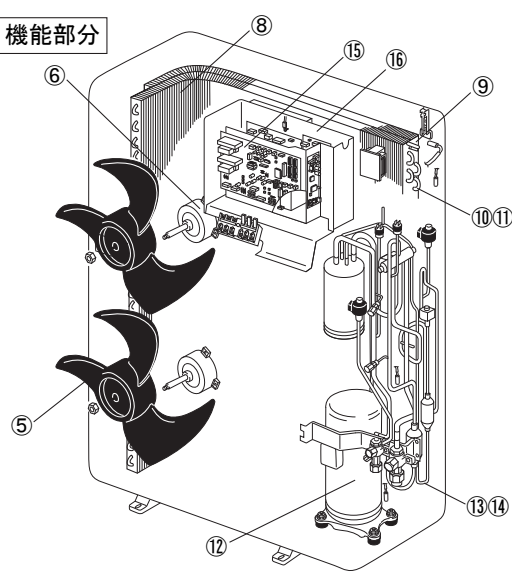

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

品名

分配管

形名


MSDD-50SR2

1. 仕様


項目	内容
分配比	室外ユニット容量を50:50に2分配
分配管本数	液管用・ガス管用 各1本
パイプ材質	リン脱酸銅 C1220T-OL (JIS H3300)
パイプカバー	発泡スチロール成型品 (液管・ガス管用 各1個)
異径管	3種類 5本

2. 外形図


液管用

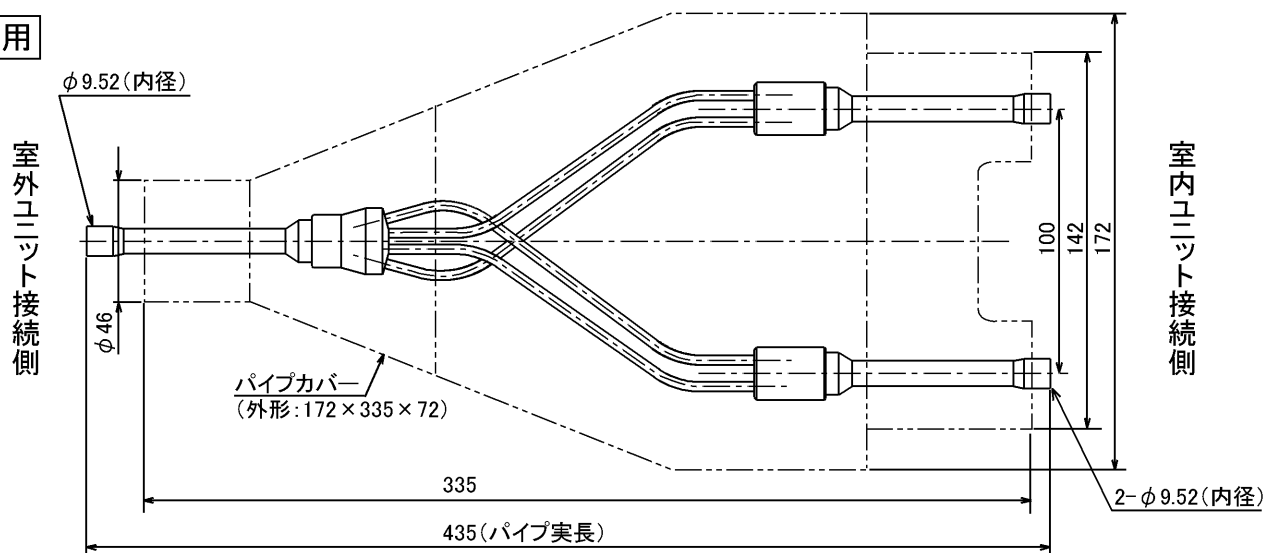


ガス管用

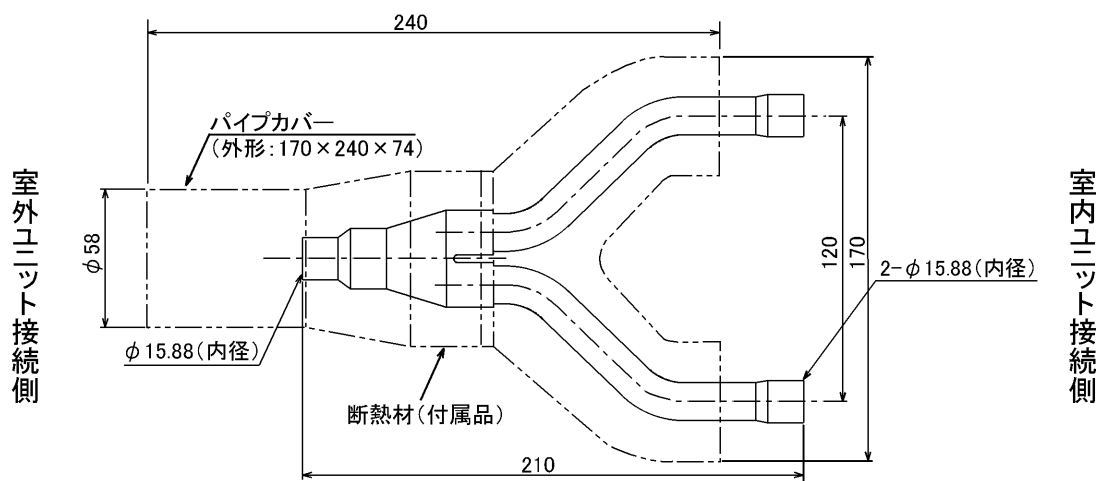

異径管 (付属品)



φA (内径)	φB (外径)	本数
6.35	9.52	2
12.7	15.88	2



φC (内径)	φD (外径)	本数
19.05	15.88	1

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

形名

MSDD-50SR2

 三菱電機株式会社

第3角法

作成日

仕様書番号

7EAS5A

副番

単位: mm

2004-9-1

(形名コード)