
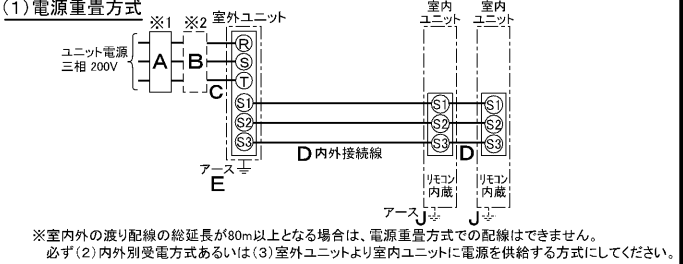
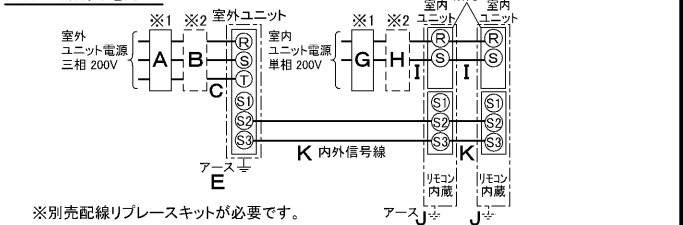



仕 様 表				機外配線要領							
電	源	電 源 ・ 三 相 200V		機外配線	ユニット電源 (室外側)	漏電遮断器	定格電流	A	A	50	
電	源	周 波 数	Hz			50Hz	定格感度電流	A	mA	100	
冷房	定 格	定 格 冷 房 能 力	kW			25.0(11.2~28.0)	動作時間	—	—	0.1S以内	
		定 格 消 費 電 力	kW			9.93	手元開閉器	開閉器容量	B	A	60
		冷房エネルギー消費効率(COP)	—			2.52		B種ヒューズ	A	A	50
		運 転 電 流	A			31.2		配線用遮断器定格電流	C	A	50
		力	率			%	92	ユニット電源線太さ	D	mm	φ2.0
		定 格 冷 房 時 の 顕 熱 比	—			0.71	内外接続線太さ	50m 以下	D	mm	φ2.6
暖房	中 間	中 間 冷 房 能 力	kW			11.30	80m 以下	E	mm	φ2.0	
		中 間 冷 房 消 費 電 力	kW			2.81	ア ー ス 線 太 さ	—	—	—	
		中 間 冷 房 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率	—			4.02		—	—	—	
		冷房期間エネルギー消費効率(CSPF)	—			4.5		—	—	—	
		定 格	定 格 暖 房 能 力			kW	28.0(12.5~31.5)	電 源	単相・200V		
			定 格 消 費 電 力			kW	7.86	漏電遮断器	定格電流	G	A
	暖房エネルギー消費効率(COP)		—			3.56	定格感度電流	—	mA	30	
	運 転 電 流		A	24.9	動作時間	—	—	0.1S以内			
	力		率	%	91	手元開閉器	開閉器容量	H	A	15	
	中 間		中 間 暖 房 能 力	kW	12.90	B種ヒューズ	A	A	15		
	低 温	中 間	中 間 暖 房 消 費 電 力	kW	3.00	配線用遮断器定格電流	I	mm <sup>2</sup>	2.0		
			中 間 暖 房 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率	—	4.30	電 源 線 太 さ	K	—	0.3mm <sup>2</sup> 以上		
暖房低温能力			kW	23.6	内外接続線太さ	L	mm	φ1.6			
暖房低温消費電力			kW	10.10	ア ー ス 線 太 さ	M	mm <sup>2</sup>	0.3~1.25			
暖房期間エネルギー消費効率(HSPF)			—	3.7	リ モ コ ン 線	F	mm <sup>2</sup>	0.3~1.25			
冷暖平均エネルギー消費効率(GOP)			—	3.04							
通年エネルギー消費効率(APF)	—	4.0									
最 大 運 転 電 流	A	40.5									
室内ユニット (1台分データ)	室 内 形 名	MPS-RP140KA × 2台		電気配線図 (1)電源重畳方式 							
	外 形 寸 法 <H × W × D>	mm	1900 × 600 × 360								
	外 装 色 <マンセル>	—	ホワイト<0.70Y 8.59/0.97>								
	補 助 電 気 ヒ ー タ ー	kW	組込不可								
	エ ア フ ィ ル タ ー	—	PPハニカム								
	送 風 機 (形 式 × 出 力 × 個 数)	—	シロッコファン × 0.08kW × 1								
	風 量	m <sup>3</sup> /min	弱25—強30								
	機 外 静 圧	Pa	0								
	風向調節	上下方向	手動:冷房・除湿時は正面吹出し/上吹出し 暖房時は下吹出し								
	左右方向	任意に設定可・スイング									
	運 転 音	dB	弱44—強49								
製 品 質 量	kg	53									
ド レ ン パ ン	—	ABS樹脂・発泡PS									
ド レ ン 配 管 サ イ ズ	—	VP-20									
室外ユニット	室 外 形 名	MPUZ-P280HA5(-BS(G))		(2)内外別受電方式 							
	外 形 寸 法 <H × W × D>	mm	1350 × 950 × 330(+30)								
	外 装 色 <マンセル>	—	アイボリー<3Y 7.8/1.1>								
	圧縮機	1 日 の 冷 凍 能 力	法定トン					0.970~3.560			
	形式 × 出力 × 個数	—	全密閉 × 5.5kW × 1								
	保 護 装 置	—	吐出温度検知、過電流検知回路								
	設計圧力(高圧部/低圧部)	MPa	4.15/2.3								
	I P コ ー ド	—	IPX4								
	送 風 機 (形 式 × 出 力 × 個 数)	—	プロペラファン × 0.15kW × 2								
	風 量	m <sup>3</sup> /min	130								
	送 風 機 用 保 護 装 置	—	過熱/過電流保護								
運 転 音 (冷 房 / 暖 房)	dB	58/59									
製 品 質 量	kg	129									
共通事項	冷 媒	媒	R410A × 7.1	(3)室外ユニットより室内ユニットに電源を供給する方式 							
	高 低 差	m	30(追加チャージ時70)								
	室内側冷媒配管径(液/ガス)	mm	φ9.52/φ15.88								
	室外側冷媒配管径(液/ガス)	mm	φ12.7/φ25.4								
温 度 設 定 (リ モ コ ン)	冷房:ドライ19~30°C/暖房17~28°C			<p>※1. 電源には必ず漏電遮断器を取付けてください。漏電遮断器は、インバーター回路用遮断器(三菱電機製NV-Cシリーズまたは、その同等品)を選定してください。</p> <p>※2. 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には、漏電遮断器と直列に手元開閉器(開閉器+B種ヒューズ)または、配線用遮断器が必要となります。</p> <p>・電線太さは、20mまでの電圧降下を見込んで選定してありますので、20mを超える場合は、電圧降下を考慮して「内線規程」等に従い、お選びください。</p> <p>・電力会社の地区により規制を受ける場合がありますので、事前に所轄の電力会社にお問い合わせください。</p>							
使用温度範囲	冷房	室内	乾球温度19~32°C/湿球温度15~23°C								
		室外	乾球温度-5~43°C/ —								
暖房	室内	乾球温度17~28°C/ —									
	室外	乾球温度-11~21°C/湿球温度-12~15°C									
セツ別売形名	分配管	MSDD-50WR2		<p>(2)または(3)の場合、S1-S1間の渡り配線は絶対に行わないでください。</p> <p>※別売配線リプレースキットが必要です。</p>							
注意事項	<p>1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS B8616:2006およびJRA4048:2006に準拠した値です。延長配管7.5m(相当長)、高低差0m</p> <p>2. 冷房・暖房能力の( )内は、能力変化の値を示します。</p> <p>3. 運転音は、JIS規格に準じて、反響の少ない無響室で測定した数値(Aスケール)です。実際に据付した状態で測定すると、周囲の騒音や反響などの影響を受け、表示数値より、大きくなるのが普通です。</p>										



**三菱電機株式会社**  
**空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン仕様書**

床置形/同時ツイン同容量同タイプ)

形名	MPSZX-P280KK	<耐塩害仕様>は、室外ユニット形名末尾 -BS <耐重塩害仕様>は、室外ユニット形名末尾 -BSG					
作成日	2007-07-31	図番	MPSZXP280KK-5	副番	A	記号	



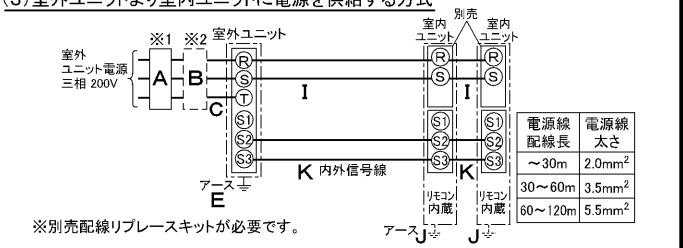


冷媒,ドレン配管用ロックアウト穴  
90×60長穴(左側面にも同等穴有り)

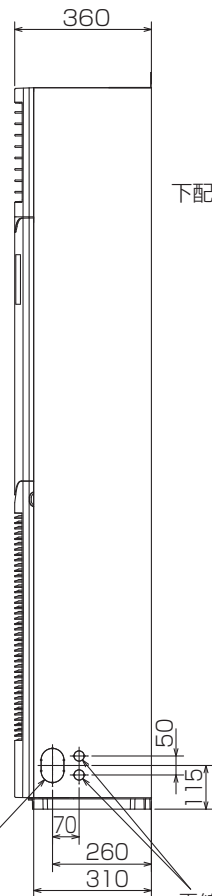


電線用ロックアウト穴 φ27  
(左側面にも同等穴有り)

冷媒,ドレン配管,電線用  
ロックアウト穴 140×80長穴

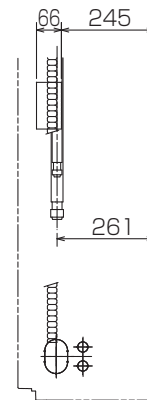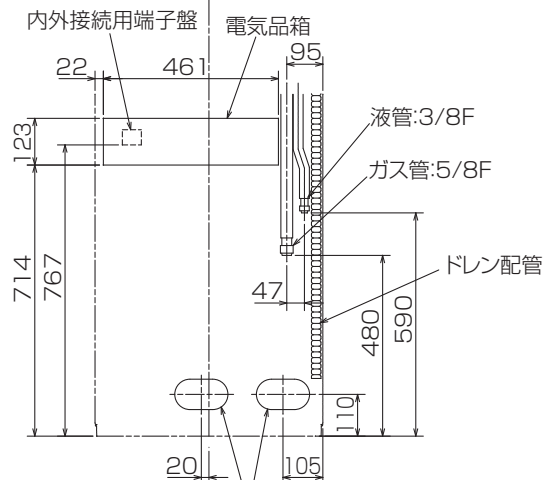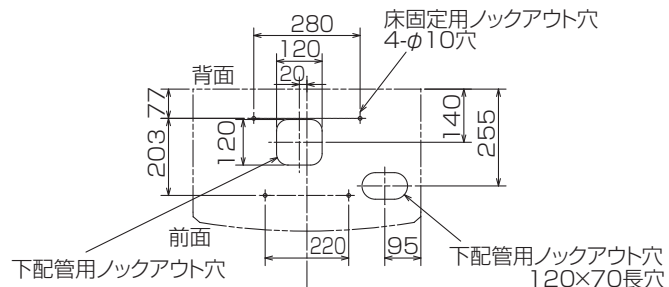


- 1.ドレン配管はPVC管VP-20を使用してください。
- 2.ドレン配管接続部は現地工事に合わせ,加工できるようにドレンソケット(VP-20接続用)が附属品として有ります。接着してご使用ください。



- 3.分ダクトを取り付ける場合は,ユニットの天井パネルに設けられたロックアウト穴及び分ダクト取り付け用ネジ穴に金具がかからないようにしてください(転倒防止金具の長辺を壁側にすればかかることはありません)

据え付け所要スペース(室内ユニット)

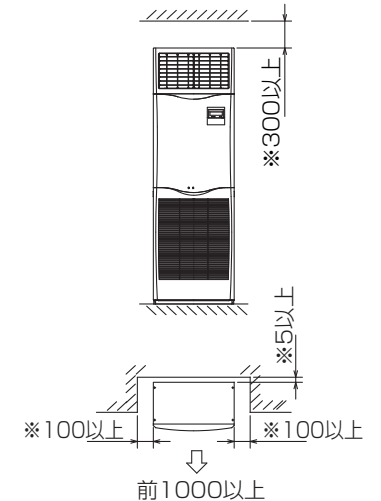


- ・※印の寸法や床,壁などの材質について現地消防署から特別な指示がある時は,その指示にしたがってください。
- ・左右100以上,前1000以上は,エアフィルター,送風機等のサービスに必要です。

RG01V095

単位	スケール	作成日	形名	MPS-RP140KA		
mm	NTS	2007-6-4	パッケージエアコン室内ユニット外形図 (床置形)			
三菱電機株式会社			図番	GA-MPS-RP140KA	副番	記号


**1 設置スペース(周囲必要空間)**

下図は基本例を示します。  
詳細につきましては工事マニュアル等の技術資料を参照願います。

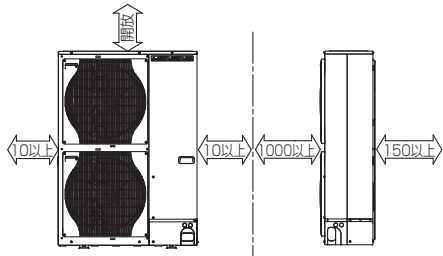


**2 サービススペース**

サービススペースは下図の寸法が必要になります。




**3 基礎ボルト**

M10の基礎ボルトでユニットの据付足を4ヶ所強固に固定してください。(基礎ボルト、座金、ナットは現地手配です。)



**4 配管・配線取入れ方向**

配管、配線接続は、前面、右側面、後面、下面の4方向から取入れできます。

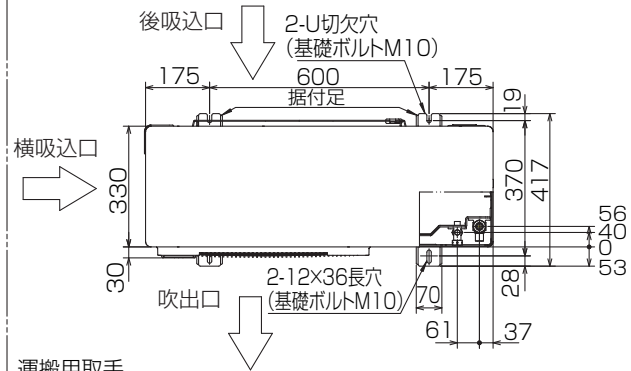


**記号説明**

- ①…冷媒ガス配管接続口(フレア接続)φ19.05(3/4F)
- ②…冷媒液配管接続口(フレア接続)
- ※1…ストップバルブの接続先端寸法を示します。
- ※2…φ25.4(現地口ウ付部)

②接続部	A
φ12.7(1/2F)	421



**配管ノックアウト穴詳細**

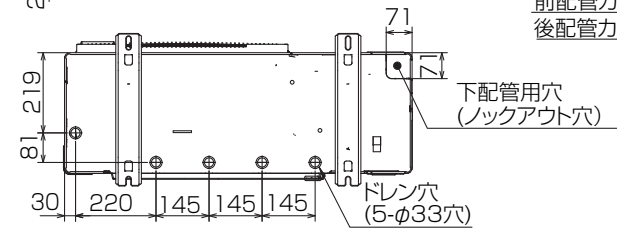

BK01B573-4

単位	スケール	作成日	形名	MPUZ-P280HA5(-BS(G))
mm	NTS	2007-5-31	パッケージエアコン室外ユニット外形図	
三菱電機株式会社			図番	GA-MPUZ-P280HA5
			副番	
			記号	

室外ユニット耐(重)塩害仕様 仕様書

図示番号	区分名	部品名	素材仕様	標準仕様	耐塩害	耐重塩害	表面処理仕様
①	外装パネル	本体ベース	アルミ亜鉛マグネシウムメッキ鋼板	○			—
					○		アクリル樹脂塗装/内外面1回塗装
②	パネル (上面・前面・後面など)	合金化亜鉛メッキ鋼板	○			○	アクリル樹脂塗装/内面2回,外面1回塗装
					○		ポリエステル系樹脂塗装(塗装鋼板)
					○		アクリル+ポリエステル樹脂塗装/内外面1回塗装
③	グリル	ポリプロピレン樹脂成形品	○	○	○	—	
④	リヤガード	SWM鉄線	○	○	○	ポリエチレン樹脂コーティング	
⑤	送風機	プロペラファン	ポリプロピレン樹脂成形品	○	○	○	—
⑥	モータ	フレーム部	モールド仕様(不飽和ポリエステル樹脂) 又は溶融亜鉛メッキ鋼板	○	○	○	機種によってモータのフレーム材質が異なります。
		シャフト部	SC45C	○	○	○	防錆油塗布
⑦	モータサポート	溶融亜鉛メッキ鋼板	○			—	
⑧	熱交換器	フィン	アルミ板	○			—
					○	○	防蝕・親水性処理フィン(ビニル系又はアクリル系樹脂塗装)
⑨		側板	溶融亜鉛メッキ鋼板	○	○	○	クロムフリー被膜処理
⑩		配管	リン脱酸銅管(C1220T)	○	○	○	—
⑪		配管溶接部	ロー材:リン銅ロー	○	○	○	—
⑫	冷媒配管	圧縮機	熱間圧延鋼板	○	○	○	アルキド樹脂塗装
⑬		配管	リン脱酸銅管(C1220T)	○	○	○	—
⑭		配管溶接部	ロー材:リン銅ロー	○	○	○	—
⑮	電気品箱	プリント基板	ガラスコンポジット CEM-3	○	○	○	防湿剤塗布(マイコン足部周辺)
⑯		電気品箱	溶融亜鉛メッキ鋼板	○	○	○	クロムフリー被膜処理
⑰	その他	セパレータ	溶融亜鉛メッキ鋼板	○			クロムフリー被膜処理
					○	○	端面部にエポキシ樹脂塗装
⑱	ネジ(外装)	SWCH18A(鉄製) SUS410(ステンレス)	○				クロムフリー被膜処理
					○	○	端面部にエポキシ樹脂塗装
⑲	ネジ(外装)	SWCH18A(鉄製) SUS410(ステンレス)	○				亜鉛ニッケル合金メッキ
					○	○	亜鉛ニッケル合金メッキ
⑳	ラベル				○		JRA耐塩害仕様
						○	JRA耐重塩害仕様

「耐塩害仕様・耐重塩害仕様室外ユニット」は、日本冷凍空調工業会規格JRA9002に基づいています。

ご注意 1.海水飛沫及び潮風に直接さらされることを極力回避するような場所へ設置してください。(設置場所の条件により、ユニットの寿命が異なります。)  
 2.外装パネルに付着した海塩粒子が雨水によって十分洗浄されるように配慮してください。  
 (日除けなどを取り付けると雨水による洗浄ができなくなります。)  
 3.室外機底板内への水の滞留は、著しい腐食作用を促進させる為、底板内の水抜け性を損なわないように、傾きなどを注意してください。  
 4.海岸地帯へ設置された場合は、付着した塩分等を除去する為に定期的に水洗いを行ってください。  
 5.据付時、メンテナンス時等に付いた傷は、補修してください。  
 6.機器の状態を定期的に点検してください。  
 7.基礎部分の排水性を確保してください。

※この図は一例です。

MPU(Z)-P80(S)・112・140・160HA5, MPU(Z)-P140・160HA6, MPUZ-WRP80(S)・112HA5,  
 MPUZ-WRP80(S)・112・140HA6はファンが1つです。

外観部分



機能部分





# 三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

品名	分配管	形名	MSDD-50WR2
----	-----	----	------------


## 1. 仕様

項目	内容	
本体	分配比	室外ユニット容量を50:50に2分配
	分配管本数	液管用・ガス管用 各1本
	パイプ材質	リン脱酸銅 C1220T-OL (JIS H3300)
付属品	断熱材材質	発泡スチロール成型品 (液管・ガス管用)
	異径管	4種類 5本


## 2. 外形図

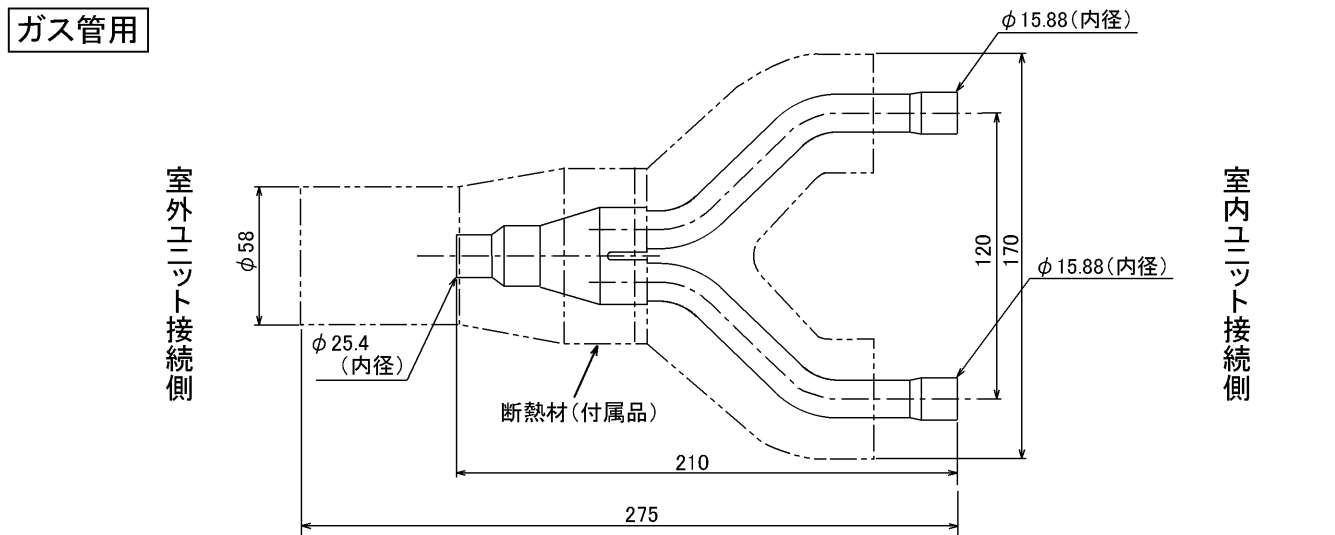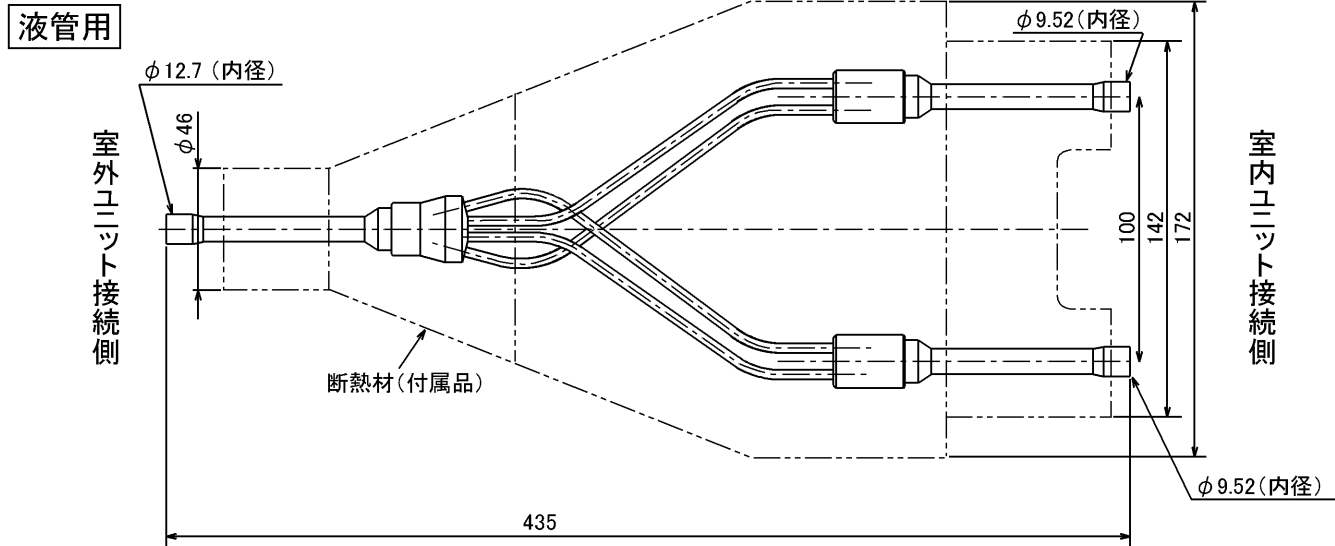

**異径管 (付属品)**



φA (内径)	φB (外径)	本数
28.6	25.4	1
15.88	12.7	1
19.05	15.88	2



φC (内径)	φD (外径)	本数
9.52	12.7	1

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書	形名	MSDD-50WR2
-----------------------	----	------------

三菱電機株式会社	第3角法	作成日	仕様書番号	7EAS5B	副番
	単位:mm	2004-9-1	(形名コード)		