

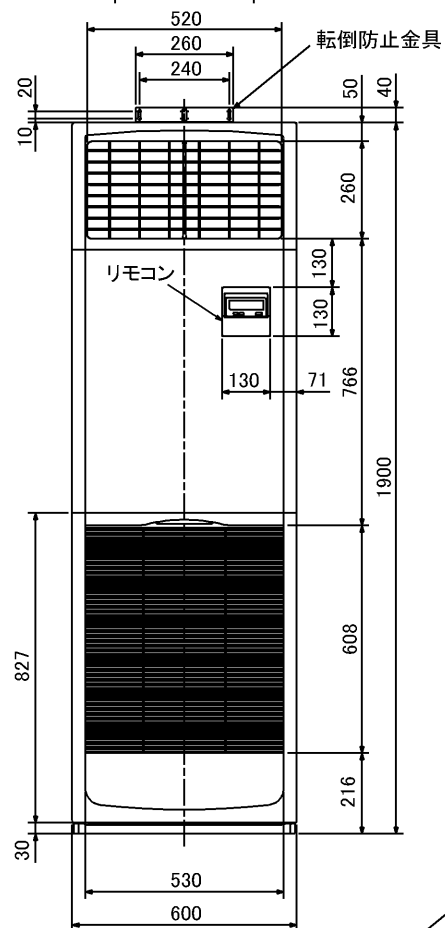


仕 様 表				機外配線要領																				
電 源		電 源 ・ 三 相 200V		機 外 配 線	ユ ニ ッ ト 電 源 (室 外 側 )	漏 電 遮 断 器	定 格 電 流	A	A	30														
電 源 周 波 数		Hz	50Hz				定 格 感 度 電 流		mA	30														
							動 作 時 間		—	0.1S以内														
冷 房	定 格	定 格 冷 房 能 力	kW			手 元 開 閉 器	開 閉 器 容 量	B	A	30														
		定 格 消 費 電 力	kW				B 種 ヒ ュ ー ズ		A	30														
		冷 房 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (COP)	—				配 線 用 遮 断 器 定 格 電 流		A	30														
		運 転 電 流	A			ユ ニ ッ ト 電 源 線 太 さ		C	mm <sup>2</sup>	5.5														
		力 率	%			内 外 接 続 線 太 さ	50m 以下	D	mm	φ 1.6														
							80m 以下		mm	φ 2.0														
	中 間	定 格 冷 房 時 の 顕 熱 比	—			ア ー ス 線 太 さ		E	mm	φ 1.6														
		中 間 冷 房 能 力	kW			電 源		三 相 ・ 200V																
		中 間 冷 房 消 費 電 力	kW			漏 電 遮 断 器	定 格 電 流	G	A	20														
	冷 房 期 間	中 間 冷 房 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率	—				定 格 感 度 電 流		mA	30														
		冷 房 期 間 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (CSPF)	—				動 作 時 間		—	0.1S以内														
暖 房	定 格	定 格 暖 房 能 力	kW	室 内 ユ ニ ッ ト お よ び ヒ ー タ ー 電 源	手 元 開 閉 器	H	A	30																
		定 格 消 費 電 力	kW				B 種 ヒ ュ ー ズ	A	20															
		暖 房 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (COP)	—				配 線 用 遮 断 器 定 格 電 流	A	20															
		運 転 電 流	A		電 源 線 太 さ		I	mm <sup>2</sup>	3.5															
		力 率	%		内 外 接 続 線 太 さ	—	K	—	0.3mm <sup>2</sup> 以上															
						ア ー ス 線 太 さ		J	mm	φ 1.6														
	中 間	中 間 暖 房 能 力	kW		リ モ コ ン 線		F	mm <sup>2</sup>	0.3～1.25															
		中 間 暖 房 消 費 電 力	kW																					
		中 間 暖 房 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率	—																					
	暖 房 低 温	暖 房 低 温 能 力	kW																					
		暖 房 低 温 消 費 電 力	kW																					
暖 房 期 間	暖 房 期 間 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (HSPF)	—																						
冷 暖 平 均 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (COP)		—																						
通 年 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (APF)		—																						
最 大 運 転 電 流		A																						
室 内 ユ ニ ッ ト (1 台 分 デ ー タ )	室 内 形 名		MPS-RP71GAH2 × 2 台																					
	外 形 寸 法 <H × W × D>		mm							1900 × 600 × 270														
	外 装 色 <マ ン セ ル>		—							ホワイト<0.70Y 8.59/0.97>														
	補 助 電 気 ヒ ー タ ー		kW							2.1														
	エ ア フ ィ ル タ ー		PPハニカム(抗菌仕様)																					
	送 風 機 (形 式 × 出 力 × 個 数)		—							シロッコファン × 0.025kW × 1														
	風 量		m <sup>3</sup> /min							弱13—強16														
	機 外 静 圧		Pa							0														
	風 向 調 節		手動:冷房・除湿時は正面吹出し/上吹出し 暖房時は下吹出し 左右方向 任意に設定可・スイング																					
	運 転 音		dB							弱35—強40														
	製 品 質 量		kg							45														
室 外 ユ ニ ッ ト	ド レ ン パ ン		ABS樹脂・発泡PS																					
	ド レ ン 配 管 サ イ ズ		VP-20																					
	室 外 形 名		MPUZ-WRP140HA5(—BS(G))																					
	外 形 寸 法 <H × W × D>		mm	1350 × 950 × 330(+30)																				
	外 装 色 <マ ン セ ル>		—	アイボリー<3Y 7.8/1.1>																				
	圧 縮 機		1 日 の 冷 凍 能 力	法定トン							0.630～2.480													
	保 護 装 置		形 式 × 出 力 × 個 数	—							全密閉 × 2.4kW × 1													
	設 計 圧 力 (高 圧 部 / 低 圧 部)		—	吐出温度検知、過電流検知回路																				
	I P コ ー ド		MPa	3.6/2.3																				
	送 風 機 (形 式 × 出 力 × 個 数)		—	IPX4																				
	送 風 機		—	ブロベラファン × 0.06kW × 2																				
共 通 事 項	風 量		m <sup>3</sup> /min	100	<p>※1. 電源には必ず漏電遮断器を取付けてください。 漏電遮断器は、インバーター回路用遮断器(三菱電機製NV-Cシリーズまたは、その同等品)を選定してください。</p> <p>※2. 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には、漏電遮断器と直列に手元開閉器(開閉器+B種ヒューズ)または、配線用遮断器が必要となります。</p> <p>・電線太さは、20mまでの電圧降下を見込んで選定してありますので、20mを超える場合は、電圧降下を考慮して「内線規程」等に従い、お選びください。</p> <p>・電力会社の地区により規制を受ける場合がありますので、事前に所轄の電力会社にお問い合わせください。</p>																			
	送 風 機 用 保 護 装 置		—	過熱/過電流保護																				
	運 転 音 (冷 房 / 暖 房)		dB	48/50																				
	製 品 質 量		kg	108																				
	冷 媒		kg	R410A × 5.0																				
	冷 媒 配 管 長		m	30(追加チャージ時75)																				
	高 低 差		m	30																				
	室 内 側 冷 媒 配 管 径 (液 / ガ ス)		mm	φ 9.52 / φ 15.88																				
	室 外 側 冷 媒 配 管 径 (液 / ガ ス)		mm	φ 9.52 / φ 15.88																				
	温 度 設 定 (リ モ コ ン )		冷房・ドライ19～30℃/暖房17～28℃																					
	使 用 温 度 範 囲	冷 房	室 内	乾球温度19～32℃/湿球温度15～23℃																				
室 外			乾球温度-5～43℃/ —																					
暖 房		室 内	乾球温度17～28℃/ —																					
		室 外	乾球温度-20～21℃/湿球温度-20～15℃																					
セ ッ ト 別 売 形 名		分配管	MSDD-50SR2																					
注意事項				<div><b>三菱電機株式会社</b> 空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン仕様書</div> <div>床置形／(同時ツイン同容量同タイプ)</div> <table><tr><td>形 名</td><td>MPSZX-WRP140GHK</td><td colspan="5">&lt;耐塩害仕様&gt;は、室外ユニット形名末尾 -BS &lt;耐重塩害仕様&gt;は、室外ユニット形名末尾 -BSG</td></tr><tr><td>作 成 日</td><td>2007-07-31</td><td>図 番</td><td>MPSZXWRP140GHK-5</td><td>副 番</td><td>B</td><td>記 号</td></tr></table>							形 名	MPSZX-WRP140GHK	<耐塩害仕様>は、室外ユニット形名末尾 -BS <耐重塩害仕様>は、室外ユニット形名末尾 -BSG					作 成 日	2007-07-31	図 番	MPSZXWRP140GHK-5	副 番	B	記 号
形 名	MPSZX-WRP140GHK	<耐塩害仕様>は、室外ユニット形名末尾 -BS <耐重塩害仕様>は、室外ユニット形名末尾 -BSG																						
作 成 日	2007-07-31	図 番	MPSZXWRP140GHK-5								副 番	B	記 号											
1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS B8616:2006およびJRA4048:2006に準拠した値です。 延長配管7.5m(相当長)、高低差0m																								
2. 冷房・暖房能力の( )内は、能力変化の値を示します。 暖房能力・低温暖房・電気特性< >は、補助ヒーター作動時の値です。																								
3. 運転音は、JIS規格に準じて、反響の少ない無響室で測定した数値(Aスケール)です。 実際に据付た状態で測定すると、周囲の騒音や反響などの影響を受け、表示数値より、 大きくなるのが普通です。																								

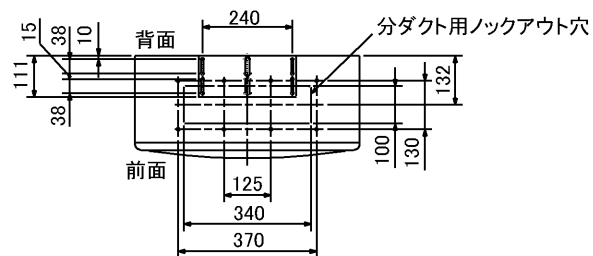

冷媒、ドレン配管用ノックアウト穴  
90×60長穴(左側面にも同等穴有り)

電線用ノックアウト穴 φ27  
(左側面にも同等穴有り)

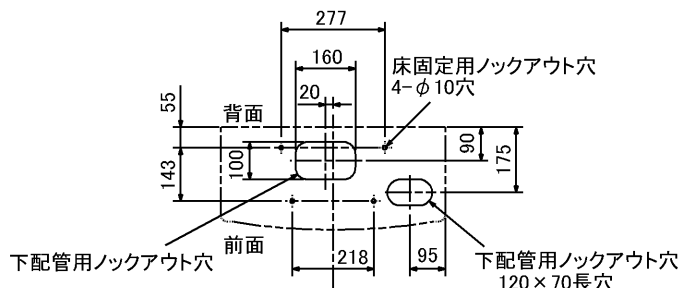

内外接続用端子盤  
ヒーター用電源端子盤  
(ヒーター付きのみ)

電気品箱


液管: 50~63形... φ6.35<1/4F>  
71・80形... φ9.52<3/8F>

ガス管: 50~63形... φ12.7<1/2F>  
71・80形... φ15.88<5/8F>

ドレン配管


冷媒、ドレン配管、電線用  
ノックアウト穴 140×80長穴

- 注1. ドレン配管はPVC管VP-20を使用してください。  
2. ドレン配管接続部は現地工事に合わせ、加工できるように  
ドレンソケット(VP-20接続用)が附属品として有ります。  
接着してご使用ください。



3. 分ダクトを取り付ける場合は、ユニットの天井パネルに設けられたノックアウト穴及び分ダクト取り付け用ネジ穴に金具がかからないようにしてください(転倒防止金具の長辺を壁側にすればかかることはありません)

#### 室内ユニット周囲必要空間

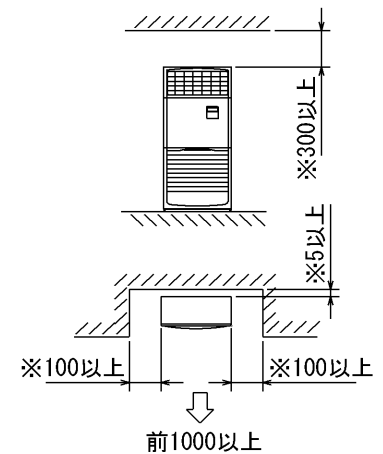


※印の寸法や床、壁などの材質について  
現地消防署から特別な指示があるときは、  
その指示に従ってください。  
・左右100以上、前1000以上は、エアフィルター、  
送風機等のサービスに必要です。


RG01N811

単位	スケール	作成日	形名	MPS-RP50(S)・56(S)・63・71・80GA(H)2				
mm	NTS	2005-9-9	パッケージエアコン室内ユニット外形図(床置形)					
三菱電機株式会社			図番 (形名コード)	7PWBFA	副番	A	記号	


下図は基本例を示します。  
詳細につきましては工事マニュアル等の  
技術資料を参照願います。

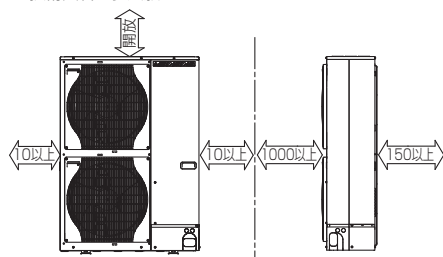


サービススペースは下図の寸法が必要になります。






M10の基礎ボルトでユニットの据付足を  
4ヶ所強固に固定してください。  
(基礎ボルト、座金、ナットは現地手配です。)




配管、配線接続は、  
前面、右側面、後面、下面の  
4方向から取入れできます。

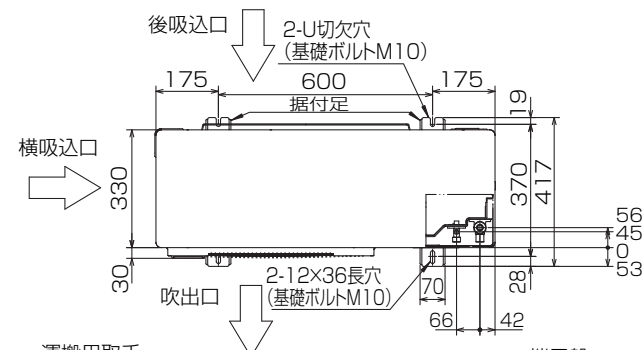

①…冷媒ガス配管接続口(フレア接続)φ15.88(5/8F)  
②…冷媒液配管接続口(フレア接続)φ9.52(3/8F)  
※1…ストップバルブの接続先端寸法を示します。

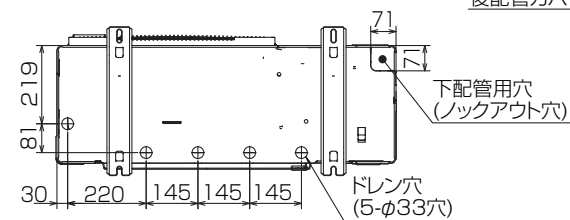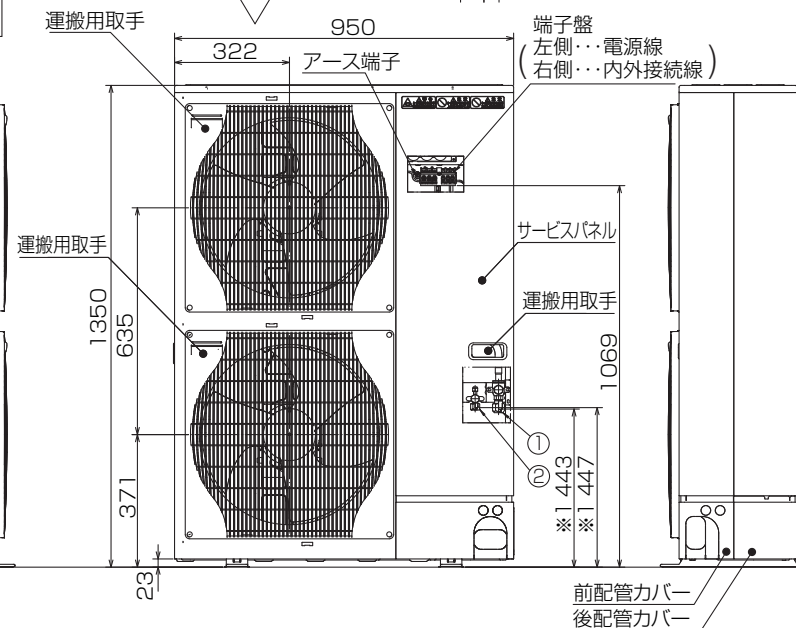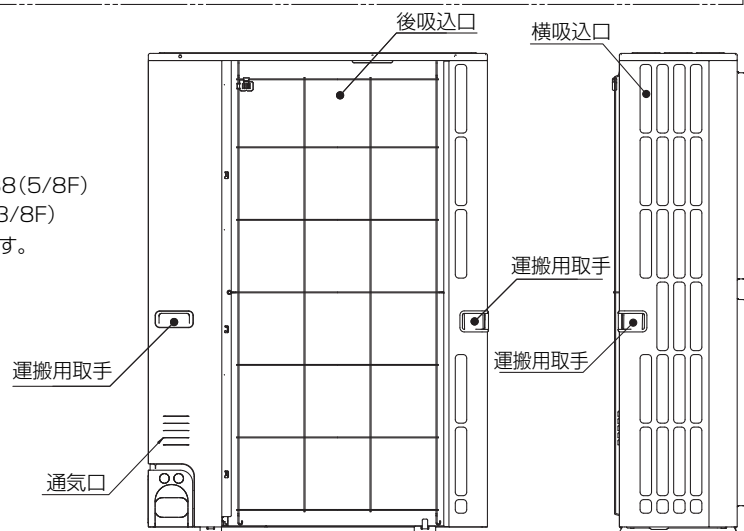

単位	スケール	作成日	形名	MPUZ-WRP140HA5(-BS(G))				
mm	NTS	2007-5-31	パッケージエアコン室外ユニット外形図					
 <b>三菱電機株式会社</b>			図番	GA-MPUZ-WRP140HA5	副番		記号	

MPU(Z)－P80(S)・112・140・160・224・280HA5 形, MPU(Z)－P140・160HA6形  
MPUZ－WRP80(S)・112・140・160・224HA5 形  
MPUZ－WRP80(S)・112・140・160・224・280HA6 形

三菱電機株式会社

室外ユニット耐(重)塩害仕様 仕様書

図示 番号	区分名	部品名	素材仕様	標準 仕様	耐塩害	耐重 塩害	表面処理仕様
①	外装パネル	本体ベース	アルミ亜鉛マグネシウムメッキ鋼板	○			—
					○		アクリル樹脂塗装/内外面1回塗装
						○	アクリル樹脂塗装/内面2回,外面1回塗装
②	パネル (上面・前面・後面など)	パネル	合金化亜鉛メッキ鋼板	○			ポリエステル系樹脂塗装(塗装鋼板)
					○		アクリル+ポリエステル樹脂塗装/内外面1回塗装
						○	アクリル+ポリエステル樹脂塗装/内面1回,外面2回塗装
③		グリル	ポリプロピレン樹脂成形品	○	○	○	—
④		リヤガード	SWM鉄線	○	○	○	ポリエチレン樹脂コーティング
⑤	送風機	プロペラファン	ポリプロピレン樹脂成形品	○	○	○	—
⑥	モータ	フレーム部	モールド仕様(不飽和ポリエステル樹脂) 又は溶融亜鉛メッキ鋼板	○	○	○	機種によってモータのフレーム材質が異なります。
		シャフト部	SC45C	○	○	○	防錆油塗布
		モータサポート	溶融亜鉛メッキ鋼板	○			—
⑦					○	○	板金端面にエポキシ樹脂塗装
							—
					○	○	防蝕・親水性処理フィン(ビニル系又はアクリル系樹脂塗装)
⑧	熱交換器	フィン	アルミ板	○			—
⑨		側板	溶融亜鉛メッキ鋼板	○	○	○	クロムフリー被膜処理
⑩		配管	リン脱酸銅管(C1220T)	○	○	○	—
⑪		配管溶接部	ロー材:リン銅ロー	○	○	○	—
⑫	冷媒配管	圧縮機	熱間圧延鋼板	○	○	○	アルキド樹脂塗装
⑬		配管	リン脱酸銅管(C1220T)	○	○	○	—
⑭		配管溶接部	ロー材:リン銅ロー	○	○	○	—
⑮	電気品箱	プリント基板	ガラスコンポジット CEM-3	○	○	○	防湿剤塗布(マイコン足部周辺)
⑯		電気品箱	溶融亜鉛メッキ鋼板	○	○	○	クロムフリー被膜処理
⑰	その他	セパレータ	溶融亜鉛メッキ鋼板	○			クロムフリー被膜処理
					○	○	端面部にエポキシ樹脂塗装
							—
⑱		配管支持板	溶融亜鉛メッキ鋼板	○			クロムフリー被膜処理
					○	○	端面部にエポキシ樹脂塗装
							—
⑲		ネジ(外装)	SWCH18A(鉄製)	○			亜鉛ニッケル合金メッキ
			SUS410(ステンレス)		○	○	亜鉛ニッケル合金メッキ
⑳		ラベル			○		JRA耐塩害仕様
						○	JRA耐重塩害仕様


「耐塩害仕様・耐重塩害仕様室外ユニット」は、日本冷凍空調工業会規格JRA9002に基づいています。

- ご注意 1.海水飛沫及び潮風に直接さらされることを極力回避するような場所へ設置してください。(設置場所の条件により、ユニットの寿命が異なります。)  
2.外装パネルに付着した海塩粒子が雨水によって十分洗浄されるように配慮してください。  
(日除けなどを取り付けると雨水による洗浄ができなくなります。)  
3.室外機底板内への水の滞留は、著しい腐食作用を促進させる為、底板内の水抜け性を損なわないように、傾きなどを注意してください。  
4.海岸地帯へ設置された場合は、付着した塩分等を除去する為に定期的に水洗いを行ってください。  
5.据付時、メンテナンス時等に付いた傷は、補修してください。  
6.機器の状態を定期的に点検してください。  
7.基礎部分の排水性を確保してください。


※この図は一例です。

MPU(Z)－P80(S)・112・140・  
160HA5, MPU(Z)－P140・160HA6, MPUZ－WRP80(S)・112HA5,  
MPUZ－WRP80(S)・112・140HA6はファンが1つです。

外観部分

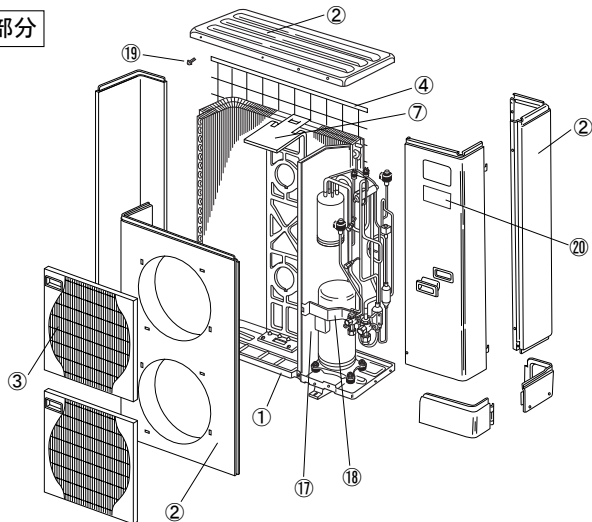

機能部分

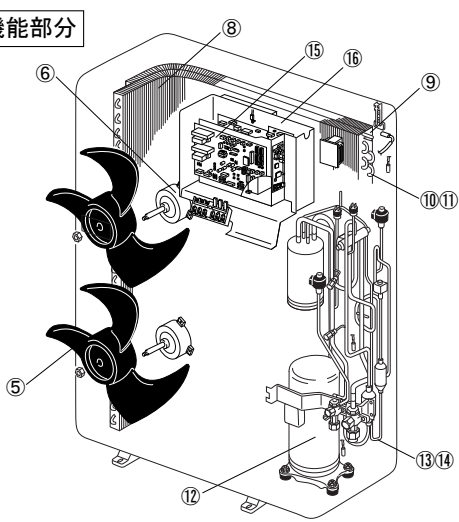

耐(重)塩害仕様書

形名 MPU(Z)－P80(S)・112・140・160・224・280HA5 形, MPU(Z)－P140・160HA6 形  
MPUZ－WRP80(S)・112・140・160・224HA5 形, MPUZ－WRP80(S)・112・140・160・224・280HA6 形

作成日 2007-12-13

図番 MPUZP80HA5BS

副番 E

# 三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

品名

分配管

形名


MSDD-50SR2

## 1. 仕様


項目	内容
分配比	室外ユニット容量を50:50に2分配
分配管本数	液管用・ガス管用 各1本
パイプ材質	リン脱酸銅 C1220T-OL (JIS H3300)
パイプカバー	発泡スチロール成型品 (液管・ガス管用 各1個)
異径管	3種類 5本

## 2. 外形図


### 液管用

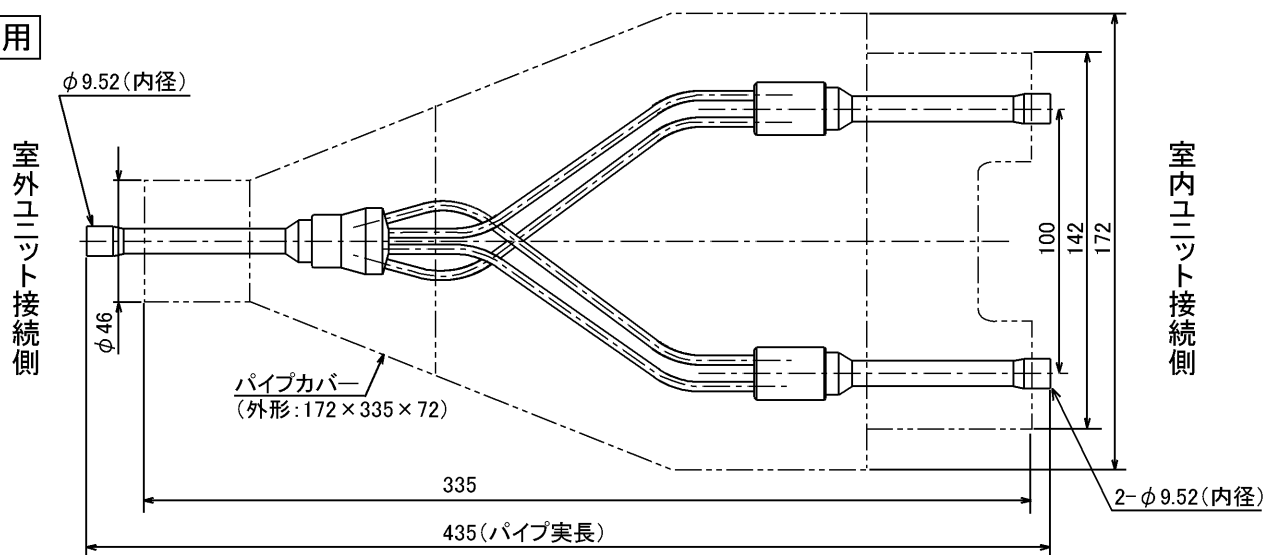


### ガス管用

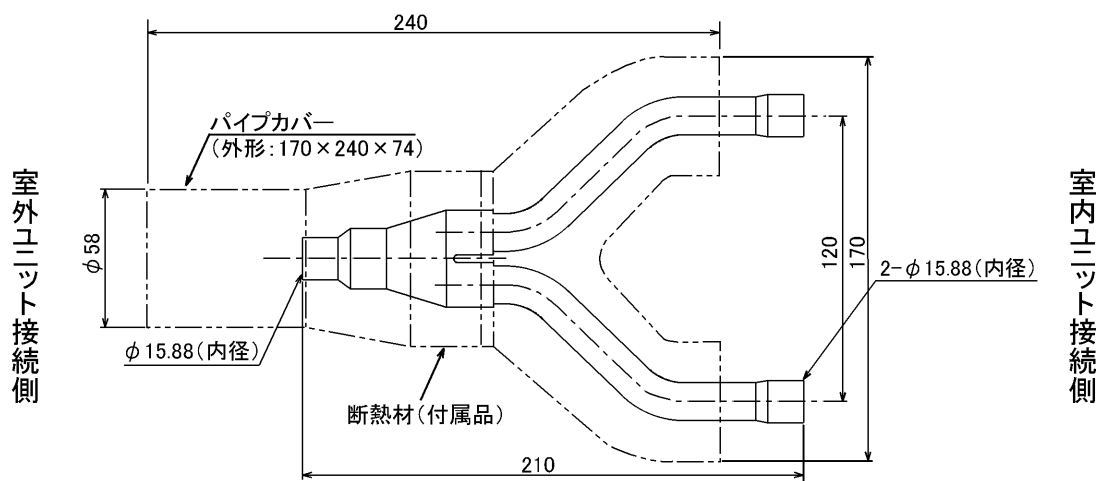

### 異径管 (付属品)



φA (内径)	φB (外径)	本数
6.35	9.52	2
12.7	15.88	2



φC (内径)	φD (外径)	本数
19.05	15.88	1

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

形名

MSDD-50SR2

 三菱電機株式会社

第3角法

作成日

仕様書番号

7EAS5A

副番

単位: mm

2004-9-1

(形名コード)