**1 設置スペース(周囲必要空間)**

下図は基本例を示します。
詳細につきましては工事マニュアル等の技術資料を参照願います。

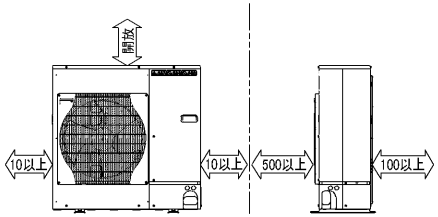


**2 サービススペース**

サービススペースは下図の寸法が必要になります。




**3 基礎ボルト**

M10の基礎ボルトでユニットの据付足を4ヶ所強固に固定してください。
(基礎ボルト，座金，ナットは現地手配です。)




**4 配管･配線取入れ方向**

配管、配線接続は、
前面、右側面、後面、下面の
4方向から取入れできます。

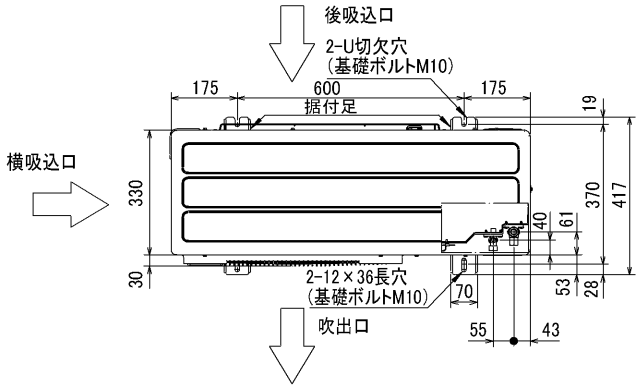


## 記号説明

①･･･冷媒ガス配管接続口(フレア接続) φ15.88(5/8F)
②･･･冷媒液配管接続口 (フレア接続) φ 9.52(3/8F)
※1･･･ストップバルブの接続先端寸法を示します。

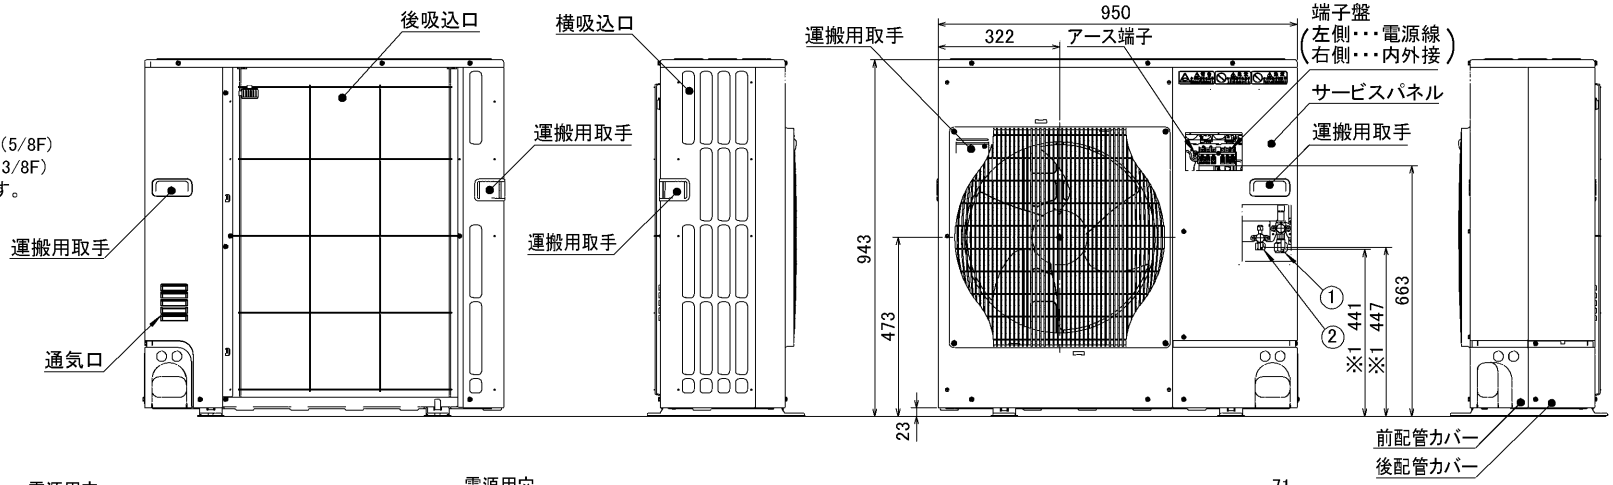


## 配管ノックアウト穴詳細

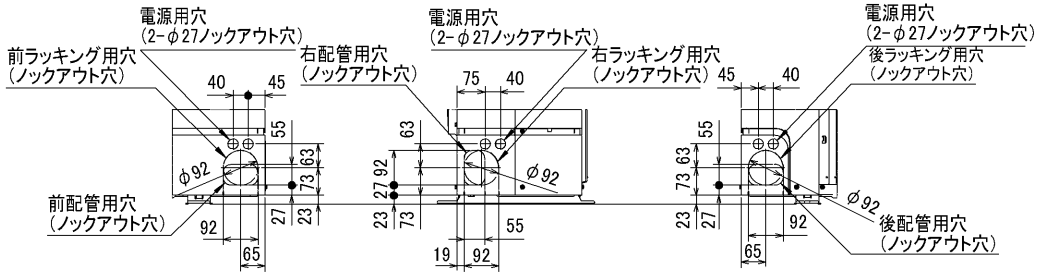


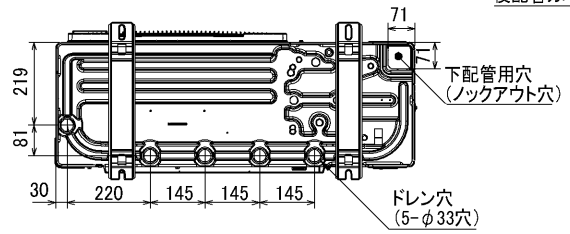


BK01413

＜ヤモリ対策仕様＞
室外制御基板、室外パワー基板を絶縁シートで保護

| 単位 | スケール | 作成日 | 形名 | MPUZ-P140HA3-YG<br>MPU-P140HA3-YG | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | NTS | 2006-7-7 | パッケージエアコン室外ユニット外形図＜ヤモリ対策仕様＞ | | | | |
| 三菱電機株式会社 | | | 図番(形名コード) | 7JMDQA | 副番 | A | 記号 |