①ﾄﾞﾚﾝ配管接続口(内径φ26)
②ﾄﾞﾚﾝ配管接続口(左出し用)
③左側ﾄﾞﾚﾝ配管後取出し用ﾉｯｸｱｳﾄ穴
④冷媒配管接続口(ｶﾞｽ管側/ﾌﾚｱ接続)
⑤冷媒配管接続口(液管側/ﾌﾚｱ接続)
⑥ﾄﾞﾚﾝ配管上取出し用ﾉｯｸｱｳﾄ穴
⑦新鮮外気取入用ﾉｯｸｱｳﾄ穴　φ100
⑧電線取出し用ﾉｯｸｱｳﾄ穴　2-φ26

〔正面より見る〕

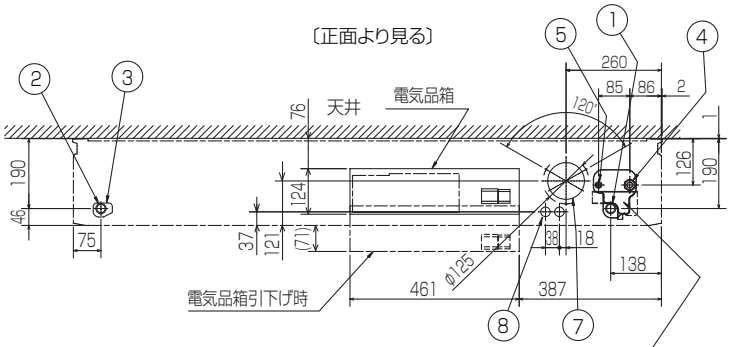

後配管の際、後配管穴ﾊﾞｰは斜線部を切り離し
必ず元の位置へ取付けて下さい。(埃の進入により、
熱交換器が目詰まりするおそれがあります)

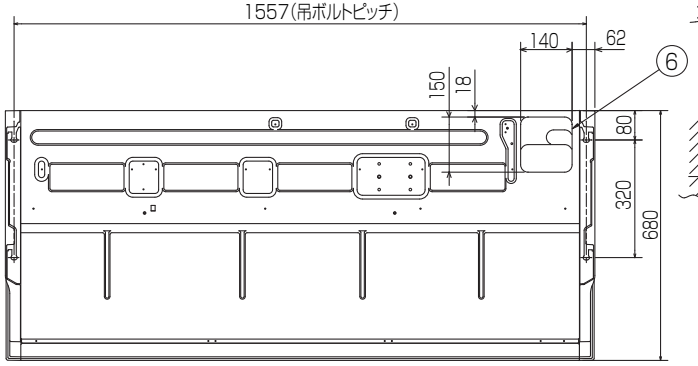

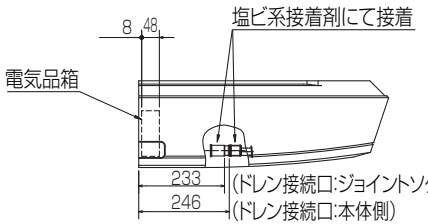

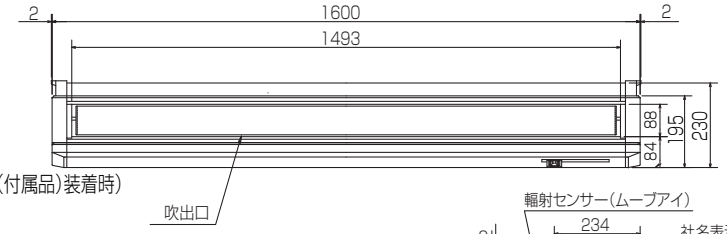

〔正面より見る〕

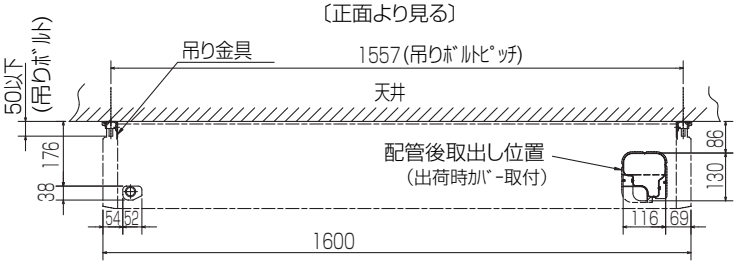

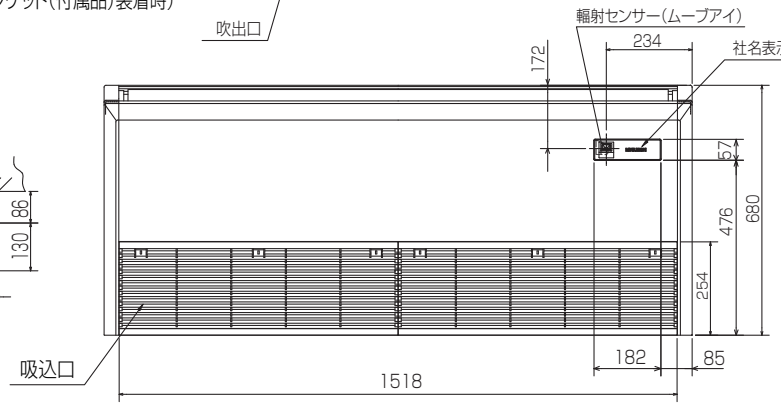

室内ﾕﾆｯﾄ周囲必要空間

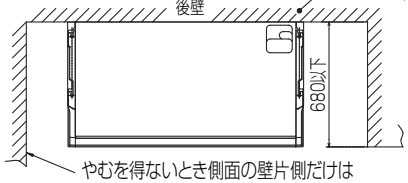

別売自動昇降取付の場合は、後壁から
30mm以上離してください。

やむを得ないとき側面の壁片側だけは
ﾕﾆｯﾄより前面にでても可

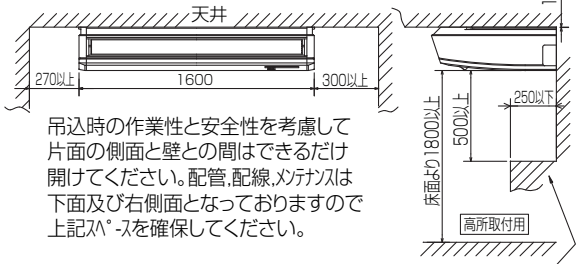

吊込時の作業性と安全性を考慮して
片面の側面と壁との間はできるだけ
開けてください。配管,配線,ﾒﾝﾃﾅﾝｽは
下面及び右側面となっておりますので
上記ｽﾍﾟｰｽを確保してください。

障害物
別売自動昇降取付の
場合は不可

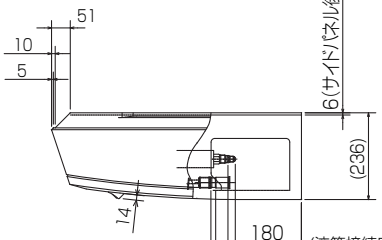

180　(液管接続口　φ9.52)
200　(ガス管接続口　φ15.88)
233　(ドレン接続口:現地側,付属品装着時)
246　(ドレン接続口:本体側)

別売ワイヤレス受光部
取付の場合



注意事項
1.天井の隅に廻り縁がある場合は,その寸法を考慮して据付けてください。
2.吊りﾎﾞﾙﾄは耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材にて補強を
行ってください。
3.吊りﾎﾞﾙﾄはW3/8ﾈｼﾞまたは,M10を使用してください。(現地手配)
4.ﾄﾞﾚﾝ配管はPVC管VP-20を使用してください。
5.別売ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟｷｯﾄ取付けの場合,冷媒配管は
上側取出しのみとなりますのでご注意願います。

BH01B588-3

単位	スケール	作成日	形名	PC-RP160KA8			
mm	NTS	2013-2-6	パッケージエアコン室内ユニット外形図 (天吊形)				
三菱電機株式会社			図番	GA-PCRP160KA8	副番		記号