

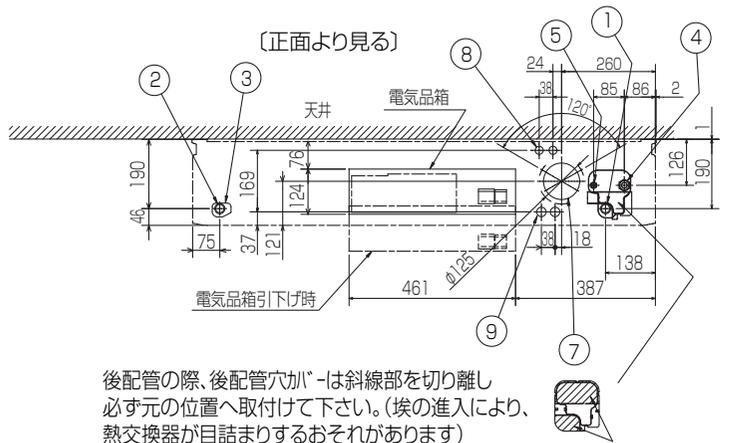
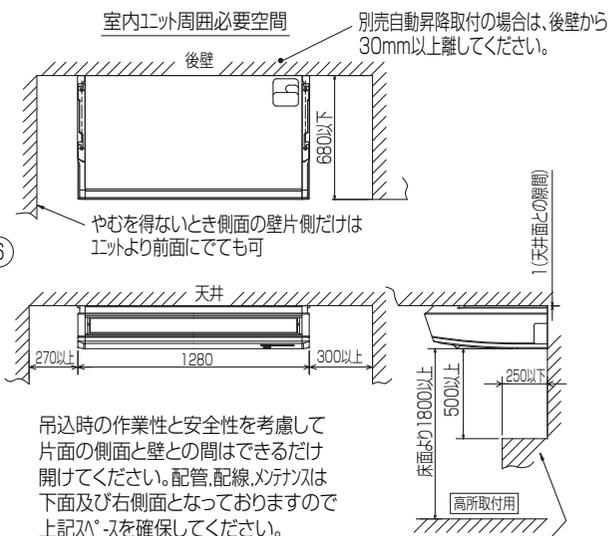
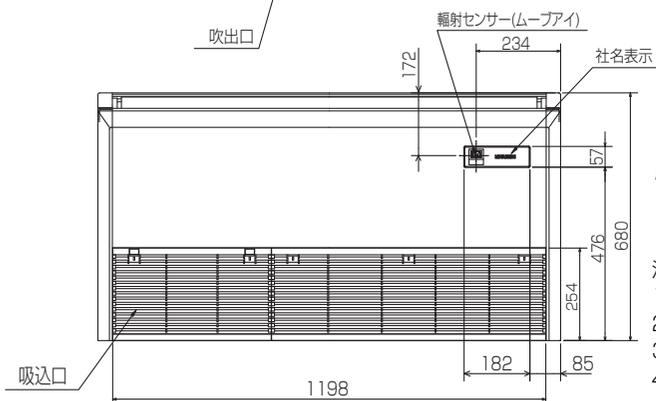
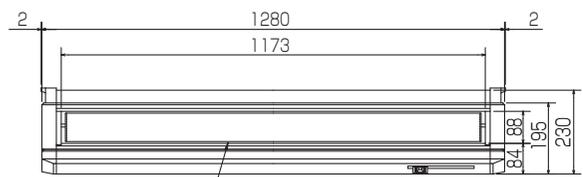
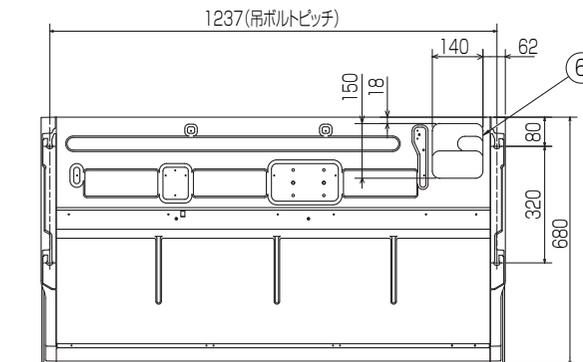


- ① ドレン配管接続口(内径φ26)
- ② ドレン配管接続口(左出し用)
- ③ 左側ドレン配管後取出し用ノックアウト穴
- ④ 冷媒配管接続口(ガス管側/フレア接続)
- ⑤ 冷媒配管接続口(液管側/フレア接続)
- ⑥ ドレン配管上取出し用ノックアウト穴
- ⑦ 新鮮外気取入用ノックアウト穴 φ100
- ⑧ 電線取出し用ノックアウト穴 2-φ22
- ⑨ 電線取出し用ノックアウト穴 2-φ26

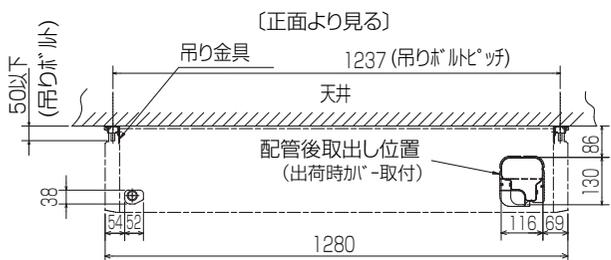

後配管の際、後配管穴が^φ-は斜線部を切り離し必ず元の位置へ取付けて下さい。(埃の進入により、熱交換器が目詰まりするおそれがあります)

斜線部を切離すこと

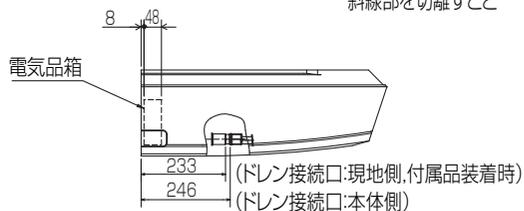

吊込時の作業性と安全性を考慮して片面の側面と壁との間はできるだけ開けてください。配管、配線、メチナスは下面及び右側面となっておりますので上記^φ-sを確保してください。

障害物
別売自動昇降取付の場合不可

A	184
B	203

別売ワイヤレス受光部
取付の場合
応急運転スイッチ<冷房>兼 応急昇降スイッチ<上がる>
応急運転スイッチ<暖房>兼 応急昇降スイッチ<下がる>
受光部 運転ランプ 霜取・暖房準備中ランプ

- 注意事項
- 天井の隅に廻り縁がある場合は、その寸法を考慮して据付けてください。
 - ドレン配管はPVC管VP-20を使用してください。
 - アーカーボルトはW3/8ネジまたは、M10を使用してください。
 - 別売ドレンアップ^φ取付けの場合、冷媒配管は上側取出しのみとなりますのでご注意ください。

RG01V861-2

単位	スケール	作成日	形名	PC-RP63KA5		
mm	NTS	2010-10-15	パッケージエアコン室内ユニット外形図 (天吊形)			
三菱電機株式会社			図番	GA-PCRP63KA5	副番	記号