


仕様表				
電源	電源・三相200V			
電源周波数	Hz	50Hz		
冷房	定格冷房能力	kW	8.0(2.4~9.0)	
	定格消費電力	kW	2.67	
	冷房エネルギー消費効率(COP)	—	3.00	
	運転電流	A	8.4	
	力率	%	92	
	定格冷房時の顕熱比	—	0.75	
暖房	定格暖房能力	kW	—	
	定格消費電力	kW	—	
	暖房エネルギー消費効率(COP)	—	—	
	運転電流	A	—	
	力率	%	—	
	暖房低温能力	kW	—	
暖房低温消費電力	kW	—		
冷暖平均エネルギー消費効率(COP)	—	—		
最大運転電流	A	15.0		
室内ユニット	室内形名	PCZG-P3MKA13		
	外形寸法<H×W×D>	mm	230×1600×680	
	外装色<マンセル>	—	ピュアホワイト<6.4Y 8.9/0.4>	
	補助電気ヒーター	kW	—	
	エアフィルター	PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)		
	送風機(形式×出力×個数)	シロッコファン×0.160kW×1		
	風量	m <sup>3</sup> /min	静粛26—弱28—中32—強35	
	機外静圧	Pa	0	
	風向調節	上下方向	冷房時10°、20°、30°、40°、50°、暖房・送風時10°、20°、30°、45°、60°に設定可・スイング	
		左右方向	左右に各々45°の範囲で調整可(手動)	
		運転音<PWL>	dB	静粛54—弱57—中59—強62
		製品質量	kg	36
	ドレンパン	ABS樹脂・発泡PS		
	ドレン配管サイズ	—	VP-20	
室外ユニット	室外形名	PUG-MP3MHA2		
	外形寸法<H×W×D>	mm	740×950×330(+25)	
	外装色<マンセル>	—	アイボリー<3Y 7.8/1.1>	
	圧縮機	1日の冷凍能力	法定トン	0.180~1.170
		形式×圧縮機用電動機定格出力×個数	—	全密閉×2.00kW×1
		保護装置	—	吐出温度検知、圧縮機フル温検知、過電流検知回路
		設計圧力(高压部/低压部)	MPa	4.15/2.3
		IPコード	—	IPX4
		送風機(形式×出力×個数)	プロペラファン×0.150kW×1	
		風量	m <sup>3</sup> /min	50
		送風機用保護装置	—	過熱/過電流保護
		運転音(冷房/暖房)<PWL>	dB	68
	製品質量	kg	59	
共通事項	冷媒	kg	R32×2.8	
	冷媒配管長	m	30(追加チャージ時50)	
	高低差	m	30	
	室内側冷媒配管径(液/ガス)	mm	φ9.52/φ15.88	
	室外側冷媒配管径(液/ガス)	mm	φ9.52/φ15.88	
温度設定(リモコン)	冷房10~30℃/—			
使用温度範囲	冷房	室内	乾球温度10~30℃/湿球温度6~22.5℃	
		室外	乾球温度-5~43℃/—	
	暖房	室内	—	
		室外	—	
セット別売形名	MAスマートリモコン		PAR-44MA	
	注意事項			
1. 冷房能力および電気特性は下記の条件で運転した場合の数値です。 定格冷房能力(室内側:乾球20.0℃,湿球15.0℃,外気温度:乾球35.0℃) 2. 冷房能力の( )内は、能力変化の値を示します。 3. 運転音<PWL>はJIS B 8616:2015に基づいた値です。 4. 厳密な温度管理を必要とする用途には、ご使用をお控えください。 5. 各種実験・測定室等においては、電算機・精密機器等が結露するおそれがありますので、吹出し温度が低くなる設定温度14℃未満でのご使用はお控えください。 6. 本機種はR32冷媒機種のため、最小床面積13m <sup>2</sup> を下回るスペースへの設置はできません。				

機外配線要領							
機外配線	ユニット電源(室外側)	漏電遮断器	定格電流	A	20		
			定格感度電流	A	mA	30	
			動作時間	—	0.1S以内		
		ユニット電源線太さ	B	mm <sup>2</sup>	3.5		
			C	mm	φ1.6		
		内外接続線太さ		50m以下	mm	φ1.6	
			80m以下	mm	φ2.0		
			アース線太さ	D	mm	φ1.6	
		室内ユニット電源(*内外別受電接続時)	漏電遮断器	定格電流	F	A	15
				定格感度電流	F	mA	30
動作時間	—			0.1S以内			
電源線太さ	G		mm <sup>2</sup>	2.0			
内外接続線太さ	H		—	0.3mm <sup>2</sup> 以上			
アース線太さ	I		mm	φ1.6			
リモコン線	E		mm <sup>2</sup>	0.3			

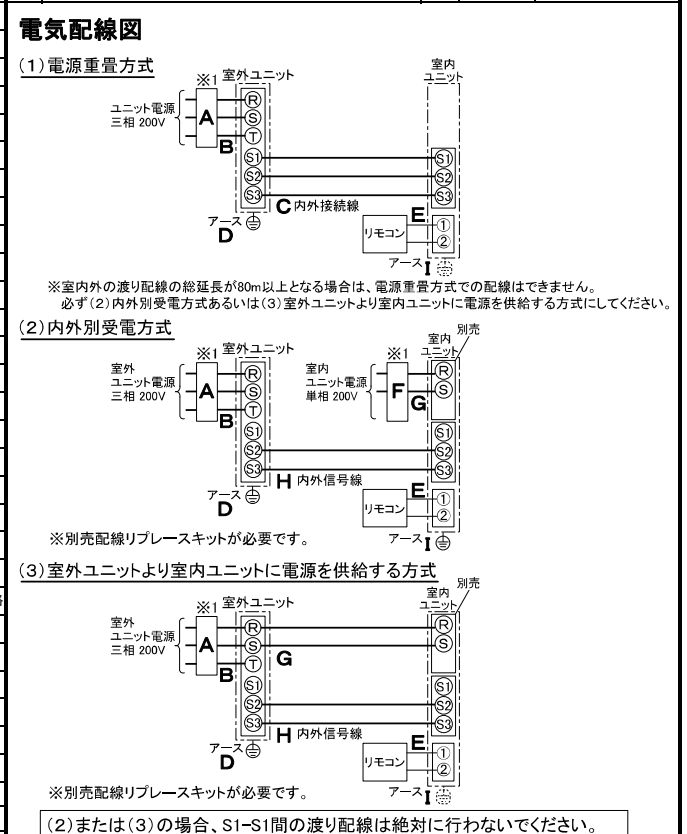

三菱電機株式会社  
空冷式パッケージエアコン仕様書

天吊形(中温用天吊形)

形名 PCG-MP3MK2

作成日 2022-04-15

図番 PCGMP3MK2-5

副番

記号







- ①ドレン配管接続口(内径φ26)
- ②ドレン配管接続口(左出し用)
- ③左側ドレン配管後取出し用フックアウト穴
- ④冷媒配管接続口(ガス管側/フレア接続)
- ⑤冷媒配管接続口(液管側/フレア接続)
- ⑥ドレン配管上取出し用フックアウト穴
- ⑦電線取出し用フックアウト穴 2-φ22
- ⑧電線取出し用フックアウト穴 2-φ26



後配管の際、後配管穴が"-は斜線部を切り離し必ず元の位置へ取付けて下さい。(埃の進入により、熱交換器が目詰まりするおそれがあります)



斜線部を切離すこと

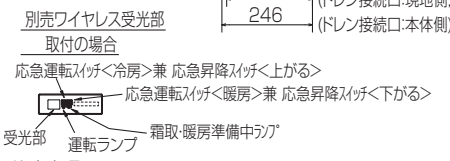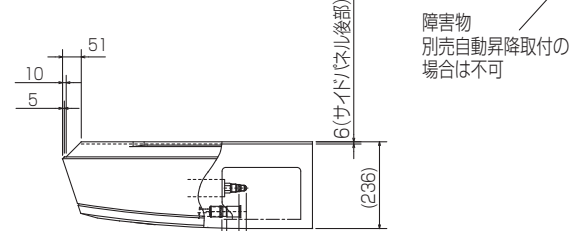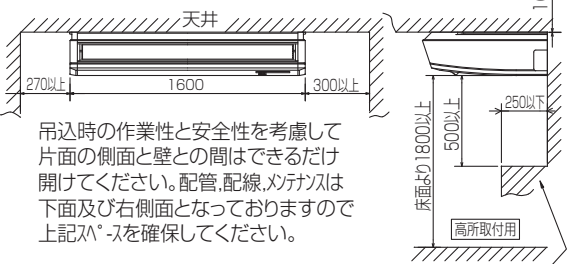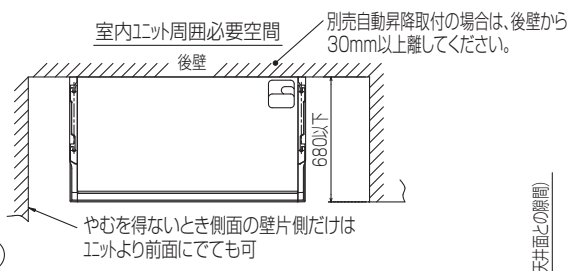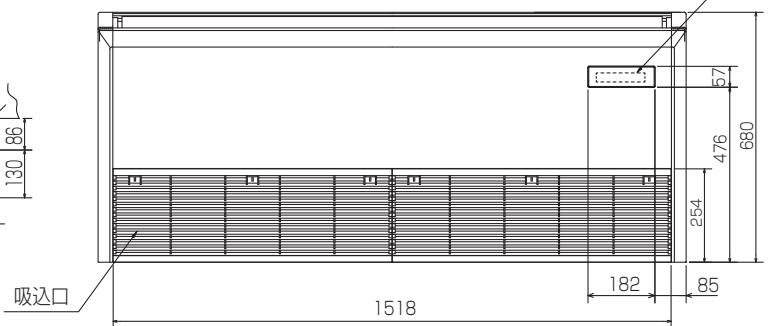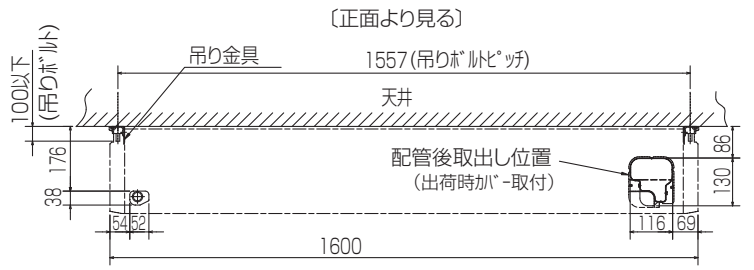


- 注意事項
- 天井の隅に廻り縁がある場合は、その寸法を考慮して据付けてください。
  - ドレン配管はPVC管VP-20を使用してください。
  - アーカーボルトはW3/8寸または、M10を使用してください。
  - 別売ドレンアップ 取付けの場合、冷媒配管は上側取出しのみとなりますのでご注意ください。

RG01V862

単位	スケール	作成日	形名	PCZG-P3MKA13
mm	NTS	2023-5-31	パッケージエアコン室内ユニット外形図 (中温用)	
三菱電機株式会社		図番	GA-PCZG-P3MKA13	副番 A 記号


1 設置スペース(周囲必要空間)

下図は基本例を示します。  
詳細につきましては工事マニュアルなどの  
技術資料を参照願います。

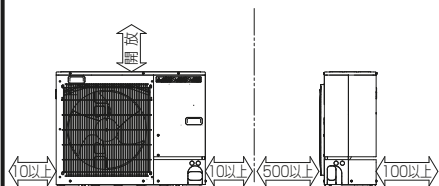

2 サービススペース

サービススペースは下図の  
寸法が必要になります。




3 基礎ボルト

M10の基礎ボルトでユニットの  
据付足を4箇所ダブルナットで  
強固に固定してください。  
(基礎ボルト、座金、ナットは  
現地手配です。)




4 配管・配線取入れ方向

配管、配線接続は、  
前面、右側面、後面、下面の  
4方向から取入れできます。


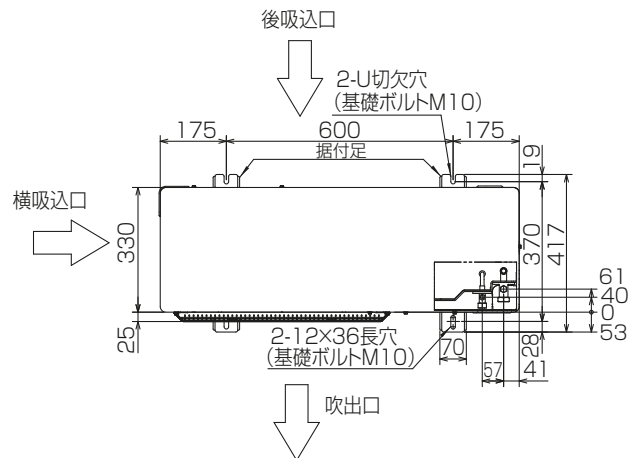


記号説明

- ①・・・冷媒ガス配管接続口(フレア接続)φ15.88(5/8F)
- ②・・・冷媒液配管接続口(フレア接続)φ9.52(3/8F)
- ※1・・・バルブの接続先端寸法

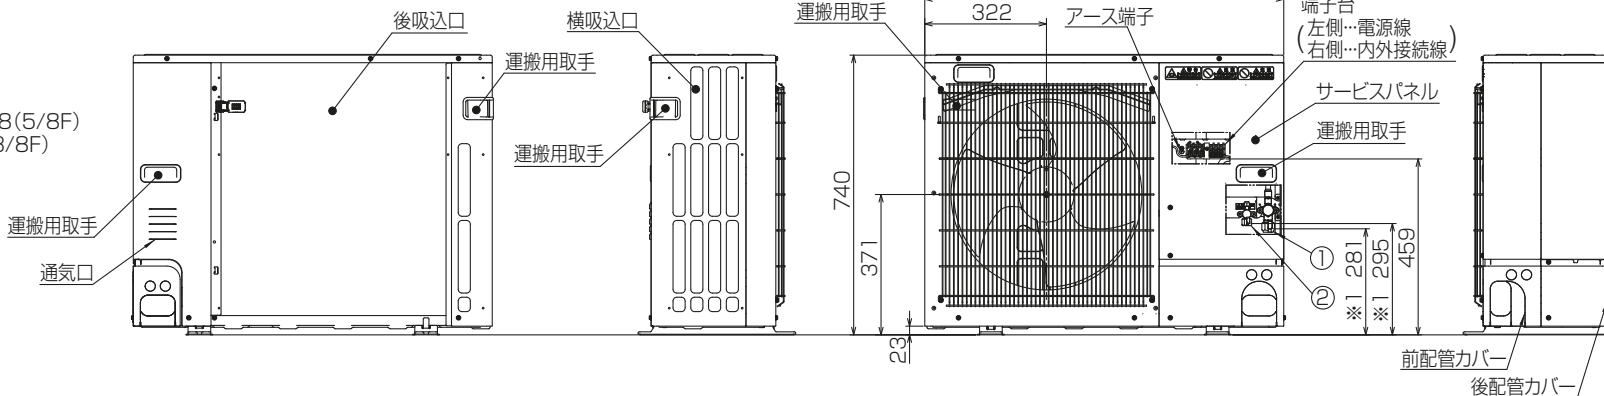

配管ノックアウト穴詳細

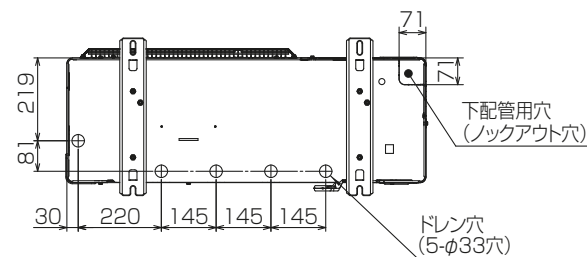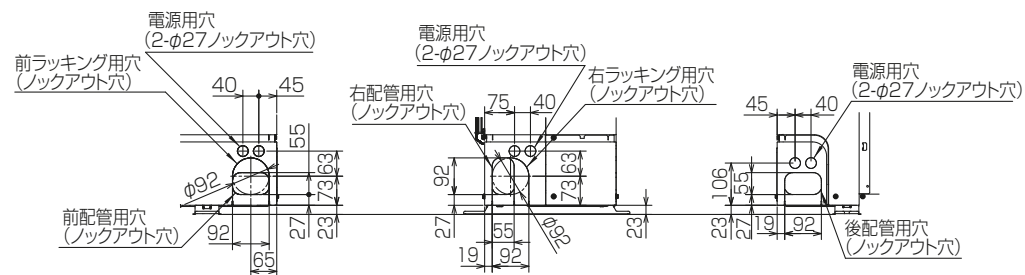

BK01V547-2

単位	スケール	作成日	形名	PUG-MP3MHA2		
mm	NTS	2020-12-1	パッケージエアコン室外ユニット外形図			
三菱電機株式会社			図番	GA-PUGMP3MHA2	副番	記号

# 三菱電機 ビル 空調管理システム仕様書

## ■仕様表

項目	内容
外形寸法(H×W×D)	120×120×14.5mm (突起部除く)
質量	0.25kg以下
電源	DC12V 室内ユニットより伝送線を介して受電
使用環境条件	温度 0～40℃
	湿度 20～95%RH (結露なきこと)
材質	ABS (意匠面はPMMA)
外観色	ホワイト(モデル L, OY9, 2/0, 2)
据付方法	JISC8340の1個用または2個用スイッチボックス(現地手配)へ取付け、または、壁に直付け。 MAリモコン線は、無極性2線。MAリモコン専用端子に0.3mm <sup>2</sup> 2心ケーブルで接続。 シィマルチS (PUSY-P80, 112形)、フィタルチ (PUSY-FP80, 112形)、スリムK (PUZ-KP140, 160形)と接続し、リモコン配線の総延長(※1)が10m以上で使用する場合は、シート線(MVVS: 0.3mm <sup>2</sup> 2心ケーブル)を使用してください。※2 別売品リモコンケーブル PAC-YT81HC(10m) ※3 PAC-YT82HC(20m) ※3

- ※1 室内ユニットのMAリモコン端子台(TB15)間の渡り配線も含まれます。
- ※2 シート線のアースは室内ユニットのMAリモコン用S端子に接続してください。
- ※3 シィマルチS(PUSY-P80, 112形)、フィタルチ(PUSY-FP80, 112形)およびスリムK(PUZ-KP140, 160形)の機種と接続する場合は使用できません。

## ■接続機種

制御対象ユニット	
マルチエアコン用室内ユニット	Mr. Slim室内ユニット(A制御)
マルチエアコン用ロスタイ ※4	外気処理ユニット

※4 室内ユニットを介して接続(直接接続不可)

■機能表 ○: カルーフ別操作 ×: 対応不可 - : 設定できません

### 1. 操作/表示

項目	設定	表示	内容
運転/停止	○	○	運転/停止の切り替えができます。
運転モード切替	○	○	冷房/ドライ/送風/自動(デフォルトモード含む)/暖房の切り替えができます。 ※室内ユニットにより選択可能な運転モードは異なります。
室温設定	○	○	室温設定ができます。 ※室内ユニットの機種により温度範囲が異なります。なお、機能設定による制限や設定範囲制限機能等の設定値により温度設定範囲が制限される場合があります。 (下記は標準機種の場合) ・冷房/ドライ: 19～30℃ ・暖房: 17～28℃/自動: 19～28℃ ※室内ユニット機種により0.5℃単位で設定できます。
風速設定	○	○	風速の切り替えができます。 ※ユニットにより選択可能な風速は異なります。
風向設定	○	○	風向の切り替えができます。 ※ユニットにより選択可能な風向は異なります。
ルーバー設定	○	○	ルーバーの運転/停止切り替えができます。
換気機器操作	○	○	マルチエアコン接続時 マルチエアコン用ロスタイの連動設定及び連動運転設定ができます。 換気連動機器の停止/弱/強/連動の切り替え可能 スリムエアコン接続時(A制御) マイコンタイロスタイの連動運転操作ができます。 換気連動機器の弱/強/連動の切り替え可能 「連動」選択時※8 環境センサから取得したCO2濃度に応じて接続された換気連動機器の換気風量を切り換えます。
ハイパワー運転 ※5	○	○	最大30分間、能力を上げて冷房または暖房運転します。
自動昇降ルーバー設定/操作 ※5	○	○	自動昇降ルーバーの上昇/下降操作ができます。また、下降距離設定ができます。
自動清掃設定/操作 ※5	○	○	自動清掃を行う時間帯を設定できます。また、手動による自動清掃が行えます。
バックライト	○	○	バックライトの点灯時間を設定できます。(点灯時間は画面により異なります)

### 1. 操作/表示(続き)


項目	設定	表示	内容
リモコン名称	○	○	メイン画面にリモコン名称を表示できます。
メイン画面切替え機能	○	○	メイン画面表示を「詳細画面」、「簡易画面」、「日英併記」から選択できます。
時刻設定	○	○	年月日、時間、分を設定できます。設定した時刻はメイン画面に表示されます(曜日も表示されます)。メイン画面に時刻を表示しない設定も可能です。
時計表示形式切替え機能	○	○	時計表示を12時間表示(時刻の前にAM/PM表示、時刻の後にAM/PM表示)、24時間表示から選択できます。
室温表示	-	○	運転時、温度を表示します。(詳細画面のみ) 環境センサ接続時、環境センサから取得した現在の温度を表示します※8 ※室内ユニット機種により0.5℃単位で表示します。
CO2濃度表示 ※8	○	○	環境センサから取得した現在のCO2濃度を表示します。
異常表示	-	○	現在発生している異常内容を、アラーム、発生日時とともに表示します。携帯電話点検コード検索サービス以外の二次元コードも表示します。 また異常発生時に、空調ユニットの形名や製造番号、連絡先の電話番号を表示させることが可能です(事前入力が必要)。 ※異常内容によりアラームが表示されない場合もあります。
フィルター情報	-	○	フィルターの清掃またはタストボックスのごみ捨て時期になるとフィルターサインを表示します。(詳細画面のみ)
急速表示 ※5	×	○	急速運転している場合、急速を表示します。
Bluetooth接続情報、Bluetooth設定 ※6	○	○	本機をBluetooth®にて操作するための情報を確認・変更することが可能です。 Bluetooth®有効時は、専用アプリをインストールしたスマートフォン・タブレットにて各種操作・設定が可能です。

### 2. スケジュール・タイマー

項目	設定	表示	内容
タイマー運転	○	○	オン/オフタイマー: オン/オフをそれぞれ1回/日行うタイマー ・5分単位で時刻を設定 ・お時刻、またはお時刻のみの設定も可能 消忘れタイマー: 運転後に一定時間経過すると停止するタイマー ・運転時間を30分～240分/10分単位で設定可能
週間スケジュール	○	○	曜日ごとにON/OFF、温度設定を行うタイマー ・曜日ごとに5分単位で8回まで設定可能(2パターン設定可能) ※オン/オフタイマーが有効中は動作しません。
室外サインリモット ※5	○	○	静音性を優先して運転する時間帯を曜日ごと設定できます。 ・5分単位で開始時刻と終了時刻 ・静音レベルを標準、中、静、または、中、静、静粛から設定します。
省エネ運転スケジュール ※5	○	○	曜日ごとに省エネ運転開始時刻と停止時刻、及び能力セーブ値を設定できます(90～50%, 0%/10%単位)。(5分単位で時刻を設定。1日4パターンまで設定可能。)

本図面の所有権は三菱電機株式会社にある。

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION.



DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS

尺度 SCALE DO NOT SCALE

作成日付 ISSUED

2022-03-22

改定日付 REVISED

2022-05-10

TITLE

MAスマートリモコン  
PAR-44MA 仕様書

三菱電機株式会社

DWG.NO.

W KF94D575

REV.

C

PAGE

1/4

# 三菱電機 ビル 空調管理システム仕様書

## 3. 制限設定

項目	設定	表示	内容
手元操作への禁止/許可	×	○	システムコントローラの設定により、運転/停止、運転モード、設定温度、風速、風向、タイマ、フィルタサインリセットの操作が禁止されます。 ※禁止中は対応するアイコンが点灯します。 (詳細画面のみ)
操作ロック	○	○	運転/停止、運転モード、設定温度、風向切替操作、風速切替操作、ルーバ切替操作、メニュー操作をそれぞれ操作禁止することができます。
設定温度範囲制限機能	○	○	運転モードごとに室温設定の温度範囲を制限することができます。 ※システムコントローラから操作された場合は、本機の設定温度範囲制限にかかわらず、システムコントローラからの操作が有効となります。
設定温度自動復帰	○	×	設定時間後に、設定した温度に戻ります。 (10分単位で30~120分まで設定可能です。) ※設定温度範囲制限中は動作しません。
ハースト	○	×	管理用ハースト(スケジュール等の設定に必要な)、サービス用ハースト(試運転、機能選択等の操作に必要な)が設定できます。

## 4. その他

項目	設定	表示	内容
エネルギー管理表示 ※7	○	○	停止操作時に当日の累積及び前日のエネルギー使用量を表示します。専用メニューにて当月含め14カ月分、当日を含め31日分のエネルギー使用量を確認できます。
コントラスト調整	○	○	液晶のコントラスト(濃淡)・輝度を調整できます。
風向固定設定 ※5	○	×	上下風向：へんごとに上下風向の固定操作をします。 ※1箇所だけドラッグモードの設定ができます。 左右風向：へんごとに左右風向の固定操作をします。
冷風防止へん設定 ※5	○	×	標準吹きよりも吹出口の角度を上向きに調節できます。
サービス機能 ※5	○	○	試運転、機能選択、スマートメンテナンス、要求コード送信、異常履歴などに対応。
リモコン設定初期化	○	×	リモコンを工場出荷状態に戻すことができます。
人感ムーブアイ設定	○	○	ムーブアイ設定ができます。
パワーシェア運転設定 ※5	○	○	パワーシェア運転設定ができます。
風速自動静音設定 ※5	○	×	風速自動選択時、室内機に対し従来通りの風速制御を行うか、"強風"(最大風量)を使用しない風速制御を行うかの設定ができます。
白黒反転表示	○	○	リモコン背景色を白黒反転します。
Wi-Fiアダプタ設定	○	×	別売のWi-Fiアダプタを接続する場合のみ設定できます。
無線センサ設定 ※8	○	○	環境センサを接続する場合のみ設定します。

※5 機能に対応しているユニットに対してのみ可能です。


※6 Bluetooth®のトレードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、三菱電機株式会社は、これら商標を使用する許可を受けています。他のトレードマークおよび商号は、各所有権者が所有する財産です。

※7 エネルギー管理表示機能使用時は下記に注意してください。  
・本機能はSlim機種種のユニットにのみ対応しています。  
Slim機種種で本機能に対応していないユニットの場合は、CO2排出量を表示します。  
・リモコンに表示されるエネルギー使用量は、運転状態から推定される消費電力から算出した目安であり、実際の消費電力とは異なる場合があります。  
・法律に基づく温室効果ガス排出量の算出、空調料金計算、スマート管理などには使用できません。  
・室外ユニットより電力が供給される別売部品を除き、電気集じん器などの別売部品のエネルギー使用量は含まれていません。

※8 ネットシステム株式会社製の環境センサ(RS-BTEVS1-M)と接続時のみ可能です。環境センサと別売部品のロナイ用CO2センサ(PGL-100TGS(C))の併用はできません。

本図面の所有権は三菱電機株式会社にある。

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION.

 DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS 尺度 SCALE DO NOT SCALE	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE
	2022-03-22	2022-05-10	MAスマートリモコン PAR-44MA 仕様書
三菱電機株式会社			DWG.NO. W KF94D575
			REV. C
			PAGE 2/4

# 三菱電機 ビル 空調管理システム仕様書

機能対応一覧表(2022年5月 現在)

項目	機能	マルチ	スリム	ハスマート
操作/表示	運転/停止	○	○	-
	運転モード切替	○	○	-
	室温設定	○	○	-
	風速設定	○	○	-
	風向設定	○	○	-
	風あて・風よけ・ムラ無・AI自動・風あてよけ自動設定	×	○	-
	ルーバー設定	○	○	-
	換気機器操作	○	○	-
	ハイパワー運転	×	○	-
	自動昇降ルーバー操作	○	○	-
	自動清掃操作	○	○	-
	自動清掃設定	○	○	-
	バックライト	○	○	管理者用
	コントラスト調整	○	○	管理者用
	メイン画面切替機能	○	○	管理者用
	時刻設定	○	○	管理者用
	時計表示形式切替機能	○	○	管理者用
	リモコン名称	○	○	管理者用
	室温表示	○	○	管理者用
	CO2濃度表示	○	○	管理者用
	異常表示	○	○	-
	フィルター情報	○	○	-
	急速表示	○	×	-
スケジュール・タイマー	ON/OFFタイマー運転	○	○	管理者用
	消忘れタイマー運転	○	○	管理者用
	週間スケジュール	○	○	管理者用
	室外サイレントモード	×	○	管理者用
省エネ設定	設定温度自動復帰	○	○	管理者用
	省エネ運転スケジュール	×	○	管理者用
	パワーシェア運転	×	○	管理者用
制限設定	操作ロック	○	○	管理者用
	設定温度範囲制限機能	○	○	管理者用
	ハスマート(管理/サービス)	○	○	管理者用 サービス用
その他	エネルギー使用量(停止時表示)	×	○	-
	エネルギー管理表示設定	×	○	管理者用
	Wi-Fi接続設定	×	○	管理者用
	無線センサ設定	○	○	管理者用
	風向固定設定	○	○	-
	冷風防止モード	○	○	-
	人感ムーブアイ設定	○	○	-
	風速自動静音設定	○	○	-
	試運転	○	○	サービス用
	ユニット情報登録	○	○	サービス用
	販売店情報登録	○	○	サービス用
	サービス店情報登録	○	○	サービス用
	機能選択	○	○	サービス用
	スムースメンテナンス機能	×	○	サービス用
リモコン設定初期化	○	○	サービス用	

注)接続機種により使用できる機能が異なります。  
 注)Bluetooth®を搭載し、専用アプリをインストールしたスマートフォンにて各種操作・設定が可能です。  
 Bluetooth®の使用方法については取扱説明書(Bluetooth®設定編)を参照してください。

本図面の所有権は三菱電機株式会社にある。

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION.

 DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS 尺度 SCALE DO NOT SCALE	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE	MAスマートリモコン PAR-44MA 仕様書	
	2022-03-22	2022-05-10			
<b>三菱電機株式会社</b>			DWG.NO.	REV.	PAGE
			W KF94D575	C	3/4



メイン画面(詳細)



メイン画面(簡易)



メイン画面(日英併記)



本図面の所有権は三菱電機株式会社にある。  
THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION.

 DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS 尺度 SCALE DO NOT SCALE	作成日付 ISSUED 2022-03-22	改定日付 REVISED 2022-05-10	TITLE MAスマートリモコン PAR-44MA 仕様書
	<b>三菱電機株式会社</b>		
	DWG.NO. W KF94D575	REV. C	PAGE 4/4