



| 仕 様 表 | | | | 機外配線要領 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|--|------|---|------------------------|--|---------------------|-----------------|-----------------------|--------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 電 源 | | 電 源 ・ 三 相 200V | | 機 外 配 線 | ユ ニ ッ ト 電 源 (室 外 側) | 漏 電 遮 断 器 | 定 格 電 流 | A | A | 40 | | | | | | | | | |
| 電 源 周 波 数 | | Hz | 60Hz | | | | 定 格 感 度 電 流 | | mA | 30 | | | | | | | | | |
| 冷 房 | 定 格 | 定 格 冷 房 能 力 | kW | | | 20.0(6.0～22.4) | 動 作 時 間 | | — | 0.1S以内 | | | | | | | | | |
| | | 定 格 消 費 電 力 | kW | | | 7.25 | 手 元 開 閉 器 | 開 閉 器 容 量 | B | A | 60 | | | | | | | | |
| | | 冷 房 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (COP) | — | | | 2.76 | | B 種 ヒ ュ ー ズ | | A | 40 | | | | | | | | |
| | | 運 転 電 流 | A | | | 22.3 | 配 線 用 遮 断 器 定 格 電 流 | | | A | 40 | | | | | | | | |
| | | 力 率 | % | | | 94 | ユ ニ ッ ト 電 源 線 太 さ | C | mm ² | 8.0 | | | | | | | | | |
| 暖 房 | 定 格 | 定 格 冷 房 時 の 顕 熱 比 | — | | | 0.74 | 内 外 接 続 線 太 さ | 50m 以 下 | D | mm | φ 2.0 | | | | | | | | |
| | | 定 格 暖 房 能 力 | kW | | | 22.4(5.6～27.0) | | 80m 以 下 | | mm | φ 2.6 | | | | | | | | |
| | | 定 格 消 費 電 力 | kW | | | 6.16 | ア ー ス 線 太 さ | E | mm | φ 2.0 | | | | | | | | | |
| | | 暖 房 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (COP) | — | | | 3.64 | 電 源 単 相 ・ 200V | | | | | | | | | | | | |
| | | 運 転 電 流 | A | | | 19.3 | 漏 電 遮 断 器 | 定 格 電 流 | G | A | 15 | | | | | | | | |
| 暖 房 低 温 | 暖 房 低 温 消 費 電 力 | 力 率 | % | | | 92 | | 定 格 感 度 電 流 | | mA | 30 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 動 作 時 間 | — | | 0.1S以内 | | | | | | | | | |
| 冷 暖 平 均 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (COP) | | — | 3.20 | 室 内 ユ ニ ッ ト 電 源 (* 内 外 別 受 電 接 続 時) | 手 元 開 閉 器 | 開 閉 器 容 量 | | H | A | 15 | | | | | | | | | |
| 最 大 運 転 電 流 | | A | 31.5 | | | B 種 ヒ ュ ー ズ | | | A | 15 | | | | | | | | | |
| 室 内 ユ ニ ッ ト | 室 内 ユ ニ ッ ト | 配 線 用 遮 断 器 定 格 電 流 | | | | 配 線 用 遮 断 器 定 格 電 流 | | | A | 15 | | | | | | | | | |
| | | 電 源 線 太 さ | | | | 電 源 線 太 さ | I | mm ² | 以下に記載 | | | | | | | | | | |
| | | 内 外 接 続 線 太 さ | | | | 内 外 接 続 線 太 さ | K | — | 0.3mm ² 以上 | | | | | | | | | | |
| | | ア ー ス 線 太 さ | | | | ア ー ス 線 太 さ | J | mm | φ 1.6 | | | | | | | | | | |
| | | リ モ コ ン 線 | | | | リ モ コ ン 線 | F | mm ² | 0.3 | | | | | | | | | | |
| | | 室 内 形 名 | | | | 電 氣 配 線 図 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 外 形 寸 法 <H × W × D> | | | | (1) 電 源 重 量 方 式 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 外 装 色 <マ ン セ ル> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 補 助 電 気 ヒ ー タ ー | | | | (2) 内 外 別 受 電 方 式 | | | | | | | | | | | | | |
| | | エ ア フ ィ ル タ ー | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 送 風 機 (形 式 × 出 力 × 個 数) | | | | (3) 室 外 ユ ニ ッ ト より 室 内 ユ ニ ッ ト に 電 源 を 供 給 す る 方 式 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 風 量 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 機 外 静 圧 | | | | (2) または (3) の 場 合、S1-S1 間 の 渡 り 配 線 は 絶 対 に 行 わ な い で く だ さ い。 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 風 向 調 節 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 運 転 音 <PWL> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 製 品 質 量 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ド レ ン パ ン | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ド レ ン 配 管 サ イ ズ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 室 外 ユ ニ ッ ト | 室 外 ユ ニ ッ ト | 室 外 形 名 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 外 形 寸 法 <H × W × D> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 外 装 色 <マ ン セ ル> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 圧 縮 機 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 日 の 冷 凍 能 力 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 形式 × 圧 縮 機 用 電 動 機 定 格 出 力 × 個 数 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 保 護 装 置 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 吐 出 温 度 検 知、圧 縮 機 シェ ル 温 度 検 知、過 電 流 検 知 回 路 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 設 計 圧 力 (高 圧 部 / 低 圧 部) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | I P コ ー ド | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 共 通 事 項 | 共 通 事 項 | 送 風 機 (形 式 × 出 力 × 個 数) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 風 量 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 送 風 機 用 保 護 装 置 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 運 転 音 (冷 房 / 暖 房) <PWL> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 製 品 質 量 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 冷 媒 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 冷 媒 配 管 長 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 高 低 差 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 室 内 側 冷 媒 配 管 径 (液 / ガ ス) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 室 外 側 冷 媒 配 管 径 (液 / ガ ス) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 温 度 設 定 (リ モ コ ン) | | 冷 房 10～30℃ / 暖 房 10～28℃ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 使 用 温 度 範 囲 | 使 用 温 度 範 囲 | 冷 房 | 室 内 | 乾 球 温 度 10～30℃ / 湿 球 温 度 6～22.5℃ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 室 外 | 乾 球 温 度 -5～43℃ / — | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 暖 房 | 室 内 | 乾 球 温 度 10～28℃ / — | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 室 外 | 乾 球 温 度 -20～21℃ / 湿 球 温 度 -20～15℃ | | | | | | | | | | | | | | | |
| セ ッ ト 別 売 形 名 | セ ッ ト 別 売 形 名 | MA スマート リモコン | | PAR-41MA | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注 意 事 項 | | | | 1. 冷 房・暖 房 能 力 お よ び 電 氣 特 性 は 下 記 の 条 件 で 運 転 し た 場 合 の 数 値 で す。 定 格 冷 房 能 力 (室 内 側 : 乾 球 20.0℃、湿 球 15.0℃、外 気 温 度 : 乾 球 35.0℃) 定 格 暖 房 能 力 (室 内 側 : 乾 球 20.0℃、外 気 温 度 : 乾 球 7.0℃、湿 球 6.0℃) 2. 冷 房・暖 房 能 力 の () 内 は、能 力 変 化 の 値 を 示 し ま す。 3. 運 転 音 <PWL> は JIS B 8616:2015 に 基 づ い た 値 で す。 4. 厳 密 な 温 度 管 理 を 必 要 と す る 用 途 に は、ご 使 用 を お 控 え く だ さ い。 5. 各 種 実 験・測 定 室 等 に お い て は、電 算 機・精 密 機 器 等 が 結 露 す る お そ が り あ り ま す の で、吹 出 し 温 度 が 低 く な る 設 定 温 度 14℃ 未 満 で の ご 使 用 は お 控 え く だ さ い。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ※ 1. 電 源 に は 必 ず 漏 電 遮 断 器 を 取 付 け て く だ さ い。 漏 電 遮 断 器 は、イン バ ー タ ー 回 路 用 遮 断 器 (三 菱 電 機 製 NV-C シ リ ー ズ ま た は、そ の 同 等 品) を 選 定 し て く だ さ い。 ※ 2. 漏 電 遮 断 器 が 地 絡 保 護 専 用 の 場 合 に は、漏 電 遮 断 器 と 直 列 に 手 元 開 閉 器 (開 閉 器 + B 種 ヒ ュ ー ズ) ま た は、配 線 用 遮 断 器 が 必 要 と な り ま す。 ・電 線 太 さ は、20m ま で の 電 圧 降 下 を 見 込 ん で 選 定 し て あ り ま す の で、20m を 超 え る 場 合 は、電 圧 降 下 を 考 慮 し て 「内 線 規 程」等 に 従 い、お 選 び く だ さ い。 ・電 力 会 社 の 地 区 に よ り 規 制 を 受 け る 場 合 が あ り ま す の で、事 前 に 所 轄 の 電 力 会 社 に お 問 い 合 せ く だ さ い。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 三菱電機株式会社 空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン仕様書 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 天吊形(中温用天吊形) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 形 名 PCZG-P8MBX | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 作 成 日 | 2019-01-18 | 図 番 | PCZGP8MBX-6 | 副 番 | | 記 号 | | | | | | | | | |


下図は基本例を示します。
詳細につきましては工事マニュアル等の
技術資料を参照願います。

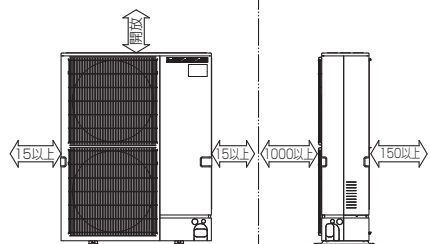

サービススペースは下図の寸法が必要になります。



＜基礎ボルト高さ＞







M10の基礎ボルトで
ユニットの据付足を
4ヶ所ダブルナットで
強固に固定してください。
(基礎ボルト、座金、ナットは
現地手配です。)

配管、配線接続は、
前面、右側面、後面、下面の
4方向から取入れできます。


① … 冷媒ガス配管接続口(付属ジョイント取付)φ25.4
(現地口ウ付)
② … 冷媒液配管接続口(フレア接続)
※1 … ストップバルブの接続先端寸法
※2 … (フレア部)φ19.05(3/4F)

| | |
|-------------|-----|
| ②接続部 | A |
| φ9.52(3/8F) | 450 |

| | | | | |
|-----|-----|----|----|----|
| B | C | D | E | F |
| 442 | 342 | 42 | 60 | 56 |

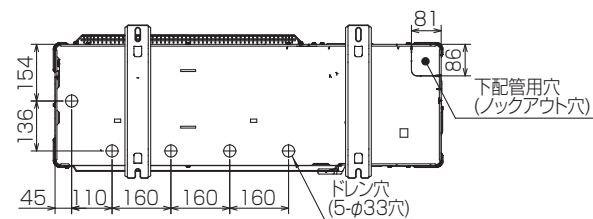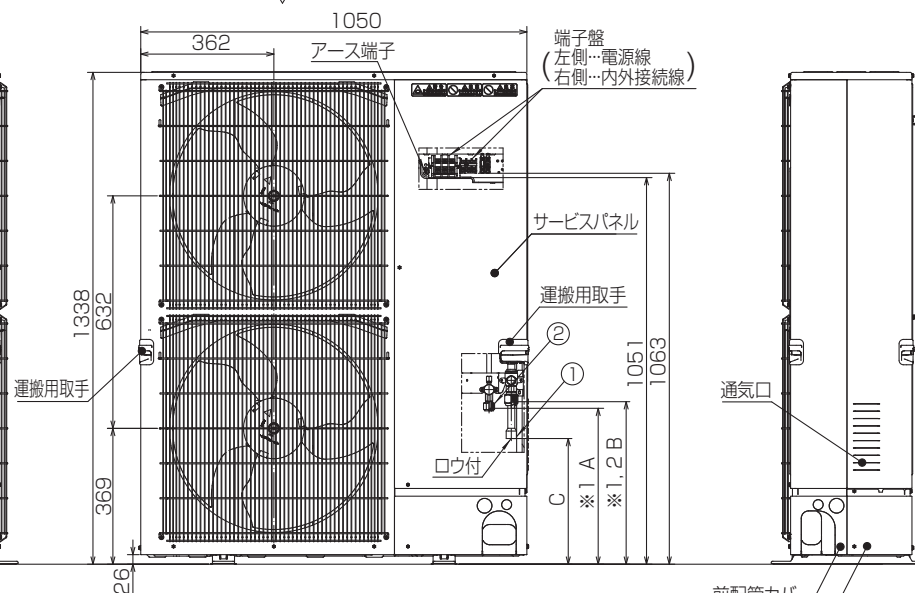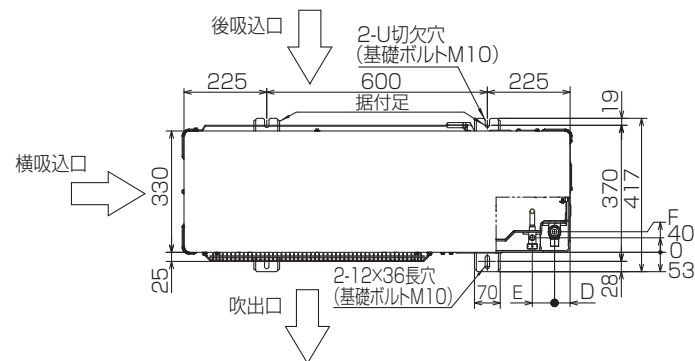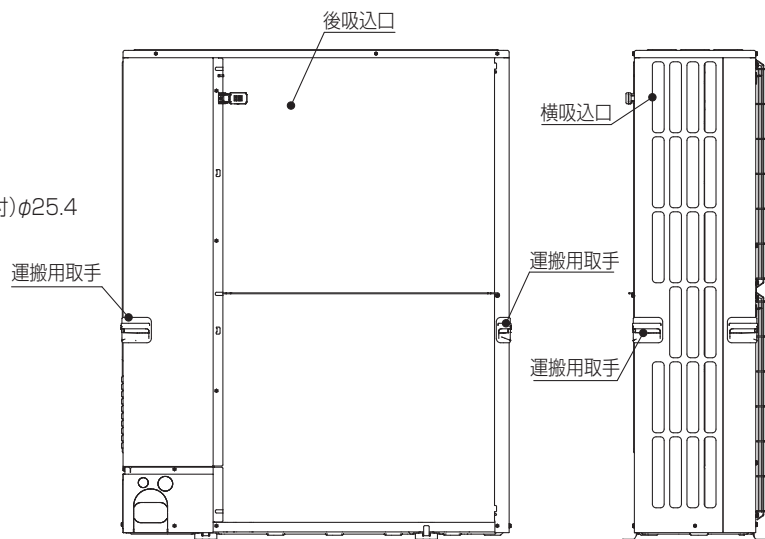

BK01V578-2

| | | | | | | | | |
|---|------|-----------|--------------------|--------------|----|--|----|--|
| 単位 | スケール | 作成日 | 形名 | PUZG-P8MKA | | | | |
| mm | NTS | 2018-6-15 | パッケージエアコン室外ユニット外形図 | | | | | |
|  三菱電機株式会社 | | | 図番 | GA-PUZGP8MKA | 副番 | | 記号 | |

室外ユニット耐(重)塩害仕様 仕様書


| 図示 番号 | 区分名 | 部品名 | 素材仕様 | 標準 仕様 | 耐塩害 | 耐重 塩害 | 表面処理仕様 |
|----------|---------|---------------------|------------------------------------|----------|-----|----------|---|
| ① | 外装パネル | 本体ベース | アルミ亜鉛マグネシウムメッキ鋼板 | ○ | | | — |
| | | | | | ○ | | アクリル樹脂塗装/内外面1回塗装 |
| | | | | | | ○ | アクリル樹脂塗装/内面2回,外面1回塗装 |
| ② | 外装パネル | パネル (上面・前面・後面など) | 合金化亜鉛メッキ鋼板 | ○ | | | ポリエステル系樹脂塗装(塗装鋼板) |
| | | | | | ○ | | アクリル+ポリエステル樹脂塗装/内外面1回塗装 |
| | | | | | | ○ | アクリル+ポリエステル樹脂塗装/内面1回,外面2回塗装 |
| ③ | 外装パネル | グリル | SWM鉄線 | ○ | ○ | ○ | ポリエチレン樹脂コーティング |
| ④ | 送風機 | プロペラファン | ポリプロピレン樹脂成形品 | ○ | ○ | ○ | — |
| ⑤ | モータ | フレーム部 | モールド仕様(不飽和ポリエステル樹脂) 又は溶融亜鉛メッキ鋼板 | ○ | ○ | ○ | 機種によってモータのフレーム材質が異なります。 |
| | | シャフト部 | S45CまたはS35C | ○ | ○ | ○ | 防錆油塗布 |
| ⑥ | モータサポート | 溶融亜鉛メッキ鋼板 | | ○ | | | — |
| ⑦ | 熱交換器 | フィン | アルミ板 | ○ | | | — |
| | | | | | ○ | ○ | 防蝕・親水性処理フィン(ビニル系又はアクリル系樹脂塗装) |
| | | 側板 | 溶融亜鉛メッキ鋼板 | ○ | ○ | ○ | クロムフリー被膜処理 |
| | | 配管 | リン脱酸銅管(C1220T) | ○ | ○ | ○ | — |
| | | 配管溶接部 | ロー材:リン銅ロー | ○ | ○ | ○ | — |
| ⑧ | 冷媒配管 | 圧縮機 | 熱間圧延鋼板 | ○ | ○ | ○ | アルキド樹脂塗装 |
| | | 配管 | リン脱酸銅管(C1220T) | ○ | ○ | ○ | — |
| | | 配管溶接部 | ロー材:リン銅ロー | ○ | ○ | ○ | — |
| ⑨ | 電気品箱 | プリント基板 | ガラスコンポジット CEM-3 | ○ | | | 防湿剤塗布(マイコン端子部周辺) |
| | | | | | ○ | ○ | ポリオレフィン系樹脂塗布(主要部品および狭パターン、 基板裏面(放熱部などを除く)) |
| ⑩ | 電気品箱 | 溶融亜鉛メッキ鋼板 | | ○ | ○ | ○ | クロムフリー被膜処理 |
| ⑪ | その他 | セパレータ | 溶融亜鉛メッキ鋼板 | ○ | | | クロムフリー被膜処理 |
| | | | | | ○ | ○ | 端面部にエポキシ樹脂塗装 |
| | | 配管支持板 | 溶融亜鉛メッキ鋼板 | ○ | | | クロムフリー被膜処理 |
| ⑫ | その他 | | | | ○ | ○ | 端面部にエポキシ樹脂塗装 |
| | | ネジ(外装) | SWCH18A(鉄製) | ○ | ○ | ○ | 高耐食被膜処理 |
| ⑬ | その他 | ラベル | | | ○ | | JRA耐塩害仕様 |
| | | | | | | ○ | JRA耐重塩害仕様 |

PUZG-MP3・4MHA, PUG-MP3・4MHAはファンが1つです。
「耐塩害仕様・耐重塩害仕様室外ユニット」は、日本冷凍空調工業会規格JRA9002に基づいています。


- ご注意 1. 海水飛沫及び潮風に直接さらされることを極力回避するような場所へ設置してください。(設置場所の条件により、ユニットの寿命が異なります。)
2. 外装パネルに付着した海塩粒子が雨水によって十分洗浄されるように配慮してください。
(日除けなどを取り付けると雨水による洗浄ができなくなります。)
3. 室外機底板内への水の滞留は、著しい腐食作用を促進させる為、底板内の水抜け性を損なわないように、傾きなどを注意してください。
4. 海岸地帯へ設置された場合は、付着した塩分等を除去する為に定期的に水洗いを行ってください。
5. 据付時、メンテナンス時等に付いた傷は、補修してください。
6. 機器の状態を定期的に点検してください。
7. 基礎部分の排水性を確保してください。

※この図は一例です。

外観部分

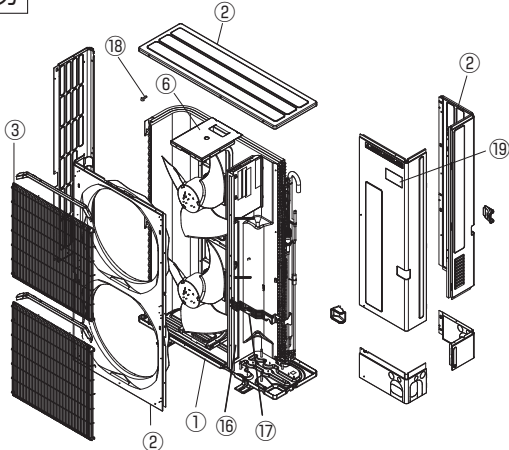

機能部分

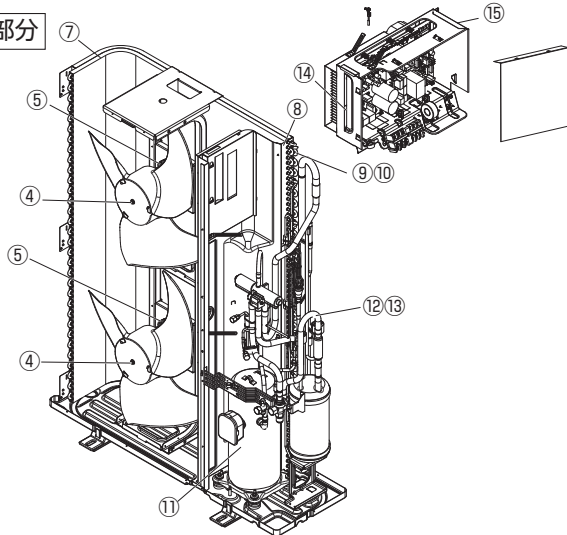

三菱電機 ビル 空調管理システム仕様書

■仕様表

| 項目 | 内容 |
|-------------|--|
| 外形寸法(H×W×D) | 120×120×14.5mm (突起部除く) |
| 質量 | 0.25kg以下 |
| 電源 | DC12V 室内ユニットより伝送線を介して受電 |
| 使用環境条件 | 温度 0～40℃ 湿度 20～95%RH (結露なきこと) |
| 材質 | ABS (意匠面はPMMA) |
| 外観色 | クリアホワイト(マルチ 1,0Y9,2/0,2) |
| 据付方法 | JISC8340の1個用または2個用スリットナット(現地手配)へ取付け、または、壁に直付け。 MAリモコン線は、無極性2線。MAリモコン専用端子に0.3mm ² 2心ケーブルで接続。 シリアルS(PUSY-P80, 112形)、スリムK(PUZ-KP140, 160形)と接続し、リモコン線の総延長(※1)が10m以上で使用する場合は、シールド線(MVVS:0.3mm ² 2心ケーブル)を使用してください。※2 別売品リモコンケーブル PAC-YT81HC(10m) PAC-YT82HC(20m) ※3 |

※1 室内ユニットのMAリモコン用端子台(TB15)間の渡り配線を含みます。

※2 シールド線のアースは室内ユニットのMAリモコン用S端子に接続してください。

※3 シリアルS(PUSY-P80, 112形)およびスリムK(PUZ-KP140, 160形)の機種と接続する場合は使用できません。

■接続機種

| 制御対象ユニット | |
|-----------------|--------------------|
| マルチエアコン用室内ユニット | Mr.Slim室内ユニット(A制御) |
| マルチエアコン用ロスタイ ※4 | 外気処理ユニット |

※4 室内ユニットを介して接続(直接接続不可)

■機能表

1. 操作/表示

| 項目 | 設定 | 表示 | 内容 |
|------------------|----|----|--|
| 運転/停止 | ○ | ○ | 運転/停止の切り替えができます。 |
| 運転モード切替 | ○ | ○ | 冷房/ドライ/送風/自動(デフォルトモード含む)/暖房の切り替えができます。 ※室内ユニットにより選択可能な運転モードは異なります。 |
| 室温設定 | ○ | ○ | 室温設定ができます。 ※室内ユニットの機種により温度範囲が異なります。 なお、機能設定による制限や設定範囲制限機能等の設定値により温度設定範囲が制限される場合があります。 (下記は標準機種の場合) ・冷房/ドライ: 19～30℃ ・暖房: 17～28℃/自動: 19～28℃ ※室内ユニット機種により0.5℃単位で設定できます。 |
| 風速設定 | ○ | ○ | 風速の切り替えができます。 ※ユニットにより選択可能な風速は異なります。 |
| 風向設定 | ○ | ○ | 風向の切り替えができます。 ※ユニットにより選択可能な風向は異なります。 |
| ルーバー設定 | ○ | ○ | ルーバーの運転/停止切り替えができます。 |
| 換気機器操作 | ○ | ○ | マルチエアコン接続時 マルチエアコン用ロスタイの連動設定及び連動運転設定ができます。 換気連動機器の停止/弱/強の切り替え可能 スリムエアコン接続時(A制御) マイコンタイプロスタイの連動運転操作ができます。 換気連動機器の弱/強の切り替え可能 |
| ハイパワー運転 ※5 | ○ | ○ | 最大30分間、能力を上げて冷房または暖房運転します。 |
| 自動昇降ルーバー設定/操作 ※5 | ○ | ○ | 自動昇降ルーバーの上昇/下降操作ができます。 また、下降距離設定ができます。 |
| 自動清掃設定/操作 ※5 | ○ | ○ | 自動清掃を行う時間帯を設定できます。また、手動による自動清掃が行えます。 |
| バックライト | ○ | ○ | バックライトの点灯時間を設定できます。 (点灯時間は画面により異なります) |
| リモコン名称 | ○ | ○ | メイン画面にリモコン名称を表示できます。 |
| メイン画面切替え機能 | ○ | ○ | メイン画面表示を「詳細画面」、「簡易画面」、「日英併記」から選択できます。 |

1. 操作/表示(続き)

| 項目 | 設定 | 表示 | 内容 |
|------------------------------|----|----|---|
| 時刻設定 ※6 | ○ | ○ | 年月日、時間、分を設定できます。設定した時刻はメイン画面に表示されます(曜日も表示されます)。メイン画面に時刻を表示しない設定も可能です。 |
| 時計表示形式切替え機能 | ○ | ○ | 時計表示を12時間表示(時刻の前にAM/PM表示、時刻の後にAM/PM表示)、24時間表示から選択できます。 |
| 室温表示 | - | ○ | 運転時、温度を表示します。(詳細画面のみ) ※室内ユニット機種により0.5℃単位で表示します。 |
| 異常表示 | - | ○ | 現在発生している異常内容を、アドレス、発生日時とともに表示します。携帯電話点検コード検索サービスとの二次元コードも表示します。 また異常発生時に、空調ユニットの形名や製造番号、連絡先の電話番号を表示させることが可能です(事前入力が必要)。 ※異常内容によりアドレスが表示されない場合もあります。 |
| フィルター情報 | - | ○ | フィルターの清掃またはダストボックスのごみ捨て時期になるとフィルターサインを表示します。(詳細画面のみ) |
| 急速表示 ※5 | × | ○ | 急速運転している場合、急速を表示します。 |
| Bluetooth接続情報、Bluetooth設定 ※7 | ○ | ○ | 本機をBluetooth®にて操作するための情報を確認・変更することが可能です。 Bluetooth®有効時は、専用アプリをインストールしたスマートフォン・タブレットにて各種操作・設定が可能です。 |

2. スケジュール・タイマー


| 項目 | 設定 | 表示 | 内容 |
|----------------|----|----|--|
| タイマー運転 | ○ | ○ | オン/オフタイマー: オン/オフをそれぞれ1回/日行うタイマー ・5分単位で時刻を設定 ・お時刻、またはお時刻のみの設定も可能 消忘れタイマー: 運転後に一定時間経過すると停止するタイマー ・運転時間を30分～240分/10分単位で設定可能 |
| 週間スケジュール | ○ | ○ | 曜日ごとにON/OFF、温度設定を行うタイマー ・曜日ごとに5分単位で8回まで設定可能 (2パターン設定可能) ※オン/オフタイマーが有効中は動作しません。 |
| 室外サイレントモード ※5 | ○ | ○ | 静音性を優先して運転する時間帯を曜日ごと設定できます。 ・5分単位で開始時刻と終了時刻 ・静音レベルを標準、中、静から設定します |
| 省エネ運転スケジュール ※5 | ○ | ○ | 曜日ごとに省エネ運転開始時刻と停止時刻、及び能力セーブ値を設定できます(90～50%, 0%/10%単位)。(5分単位で時刻を設定。1日4パターンまで設定可能。) |

3. 制限設定

| 項目 | 設定 | 表示 | 内容 |
|-------------|----|----|---|
| 手元操作への禁止/許可 | × | ○ | システムコントロールの設定により、運転/停止、運転モード、設定温度、風速、風向、タイマー、フィルターサインの操作が禁止されます。 ※禁止中は対応するアイコンが点灯します(詳細画面のみ) |
| 操作ロック | ○ | ○ | 運転/停止、運転モード、設定温度、風向切替操作、風速切替操作、ルーバー切替操作、メニュー操作をそれぞれ操作禁止することができます。 |
| 設定温度範囲制限機能 | ○ | ○ | 運転モードごとに室温設定の温度範囲を制限することができます。 |
| 設定温度自動復帰 | ○ | × | 設定時間後に、設定した温度に戻ります。 (10分単位で30～120分まで設定可能です。) ※設定温度範囲制限中は動作しません。 |
| ハースト | ○ | × | 管理用ハースト(スケジュール等の設定に必要な)、サービス用ハースト(試運転、機能選択等の操作に必要な)が設定できます。 |

本図面の所有権は三菱電機株式会社にある。

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION.



| | | |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|
| 作成日付 ISSUED | 改定日付 REVISED | TITLE |
| 2019-02-22 | 2019-08-07 | MAスマートリモコン PAR-41MA 仕様書 |
| R 度 SCALE DO NOT SCALE | | 三菱電機株式会社 |

| | | |
|------------|------|------|
| DWG.NO. | REV. | PAGE |
| WK F94D464 | A | 1/4 |

三菱電機 ビル 空調管理システム仕様書


4. その他

| 項目 | 設定 | 表示 | 内容 |
|------------------|----|----|--|
| エネルギー管理表示 ※8 | ○ | ○ | 停止操作時に当日の累積及び前日のエネルギー使用量を表示します。専用メニューにて当月含め14ヵ月分、当日を含め31日分のエネルギー使用量を確認できます。 |
| コントラスト調整 | ○ | ○ | 液晶のコントラスト(濃淡)・輝度を調整できます。 |
| 風向固定設定 ※5 | ○ | × | 上下風向：ベーンごとに上下風向の固定操作をします。 ※1箇所だけトラップモードの設定ができます。 左右風向：ベーンごとに左右風向の固定操作をします。 |
| 冷風防止ベーン 設定 ※5 | ○ | × | 標準吹きよりも吹出口の角度を上向きに調節できます。 |
| サービス機能 ※5 | ○ | ○ | 試運転、機能選択、スマートメンテナンス、要求コード送信、異常履歴などに対応。 |
| リモコン設定初期化 | ○ | × | リモコンを工場出荷状態に戻すことができます。 |
| 人感ムーブアイ設定 | ○ | ○ | ムーブアイ設定ができます。 |
| パワーシェア運転設定 ※5 | ○ | ○ | パワーシェア運転設定ができます。 |
| 風速自動静音設定 ※5 | ○ | × | 風速自動選択時、室内機に対し従来通りの風速制御を行うか、“強風”(最大風量)を使用しない風速制御を行うかの設定ができます。 |
| 白黒反転表示 | ○ | ○ | リモコン背景色を白黒反転します。 |

- ※5 機能に対応しているユニットに対してのみ可能です。
- ※6 時計の精度は月差±45秒(25℃時)です。時計のバックアップ時間は3日です。
- ※7 Bluetooth®のワットマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、三菱電機株式会社は、これら商標を使用する許可を受けています。
他のトレードマークおよび商号は、各所有者が所有する財産です。
- ※8 エネルギー管理表示機能使用時は下記に注意してください。
- ・本機能はスリム機種種のユニットにのみ対応しています。
スリム機種で本機能に対応していないユニットの場合は、CO2排出量を表示します。
 - ・リモコンに表示されるエネルギー使用量は、運転状態から推定される消費電力から算出した目安であり、実際の消費電力とは異なる場合があります。
 - ・法律に基づく温室効果ガス排出量の算出、空調料金計算、テナント管理などには使用できません。
 - ・室外ユニットより電力が供給される別売部品を除き、電気集じん器などの別売部品のエネルギー使用量は含まれていません。

本図面の所有権は三菱電機株式会社にある。

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION.

| | | | | | | |
|---|----------------|-----------------|---|-----------------------|-----------|-------------|
|  | 作成日付 ISSUED | 改定日付 REVISED | TITLE MAスマートリモコン PAR-41MA 仕様書 | | | |
| DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS | 2019-02-22 | 2019-08-07 | | | | |
| 尺度 SCALE DO NOT SCALE | 三菱電機株式会社 | | | DWG.NO. W KF94D464 | REV. A | PAGE 2/4 |

三菱電機 ビル 空調管理システム仕様書

機能対応一覧表(2019年5月 現在)

| 項目 | 機能 | マルチ | スリム | ハースワート |
|-------------|-----------------|-----|-----|---------------|
| 操作/表示 | 運転/停止 | ○ | ○ | — |
| | 運転モード切替 | ○ | ○ | — |
| | 室温設定 | ○ | ○ | — |
| | 風速設定 | ○ | ○ | — |
| | 風向設定 | ○ | ○ | — |
| | 風あて・風よけ・ムラ無設定 | × | ○ | — |
| | ルーバー設定 | ○ | ○ | — |
| | 換気機器操作 | ○ | ○ | — |
| | ハイパワー運転 | × | ○ | — |
| | 自動昇降ルーバー操作 | ○ | ○ | — |
| | 自動清掃操作 | ○ | ○ | — |
| | 自動清掃設定 | ○ | ○ | — |
| | バックライト | ○ | ○ | 管理者用 |
| | コントラスト調整 | ○ | ○ | 管理者用 |
| | メイン画面切替機能 | ○ | ○ | 管理者用 |
| | 時刻設定 | ○ | ○ | 管理者用 |
| | 時計表示形式切替機能 | ○ | ○ | 管理者用 |
| | リモコン名称 | ○ | ○ | 管理者用 |
| | 室温表示 | ○ | ○ | 管理者用 |
| | 異常表示 | ○ | ○ | — |
| | フィルター情報 | ○ | ○ | — |
| | 急速表示 | ○ | × | — |
| スケジュール・タイマー | ON/OFFタイマー運転 | ○ | ○ | 管理者用 |
| | 消忘れタイマー運転 | ○ | ○ | 管理者用 |
| | 週間スケジュール | ○ | ○ | 管理者用 |
| | 室外サイレントモード | × | ○ | 管理者用 |
| 省エネ設定 | 設定温度自動復帰 | ○ | ○ | 管理者用 |
| | 省エネ運転スケジュール | × | ○ | 管理者用 |
| | パワーシェア運転 | × | ○ | 管理者用 |
| 制限設定 | 操作ロック | ○ | ○ | 管理者用 |
| | 設定温度範囲制限機能 | ○ | ○ | 管理者用 |
| | ハースワート(管理/サービス) | ○ | ○ | 管理者用 サービス用 |
| その他 | エネルギー使用量(停止時表示) | × | ○ | — |
| | エネルギー管理表示設定 | × | ○ | 管理者用 |
| | 風向固定設定 | ○ | ○ | — |
| | 冷風防止ベーン | ○ | ○ | — |
| | 人感ムーブアイ設定 | ○ | ○ | — |
| | 風速自動静音設定 | ○ | ○ | — |
| | 試運転 | ○ | ○ | サービス用 |
| | ユニット情報登録 | ○ | ○ | サービス用 |
| | 販売店情報登録 | ○ | ○ | サービス用 |
| | サービス店情報登録 | ○ | ○ | サービス用 |
| | 機能選択 | ○ | ○ | サービス用 |
| | スムースメンテナンス機能 | × | ○ | サービス用 |
| | リモコン設定初期化 | ○ | ○ | サービス用 |


注)接続機種により使用できる機能が異なります。

注)Bluetooth®を搭載し、専用アプリをインストールしたスマートフォンにて各種操作・設定が可能です。




Bluetooth®の使用方法については取扱説明書(Bluetooth®設定編)を参照してください。

本図面の所有権は三菱電機株式会社にある。


THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION.

| | | | | | |
|---|----------------|-----------------|-------------------------------------|-----------|-------------|
|  | 作成日付 ISSUED | 改定日付 REVISED | TITLE MAスマートリモコン PAR-41MA 仕様書 | | |
| DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS | 2019-02-22 | 2019-08-07 | | | |
| 尺度 SCALE DO NOT SCALE | 三菱電機株式会社 | | DWG.NO. W KF94D464 | REV. A | PAGE 3/4 |

三菱電機 ビル 空調管理システム仕様書

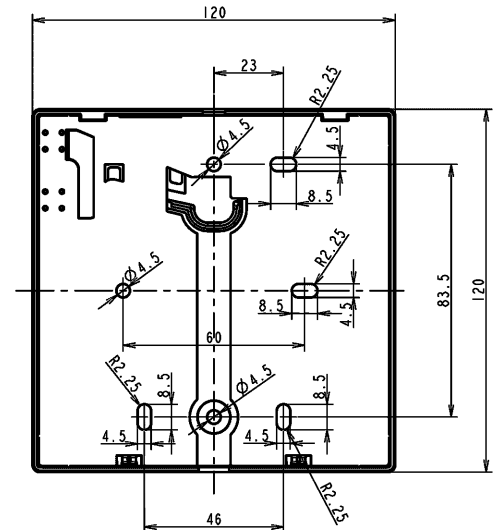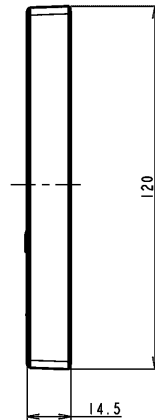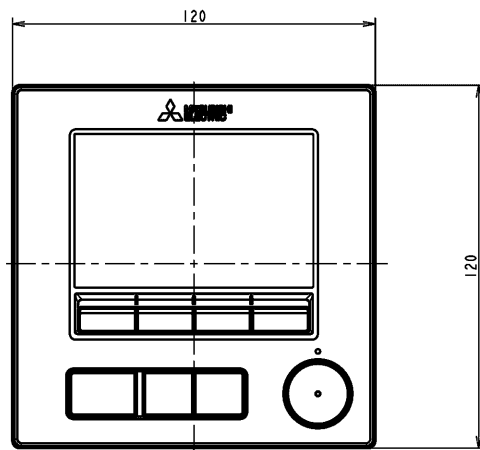


メイン画面(詳細)

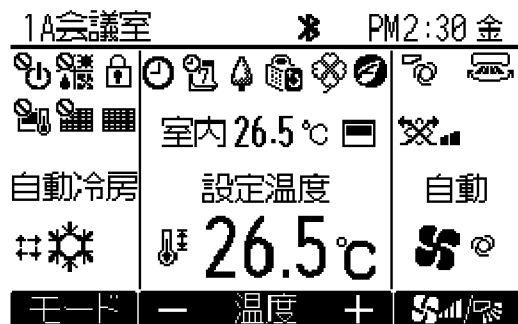

メイン画面(簡易)



メイン画面(日英併記)

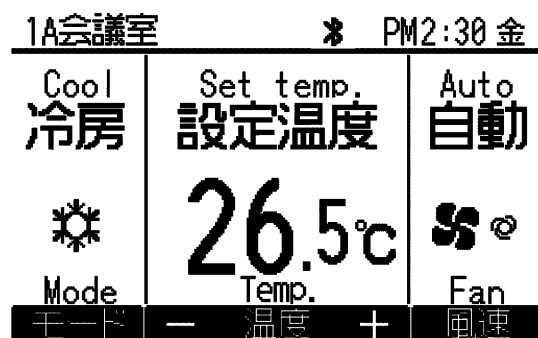

本図面の所有権は三菱電機株式会社にある。

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION.

| | | | |
|---|----------------|-----------------|-------------------------------------|
| DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS | 作成日付 ISSUED | 改定日付 REVISED | TITLE MAスマートリモコン PAR-41MA 仕様書 |
| | 2019-02-22 | 2019-08-07 | |
| R 度 SCALE DO NOT SCALE | 三菱電機株式会社 | | DWG.NO. WKF94D464 |
| | | | REV. A |
| | | | PAGE 4/4 |