


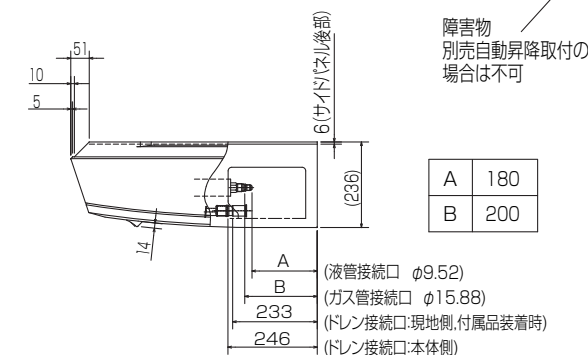
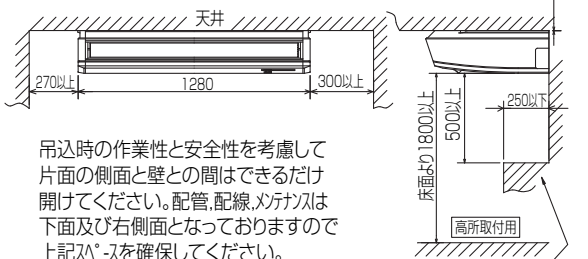
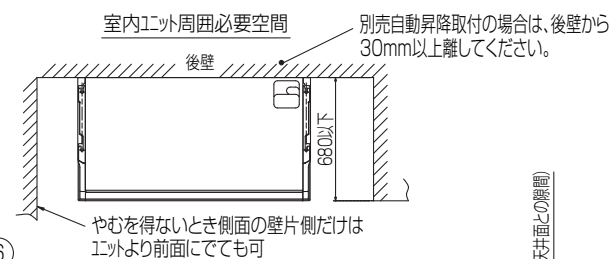
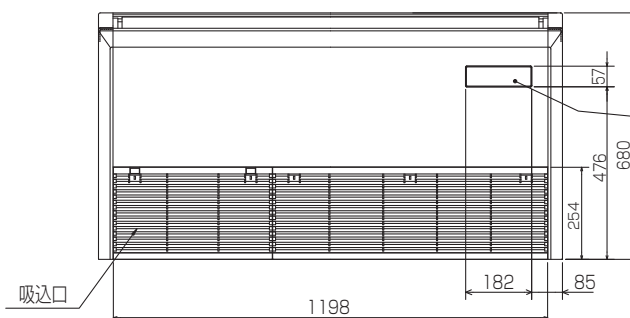
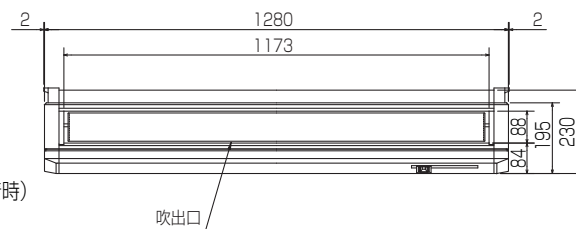


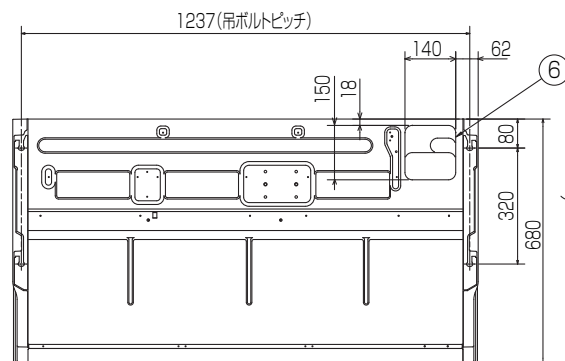

- 

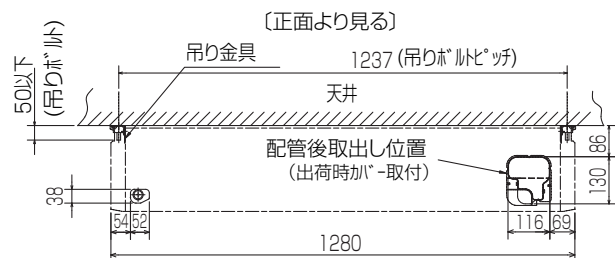

斜線部を切離すこと

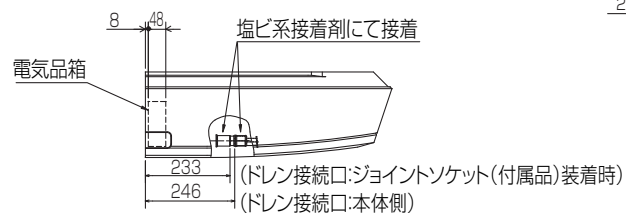

輻射センサー(ムーブアイ)


応急運転スイッチ<冷房>兼 応急昇降スイッチ<上>  
応急運転スイッチ<暖房>兼 応急昇降スイッチ<下>  
社名表示  
霜取・暖房準備中ｼﾝｸﾞﾙ

受光部 運転ランプ


注意事項

- 1.天井の隅に廻り縁がある場合は、その寸法を考慮して据付けください。
- 2.吊り钩は耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材にて補強を行ってください。
- 3.吊り钩はW3/8寸または、M10を使用してください。(現地手配)
- 4.ドレン配管はPVC管VP-20を使用してください。
- 5.別売ドレン管 仮取付けの場合、冷媒配管は上側取付けのみとなりますので、ご注意ください。


BH01B588-

単位	スケール	作成日	形名	PC-RP80KAL7				
mm	NTS	2012-2-20	パッケージエアコン室内ユニット外形図 (天吊形)					
 <b>三菱電機株式会社</b>			図番	GA-PCRP80KAL7	副番		記号	

下図は基本例を示します。  
詳細につきましては工事マニュアル等の  
技術資料を参照願います。

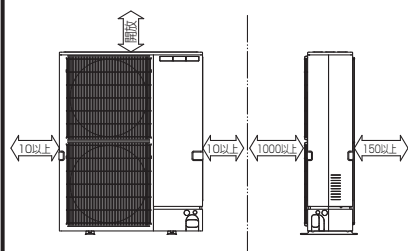

サービススペースは下図の寸法が必要になります。




基礎

基礎ボルト高さ

30以下




M10の基礎ボルトでユニットの据付足を  
4ヶ所強固に固定してください。  
(基礎ボルト,座金,ナットは現地手配です。)


配管、配線接続は、  
前面、右側面、後面、下面の  
4方向から取入れできます。

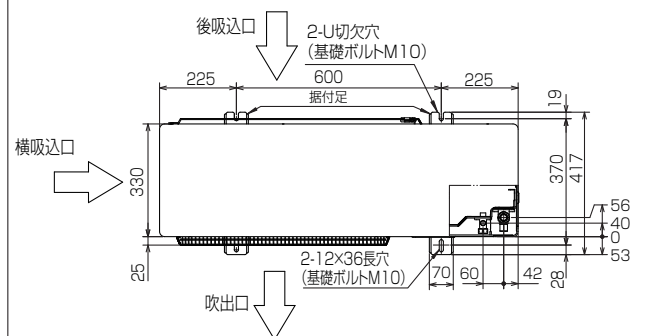

①…冷媒ガス配管接続口(付属ジョイント取付)φ25.4(現地口ウ付)  
②…冷媒液配管接続口(フレア接続)  
※1…ストップバルブの接続先端寸法  
※2…(フレア部)φ19.05(3/4F)

	②接続部	A
224形	φ9.52(3/8F)	450

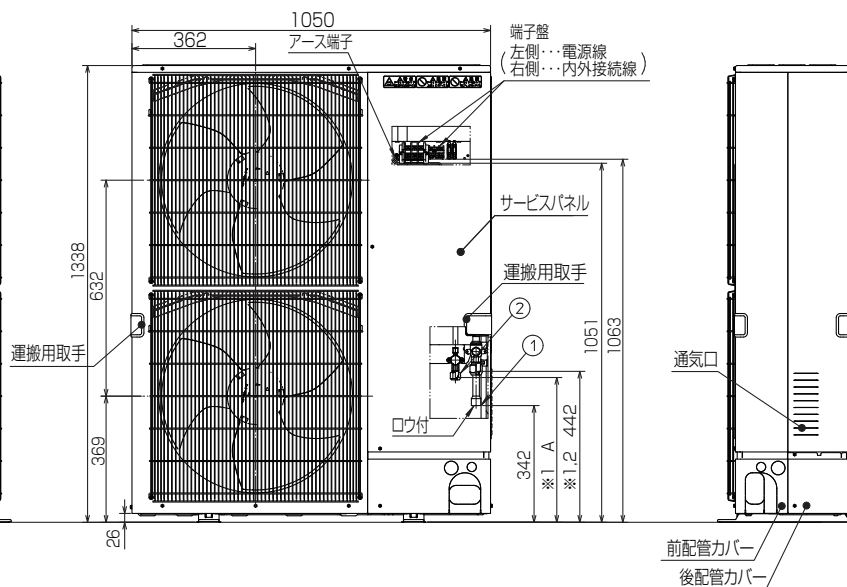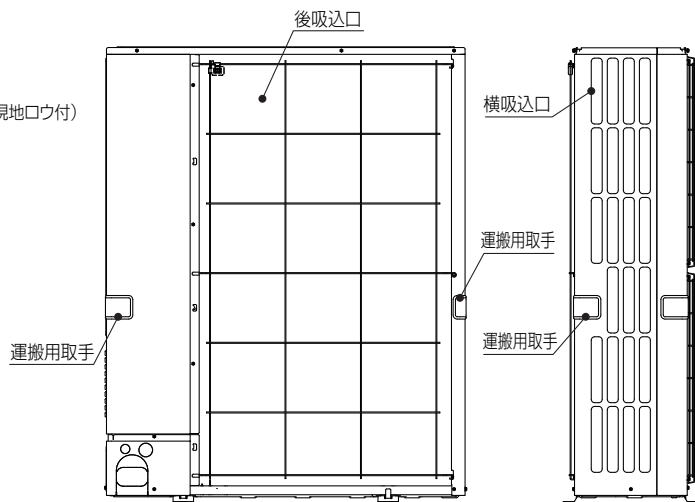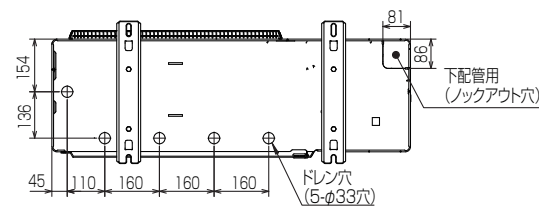[illegible]

単位	スケール	作成日	形名	PUZ-ERP224KA5(-BS(G))				
mm	NTS	2012-2-10	パッケージエアコン室外ユニット外形図					
 <b>三菱電機株式会社</b>			図番	GA-PUZERP224KA5		副番		記号

PUZ-ZRP80(S)HA11, PUZ-ZRP112・140・160・224・280KA5 形  
PUZ-ERP80(S)・112HA11, PUZ-ERP140・160・224・280KA5 形  
PU-CRP80(S)・112HA11, PU-CRP140・160KA5 形



室外ユニット耐(重)塩害仕様 仕様書


図示 番号	区分名	部品名		素材仕様	標準 仕様	耐塩害	耐重 塩害	表面処理仕様	
①	外装パネル	本体ベース		アルミ亜鉛マグネシウムメッキ鋼板	○			—	
						○		アクリル樹脂塗装/内外面1回塗装	
							○	アクリル樹脂塗装/内面2回,外面1回塗装	
②		パネル (上面・前面・後面など)		合金化亜鉛メッキ鋼板	○			ポリエステル系樹脂塗装(塗装鋼板)	
						○		アクリル+ポリエステル樹脂塗装/内外面1回塗装	
							○	アクリル+ポリエステル樹脂塗装/内面1回,外面2回塗装	
③	グリル		SWM鉄線	○	○	○	—		
④	コンデンサネット		SWM鉄線	○	○	○	ポリエチレン樹脂コーティング		
⑤	送風機	プロペラファン		ポリプロピレン樹脂成形品	○	○	○	—	
⑥		モータ	フレーム部	モールド仕様(不飽和ポリエステル樹脂) 又は溶融亜鉛メッキ鋼板	○	○	○	機種によってモータのフレーム材質が異なります。	
			シャフト部	SC45C	○	○	○	防錆油塗布	
⑦		モータサポート		溶融亜鉛メッキ鋼板	○			—	
						○	○	板金端面にエポキシ樹脂塗装	
⑧		熱交換器	フィン		アルミ板	○			—
							○	○	防蝕・親水性処理フィン(ビニル系又はアクリル系樹脂塗装)
⑨	側板		溶融亜鉛メッキ鋼板	○	○	○	クロムフリー被膜処理		
⑩	配管		リン脱酸銅管(C1220T)	○	○	○	—		
⑪	配管溶接部		ロー材:リン銅ロー	○	○	○	—		
⑫	冷媒配管		圧縮機	熱間圧延鋼板	○	○	○	アルキド樹脂塗装	
⑬		配管		リン脱酸銅管(C1220T)	○	○	○	—	
⑭		配管溶接部		ロー材:リン銅ロー	○	○	○	—	
⑮	電気品箱	プリント基板		ガラスコンポジット GEM-3	○	○	○	防湿剤塗布(マイコン足部周辺)	
⑯		電気品箱		溶融亜鉛メッキ鋼板	○	○	○	クロムフリー被膜処理	
⑰	その他	セパレータ		溶融亜鉛メッキ鋼板	○			クロムフリー被膜処理	
						○	○	端面部にエポキシ樹脂塗装	
⑱		配管支持板		溶融亜鉛メッキ鋼板	○			クロムフリー被膜処理	
						○	○	端面部にエポキシ樹脂塗装	
⑲		ネジ(外装)		SWCH18A(鉄製)	○			亜鉛ニッケル合金メッキ	
				SUS410(ステンレス)		○	○	亜鉛ニッケル合金メッキ	
⑳	ラベル					○	JRA耐塩害仕様		
						○	JRA耐重塩害仕様		

PUZ-ZRP80(S)HA11,PUZ-ERP80(S)・112HA11,PU-CRP80(S)・112HA11はファンが1つです。  
「耐塩害仕様・耐重塩害仕様室外ユニット」は、日本冷凍空調工業会規格JRA9002に基づいています。


- ご注意 1.海水飛沫及び潮風に直接さらされることを極力回避するような場所へ設置してください。(設置場所の条件により、ユニットの寿命が異なります。)  
2.外装パネルに付着した海塩粒子が雨水によって十分洗浄されるように配慮してください。  
(日除けなどを取り付けると雨水による洗浄ができなくなります。)  
3.室外機底板内への水の滞留は、著しい腐食作用を促進させる為、底板内の水抜け性を損なわないように、傾きなどを注意してください。  
4.海岸地帯へ設置された場合は、付着した塩分等を除去する為に定期的に水洗いを行ってください。  
5.据付時、メンテナンス時等に付いた傷は、補修してください。  
6.機器の状態を定期的に点検してください。  
7.基礎部分の排水性を確保してください。

※この図は一例です。

外観部分

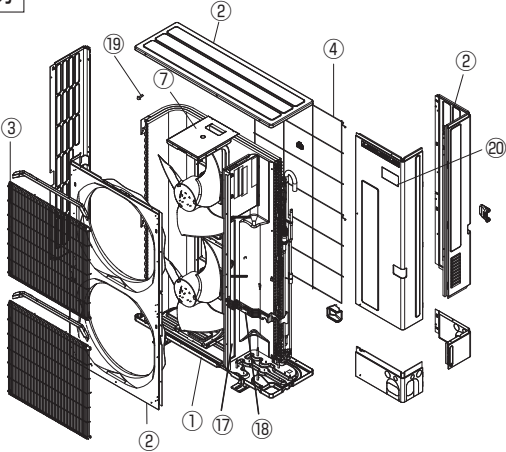

機能部分

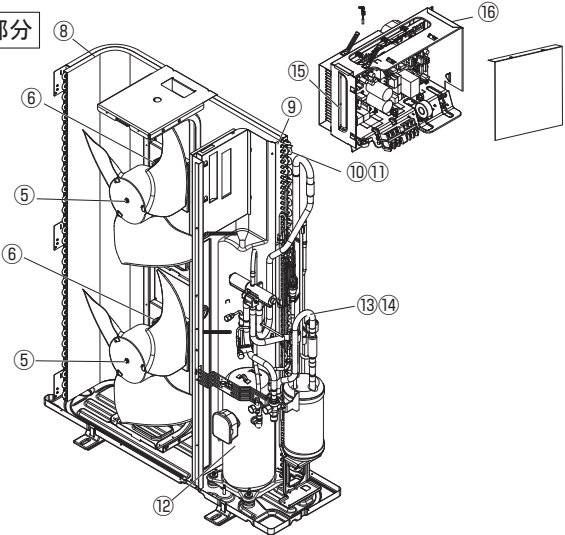

耐(重)塩害仕様書

形名 PUZ-ZRP80(S)HA11, 112・140・160・224・280KA5 形, PUZ-ERP80(S)・112HA11, 140・160・224・280KA5 形  
PU-CRP80(S)・112HA11, 140・160KA5 形

作成日 2013-5-8

図番 PUZZRP80HA11BS

副番 B

# 三菱電機パッケージエアコン用別売部品

## ワイヤレスリモコン



形名 PAR-SC1SA

### 1. 仕様


項目	内容
運転/停止	運転: 運転内容を液晶表示
運転モード	冷房/ドライ/送風/自動/暖房 切換・表示
室温調節	冷房/ドライ : 19～30℃/1℃単位で設定・表示 暖房 : 17～28℃/1℃単位で設定・表示 自動 : 19～28℃/1℃単位で設定・表示
風速調節	静粛/弱/中/強 4ノッチ切換・表示
風向調節	上下: ペーンの吹出角度固定4段階・スイング 計5段階切換・表示 左右: “この機能はありません” 表示
時刻表示	時/分表示(現在時刻・開始時刻・終了時刻)

項目	内容
タイマー機能	10分単位で開始・終了時刻を各々設定・表示/1日
電源	DC3V(単4アルカリ電池 2本使用(付属))
使用環境条件	温度: 0～40℃ 湿度: 30～90%RH(結露なきこと)
外形寸法	H159.3×W58×D19
外装	ホワイト(ABS樹脂)
据付方法	付属リモコンホルダーを壁面に直付け
付属品	単4アルカリ乾電池2本・リモコンホルダーと取付用ネジ(4.1×16 2本)

### 2. 外形図

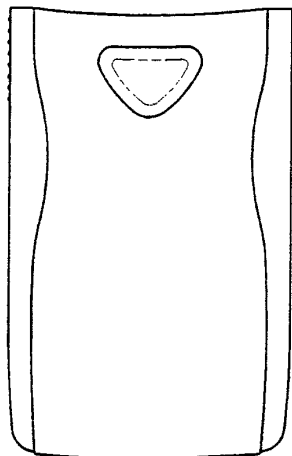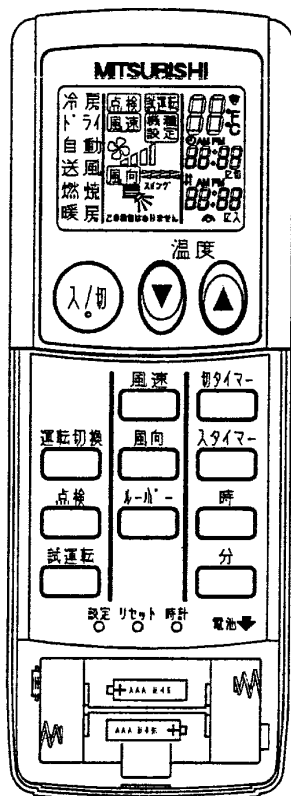


操作部

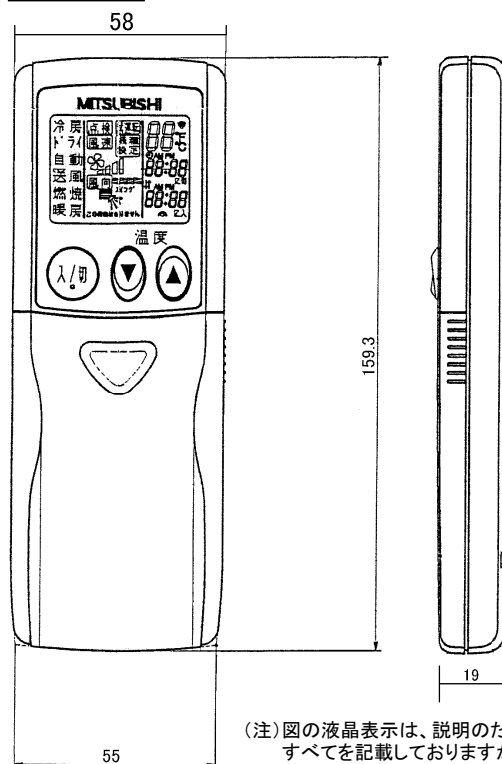

(注) 図の液晶表示は、説明のためすべてを記載しておりますが、実際には該当部分のみ表示します。

リモコンホルダー

※( )の寸法は実測値です。

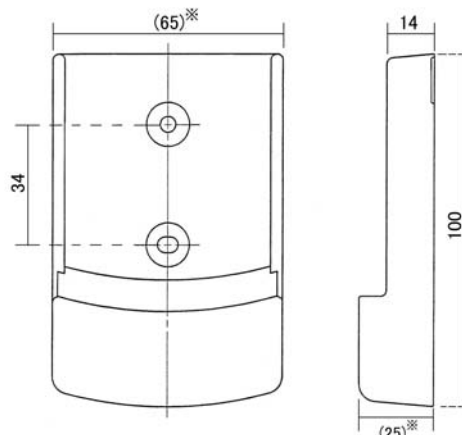

三菱電機株式会社

パッケージエアコン用別売部品仕様書  
ワイヤレスリモコン

作成  
日

2012-3-29

図  
番

PARSC1SA

副  
番

1 / 1

# 三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書


品名	分配管	形名	SDT-111R7
----	-----	----	-----------

## 1. 仕様


項 目	内 容
分 配 比	室外ユニット容量を33:33:33に3分配
分配管本数	液管用・ガス管用 各1本
パイプ材質	リン脱酸銅 C1220T-OL(JIS H3300)
パイプカバー	発泡ポリエチレン成型品(液管用)・EPTスポンジゴムタイプ(ガス管用)
異 径 管	5種類 9本

## 2. 外形図


### 液管用

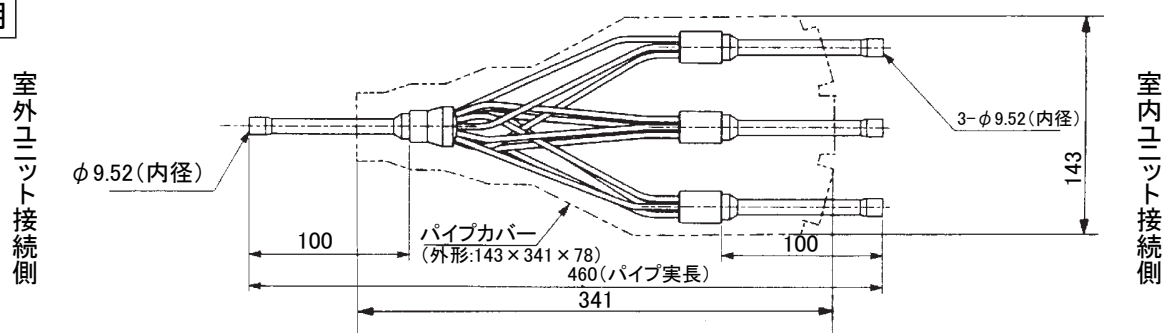


### ガス管用

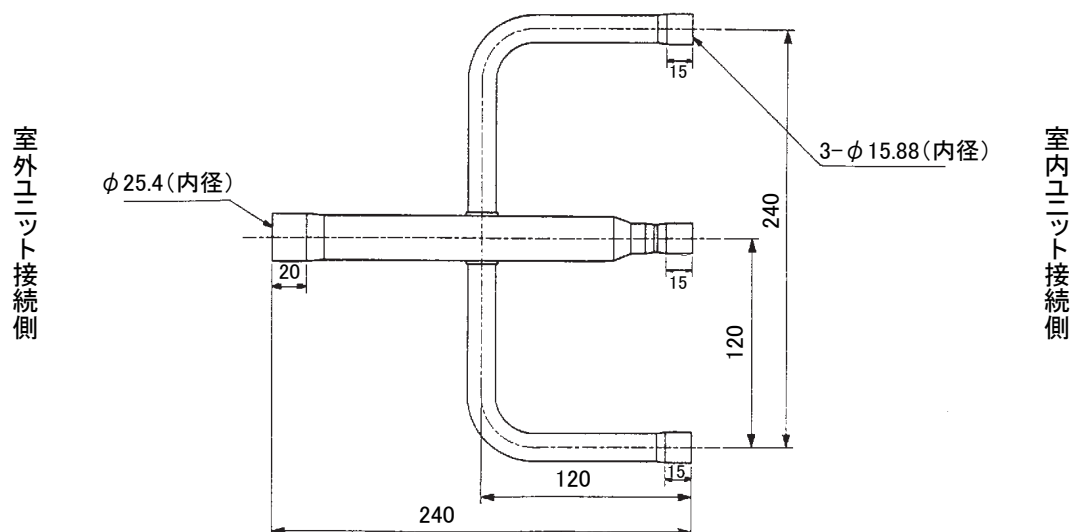

### 異径管(付属品)



φA(内径)	φB(外径)	本数
12.7	9.52	1



φC(内径)	φD(外径)	本数
12.7	15.88	3
19.05	25.4	1
6.35	9.52	3
15.88	25.4	1

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

形名 SDT-111R7

三菱電機株式会社

第3角法  
単位:mm

作成日  
2012-11-22

仕様書番号  
(形名コード)

SDT111R7

副番

A