


仕様表					
電源	電源・三相200V				
電源周波数	Hz	50Hz			
冷房	定格	定格冷房能力	kW	20.0(9.0~22.4)	
		定格消費電力	kW	6.82	
		冷房エネルギー消費効率(COP)	—	2.93	
	中間	運転電流	A	22.4	
		力率	%	88	
		定格冷房時の顕熱比	—	0.74	
暖房	定格	中間冷房能力	kW	9.0	
		中間冷房消費電力	kW	2.64	
		中間冷房エネルギー消費効率	—	3.41	
	冷房期間エネルギー消費効率(CSPF)	—	4.0		
暖房	定格	定格暖房能力	kW	22.4(10.0~25.0)	
		定格消費電力	kW	6.50	
		暖房エネルギー消費効率(COP)	—	3.45	
		運転電流	A	21.6	
		力率	%	87	
	中間	中間暖房能力	kW	10.1	
		中間暖房消費電力	kW	2.34	
		中間暖房エネルギー消費効率	—	4.32	
	暖房低温	暖房低温能力	kW	20.0	
		暖房低温消費電力	kW	9.56	
暖房期間エネルギー消費効率(HSPF)	—	3.7			
冷暖平均エネルギー消費効率(COP)	—	3.19			
通年エネルギー消費効率(APF)	—	3.8			
最大運転電流	A	38.4			
室内ユニット (1台分データ)	室内形名	PE-RP112CA7×2台			
	外形寸法<H×W×D>	mm	380×1200×900		
	外装色<マンセル>	—	溶融亜鉛メッキ鋼板		
	補助電気ヒーター	kW	組込不可		
	エアフィルター	—	—		
	送風機(形式×出力×個数)	—	シロッコファン×0.2kW×1		
	風量	m³/min	弱26.5—強38		
	機外静圧	Pa	100		
	風向調節	上下方向	—		
	左右方向	—	—		
室外ユニット	運転音	dB	弱36—強43		
	製品質量	kg	70		
	ドレンパン	ABS樹脂シート・発泡PS(防カビ仕様)			
	ドレン配管サイズ	—	VP-25		
	室外形名	PUZ-ZRP224KA5(-BS(G))			
	外形寸法<H×W×D>	mm	1338×1050×330(+25)		
	外装色<マンセル>	—	アイボリー<3Y 7.8/1.1>		
	圧縮機	1日の冷凍能力	法定トン	0.690~3.410	
		形式×出力×個数	—	全密封×4.3kW×1	
	保護装置	—	吐出温度検知、圧縮機オイル温検知、過電流検知回路		
設計圧力(高圧部/低圧部)	MPa	3.6/2.3			
IPコード	—	IPX4			
送風機(形式×出力×個数)	—	プロペラファン×0.15kW×2			
風量	m³/min	130			
送風機用保護装置	—	過熱/過電流保護			
運転音(冷房/暖房)	dB	57/59			
製品質量	kg	138			
共通事項	冷媒	kg	R410A×6.5		
	冷媒配管長	m	30(追加チャージ時120)		
	高低差	m	30		
	室内側冷媒配管径(液/ガス)	mm	φ9.52/φ15.88		
室外側冷媒配管径(液/ガス)	mm	φ9.52/φ25.4			
温度設定(リモコン)	冷房:ドライ19~30℃/暖房17~28℃				
使用温度範囲	冷房	室内	乾球温度19~32℃/湿球温度15~23℃		
		室外	乾球温度-5~50℃/ —		
暖房	室内	乾球温度17~28℃/ —			
	室外	乾球温度-20~21℃/湿球温度-20~15℃			
セット別売形名	MAスマートリモコン	PAR-33MA			
	分配管	SDD-50WR7			
注意事項					
1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS B8616:2006およびJRA4048:2006に準拠した値です。 延長配管7.5m(相当長)、高低差0m					
2. 冷房・暖房能力の( )内は、能力変化の値を示します。					
3. 運転音は、JIS規格に準じて、反響の少ない無響室で測定した数値(Aスケール)です。 実際に据付た状態で測定すると、周囲の騒音や反響などの影響を受け、表示数値より、大きくなるのが普通です。					

機外配線要領						
機外配線	ユニット電源 (室外側)	漏電遮断器	定格電流	A	50	
			定格感度電流	A	mA	100
			動作時間	—	0.1S以内	
		手元開閉器	開閉器容量	A	60	
			B種ヒューズ	A	50	
		配線用遮断器定格電流	A	50		
		ユニット電源線太さ	C	mm²	14.0	
		内外接続線太さ	50m以下	D	mm	φ2.0
			80m以下	D	mm	φ2.6
		アース線太さ	E	mm	φ2.0	
室内ユニット電源 (※内外別受電接続時)	室内ユニット電源	漏電遮断器	定格電流	A	15	
			定格感度電流	G	mA	30
			動作時間	—	0.1S以内	
		手元開閉器	開閉器容量	H	A	15
			B種ヒューズ	H	A	15
		配線用遮断器定格電流	A	15		
		電源線太さ	I	mm²	以下に記載	
		内外接続線太さ	K	—	0.3mm²以上	
		アース線太さ	J	mm	φ1.6	
		リモコン線	F	mm²	0.3	


### 電気配線図

#### (1) 電源重畳方式

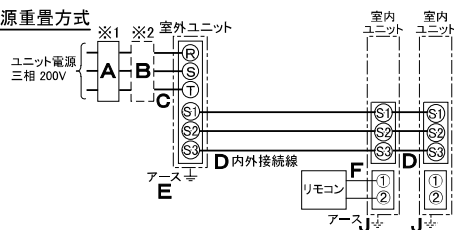


※室内の渡り配線の総延長が80m以上となる場合は、電源重畳方式での配線はできません。  
必ず(2)内外別受電方式あるいは(3)室外ユニットより室内ユニットに電源を供給する方式にしてください。

#### (2) 内外別受電方式

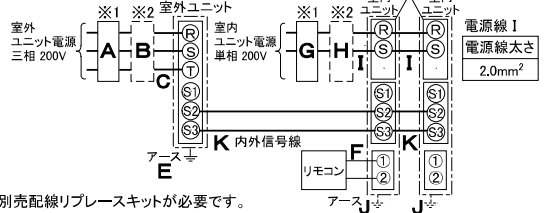

※別売配線リブレスキットが必要です。

#### (3) 室外ユニットより室内ユニットに電源を供給する方式

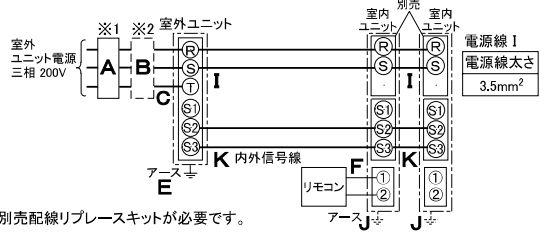

※別売配線リブレスキットが必要です。

(2)または(3)の場合、S1-S1間の渡り配線は絶対に行わないでください。

- ※1. 電源には必ず漏電遮断器を取付けてください。  
漏電遮断器は、インバーター回路用遮断器(三菱電機製NV-Cシリーズまたは、その同等品)を選択してください。
- ※2. 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には、漏電遮断器と直列に手元開閉器(開閉器+B種ヒューズ)または、配線用遮断器が必要となります。
- ・電線太さは、20mまでの電圧降下を見込んで選定してありますので、20mを超える場合は、電圧降下を考慮して「内線規程」等に従い、お選びください。
- ・電力会社の地区により規制を受ける場合がありますので、事前に所轄の電力会社にお問い合わせください。

**三菱電機株式会社**  
空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン仕様書  
グリーン購入法適合(APF基準)

**天井埋込形/同時ツイン同容量同タイプ**

形名	PEZ-ZRP224CD	〈耐塩害仕様〉は、室外ユニット形名末尾 -BS
作成日	2012-03-05	〈耐塩害仕様〉は、室外ユニット形名末尾 -BSG
図番	PEZXR224CD-5	
副番		
記号		



- 注：1. 吊りボルトは耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材にて補強を行ってください。  
 2. 吊りボルトおよび振れ止め用耐震支持部材はM10を使用してください。(現地御手配)  
 3. 熱交換器の洗浄をする際には下からのメンテナンスとなりますのでサービススペースを確保してください。  
 4. 別売の内蔵形加湿器を組込の際は、加湿エレメントのメンテナンスの為に、1ランク大きい(600×600)点検口を設けてください。(サービススペースの詳細は加湿器組込の外形図を参照ください。)  
 5. 本図はファンが2つの112~160形を示します。50~80形の場合はファンが1つとなります。  
 6. 吸込側にはエアフィルタ(別途御手配)を必ず使用してください。市販のエアフィルタをご使用の場合はフィルタサービスが容易にできる場所に取付けてください。  
 7. 必ず指定のホースバンドをご使用ください。指定のホースバンド以外を使用すると排水口が割れる場合があり、水漏れの原因となります。



機種	①ガス配管サイズ	②エキ配管サイズ	③ドレン配管
PE-RP50・56・63CA7/PE-RP50・56・63CA8/PE-RP50・56・63CA9 PE-RP50・56・63CA10/PE-RP50・56・63CA12	φ12.7	φ6.35	ドレンホース VP-25 <フレア接手> (付属)
PE-RP71CA7/PE-RP71CA8/PE-RP71CA9 PE-RP71CA10/PE-RP71CA12	φ15.88	φ9.52	
PE-RP80CA7/PE-RP80CA8/PE-RP80CA9 PE-RP80CA10/PE-RP80CA12			
PE-RP112・140・160CA7/PE-RP112・140・160CA8 PE-RP112・140・160CA9/PE-RP112・140・160CA10 PE-RP112・140・160CA12			

機種	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L
PE-RP50・56・63CA7/PE-RP50・56・63CA8/PE-RP50・56・63CA9 PE-RP50・56・63CA10/PE-RP50・56・63CA12	800	754	680	600	550	50	11	500	10	450	780
PE-RP71CA7/PE-RP71CA8/PE-RP71CA9 PE-RP71CA10/PE-RP71CA12	1050	1004	930	850	800	25	17	800	15	700	1030
PE-RP112・140・160CA7/PE-RP112・140・160CA8 PE-RP112・140・160CA9/PE-RP112・140・160CA10 PE-RP112・140・160CA12	1250	1204	1130	1050	1000	25	21	1000	19	900	1230

<標準仕様>

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE PE-RP50~160CA7, PE-RP50~160CA8 PE-RP50~160CA9, PE-RP50~160CA10 PE-RP50~160CA12 天井埋込形室内ユニット外形図
DIM. mm	11-12-21	15-12-15	
SCALE NTS	三菱電機株式会社		DRW.NO. W KD94R609
		REV. F	PAGE 1/1



<表1>  
SW1 (機種設定)

1	2	3	4	5	ON/OFF
---	---	---	---	---	--------

<表2>

能力	SW2 (能力設定)	能力	SW2 (能力設定)	能力	SW2 (能力設定)
50形	1 2 3 4 5 ON/OFF	71形	1 2 3 4 5 ON/OFF	140形	1 2 3 4 5 ON/OFF
56形	1 2 3 4 5 ON/OFF	80形	1 2 3 4 5 ON/OFF	160形	1 2 3 4 5 ON/OFF
63形	1 2 3 4 5 ON/OFF	112形	1 2 3 4 5 ON/OFF		

<表3>  
SW5 (機能設定)

1	2	3	4	5	6	7	8	ON/OFF
---	---	---	---	---	---	---	---	--------

PAR-26MA (1)  
接続時はOFF

室内ユニット


記号	名称
P. B.	室内電源基板
CNSK	コネクタ (室内電源基板-制御基板)
CN2S	コネクタ (13.1V電源)
I. B.	室内コントローラ基板
FUSE	ヒューズ <6.3A>
ZNR	ハリスタ
FAN	コネクタ (送風機用電動機)
CND	コネクタ (電源)
CNDK	コネクタ (電源基板-制御基板)
CNP	コネクタ (トランスポン)
CN2D	コネクタ (13.1V電源)
CN2L	コネクタ (別売:OSタイ, 遠方表示キット)
CN3C	コネクタ (室内外通信線)
CN20	コネクタ (室内温度用サ-ミスタ-)
CN21	コネクタ (液管温度用サ-ミスタ-)
CN22	コネクタ (リモコン)
CN25	コネクタ (別売:加湿器用)
CN29	コネクタ (二相管温度用サ-ミスタ-)
CN31	コネクタ (トランスポン)
CN32	コネクタ (別売:遠方発停用アタ-プタ-)
CN41	コネクタ (別売:JEMA標準HA端子-A)
CN51	コネクタ (集中管理)
CN90	コネクタ (別売:ワイヤレス受光基板)
SW1	スイッチ (機種設定<表1参照>)
SW2	スイッチ (能力設定<表2参照>)
SW5	スイッチ (機能設定<表3参照>)
SWE	コネクタ (応急運転)
X1	リレ (トランスポン 用電動機)
X4	リレ (送風機用電動機:微風)
X5	リレ (送風機用電動機:弱風)
X6	リレ (送風機用電動機:強風)
FUSE1	ヒューズ <6A>
C	コンデンサ (送風機用電動機)
MF	送風機用電動機
TB1	端子盤 (室外:電源)
TB3	端子盤 (室外:内外接続)
TB4	端子盤 (室内:内外接続)
TB5	端子盤 (室内:リモコン伝送線)
TH1	サ-ミスタ- (室内吸込温度検知) 0°C/15kΩ, 25°C/5.4kΩ
TH2	サ-ミスタ- (室内配管<液管>温度検知) 0°C/15kΩ, 25°C/5.4kΩ
TH5	サ-ミスタ- (室内配管<二相管>温度検知) 0°C/15kΩ, 25°C/5.4kΩ
トランスポン	(別売)
DP	トランスポン
DS	トランスポン
33P3	フオートスイッチ (トランスポン 強制運転用)
FUSE2	ヒューズ <6A>
加湿器	(別売)
CN1	コネクタ
CNX	コネクタ
CNT	コネクタ
CNO	コネクタ
XW	補助継電器
SV	電磁弁 (加湿給水用)

- 注1. 記号説明
- (太破線): 現地配線 / - - - (細破線): 別売部品
  - ⊖: コネクタ / ⊙: 端子盤
  - 2. ドレンポンプ試運転時は、室内コントローラ基板上コネクタ (SWE) をONに差替えてください。ドレンポンプがまわります。(但し、室内外渡り配線がされていかつ室外ユニットが通電状態の場合)
  - 3. 図中※A部は加湿器用電磁弁強制運転時のコネクタです。(挿入状態で電源を入れると連続運転となります。)(試運転確認後はコネクタは取りはずしてください。)
  - 4. 室内外接続線には極性がありますので、本図の番号に従い配線してください。

作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE	PE-RP50~160CA5 PE-RP50~160CA6 PE-RP50~160CA7
10-09-16	11-12-12	天井埋込形室内ユニット電気配線図	
SCALE	NTS	三菱電機株式会社	DRW. NO. WKD94G514
		REV. C	PAGE 1/1

### 1 設置スペース(周囲必要空間)

下図は基本例を示します。  
詳細につきましては工事マニュアル等の  
技術資料を参照願います。

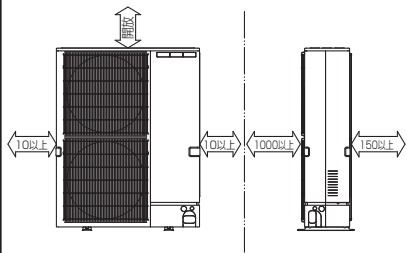


### 2 サービススペース

サービススペースは下図の  
寸法が必要になります。




### 3 基礎ボルト



M10の基礎ボルトでユニットの据付足を  
4ヶ所強固に固定してください。  
(基礎ボルト、座金、ナットは現地手配です。)

### 4 配管・配線取入れ方向


配管、配線接続は、  
前面、右側面、後面、下面の  
4方向から取入れできます。

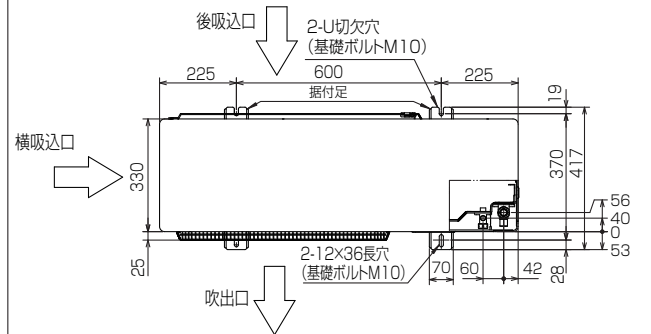



### 記号説明

- ①・・・冷媒ガス配管接続口(付属ジョイント取付)φ25.4(現地ロウ付)
- ②・・・冷媒液配管接続口(フレア接続)
- ※1・・・ストップバルブの接続先端寸法
- ※2・・・(フレア部)φ19.05(3/4F)

	②接続部	A
224形	φ9.52(3/8F)	450

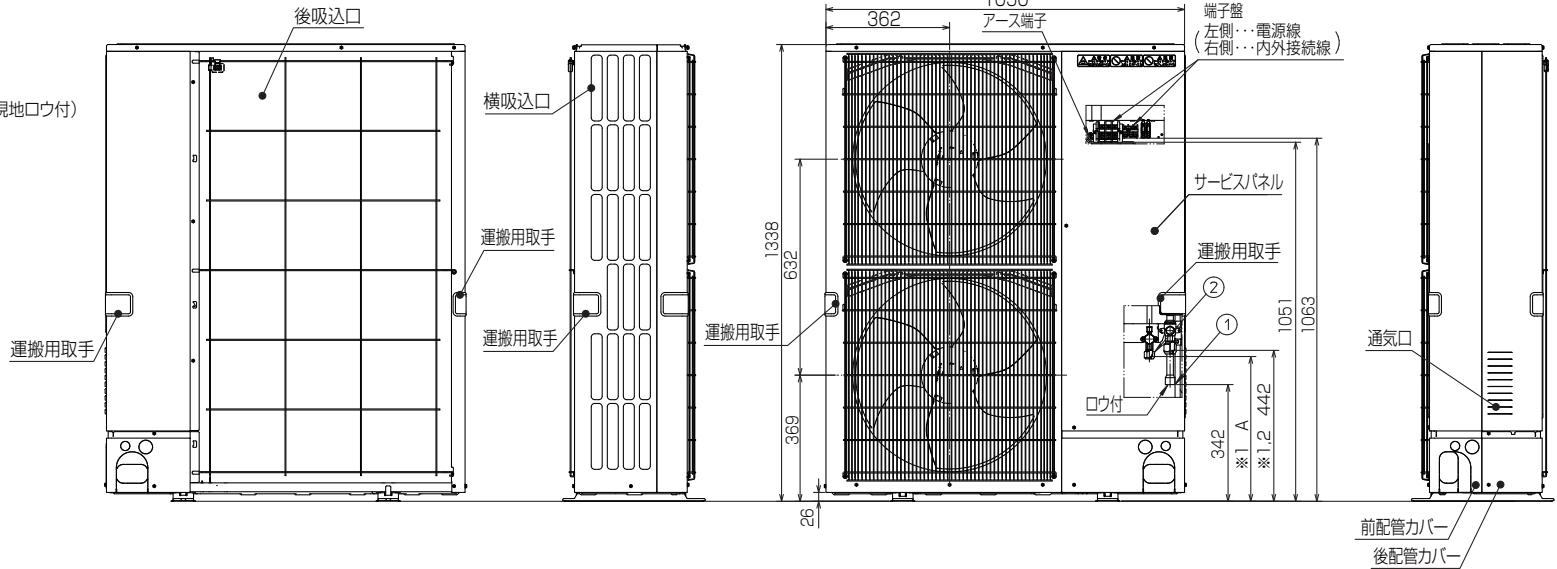

### 配管ノックアウト穴詳細

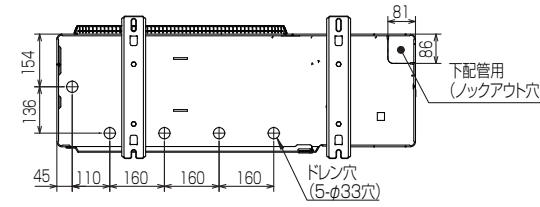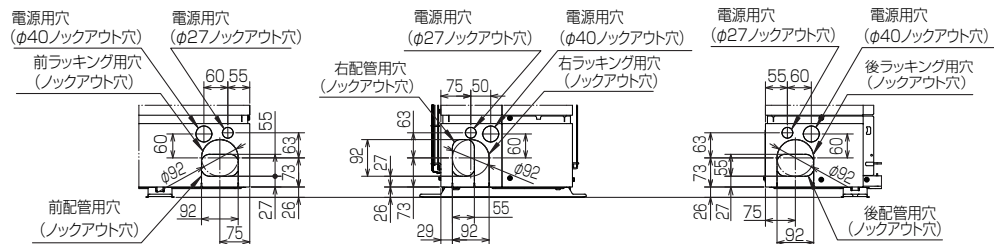

BK01J247-3

単位	スケール	作成日	形名	PUZ-ZRP224KA5(-BS(G))		
mm	NTS	2012-2-10	パッケージエアコン室外ユニット外形図			
三菱電機株式会社		図番	GA-PUZZRP224KA5	副番	記号	

# 三菱電機 **ビル** 空調管理システム仕様書

## ■仕様表

項目	内容
外形寸法 (H×W×D)	120×120×19mm (突起部除く)
質量	0.25kg
電源	DC12V 室内ユニットより伝送線を介して受電
使用環境条件	温度 0~40℃
	湿度 30~90%RH (結露なきこと)
材質	PC+ABS (窓面はPMMA)
外観色	クリアホワイト(モデル 1.0Y9.2/0.2)
接続方法	JISC8340の2個用スイッチボックス(現地手配)へ取付け、または、壁に直付け。 MAリモコン線は、無極性2線。MAリモコン専用端子に0.3mm <sup>2</sup> 2心ケーブルで接続。 別売リモコンケーブル PAC-YT81HC(10m) PAC-YT82HC(20m)

## ■接続機種

制御対象ユニット	
マルチエアコン室内ユニット	Mr. Slim室内ユニット(A制御)
マルチエアコン用ロスタイ ※1	外気処理ユニット

※1 室内ユニットを介して接続(直接接続不可)

## ■機能表

○: グループ別操作 ×: 対応不可

### 1. 操作/表示

項目	設定	表示	内容
運転/停止	○	○	運転/停止の切り替えができます。
運転モード切替	○	○	冷房/ドライ/送風/自動/暖房の切り替えができます。
室温設定	○	○	室温設定ができます。 ※室内ユニットの機種により温度範囲が異なります。 (下記は標準機種の場合) ・冷房・ドライ: 19~30℃ ・暖房: 17~28℃/自動: 19~28℃ ※室内ユニット機種により0.5℃単位で設定できます。
風速設定	○	○	風速の切り替えができます。 ※ユニットにより選択可能な風速は異なります。
風向設定	○	○	風向の切り替えができます。 ※ユニットにより選択可能な風向は異なります。
ルーバースettings	○	○	ルーバースettingsの運転/停止切り替えができます。
換気機器操作	○	○	マルチエアコン接続時 マルチエアコン用ロスタイの連動設定及び連動運転設定ができます。 換気連動機器の停止/弱/強の切り替え可能 スリムエアコン接続時(A制御) マイコンタイフロスタイの連動運転操作ができます。 換気連動機器の弱/強の切り替え可能
ハイパワー運転 ※2	○	○	最大30分間、能力を上げて冷房または暖房運転します。
自動昇降ルーバースettings操作 ※2	○	○	自動昇降ルーバースettingsの上昇/下降操作ができます。
自動清掃設定/操作 ※2	○	○	自動清掃を行う時間帯を設定できます。また、手動による自動清掃が行えます。
バックライト	×	○	バックライト操作によりバックライトが点灯します。一定時間後に消灯します。 (点灯時間は画面により異なります)
リモコン名称	○	○	メイン画面にリモコン名称を表示できます。
メイン画面切替え機能	○	○	メイン画面表示を「詳細画面」、「簡易画面」から選択できます。
時刻設定 ※3	○	○	年月日、時間、分を設定できます。設定した時刻はメイン画面に表示されます(曜日も表示されます)。メイン画面に時刻を表示しない設定も可能です。
時計表示形式切替え機能	○	○	時計表示を12時間表示(時刻の前にAM/PM表示、時刻の後にAM/PM表示)、24時間表示から選択できます。
室温表示	-	○	運転時、温度を表示します。(詳細画面のみ) ※室内ユニット機種により0.5℃単位で表示します。

### 1. 操作/表示(続き)

項目	設定	表示	内容
異常表示	-	○	現在発生している異常内容を、アラームとともに表示します。携帯電話検索コード検索サイトのQRコード、URLも表示します。 また異常発生時に、空調ユニットの形名や製造番号、連絡先の電話番号を表示させることが可能です(事前入力が必要)。 ※異常内容によりアラームが表示されない場合もあります。
フィルター情報	-	○	フィルターの清掃またはダストボックスのごみ捨て時期になるとフィルターサインを表示します。(詳細画面のみ)

### 2. スケジュール・タイマー

項目	設定	表示	内容
タイマー運転	○	○	オン/オフタイマー: オン/オフをそれぞれ1回/日行うタイマー ・5分単位で時刻を設定 ・オン時刻、またはオフ時刻のみの設定も可能 消忘れタイマー: 運転後に一定時間経過すると停止するタイマー ・運転時間を30分~240分/10分単位で設定可能
週間スケジュール	○	○	曜日ごとにON/OFF、温度設定を行うタイマー ・曜日ごとに5分単位で8回まで設定可能 ※オン/オフタイマーが有効中は動作しません。
室外サイレントモード ※2	○	○	静音性を優先して運転する時間帯を曜日ごと設定できます。 ・5分単位で開始時刻と終了時刻 ・静音レベルを標準、中、静から設定します
省エネ運転スケジュール ※2	○	○	曜日ごとに省エネ運転開始時刻と停止時刻、及び能力レベル値を設定できます(90~50%, 0%/10%単位)。(5分単位で時刻を設定。1日4回タームまで設定可能。)

### 3. 制限設定

項目	設定	表示	内容
手元操作への禁止/許可	×	○	集中コントロールの設定により、運転/停止、運転モード、設定温度、フィルターサインリセットの操作が禁止されます。 ※禁止中は対応するアイコンが点灯します(詳細画面のみ)
操作ロック	○	○	運転/停止、運転モード、設定温度、風向切替操作をそれぞれ操作禁止することができます。
設定温度範囲制限機能	○	○	運転モードごとに室温設定の温度範囲を制限することができます。
設定温度自動復帰	○	○	設定時間後に、設定した温度に戻ります。(10分単位で30~120分まで設定可能です。) ※設定温度範囲制限中は動作しません。
ハースト	○	×	管理用ハースト(スケジュール等の設定に必要)、サービス用ハースト(試運転、機能選択等の操作に必要)が設定できます。

### 4. その他

項目	設定	表示	内容
CO2排出量表示	○	○	停止操作時に当日の累積及び前日のCO2排出量を表示します。専用メニューにて当月含め1ヵ月分、当日を含め8日分のCO2排出量を確認できます。また省エネ度(目標CO2排出量に対する達成度)のグラフを表示できます。
Q&A	×	○	代表的なトラブルシューティング、メイン画面(詳細画面)に表示されるアイコン説明を参照することができます。
コントラスト調整	○	○	液晶のコントラスト(濃淡)を調整できます。
風向固定設定 ※2	○	×	吹出口ごとに角度の固定ができます。
冷風防止ファン設定 ※2	○	×	標準吹きよりも吹出口の角度を上向きに調節できます。
サービス機能 ※2	○	○	試運転、機能選択、冷媒量判定、スラムメンテナンス、要求コード送信、異常履歴などに対応。
リモコン設定初期化	○	×	リモコンを工場出荷状態に戻すことができます。
人感センサーAI設定	○	×	人感センサーAI設定ができます。

※2 機能に対応しているユニットに対してのみ可能です

※3 時計の精度は月差±50秒(25℃時)です。時計のバックアップ時間は7日です。

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE
	11-12-26		MAスマートリモコン PAR-33MA 仕様書
SCALE NTS	 <b>三菱電機株式会社</b>		DRW. NO. WKF94D164 REV. PAGE 1/3

# 三菱電機 ビル 空調管理システム仕様書



機能対応一覧表 (2012年5月 現在)

項目	機能	マルチ	スリム	ハースト*
操作/表示	運転/停止	○	○	-
	運転モード切替	○	○	-
	室温設定	○	○	-
	風速設定	○	○	-
	風向設定	○	○	-
	ル-ハ-設定	○	○	-
	換気機器操作	○	○	-
	ハイパワー運転	×	○	-
	自動昇降ハ-ル操作	○	○	-
	自動清掃操作	○	○	-
	自動清掃設定	○	○	管理者用
	バックライト	○	○	-
	コントラスト調整	○	○	-
	メイン画面切替機能	○	○	-
	時刻設定	○	○	-
	時計表示形式切替機能	○	○	-
	CO2排出量(停止時表示)	×	○	-
	リモコン名称	○	○	-
	室温表示	○	○	-
	異常表示	○	○	-
フィルター情報	○	○	-	
スケジュール・タイマー	ON/OFFタイマー運転	○	○	管理者用
	消忘れタイマー運転	○	○	管理者用
	週間スケジュール	○	○	管理者用
	室外サイレントモード	×	○	管理者用
省エネ設定	設定温度自動復帰	○	○	管理者用
	省エネ運転スケジュール	×	○	管理者用
制限設定	操作ロック	○	○	管理者用
	設定温度範囲制限機能	○	○	管理者用
	ハースト(管理/メンテナンス)	○	○	管理者用 サービス用
その他	CO2排出量(停止時表示)	×	○	-
	CO2表示設定	×	○	-
	風向固定設定	○	○	-
	冷風防止ハ-ン	○	○	-
	人感ムーブアイ設定	×	○	-
	試運転	○	○	サービス用
	ユニット情報登録	○	○	サービス用
	販売店情報登録	○	○	サービス用
	サービス店情報登録	○	○	サービス用
	機能選択	○	○	サービス用
	スムーズメンテナンス機能	×	○	サービス用
	冷媒量判定機能	×	○	サービス用
	リモコン設定初期化	○	○	サービス用

注) 接続機種により使用できる機能が異なります。

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE MAスマートリモコン PAR-33MA 仕様書		
	DIM. mm	11-12-26			
SCALE NTS	 <b>三菱電機株式会社</b>		DRW. NO. WKF94D164	REV.	PAGE 2/3

# 三菱電機 ビル 空調管理システム仕様書

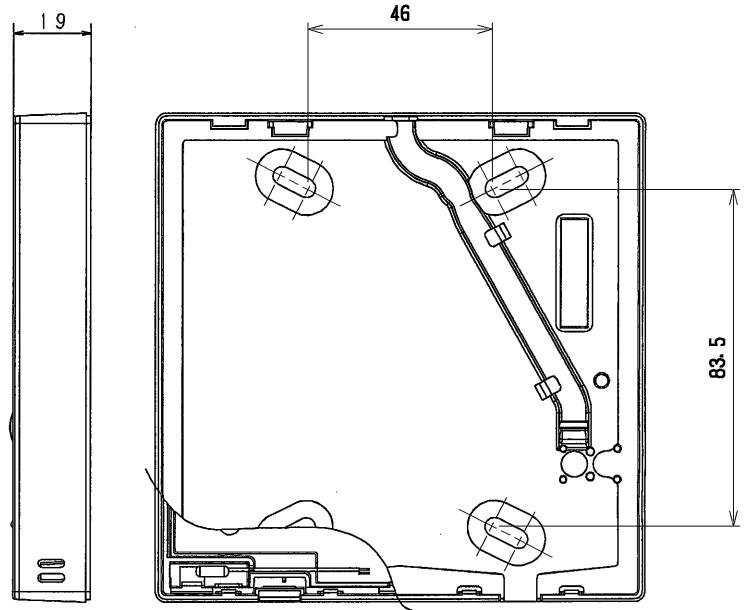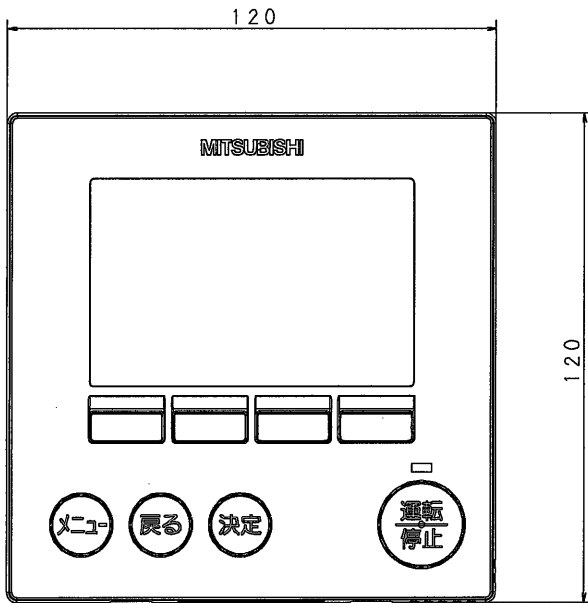

1A会議室 PM2:30 金

	室内 26.5℃		
自動冷房	設定温度	自動	自動
	26.5℃		
モード	- 温度 +		

1A会議室 PM2:30 金

自動冷房	設定温度	自動
	26.5℃	
モード	- 温度 +	

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE
DIM. mm	11-12-26		MAスマートリモコン PAR-33MA 仕様書
SCALE NTS	三菱電機株式会社		DRW. NO. WKF94D164
			REV. PAGE 3/3

# 三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

品名

分配管

形名

SDD-50WR7


## 1. 仕様

項目	内容	
本体	分配比	室外ユニット容量を50:50に2分配
	分配管本数	液管用・ガス管用 各1本
	パイプ材質	リン脱酸銅 C1220T-OL (JIS H3300)
付属品	断熱材材質	発泡スチロール成型品(液管・ガス管用)
	異径管	4種類 5本


※SDD-50WR5の代替として使用可能です。

## 2. 外形図


液管用

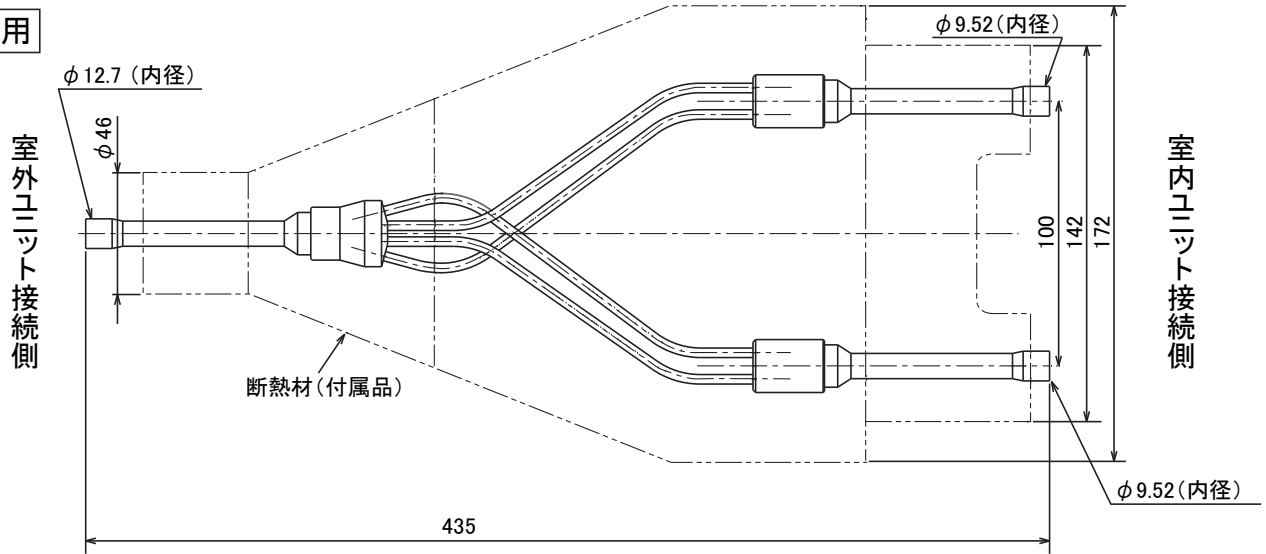


ガス管用

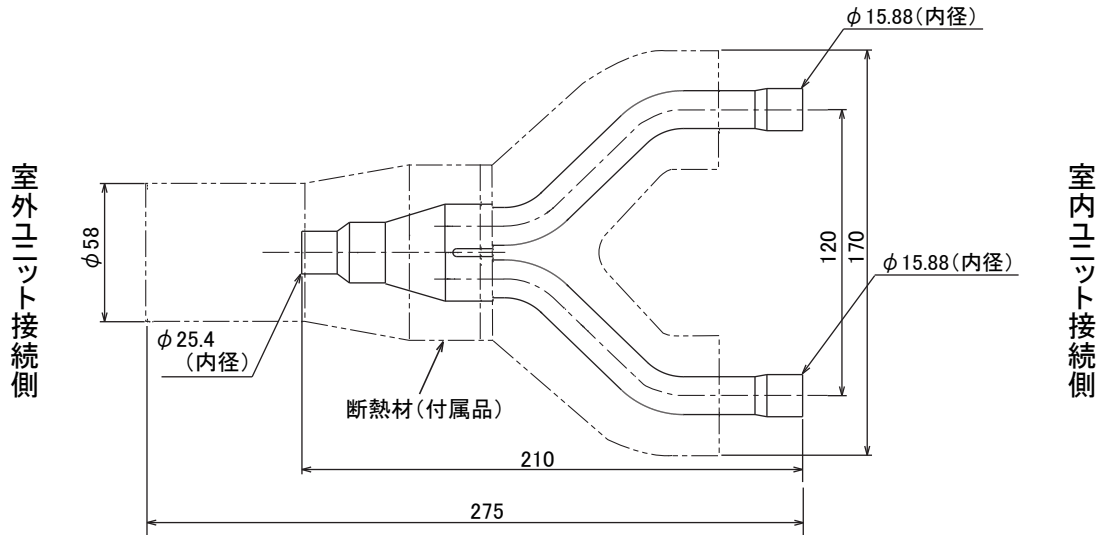

異径管(付属品)



φA(内径)	φB(外径)	本数
28.6	25.4	1
15.88	12.7	1
19.05	15.88	2



φC(内径)	φD(外径)	本数
9.52	12.7	1

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

形名

SDD-50WR7

 三菱電機株式会社

第3角法

作成日

仕様書番号

SDD50WR7

副番

単位:mm

2012-4-5

(形名コード)