


仕 様 表				
電 源	電 源 ・ 三 相 200V			
電 源 周 波 数	Hz	60Hz		
冷 房	定 格 標 準	定 格 冷 房 標 準 能 力	kW	12.5(4.7~14.0)
		定 格 冷 房 標 準 消 費 電 力	kW	3.88
		冷 房 運 転 電 流	A	12.2
		冷 房 運 転 力 率	%	92
		定 格 冷 房 標 準 時 の 顕 熱 比	—	0.68
	中 間 標 準	中 間 冷 房 標 準 能 力	kW	5.7
		中 間 冷 房 標 準 消 費 電 力	kW	1.08
		中 間 冷 房 中 温 能 力	kW	5.9
	中 間 中 温	中 間 冷 房 中 温 消 費 電 力	kW	0.934
	最 小 中 温	最 小 冷 房 中 温 能 力	kW	4.5
	最 小 冷 房 中 温 消 費 電 力	kW	0.788	
暖 房	定 格 標 準	定 格 暖 房 標 準 能 力	kW	14.0(3.6~18.2)
		定 格 暖 房 標 準 消 費 電 力	kW	3.28
		暖 房 運 転 電 流	A	10.3
		暖 房 運 転 力 率	%	92
	中 間 標 準	中 間 暖 房 標 準 能 力	kW	6.3
		中 間 暖 房 標 準 消 費 電 力	kW	1.18
	最 小 標 準	最 小 暖 房 標 準 能 力	kW	3.6
		最 小 暖 房 標 準 消 費 電 力	kW	0.701
	最 大 低 温	最 大 暖 房 低 温 能 力	kW	16.2
		最 大 暖 房 低 温 消 費 電 力	kW	6.48
最 大 極 低 温	最 大 暖 房 極 低 温 能 力	kW	16.2	
	最 大 暖 房 極 低 温 消 費 電 力	kW	7.02	
	室 外 湿 球 温 度 -15℃ 時 能 力	kW	16.2	
	室 外 湿 球 温 度 -20℃ 時 能 力	kW	14.0	
通 年 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (APF2015)	—	5.1		
JIS B8616 : 2006	—	5.1		
エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 COP(冷 房 / 暖 房 / 冷 暖 平 均)	—	3.22/4.27/3.75		
最 大 運 転 電 流	A	28.0		
室 内 ユ ニ ャ ッ ト (1台分データ)	室 内 形 名	PKH-RP71KAL12×2台		
	外 形 寸 法 <H × W × D>	mm	325×1100×258	
	外 装 色 <マ ン セ ル >	—	ホワイト<1.0Y9.2/0.2>	
	補 助 電 気 ヒ ー タ ー	kW	組込不可	
	エ ア フ ィ ル タ ー	—	PPハニカム(抗菌防カビ仕様)	
	送 風 機 (形 式 × 出 力 × 個 数)	—	ラインフローファン×0.057kW×1	
	風 量	m ³ /min	弱9.4—中13.6—強17.2	
	機 外 静 圧	Pa	0	
	風 向 調 節	上 下 方 向	冷房・ドライ時13°、28°、34°、43°、54°、暖房・送風時16°、32°、38°、62°、75°に設定可・スイング	
		左 右 方 向	左25°(28°)、左18°、正面0°、右18°、右25°(28°)、右25°に設定可()は暖房時・スイング	
運 転 音 <PWL>	dB	弱49—中56—強62		
製 品 質 量	kg	16		
ド レ ン パ ン	—	ABS樹脂		
ド レ ン 配 管 サ イ ズ	—	VP-16		
室 外 ユ ニ ャ ッ ト	室 外 形 名	PUZ-HRMP140KA(-BS(G))		
	外 形 寸 法 <H × W × D>	mm	1338×1050×330(+25)	
	外 装 色 <マ ン セ ル >	—	アイボリー<3Y 7.8/1.1>	
	圧 縮 機	1 日 の 冷 凍 能 力	法定トン	0.370~2.890
		形 式 × 出 力 × 個 数	—	全密閉×2.70kW×1
	保 護 装 置	—	吐出温度検知、過電流検知回路、圧縮機シエル温検知	
	設 計 圧 力 (高 圧 部 / 低 圧 部)	MPa	3.6/2.3	
	I P コ ー ド	—	IPX4	
	送 風 機 (形 式 × 出 力 × 個 数)	—	プロペラファン×0.070kW×2	
	風 量	m ³ /min	110	
送 風 機 用 保 護 装 置	—	過熱/過電流保護		
運 転 音 (冷 房 / 暖 房) <PWL>	dB	68/69		
製 品 質 量	kg	116		
共 通 事 項	冷 媒	媒 質	R32×4.5	
	冷 媒 配 管 長	m	30(追加チャージ時75)	
	高 低 差	m	30	
	室 内 側 冷 媒 配 管 径 (液 / ガ ス)	mm	φ9.52/φ15.88	
	室 外 側 冷 媒 配 管 径 (液 / ガ ス)	mm	φ9.52/φ15.88	
温 度 設 定 (リ モ コ ン)	冷房・ドライ19~30℃/暖房17~28℃			
使 用 温 度 範 囲	冷 房	室 内	乾球温度19~32℃/湿球温度15~23℃	
		室 外	乾球温度-5~50℃ / —	
	暖 房	室 内	乾球温度17~28℃ / —	
		室 外	乾球温度-25~21℃/湿球温度-25~15℃	
セ ッ ト 別 売 形 名	渡り配線キット	PW-234B		
	分配管	SDD-50SR8		

機 外 配 線 要 領							
機 外 配 線	ユ ニ ャ ッ ト 電 源 (室 外 側)	漏 電 遮 断 器	定 格 電 流	A	40		
			定 格 感 度 電 流	A	mA	30	
			動 作 時 間	—	0.1S以内		
		手 元 開 閉 器	開 閉 器 容 量	A	60		
			B 種 ヒ ュ ー ズ	B	A	40	
		配 線 用 遮 断 器 定 格 電 流	A	A	40		
			C	mm ²	5.5		
		ユ ニ ャ ッ ト 電 源 線 太 さ	内 外 接 続 線 太 さ	50m 以 下	D	mm	φ1.6
				80m 以 下	mm	φ2.0	
		ア ー ス 線 太 さ	E	mm	φ2.0		
J	mm		φ1.6				
室 内 側	ア ー ス 線 太 さ	J	mm	φ1.6			

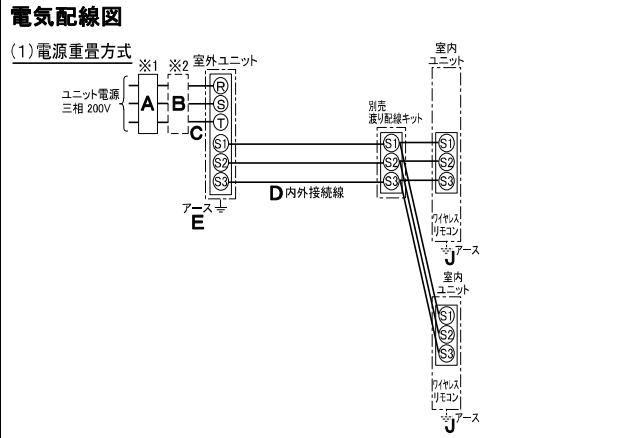

※制御線・電源線分離方式(室外ユニットより室内ユニットに電源を供給する方式)、制御線単独方式(内外別受電方式)は、できません。

- ※1. 電源には必ず漏電遮断器を取付けてください。漏電遮断器は、インバーター回路用遮断器(三菱電機製NV-Cシリーズまたは、その同等品)を選定してください。
- ※2. 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には、漏電遮断器と直列に手元開閉器(開閉器+B種ヒューズ)または、配線用遮断器が必要となります。電線太さは、20mまでの電圧降下を見込んで選定してありますので、20mを超える場合は、電圧降下を考慮して「内線規程」等に従い、お選びください。
- 電力会社の地区により規制を受ける場合がありますので、事前に所轄の電力会社にお問い合わせください。




三菱電機株式会社
 空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン仕様書
 2015年省エネ法基準適合/グリーン購入法適合(APF基準)

壁掛形/同時ツイン同容量同タイプ

形名	PKZX-HRMP140KLK	耐塩害仕様は、室外ユニット形名末尾 -BS
		耐重塩害仕様は、室外ユニット形名末尾 -BSG
作成日	2016-01-25	図番
		PKZXHRMP140KLK-6
		副番
		記号

- 注意事項
- 冷房・暖房能力および電気特性はJIS B8616:2015およびJRA4002:2013R1に準拠した値です。延長配管7.5m(相当長)、高低差0m
 - 冷房・暖房能力の()内は、能力変化の値を示します。
 - 通年エネルギー消費効率(APF2015)はJIS B8616:2015およびJRA4002:2013R1に基づいた数値です。
 - 運転音<PWL>はJRA4065:2013に基づいた音響パワーレベルの数値です。
 - リモコン上は16~31℃に設定可能ですが、スリムエアコンの運転使用範囲に従いご使用ください。
 - 本機種はR32冷媒機種のため、最小床面積38m²を下回るスペースへの設置はできません。

据付所要スペース(室内ユニット)

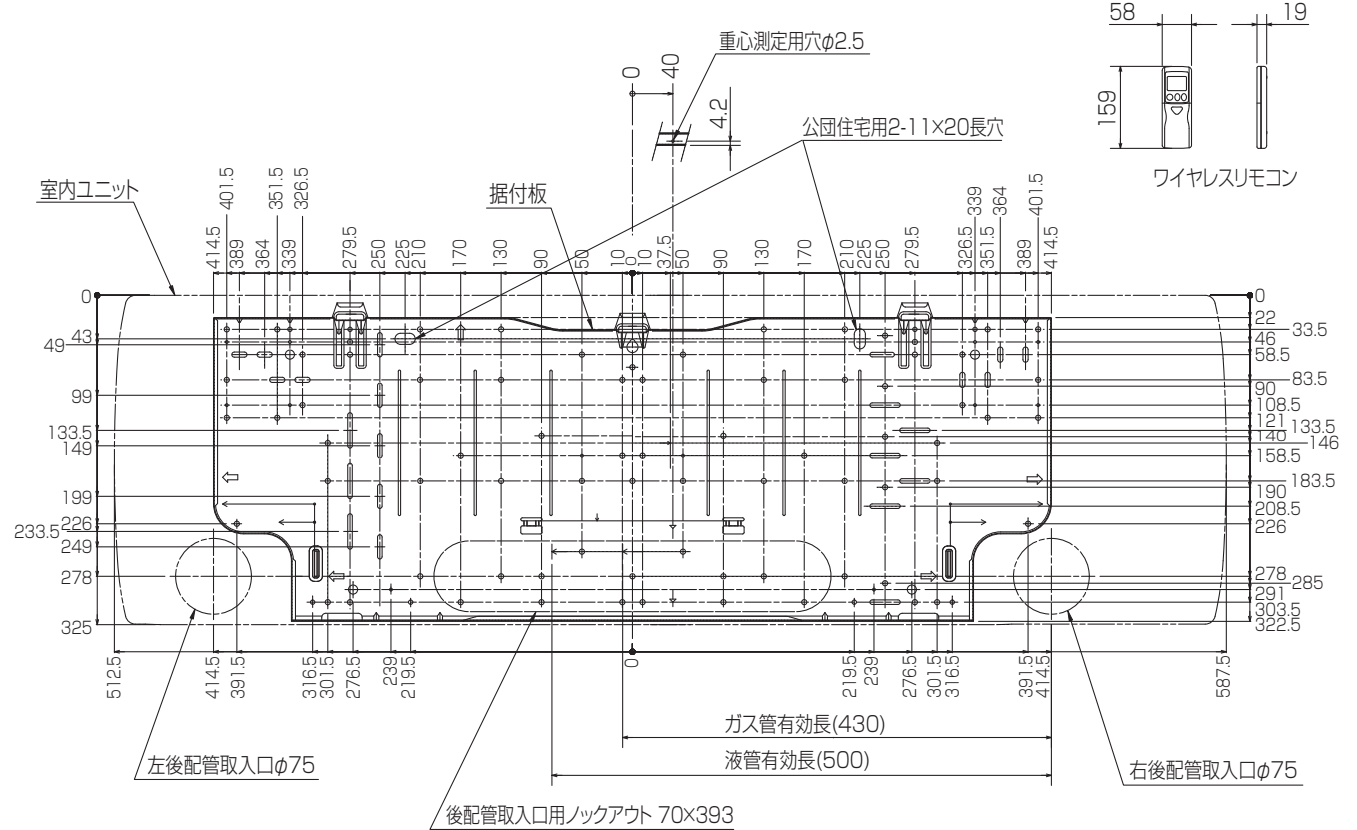

※1 貫通スリーブは現地にて手配してください。

貫通スリーブ ※1	壁貫通穴
φ75	φ75~φ80

冷媒配管	液管	3/8F(φ9.52) 有効長 500mm
	ガス管	5/8F(φ15.88) 有効長 430mm
	パイプカバー	外径φ50、内径φ32
	ドレンホース	断熱材外径φ28、接続部外径φ16、有効長560mm

BH01C941

単位	スケール	作成日	形名	PKH-RP71KAL12		
mm	NTS	2015-11-30	パッケージエアコン室内ユニット外形図 (壁掛形)			
三菱電機株式会社		図番	GA-PKHRP71KAL12	副番	記号	

1 設置スペース(周囲必要空間)

下図は基本例を示します。
詳細につきましては工事マニュアル等の
技術資料を参照願います。



2 サービススペース

サービススペースは下図の
寸法が必要になります。



3 基礎ボルト



＜基礎ボルト高さ＞
M10の基礎ボルトでユニットの据付足を
4ヶ所強固に固定してください。
(基礎ボルト、座金、ナットは現地手配です。)

4 配管・配線取入れ方向

配管、配線接続は、
前面、右側面、後面、下面の
4方向から取入れできます。



記号説明

- ① … 冷媒ガス配管接続口(フレア接続)φ15.88(5/8F)
- ② … 冷媒液配管接続口(フレア接続)φ9.52(3/8F)
- ※1 … ストップバルブの接続先端寸法



配管ロックアウト穴詳細



BK01N898-2

単位	スケール	作成日	形名	PUZ-HRMP140KA(-BS(G))		
mm	NTS	2016-1-7	パッケージエアコン室外ユニット外形図			
三菱電機株式会社		図番	GA-PUZHRMP140KA	副番	記号	

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

品名

分配管

形名

SDD-50SR8

1.仕様

項目	内容	
本体	分配比	室外ユニット容量を50:50に2分配
	分配管本数	液管用・ガス管用 各1本
	パイプ材質	リン脱酸銅 C1220T-OL(JIS H3300)
付属品	パイプカバー	発泡スチロール成型品(液管・ガス管用 各1個)
	異径管	3種類 5本

※SDD-50SR5の代替として使用可能です。

2.外形図

液管用




ガス管用



異径管(付属品)



φA(内径)	φB(外径)	本数
6.35	9.52	2
12.7	15.88	2



φC(内径)	φD(外径)	本数
19.05	15.88	1

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

形名

SDD-50SR8

 三菱電機株式会社

第3角法
単位:mm

作成日
2014-1-27

仕様書番号
(形名コード)

SDD50SR8

副番

1/1

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

品名 ツイン/トリプル/フォー用 渡り配線キット 形名 PW-234B

1. 仕様

項目	内容
適用機種	PKH-RP40～80KAL7形, PK-RP40～50KA7形 ※代表機種のみ掲載しています。
端子盤定格	250V・10A
材質	変成メラミン
主要構成部品	端子盤×2, ベース, 端子盤カバー, 意匠カバー, 電線結束用ストラップ×1, 本体取付ネジ×2
質量	800g
取付・設置場所	この部品は室内の壁面に取付、または天井裏に設置して使用します。雨などの水滴がかからない場所に設置してください。

2. 外形図




3. 渡り配線キット接続後の配線図

同時ツインシステムの配線例



同時トリプル・フォーシステムの配線例

図は同時フォーシステムの場合

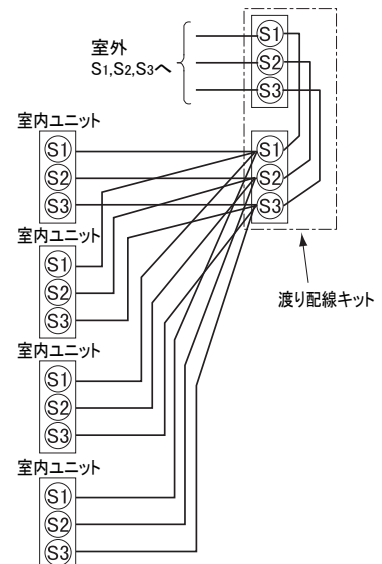

<配線接続における注意事項>

- ・極性があります。必ず、室内ユニット、室外ユニットの端子盤の番号(S1,S2,S3)と合わせてください。
- ・この端子盤にはAC200Vが印加されますのでご注意ください。
- ・電線太さは、室内ユニットの据付説明書を参照してください。
- ・端子盤の端子には最大4本のリード線(VVF平形ケーブル)接続することができます。
- ※ただし2本以上接続する場合は、必ず上側に2本接続してください。

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

形名 PW-234B

三菱電機株式会社

第3角法

作成日

仕様書番号

PW234B

副番

単位:mm

2012-3-29

(形名コード)