注1.化粧パネルは下記からお選びください。
　標準パネル、ムーブアイセンサーパネル、標準カンタン自動パネル
　ムーブアイセンサーカンタン自動パネル
2.吊ボルトは耐震など必要に応じ、揺れ止め用耐震支持部材にて
　補強を行ってください。特に天井材がない場合は、確実に補強をしてください。
3.吊ボルトはM10またはW3／8ネジを使用してください。(現地手配)
4.ドレン配管はPVC管VP−25を使用してください。
　ドレンポンプ内蔵です。最大揚程は天井面から850mmです。
5.サービス時、電気品をとりはずすことがあります。電源線ならびにリモコン線
　室内外接続線の接続時には、電線に十分な余裕を持たせてください。
6.カンタンコーナーポケットより、化粧パネルを付けたまま本体の高さ調整が可能です。
7.直付方式加湿器取付時の推奨天井ふところ高さは330mm以上です。
8.天井ふところ高さはE以上必要となります。
9.分ダクト接続時は十分な断熱を行ってください。(露つき、露たれの原因になります。)
10.必要な据付け･サービススペースは右図を参照願います。
11.フィルター自動清掃ユニット、多機能ケースメント、左右ルーバーユニット、
　「ヘルスエアー機能」搭載クリーンユニットおよびカンタン自動パネル取付時の外形図は、
　専用の外形図を参照願います。
12.分ダクト･外気取入れをする場合については、特性や据付制約事項がありますので、
　スリムエアコン技術マニュアルを参照してください。

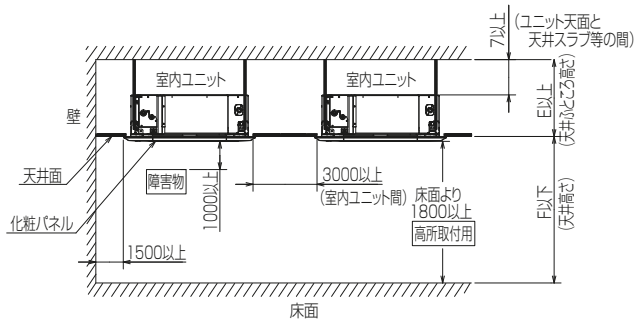

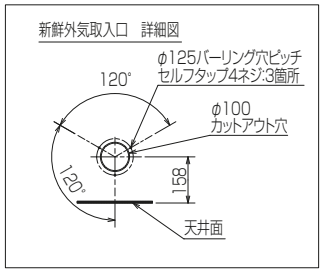

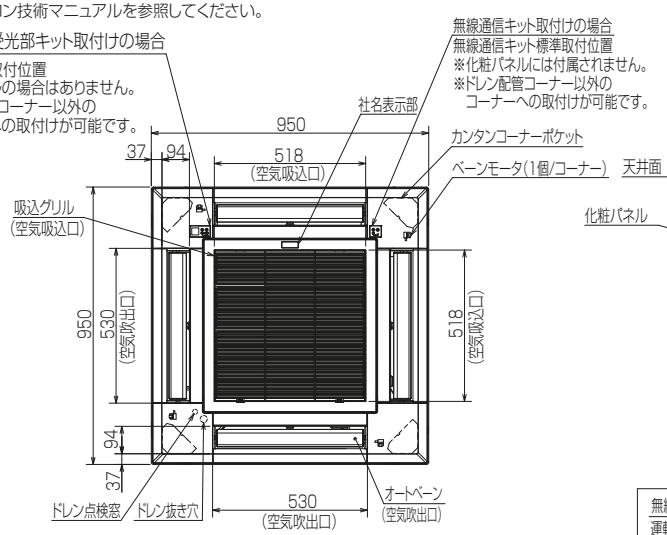

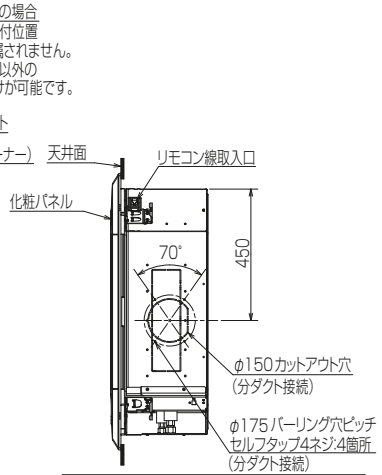

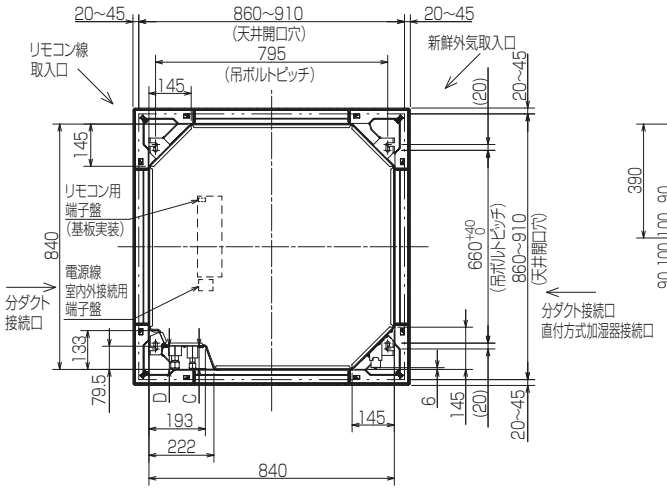

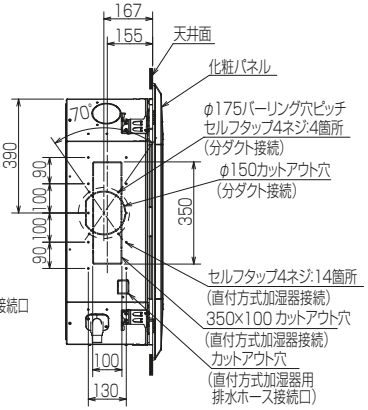

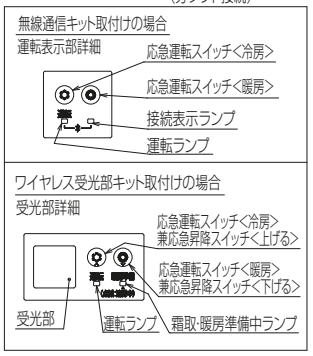

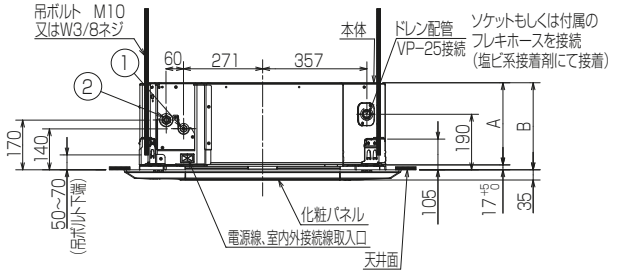

①(液管)	②(ガス管)	A	B	C	D	E	F
冷媒配管 φ6.35 フレア接続1/4F	冷媒配管 φ12.7 フレア接続1/2F	241	258	72.5	76.5	265	3500

RK01V426-1

単位	スケール	作成日	形名	PL-ERP50HA2			
mm	NTS	2022-12-9	パッケージエアコン室内ユニット外形図 (4方向天井カセット形)(標準パネル)				
三菱電機株式会社			図番	GA-PLERP50HA2	副番		記号