
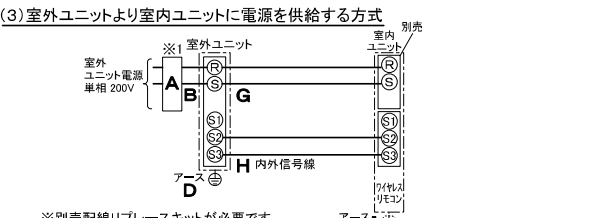
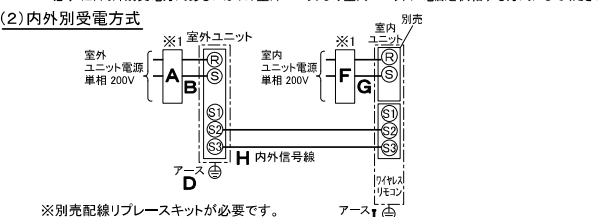


仕様表		電源・単相200V	
電源	電源周波数	Hz	60Hz
冷房	定格標準	定格冷房標準能力	kW 4.5(1.8~5.0)
		定格冷房標準消費電力	kW 1.05
		冷房運転電流	A 5.8
		冷房運転力率	% 91
		定格冷房標準時の顕熱比	— 0.88
	中間標準	中間冷房標準能力	kW 2.1
		中間冷房標準消費電力	kW 0.308
	中間中温	中間冷房中温能力	kW 2.2
		中間冷房中温消費電力	kW 0.281
	最小中温	最小冷房中温能力	kW 1.8
	最小冷房中温消費電力	kW 0.206	
暖房	定格標準	定格暖房標準能力	kW 5.0(1.6~6.6)
		定格暖房標準消費電力	kW 1.10
		暖房運転電流	A 6.1
		暖房運転力率	% 90
	中間標準	中間暖房標準能力	kW 2.3
		中間暖房標準消費電力	kW 0.357
	最小標準	最小暖房標準能力	kW 1.6
		最小暖房標準消費電力	kW 0.251
	最大低温	最大暖房低温能力	kW 5.8
		最大暖房低温消費電力	kW 2.15
通年エネルギー消費効率(APF2015)	—	6.4	
JIS B8616 : 2006	—	6.2	
エネルギー消費効率COP(冷房/暖房/冷暖平均)	—	4.29/4.55/4.42	
最大運転電流	A	14.5	

機外配線要領		ユニット電源 (室外側)		室内ユニット電源 (※内外別受電接続時)		
漏電遮断器	定格電流	A	20	電源	単相・200V	
	定格感度電流	A	mA 30		漏電遮断器	定格電流
	動作時間	—	0.1S以内			定格感度電流
						動作時間
ユニット電源線太さ	50m以下	B	mm ² 3.5	電源線太さ	G	mm ² 2.0
	80m以下	C	mm φ1.6		内外接続線太さ	H
アース線太さ		D	mm φ1.6	アース線太さ	I	mm φ1.6
				リモコン線	—	—

電気配線図

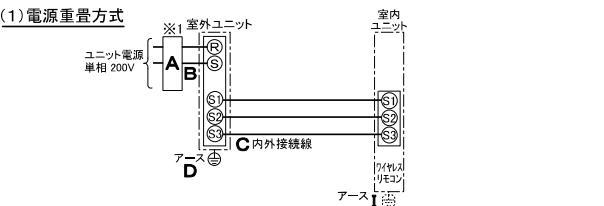


(2)または(3)の場合、S1-S1間の渡り配線は絶対に行わないでください。

室内ユニット		室外ユニット	
外形寸法 <H × W × D>	mm	258 × 840 × 840	PL-ERP50HA2
外装色 <マンセル>	—	クリアホワイト<1.0Y 9.2/0.2>	
補助電気ヒーター	kW	組込不可	
エアフィルター	PP/ハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)	—	
送風機(形式 × 出力 × 個数)	—	ターボファン × 0.050kW × 1	
風量	m ³ /min	静粛12-弱16-中17-強18	
機外静圧	Pa	0	
風向調節	上下方向 35°, 40°, 45°, 50°, 60° に設定可・スイング	—	
	左右方向	—	
運転音 <PWL>	dB	静粛44-弱46-中47-強48	
製品質量	kg	20 + 4.5(パネル)	
ドレンパン	—	ABS樹脂シート・発泡PS	
ドレン配管サイズ	—	VP-25	
室外機名	mm	630 × 809(+62) × 300(+23)	PUZ-ERMP50SKA13(-BS,-BSG)
外形寸法 <H × W × D>	—	アイボリー<3Y 7.8/1.1>	
外装色 <マンセル>	—	—	
圧縮機	1日の冷凍能力	法定トン 0.140~1.140	
	形式 × 圧縮機用電動機定格出力 × 個数	— 全密閉 × 0.80kW × 1	
保護装置	—	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路	
設計圧力(高圧部/低圧部)	MPa	4.15/2.3	
IPコード	—	IPX4	
送風機(形式 × 出力 × 個数)	—	プロペラファン × 0.040kW × 1	
風量	m ³ /min	45	
送風機用保護装置	—	過熱/過電流保護	
運転音(冷房/暖房) <PWL>	dB	65/67	
製品質量	kg	43	
冷媒	kg	R32 × 2.0	
冷媒配管長	m	30(追加チャージ時50)	
高低差	m	30	
室内側冷媒配管径(液/ガス)	mm	φ6.35/φ12.7	
室外側冷媒配管径(液/ガス)	mm	φ6.35/φ12.7	
温度設定(リモコン)	—	冷房・ドライ19~30°C/暖房17~28°C	
使用温度範囲	冷房	室内 乾球温度19~32°C/湿球温度15~23°C	
		室外 乾球温度-5~52°C/ —	
暖房	室内 乾球温度17~28°C/ —		
	室外 乾球温度-20~21°C/湿球温度-20~15°C		
セット別売形名	ワイヤレスリモコンキット	PAR-SK6TA	
	標準パネル	PLP-P160HWH	

- ※1. 電源には必ず漏電遮断器を取付けてください。
 漏電遮断器は、地絡・過負荷・短絡保護兼用のインバーター回路用遮断器(三菱電機製NV-Cシリーズまたは、その同等品)を選定してください。
 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には、漏電遮断器と直列に手元開閉器(開閉器+B種ヒューズ)または、配線用遮断器が必要となります。
 ・電線太さは、20mまでの電圧降下を見込んで選定してありますので、20mを超える場合は、電圧降下を考慮して「内線規程」等に準拠し、お選びください。
 ・電力会社の地区により規制を受ける場合がありますので、事前に所轄の電力会社にお問い合わせください。

- 注意事項
- 冷房・暖房能力および電気特性はJIS B8616:2015に準拠した値です。
延長配管7.5m(相当長)、高低差0m
 - 冷房・暖房能力の()内は、能力変化の値を示します。
 - 通年エネルギー消費効率(APF2015)はJIS B8616:2015に基づいた数値です。
 - 運転音<PWL>はJIS B 8616:2015に基づいた値です。
 - 天井内の温度・湿度が30°C RH80%を超える場合、断熱強化のため、別売部品「高湿度対応キット」を本体に取り付けてご使用ください。
 - 本機種はR32冷媒機種のため、最小床面積10m²を下回るスペースへの設置はできません。


三菱電機株式会社
 空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン仕様書
 2015年省エネ法基準適合/グリーン購入法適合(APF基準)
4方向天井カセット形(リースクエアタイプ)

形名	PLZ-ERMP50SHL3	〈耐塩害仕様〉は、室外ユニット形名末尾 -BS
作成日	2023-01-12	〈耐塩害仕様〉は、室外ユニット形名末尾 -BSG
図番	PLZERMP50SHL3-6	
副番		
記号		

1 設置スペース(周囲必要空間)

下図は基本例を示します。
詳細につきましては工事マニュアルなどの
技術資料を参照願います。



2 基礎ボルト

M10の基礎ボルトで室外ユニットの据付足を
4箇所ナットで強固に固定してください。
(基礎ボルト、座金、ナットは現地手配です。)

<基礎ボルト高さ>



3 配管・配線取入れ方向

配管、配線接続は、
背面側からのみ取入れできます。



RK01B177-3

単位	スケール	作成日	形名	PUZ-ERMP50SKA13(-BS,-BSG)		
mm	NTS	2022-12-20	パッケージエアコン室外ユニット外形図			
三菱電機株式会社			図番	GA-PUZERMP50SKA13	副番	記号

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

品名 ワイヤレスリモコンキット(操作部+受光部キット) 形名 PAR-SK6TA

1.適用機種 PLP-P160HWH(化粧パネル)
PLP-P160HWF(化粧パネル) (代表機種のみ掲載しています)

2.仕様

受光部キット

項目	内容
運転表示ランプ	運転時:LED(緑色)点灯表示、異常時:LED(緑色)点滅表示 暖房準備中:LED(オレンジ色)点灯表示
応急運転	冷房・暖房スイッチ(運転/停止)装備
ユニット制御台数	1グループ最大16冷媒系統
アダプター配線	コネクタ付9芯コード(付属)を室内ユニット本体制御基板上的コネクタ(CN90)に接続
受光範囲	受光部正面より45°の範囲で7m以内(条件により異なります)
外装	ABS樹脂(化粧パネルと同色、マンセルNo. 1.0Y 9.0/0.2)

操作部

項目	内容
運転/停止	運転:運転内容を液晶表示
運転モード ※1	冷房/ドライ/送風/自動/暖房 設定・表示
室温調節	冷房/ドライ: 19~30℃/0.5℃単位で設定・表示 暖房: 17~28℃/0.5℃単位で設定・表示 自動: 19~28℃/0.5℃単位で設定・表示
風速調節 ※1	静粛/弱/中/強 4ノッチ、自動設定・表示
風向調節 ※1	上下: ペーンの吹出角度固定5段階、スイング、自動に設定可 左右: 正面(停止時)、スイング、自動に設定可 ※2
時刻表示	時/分表示(現在時刻・開始時刻・終了時刻)
タイマー機能	10分単位で開始・終了時刻を各々設定・表示/1日
週間スケジュール機能	最大4パターンの開始・終了時刻、温度を各々設定・表示/曜日 ※2・※3
電源	DC3V(単3アルカリ電池 2本使用(付属))
使用環境条件	温度: 0~40℃ 湿度: 30~90%RH(結露なきこと)
外形寸法	H188×W66×D22
外装	ホワイト(ABS樹脂)
据付方法	付属リモコンホルダーを壁面に直付け
付属部品	単3アルカリ乾電池2本・リモコンホルダーと取付用ネジ(3.5×16 2本)


※1:機種によって機能がない場合や、設定できる内容が異なります。機種の機能にあわせてワイヤレスリモコンで設定項目の変更が可能です。詳細は据付工事説明書をご参照ください。
※2:グループ制御を行う場合には使用できません。
※3:機種によっては機能がない場合があります。

3.外形図

受光部キット



操作部

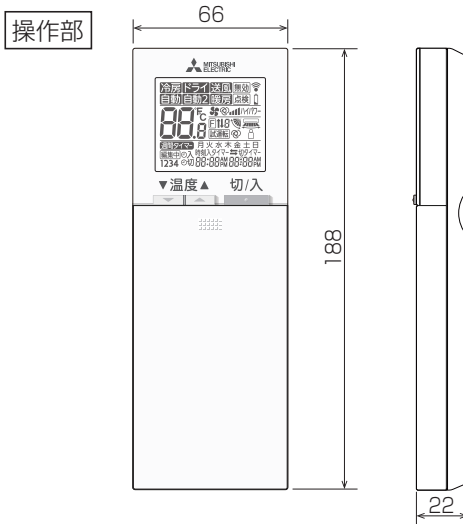

(注)図の液晶表示は、説明のためすべてを記載しておりますが、実際には該当部分のみ表示します。

リモコンホルダー



三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書 形名 PAR-SK6TA

三菱電機株式会社

第3角法 作成日
単位:mm 2022-5-20

図番

PARSK6TA

副番

1/2

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

品名	ワイヤレスリモコンキット(操作部+受光部キット)	形名	PAR-SK6TA
----	--------------------------	----	-----------

4.取付位置

化粧パネルの吹出口識別マークを目印に、ワイヤレスリモコン受光部の取付けを行ってください。
 ※別売カンタン自動パネル(自動昇降)、及びフィルター自動清掃ユニット用パネルには取付け済みですので、本部品は不要です。



三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

形名

PAR-SK6TA

 三菱電機株式会社

第3角法

作成日

単位:mm

2022-5-20

図番

PARSK6TA

副番

2/2