注1.化粧パネルは下記からお選びください。
標準パネル、ムーブアイセンサーパネル、標準カンタン自動パネル
ムーブアイセンサーカンタン自動パネル
2.吊りボルトは耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材にて
補強を行ってください。特に天井材がない場合は、確実に補強をしてください。
3.吊りボルトはM10またはW3／8ネジを使用してください。(現地手配)
4.ドレン配管はPVC管VP−25を使用してください。
ドレンポンプ内蔵です。最大揚程は天井面から850mmです。
5.サービス時、電気品を取外すことがあります。電源線ならびにリモコン線
室内外接続線の接続時には、電線に十分な余裕を持たせてください。
6.カンタンコーナーポケットより、化粧パネルを付けたまま本体の高さ調整が可能です。
7.別売加湿器取付け時は、天井ふところ高さが300mm以上必要となります。
8.天井ふところ高さは E 以上必要となります。
9.分ダクト接続時は十分な断熱を行ってください。(露付、露たれの原因になります。)
10.必要な据付け･サービススペースは右図を参照願います。
11.フィルター自動清掃ユニット、別売多機能ケースメントおよび別売高性能フィルター
取付け時の外形図は、専用の外形図を参照願います。

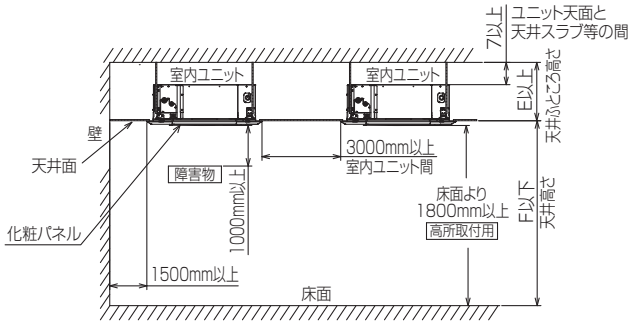


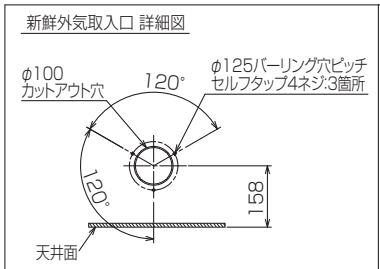


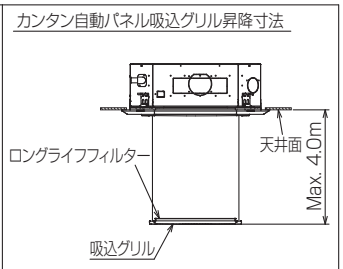


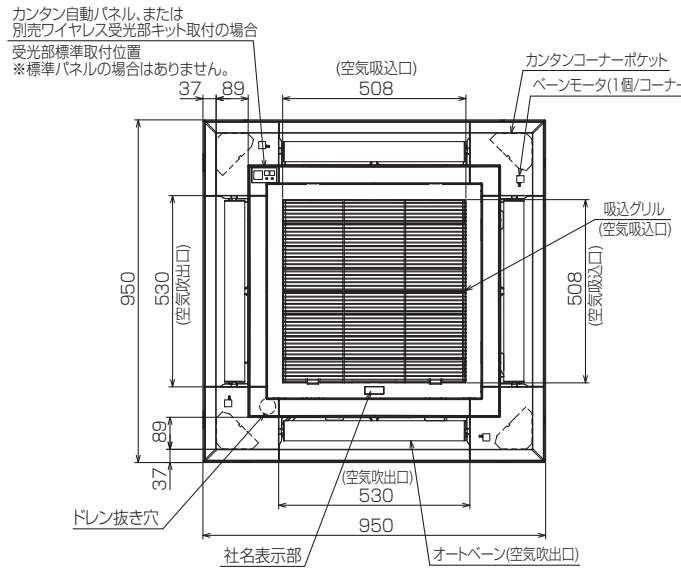


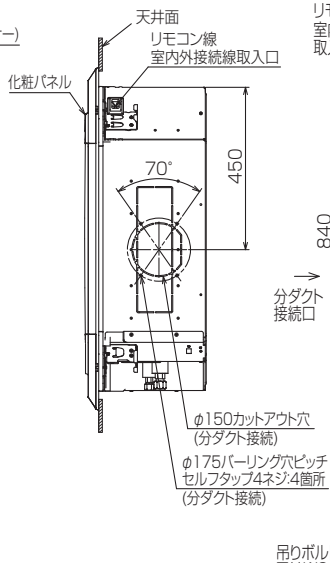


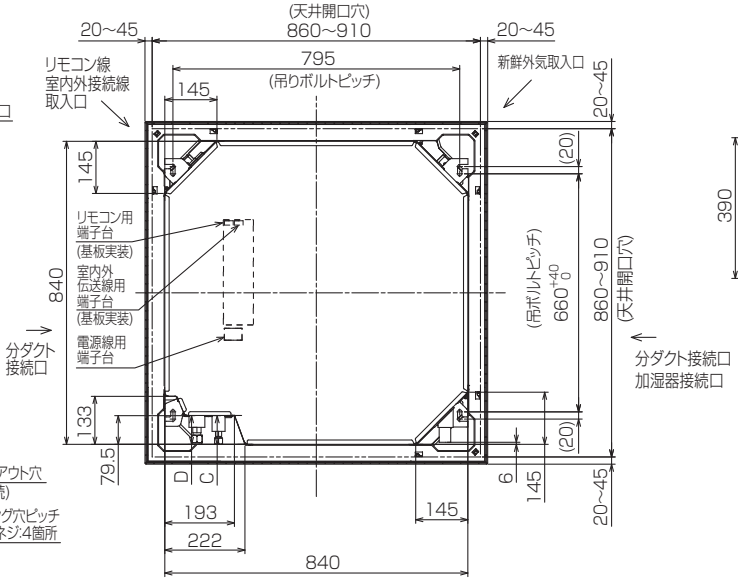


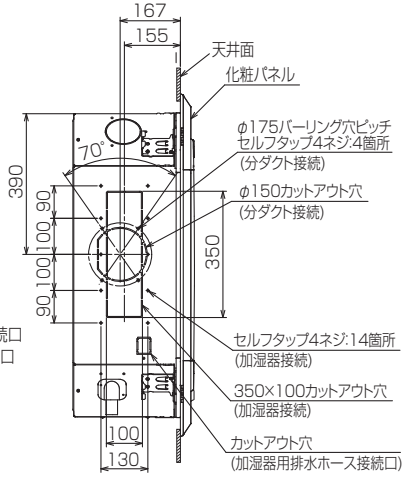


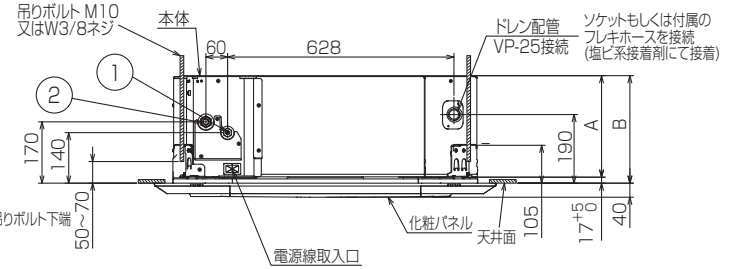


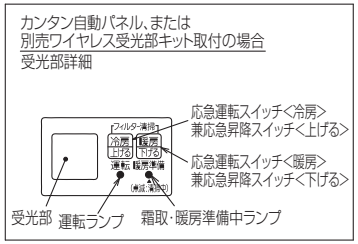


| ① | ② | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷媒配管φ6.35<br>フレア接続1/4F | 冷媒配管φ12.7<br>フレア接続1/2F | 241 | 258 | 76 | 76.5 | 265<br>以上 | 3500<br>以下 |

BK01N865-1

| 単位 | スケール | 作成日 | 形名 | PLZ-KP56EM2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | NTS | 2015-12-25 | パッケージエアコン室内ユニット外形図<br>(4方向天井カセット形)(標準パネル) | | | | |
| 三菱電機株式会社 | | | 図番 | GA-PLZKP56EM2 | 副番 | | 記号 |