


仕 様 表				
電 源	電 源・三相200V			
電 源 周 波 数	Hz	60Hz		
冷 房	定 格 冷 房 標 準 能 力	kW	25.0(7.0~28.0)	
	定 格 冷 房 標 準 消 費 電 力	kW	8.48	
	冷 房 運 転 電 流	A	26.0	
	冷 房 運 転 力 率	%	94	
	定 格 冷 房 標 準 時 の 顕 熱 比	—	0.72	
	中 間 標 準	中 間 冷 房 標 準 能 力	kW	11.3
		中 間 冷 房 標 準 消 費 電 力	kW	2.05
	中 間 中 温	中 間 冷 房 中 温 能 力	kW	12.0
		中 間 冷 房 中 温 消 費 電 力	kW	1.75
	最 小 中 温	最 小 冷 房 中 温 能 力	kW	7.0
	最 小 冷 房 中 温 消 費 電 力	kW	1.06	
暖 房	定 格 標 準	定 格 暖 房 標 準 能 力	kW	28.0(7.0~34.0)
		定 格 暖 房 標 準 消 費 電 力	kW	6.47
		暖 房 運 転 電 流	A	20.3
		暖 房 運 転 力 率	%	92
	中 間 標 準	中 間 暖 房 標 準 能 力	kW	12.6
		中 間 暖 房 標 準 消 費 電 力	kW	2.21
	最 小 標 準	最 小 暖 房 標 準 能 力	kW	7.0
		最 小 暖 房 標 準 消 費 電 力	kW	1.18
	最 大 低 温	最 大 暖 房 低 温 能 力	kW	23.0
		最 大 暖 房 低 温 消 費 電 力	kW	8.38
通 年 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (APF2015)	—	5.6		
JIS B8616 : 2006	—	5.2		
エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 COP(冷房/暖房/冷暖平均)	—	2.95/4.33/3.64		
最 大 運 転 電 流	A	40.5		
室 内 ユ ニ ッ ト (1台分データ)	室 内 形 名	PL-ZRP71EA8×4台		
	外 形 寸 法 <H×W×D>	mm	258×840×840	
	外 装 色 <マンセル>	—	ピュアホワイト<6.4Y 8.9/0.4>	
	補 助 電 気 ヒ ー タ ー	kW	組込不可	
	エ ア フ ィ ル タ ー	PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)		
	送 風 機 (形 式 × 出 力 × 個 数)	ターボファン×0.050kW×1		
	風 量	m ³ /min	静粛12—弱16—中19—強21	
	機 外 静 圧	Pa	0	
	風 向 調 節	上下方向	30°、35°、45°、55°、60°に設定可・スイング	
		左右方向	—	
運 転 音 <PWL>	dB	静粛46—弱47—中49—強51		
製 品 質 量	kg	20+5(パネル)		
ド レ ン パ ン	ABS樹脂シート・発泡PS			
ド レ ン 配 管 サ イ ズ	—	VP-25		
室 外 ユ ニ ッ ト	室 外 形 名	PUZ-ZRP280KA13(-BS,-BSG)		
	外 形 寸 法 <H×W×D>	mm	1338×1050×330(+25)	
	外 装 色 <マンセル>	—	アイボリー<3Y 7.8/1.1>	
	圧 縮 機	1 日 の 冷 凍 能 力	法定トン	0.500~3.950
		形式×圧縮機電動機定格出力×個数	—	全密閉×5.70kW×1
	保 護 装 置	—	吐出温度検知、圧縮機シェル温度検知、過電流検知回路	
	設 計 圧 力 (高 圧 部 / 低 圧 部)	MPa	4.15/2.3	
	I P コ ー ド	—	IPX4	
	送 風 機 (形 式 × 出 力 × 個 数)	プロペラファン×0.200kW×2		
	風 量	m ³ /min	140	
送 風 機 用 保 護 装 置	—	過熱/過電流保護		
運 転 音 (冷 房 / 暖 房) <PWL>	dB	79/81		
製 品 質 量	kg	140		
冷 媒	kg	R410A×7.7		
冷 媒 配 管 長	m	50(追加チャージ時100)		
高 低 差	m	30		
室 内 側 冷 媒 配 管 径 (液 / ガ ス)	mm	φ9.52 / φ15.88		
室 外 側 冷 媒 配 管 径 (液 / ガ ス)	mm	φ12.7 / φ25.4		
温 度 設 定 (リ モ コ ン)	冷房・ドライ19~30℃/暖房17~28℃			
使 用 温 度 範 囲	冷 房	室 内	乾球温度19~32℃/湿球温度15~23℃	
		室 外	乾球温度-5~50℃ / —	
	暖 房	室 内	乾球温度17~28℃ / —	
		室 外	乾球温度-20~21℃/湿球温度-20~15℃	
セ ッ ト 別 売 形 名	ワイヤレス受光部キット	PAR-SK4TA		
	ムーブアイセンサーパネル	PLP-P160EWF3		
	分配管	SDF-1111R8		

機 外 配 線 要 領						
機 外 配 線	ユ ニ ッ ト 電 源 (室 外 側)	漏 電 遮 断 器	定 格 電 流	A	50	
			定 格 感 度 電 流	A	mA	100
			動 作 時 間	—	0.1S以内	
		ユ ニ ッ ト 電 源 線 太 さ	B	mm ²	14.0	
			内 外 接 続 線 太 さ	50m 以下	mm	φ2.0
	80m 以下	mm		φ2.6		
	ア ー ス 線 太 さ	D	mm	φ2.0		
	室 内 ユ ニ ッ ト 電 源 (*内 外 別 受 電 接 続 時)	漏 電 遮 断 器	電 源 単 相・200V			
			定 格 電 流	A	15	
			定 格 感 度 電 流	F	mA	30
動 作 時 間		—	0.1S以内			
電 源 線 太 さ		G	mm ²	以下に記載		
内 外 接 続 線 太 さ	H	—	0.3mm ² 以上			
ア ー ス 線 太 さ	I	mm	φ1.6			
リ モ コ ン 線	—	—	—			


電 気 配 線 図

(1) 電 源 重 畳 方 式

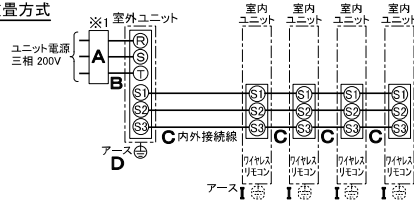


※室内外の渡り配線の総延長が80m以上となる場合は、電源重畳方式での配線はできません。必ず(2)内外別受電方式あるいは(3)室外ユニットより室内ユニットに電源を供給する方式にしてください。

(2) 内 外 別 受 電 方 式

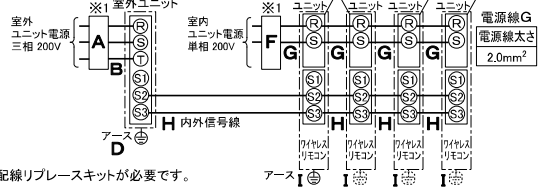

※別売配線リブレスキットが必要です。

(3) 室 外 ユ ニ ッ ト 以 上 室 内 ユ ニ ッ ト に 電 源 を 供 給 す る 方 式

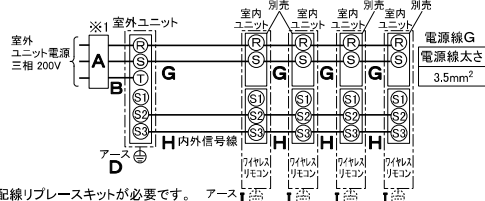

※別売配線リブレスキットが必要です。アースI

(2)または(3)の場合、S1-S1間の渡り配線は絶対に行わないでください。

※1. 電 源 に は 必 ず 漏 電 遮 断 器 を 取 付 け て く だ さ い。

漏電遮断器は、地絡・過負荷・短絡保護兼用のインバーター回路用遮断器(三菱電機製NV-Cシリーズまたは、その同等品)を選定してください。

漏電遮断器が地絡保護専用の場合には、漏電遮断器と直列に手元開閉器(開閉器+B種ヒューズ)または、配線用遮断器が必要となります。

・電線太さは、20mまでの電圧降下を見込んで選定してありますので、20mを超える場合は、電圧降下を考慮して「内線規程」等に準じて、お選びください。

・電力会社の地区により規制を受ける場合がありますので、事前に所轄の電力会社にお問い合わせください。



三菱電機株式会社
空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン仕様書
2015年省エネ法基準適合/グリーン購入法適合(APF基準)

4 方 向 天 井 カ セ ッ ト 形 (フ ァ イ ン パ ワ ー カ セ ッ ト) / (同 時 フ ォ ー 同 容 量 同 タ イ プ)

形 名	PLZD-ZRP280ELFY	〈耐塩害仕様〉は、室外ユニット形名末尾 -BS
		〈耐塩害仕様〉は、室内ユニット形名末尾 -BSG
作 成 日	2020-01-14	
図 番	PLZDZRP280ELFY-6	
副 番		
記 号		

1 設置スペース(周囲必要空間)

下図は基本例を示します。
詳細につきましては工事マニュアル等の
技術資料を参照願います。




2 サービススペース

サービススペースは下図の
寸法が必要になります。



3 基礎ボルト


<基礎ボルト高さ>



M10の基礎ボルトで
ユニットの据付足を
4ヶ所ダブルナットで
強固に固定してください。
(基礎ボルト、座金、ナットは
現地手配です。)

4 配管・配線取入れ方向



配管、配線接続は、
前面、右側面、後面、下面の
4方向から取入れできます。

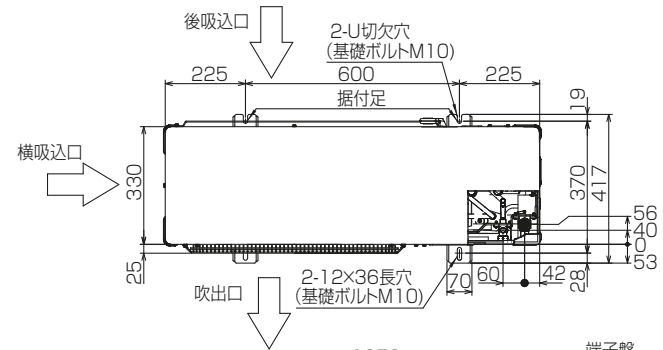



記号説明

- ① … 冷媒ガス配管接続口(付属ジョイント接続)φ25.4
(現地口ウ付)
- ② … 冷媒液配管接続口(フレア接続)
- ※1 … バルブの接続先端寸法
- ※2 … (フレア部)φ19.05(3/4F)

②接続部	A
φ12.7(1/2F)	424

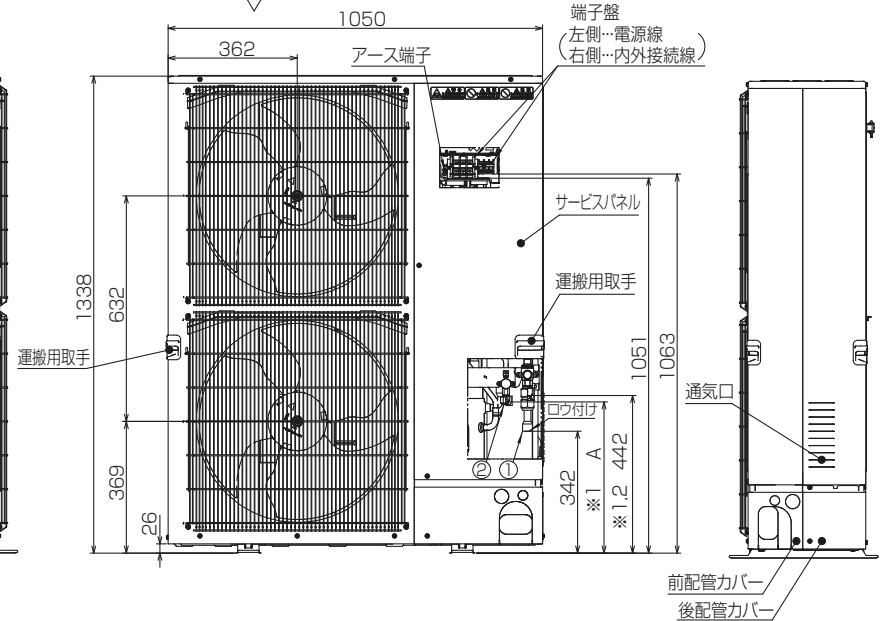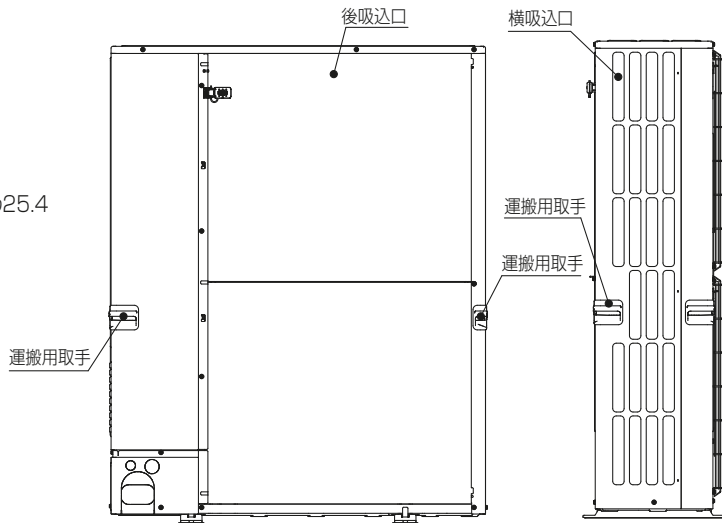

配管ノックアウト穴詳細

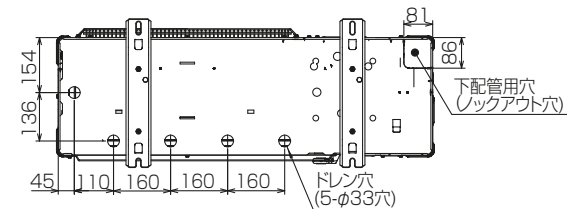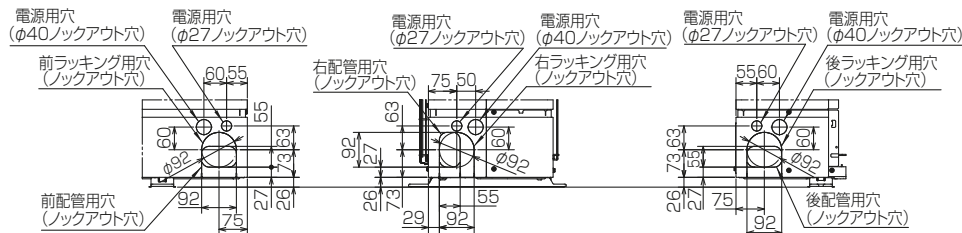

BK01V578-5

単位	スケール	作成日	形名	PUZ-ZRP280KA13(-BS,-BSG)		
mm	NTS	2020-1-21	パッケージエアコン室外ユニット外形図			
三菱電機株式会社			図番	GA-PUZZRP280KA13	副番	記号

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

品名 ワイヤレスリモコンキット(操作部+受光部キット) 形名 PAR-SK4TA

1.適用機種 PL-ZRP/ERP/HRP-EA6以降 (スリムエアコン室内ユニットのみ対象です。)

2.仕様

受光部キット

項目	内容
運転表示ランプ	運転時:LED(緑色)点灯表示、異常時:LED(緑色)点滅表示 暖房準備中:LED(オレンジ色)点灯表示
応急運転	冷房・暖房スイッチ(運転/停止)装備
ユニット制御台数	1グループ最大16冷媒系統
アダプタ配線	コネクタ付9芯コード(付属)を室内ユニット本体制御基板上のコネクタ(CN90)に接続
受光範囲	受光部正面より45°の範囲で7m以内(条件により異なります)
外装	ABS樹脂(化粧パネルと同色、マンセルNo. 6.4Y8.9/0.4)

操作部

項目	内容
運転/停止	運転:運転内容を液晶表示
運転モード ※1	冷房/ドライ/送風/自動/暖房 設定・表示
室温調節	冷房/ドライ:19~30℃/0.5℃単位で設定・表示 暖房:17~28℃/0.5℃単位で設定・表示 自動:19~28℃/0.5℃単位で設定・表示
風速調節 ※1	静粛/弱/中/強 4ノッチ、自動設定・表示
風向調節 ※1	上下:ペーンの吹出角度固定5段階、スイング、自動に設定可 左右:正面(停止時)、スイング、自動に設定可 ※2
時刻表示	時/分表示(現在時刻・開始時刻・終了時刻)
タイマー機能	10分単位で開始・終了時刻を各々設定・表示/1日
週間スケジュール機能	最大4パターンの開始・終了時刻、温度を各々設定・表示/曜日 ※2・※3
電源	DC3V(単3アルカリ電池 2本使用(付属))
使用環境条件	温度:0~40℃ 湿度:30~90%RH(結露なきこと)
外形寸法	H188×W66×D22
外装	ホワイト(ABS樹脂)
据付方法	付属リモコンホルダーを壁面に直付け
付属部品	単3アルカリ乾電池2本・リモコンホルダーと取付用ネジ(3.5×16 2本)


※1:機種によって機能がなかったり、設定できる内容が異なります。機種の機能にあわせてワイヤレスリモコンで設定項目の変更が可能です。詳細は据付工事説明書をご参照ください。
※2:グループ制御を行う場合には使用できません。
※3:機種によっては機能がなかったり場合があります。

3.外形図

受光部キット




操作部

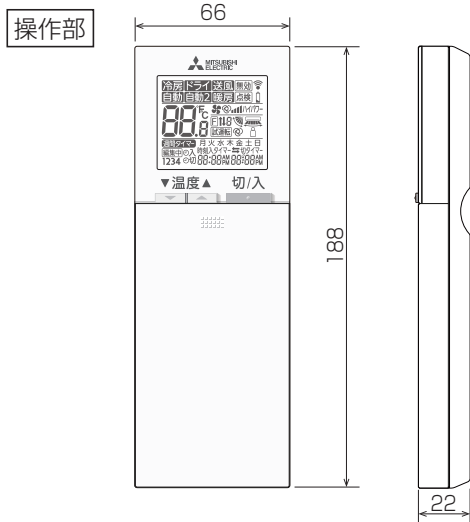

(注)図の液晶表示は、説明のためすべてを記載しておりますが、実際には該当部分のみ表示します。

リモコンホルダー

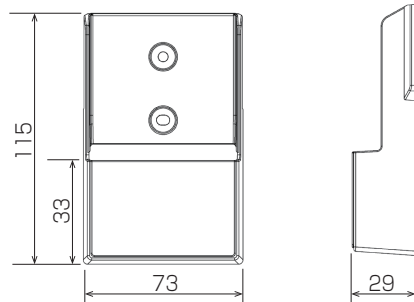

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

形名 PAR-SK4TA

三菱電機株式会社

第3角法
単位:mm

作成日
2018-4-9

図番

PARSK4TA

副番

1/2

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

品名	ワイヤレスリモコンキット(操作部+受光部キット)	形名	PAR-SK4TA
----	--------------------------	----	-----------

4.取付位置

受光部キット

本品は化粧パネルの下図の位置に取り付けます。
標準取付位置以外の下図2ヶ所に取り付け可能です。
※別売カンタン自動パネル(自動昇降)には、
取付け済みですので、本部品は不要です。



三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

形名

PAR-SK4TA

 三菱電機株式会社

第3角法

作成日

単位:mm

2018-4-9

図番

PARSK4TA

副番

2/2

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

品名

分配管

形名

SDF-1111R8

1.仕様

項目	内容	
本体	分配比	室外ユニット容量を25:25:25:25に4分配
	分配管本数	液管用・ガス管用 各1本
	パイプ材質	リン脱酸銅 C1220T-OL(JIS H3300)
付属品	パイプカバー	発泡ポリエチレン成型品(液管・ガス管用 各1個) EPTスポンジゴムタイプ(液管・ガス管用 各4本)
	異径管	5種類 11本
	バンド	7本

※SDF-1111R5の代替として使用可能です。

2.外形図

液管用



ガス管用



異径管(付属品)



φA(内径)	φB(外径)	本数
28.6	25.4	1
15.88	12.7	1



φC(内径)	φD(外径)	本数
12.7	15.88	4
6.35	9.52	4
9.52	12.7	1

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

形名

SDF-1111R8

三菱電機株式会社

第3角法

作成日

仕様書番号

SDF1111R8

副番

1/1

単位:mm

2014-1-27

(形名コード)