


仕 様 表			
電 源	電 源 ・ 三 相 200V		
電 源 周 波 数	Hz 50Hz		
冷 房	定 格 冷 房 標 準 能 力	kW 4.5(1.5~5.0)	
	定 格 冷 房 標 準 消 費 電 力	kW 1.08	
	冷 房 運 転 電 流	A 3.4	
	冷 房 運 転 力 率	% 92	
	定 格 冷 房 標 準 時 の 顕 熱 比	— 0.72	
	中 間 標 準	中 間 冷 房 標 準 能 力	kW 2.1
		中 間 冷 房 標 準 消 費 電 力	kW 0.402
		中 間 冷 房 中 温 能 力	kW 2.3
		中 間 冷 房 中 温 消 費 電 力	kW 0.362
		最 小 冷 房 中 温 能 力	kW 1.5
暖 房	定 格 暖 房 標 準 能 力	kW 5.0(1.3~6.6)	
	定 格 暖 房 標 準 消 費 電 力	kW 1.12	
	暖 房 運 転 電 流	A 3.5	
	暖 房 運 転 力 率	% 92	
	中 間 標 準	中 間 暖 房 標 準 能 力	kW 2.3
		中 間 暖 房 標 準 消 費 電 力	kW 0.451
		最 小 暖 房 標 準 能 力	kW 1.3
		最 小 暖 房 標 準 消 費 電 力	kW 0.283
		最 大 暖 房 低 温 能 力	kW 5.6
		最 大 暖 房 低 温 消 費 電 力	kW 2.23
通 年 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (APF2015)	— 5.0		
JIS B8616 : 2006	— 5.1		
エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 COP(冷房/暖房/冷暖平均)	— 4.17/4.46/4.32		
最 大 運 転 電 流	A 8.7		
室 内 ユ ニ ッ ト	室 内 形 名	PS-RP50KA19	
	外 形 寸 法 <H × W × D>	mm 1700 × 470 × 270	
	外 装 色 <マ ン セ ル >	— ホ 白 色 <0.70Y 8.59/0.97>	
	補 助 電 気 ヒ ー タ ー	kW 組 込 不 可	
	エ ア フ ィ ル タ ー	PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)	
	送 風 機 (形 式 × 出 力 × 個 数)	— シ ロ ッ コ フ ァ ン × 0.050kW × 1	
	風 量	m ³ /min 弱 12 - 中 13 - 強 14	
	機 外 静 圧	Pa 0	
	風 向 調 節	上 下 方 向 手 動 左 右 方 向 任 意 に 設 定 可 ・ ス イ ン グ	
	運 転 音 <PWL>	dB 弱 52 - 中 54 - 強 56	
室 外 ユ ニ ッ ト	製 品 質 量	kg 35	
	ド レ ン パ ン	ABS樹脂・発泡PS	
	ド レ ン 配 管 サ イ ズ	— VP-20	
	室 外 形 名	PUZ-ZRMP50KA13(-BS,-BSG)	
	外 形 寸 法 <H × W × D>	mm 630 × 809(+62) × 300(+23)	
	外 装 色 <マ ン セ ル >	— ア イ ボ リ ー <3Y 7.8/1.1>	
	圧 縮 機	1 日 の 冷 凍 能 力 法 定 ト ン 0.100~1.260 形 式 × 圧 縮 機 用 電 動 機 定 格 出 力 × 個 数 — 全 密 閉 × 0.80kW × 1	
	保 護 装 置	— 吐 出 温 度 検 知、圧 縮 機 シ ル 温 検 知、過 電 流 検 知 回 路	
	設 計 圧 力 (高 圧 部 / 低 圧 部)	MPa 4.15 / 2.3	
	I P コ ー ド	— IPX4	
共 通 事 項	送 風 機 (形 式 × 出 力 × 個 数)	— プ ロ ペ ラ フ ァ ン × 0.040kW × 1	
	風 量	m ³ /min 45	
	送 風 機 用 保 護 装 置	— 過 熱 / 過 電 流 保 護	
	運 転 音 (冷 房 / 暖 房) <PWL>	dB 65 / 67	
	製 品 質 量	kg 41	
	冷 媒	kg R32 × 2.0	
	冷 媒 配 管 長	m 30(追 加 チ ャ ー ジ 時 50)	
	高 低 差	m 30	
	室 内 側 冷 媒 配 管 径 (液 / ガ ス)	mm φ 6.35 / φ 12.7	
	室 外 側 冷 媒 配 管 径 (液 / ガ ス)	mm φ 6.35 / φ 12.7	
温 度 設 定 (リ モ コ ン)	冷 房 ・ ド ラ イ 19 ~ 30℃ / 暖 房 17 ~ 28℃		
使 用 温 度 範 囲	冷 房	室 内	乾 球 温 度 19 ~ 32℃ / 湿 球 温 度 15 ~ 23℃
		室 外	乾 球 温 度 -5 ~ 52℃ / —
	暖 房	室 内	乾 球 温 度 17 ~ 28℃ / —
		室 外	乾 球 温 度 -20 ~ 21℃ / 湿 球 温 度 -20 ~ 15℃
セ ッ ト 別 売 形 名			
注 意 事 項			
1. 冷 房 ・ 暖 房 能 力 お よ び 電 気 特 性 は JIS B8616:2015 に 準 拠 し た 値 で す。 延 長 配 管 7.5m (相 当 長)、高 低 差 0m			
2. 冷 房 ・ 暖 房 能 力 の () 内 は、能 力 変 化 の 値 を 示 し ま す。			
3. 通 年 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (APF2015) は JIS B8616:2015 に 基 づ い た 数 値 で す。			
4. 運 転 音 <PWL> は JIS B 8616:2015 に 基 づ い た 値 で す。			
5. プ ロ パ ン な ど の ガ ス 機 器、煙 を 発 生 す る 機 器、殺 虫 剤 な ど の ス プ レ ー 類、塗 料、薬 剤 を 近 く で 使 用 し な い で く だ さ い。冷 媒 セ ン サ ー が 検 知 し、異 常 を 表 示 す る た め、運 転 で き な い 場 合 が あ り ま す。			
6. 理 ・ 美 容 院 に お い て、ヘ ア ス プ レ ー な ど に 含 ま れ る シ ロ キ サ ン に よ り、冷 媒 セ ン サ ー が 検 知 し な く な る 可 能 性 が あ り ま す の で、定 期 的 な メ ン テ ナ ンス が 必 要 で す。			
7. 本 機 種 は R32 冷 媒 機 種 の た め、最 小 床 面 積 10m ² を 下 回 る ス ペ ー ス へ の 設 置 は で き ま せ ン。			

機 外 配 線 要 領				
機 外 配 線	ユ ニ ッ ト 電 源 (室 外 側)	漏 電 遮 断 器	定 格 電 流	A 15
			定 格 感 度 電 流	mA 30
			動 作 時 間	— 0.1S 以 内
		ユ ニ ッ ト 電 源 線 太 さ	B	mm ² 2.0
			内 外 接 続 線 太 さ	50m 以 下
	80m 以 下	D mm φ 1.6		
	ア ー ス 線 太 さ		D	mm φ 1.6
	室 内 ユ ニ ッ ト 電 源 (※ 内 外 別 受 電 接 続 時)	漏 電 遮 断 器	定 格 電 流	A 15
			定 格 感 度 電 流	F mA 30
			動 作 時 間	— 0.1S 以 内
電 源 線 太 さ		G	mm ² 2.0	
内 外 接 続 線 太 さ		H	— 0.3mm ² 以 上	
ア ー ス 線 太 さ		I	mm φ 1.6	
リ モ コ ン 線		—	—	


電 気 配 線 図

(1) 電 源 重 畳 方 式

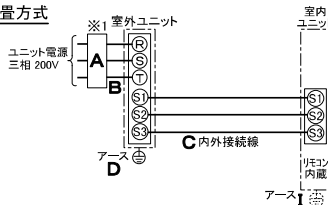


※ 室 内 外 の 渡 り 配 線 の 総 延 長 が 80m 以 上 と な る 場 合 は、電 源 重 畳 方 式 で の 配 線 は で き ま せ ン。
必 ず (2) 内 外 別 受 電 方 式 あ り は (3) 室 外 ユ ニ ッ ト より 室 内 ユ ニ ッ ト に 電 源 を 供 給 す る 方 式 に し て く だ さ い。

(2) 内 外 別 受 電 方 式

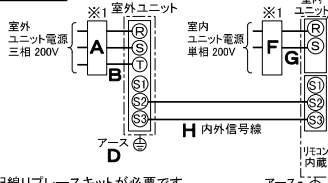

※ 別 売 配 線 リ プ レ ー ス キ ッ ト が 必 要 で す。ア ー ス I

(3) 室 外 ユ ニ ッ ト より 室 内 ユ ニ ッ ト に 電 源 を 供 給 す る 方 式

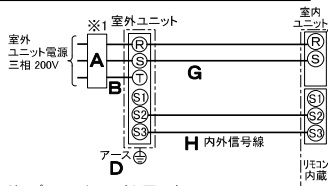

※ 別 売 配 線 リ プ レ ー ス キ ッ ト が 必 要 で す。ア ー ス I


(2) または (3) の 場 合、S1-S1 間 の 渡 り 配 線 は 絶 対 に 行 わ な い で く だ さ い。

※ 1. 電 源 に は 必 ず 漏 電 遮 断 器 を 取 付 け て く だ さ い。
漏 電 遮 断 器 は、地 絡 ・ 過 負 荷 ・ 短 絡 保 護 兼 用 の イ ン バ ー タ ー 回 路 用 遮 断 器 (三 菱 電 機 製 NV-C シ リ ー ズ ま た は、そ の 同 等 品) を 選 定 し て く だ さ い。
漏 電 遮 断 器 が 地 絡 保 護 専 用 の 場 合 に は、漏 電 遮 断 器 と 直 列 に 手 元 開 閉 器 (開 閉 器 + B 種 ヒ ュ ー ズ) ま た は、配 線 用 遮 断 器 が 必 要 と な り ま す。
電 線 太 さ は、20m ま で の 電 圧 降 下 を 見 込 ん で 選 定 し て あ り ま す の で、20m を 超 え る 場 合 は、電 圧 降 下 を 考 慮 し て 「内 線 規 程」等 に 従 い、お 選 び く だ さ い。
電 力 会 社 の 地 区 に よ り 規 制 を 受 け る 場 合 が あ り ま す の で、事 前 に 所 轄 の 電 力 会 社 に お 問 い 合 せ く だ さ い。
本 機 種 で は 室 内 ユ ニ ッ ト に 常 時 電 源 を 供 給 し て く だ さ い。冷 媒 の 漏 え い を 検 知 で き な く な り ま す。

三菱電機株式会社
空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン仕様書
 2015年省エネ法基準適合/グリーン購入法適合(APF基準)

床置形

形 名	PSZ-ZRMP50K3	◀ 副重畳仕様 ▶ は、室外ユニット形名末尾 -BS
作 成 日	2023-01-12	◀ 副重畳仕様 ▶ は、室外ユニット形名末尾 -BSG
図 番	PSZZRMP50K3-5	
副 番		
記 号		

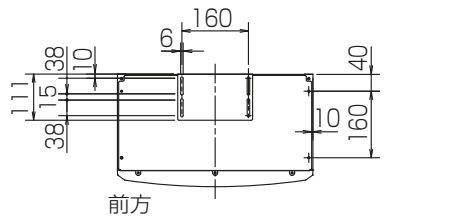

前方





転倒防止金具
リモコン
冷媒・ドレン配管用ノックアウト穴
80×60長穴(左側面にも同等穴有り)


電線用ノックアウト穴 φ27
(左側面にも同等穴有り)

冷媒・ドレン配管、電線用
ノックアウト穴 100×80長穴


4.アンカーボルトは、下記の範囲になるように
長さを調整してください。

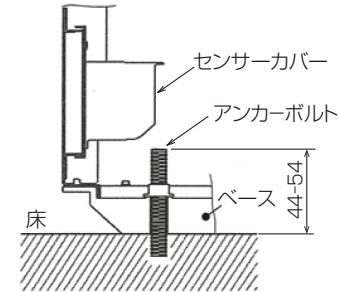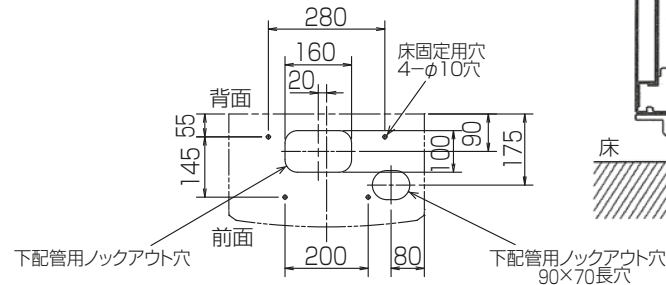



注1.ドレン配管はPVC管VP-20を使用してください。
2.ドレン配管接続部は現地工事に合わせ、加工
できるようにドレンソケット(VP-20接続用)が
付属品として有ります。
塩ビ系接着剤にて接着してご使用ください。

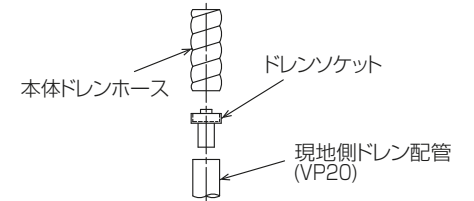

3.室内ユニット周囲必要空間

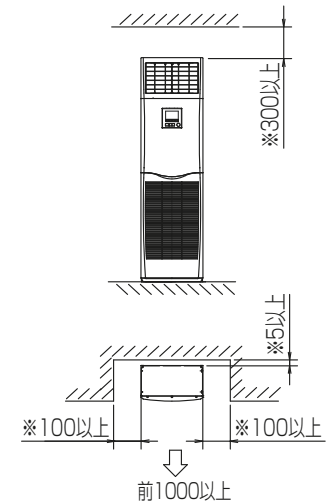

※印の寸法や床、壁などの材質について現地
消防署から特別な指示があるときは、その指示
にしたがってください。
・左右100以上、前1000以上は、エアフィルター、
送風機等のサービスに必要です。

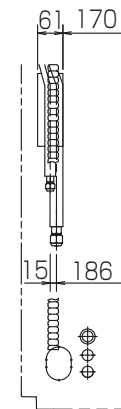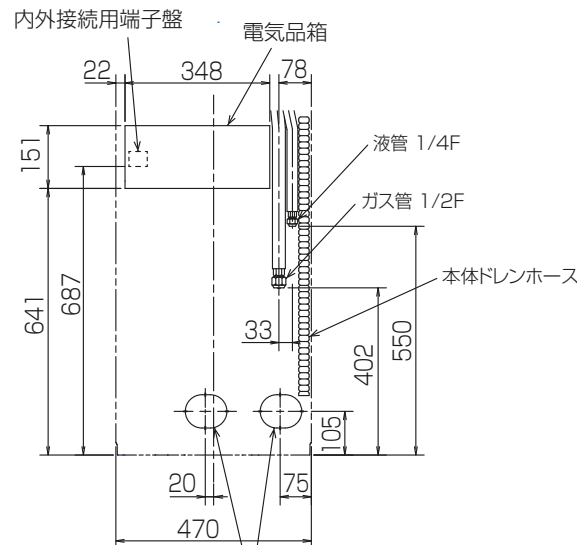

RG01V096

単位	スケール	作成日	形名	PS-RP50KA19		
mm	NTS	2022-12-9	パッケージエアコン室内ユニット外形図 (床置形)			
三菱電機株式会社			図番	GA-PSRP50KA19	副番	記号

1 設置スペース(周囲必要空間)

下図は基本例を示します。
詳細につきましては工事マニュアルなどの
技術資料を参照願います。



2 基礎ボルト

M10の基礎ボルトで室外ユニットの据付足を
4箇所ナットで強固に固定してください。
(基礎ボルト、座金、ナットは現地手配です。)

<基礎ボルト高さ>



3 配管・配線取入れ方向

配管、配線接続は、
背面側からのみ取入れできます。



RK01B177-3

単位	スケール	作成日	形名	PUZ-ZRMP50KA13(-BS,-BSG)		
mm	NTS	2022-12-20	パッケージエアコン室外ユニット外形図			
三菱電機株式会社			図番	GA-PUZZRMP50KA13	副番	記号