


仕 様 表				
電 源	電 源 ・ 単 相 200V			
電 源 周 波 数	Hz	60Hz		
冷 房	定 格 冷 房 標 準 能 力	kW 4.5(1.5~5.0)		
	定 格 冷 房 標 準 消 費 電 力	kW 1.08		
	冷 房 運 転 電 流	A 6.0		
	冷 房 運 転 力 率	% 90		
	定 格 冷 房 標 準 時 の 顕 熱 比	— 0.72		
	中 間 標 準	中 間 冷 房 標 準 能 力 kW 2.1		
		中 間 冷 房 標 準 消 費 電 力 kW 0.402		
	中 間 中 温	中 間 冷 房 中 温 能 力 kW 2.3		
		中 間 冷 房 中 温 消 費 電 力 kW 0.362		
	最 小 中 温	最 小 冷 房 中 温 能 力 kW 1.5		
	最 小 冷 房 中 温 消 費 電 力 kW 0.298			
暖 房	定 格 暖 房 標 準 能 力	kW 5.0(1.3~6.6)		
	定 格 暖 房 標 準 消 費 電 力	kW 1.12		
	暖 房 運 転 電 流	A 6.2		
	暖 房 運 転 力 率	% 90		
	中 間 標 準	中 間 暖 房 標 準 能 力 kW 2.3		
		中 間 暖 房 標 準 消 費 電 力 kW 0.451		
	最 小 標 準	最 小 暖 房 標 準 能 力 kW 1.3		
		最 小 暖 房 標 準 消 費 電 力 kW 0.283		
	最 大 低 温	最 大 暖 房 低 温 能 力 kW 5.6		
		最 大 暖 房 低 温 消 費 電 力 kW 2.23		
通 年 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (APF2015)	—	5.0		
JIS B8616 : 2006	—	5.1		
エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 COP (冷 房 / 暖 房 / 冷 暖 平 均)	—	4.17 / 4.46 / 4.32		
最 大 運 転 電 流	A	14.9		
室 内 ユ ニ ッ ト	室 内 形 名	PS-RP50KA19		
	外 形 寸 法 <H × W × D>	mm 1700 × 470 × 270		
	外 装 色 <マ ン セ ル >	— ホ 白 色 <0.70Y 8.59 / 0.97>		
	補 助 電 気 ヒ ー タ ー	kW 組 込 不 可		
	エ ア フ ィ ル タ ー	PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)		
	送 風 機 (形 式 × 出 力 × 個 数)	— シ ロ ッ コ フ ァ ン × 0.050kW × 1		
	風 量	m ³ /min	弱 12 - 中 13 - 強 14	
	機 外 静 圧	Pa	0	
	風 向 調 節	上 下 方 向	手 動	
		左 右 方 向	任 意 に 設 定 可 ・ ス イ ン グ	
	運 転 音 <PWL>	dB	弱 52 - 中 54 - 強 56	
	製 品 質 量	kg	35	
	ド レ ン パ ン	ABS樹脂・発泡PS		
ド レ ン 配 管 サ イ ズ	— VP-20			
室 外 ユ ニ ッ ト	室 外 形 名	PUZ-ZRMP50SKA13(-BS,-BSG)		
	外 形 寸 法 <H × W × D>	mm 630 × 809 (+62) × 300 (+23)		
	外 装 色 <マ ン セ ル >	— ア イ ボ リ ー <3Y 7.8 / 1.1>		
	圧 縮 機	1 日 の 冷 凍 能 力	法定トン	0.100 ~ 1.260
		形 式 × 圧 縮 機 用 電 動 機 定 格 出 力 × 個 数	—	全 密 閉 × 0.80kW × 1
	保 護 装 置	— 吐 出 温 度 検 知、圧 縮 機 シ ル 温 検 知、過 電 流 検 知 回 路		
	設 計 圧 力 (高 圧 部 / 低 圧 部)	MPa	4.15 / 2.3	
	I P コ ー ド	—	IPX4	
	送 風 機 (形 式 × 出 力 × 個 数)	— プ ロ ペ ラ フ ァ ン × 0.040kW × 1		
	風 量	m ³ /min	45	
	送 風 機 用 保 護 装 置	— 過 熱 / 過 電 流 保 護		
	運 転 音 (冷 房 / 暖 房) <PWL>	dB	65 / 67	
	製 品 質 量	kg	43	
共 通 事 項	冷 媒	kg	R32 × 2.0	
	冷 媒 配 管 長	m	30(追 加 チ ャ ー ジ 時 50)	
	高 低 差	m	30	
	室 内 側 冷 媒 配 管 径 (液 / ガ ス)	mm	φ 6.35 / φ 12.7	
	室 外 側 冷 媒 配 管 径 (液 / ガ ス)	mm	φ 6.35 / φ 12.7	
温 度 設 定 (リ モ コ ン)	冷 房 ・ ド ラ イ 19 ~ 30℃ / 暖 房 17 ~ 28℃			
使 用 温 度 範 囲	冷 房	室 内	乾 球 温 度 19 ~ 32℃ / 湿 球 温 度 15 ~ 23℃	
		室 外	乾 球 温 度 -5 ~ 52℃ / —	
	暖 房	室 内	乾 球 温 度 17 ~ 28℃ / —	
		室 外	乾 球 温 度 -20 ~ 21℃ / 湿 球 温 度 -20 ~ 15℃	
セ ッ ト 別 売 形 名				
注 意 事 項				
1. 冷 房・暖 房 能 力 お よ び 電 気 特 性 は JIS B8616:2015 に 準 拠 し た 値 で す。 延 長 配 管 7.5m (相 当 長)、高 低 差 0m				
2. 冷 房・暖 房 能 力 の () 内 は、能 力 変 化 の 値 を 示 し ま す。				
3. 通 年 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (APF2015) は JIS B8616:2015 に 基 づ い た 数 値 で す。				
4. 運 転 音 <PWL> は JIS B 8616:2015 に 基 づ い た 値 で す。				
5. プ ロ パ ン な ど の ガ ス 機 器、煙 を 発 生 す る 機 器、殺 虫 剤 な ど の ス プ レ ー 類、塗 料、薬 剤 を 近 く で 使 用 し な い で く だ さ い。冷 媒 セ ン サ ー が 検 知 し、異 常 を 表 示 す る た め、運 転 で き な い 場 合 が あ り ま す。				
6. 理 ・ 美 容 院 に お い て、ヘ ア ス プ レ ー な ど に 含 ま れ る シ ロ キ サ ン に よ り、冷 媒 セ ン サ ー が 検 知 し な く な る 可 能 性 が あ り ま す の で、定 期 的 な メ ン テ ナ ンス が 必 要 で す。				
7. 本 機 種 は R32 冷 媒 機 種 の た め、最 小 床 面 積 10m ² を 下 回 る ス ペ ー ス へ の 設 置 は で き ま せ ン。				

機 外 配 線 要 領				
機 外 配 線	ユ ニ ッ ト 電 源 (室 外 側)	漏 電 遮 断 器	定 格 電 流	A 20
			定 格 感 度 電 流	A mA 30
			動 作 時 間	— 0.1S 以 内
		ユ ニ ッ ト 電 源 線 太 さ	B	mm ² 3.5
			C	mm φ 1.6
				mm φ 1.6
ア ー ス 線 太 さ	D	mm φ 1.6		
機 外 配 線	室 内 ユ ニ ッ ト 電 源 (*4 内 外 別 受 電 接 続 時)	漏 電 遮 断 器	定 格 電 流	A 15
			定 格 感 度 電 流	F mA 30
			動 作 時 間	— 0.1S 以 内
		電 源 線 太 さ	G	mm ² 2.0
		内 外 接 続 線 太 さ	H	— 0.3mm ² 以 上
		ア ー ス 線 太 さ	I	mm φ 1.6
リ モ コ ン 線	—	—	—	

電 気 配 線 図

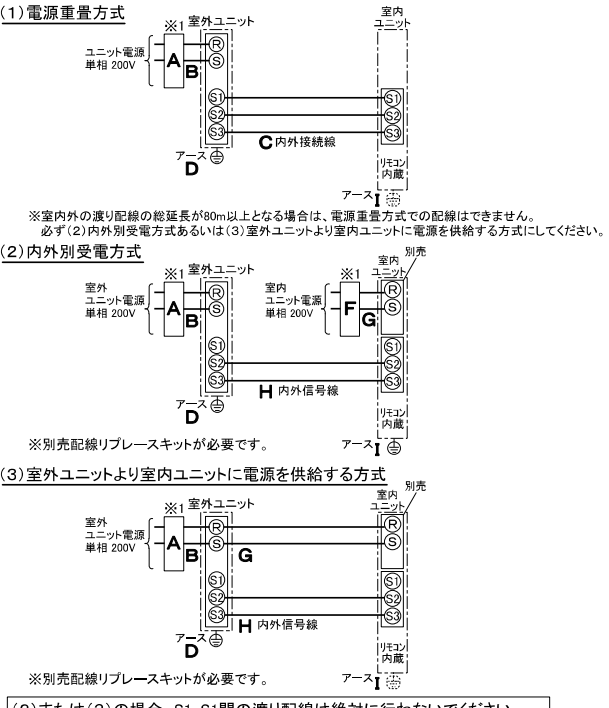

(2) または (3) の 場 合、S1-S1 間 の 渡 り 配 線 は 絶 対 に 行 わ な い で く だ さ い。

- ※1. 電源には必ず漏電遮断器を取付けてください。
 漏電遮断器は、地絡・過負荷・短絡保護兼用のインバーター回路用遮断器 (三菱電機製NV-Cシリーズまたは、その同等品) を選定してください。
 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には、漏電遮断器と直列に手元開閉器 (開閉器+B種ヒューズ) または、配線用遮断器が必要となります。
- ・電線太さは、20mまでの電圧降下を見込んで選定してありますので、20mを超える場合は、電圧降下を考慮して「内線規程」等に従い、お選びください。
- ・電力会社の地区により規制を受ける場合がありますので、事前に所轄の電力会社にお問い合わせください。
- ・本機種では室内ユニットに常時電源を供給してください。冷媒の漏えいを検知できなくなります。

三菱電機株式会社
空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン仕様書
 2015年省エネ法基準適合 / グリーン購入法適合 (APF基準)

床置形

形名	PSZ-ZRMP50SK3	<副機仕様>は、室外ユニット形名末尾 -BS
作成日	2023-01-12	<副機仕様>は、室外ユニット形名末尾 -BSG
図番	PSZZRMP50SK3-6	
副番		
記号		



前方




冷媒・ドレン配管用ノックアウト穴
80×60長穴(左側面にも同等穴有り)


電線用ノックアウト穴 φ27
(左側面にも同等穴有り)

冷媒・ドレン配管、電線用
ノックアウト穴 100×80長穴


4.アンカーボルトは、下記の範囲になるように
長さを調整してください。

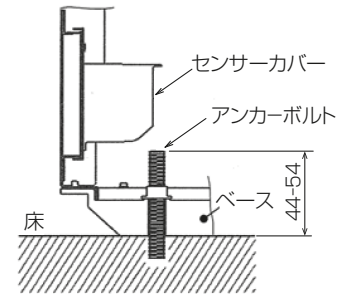

注1.ドレン配管はPVC管VP-20を使用してください。
2.ドレン配管接続部は現地工事に合わせ、加工
できるようにドレンソケット(VP-20接続用)が
付属品として有ります。
塩ビ系接着剤にて接着してご使用ください。

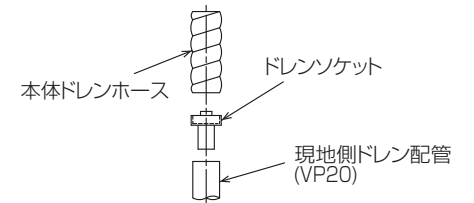

3.室内ユニット周囲必要空間

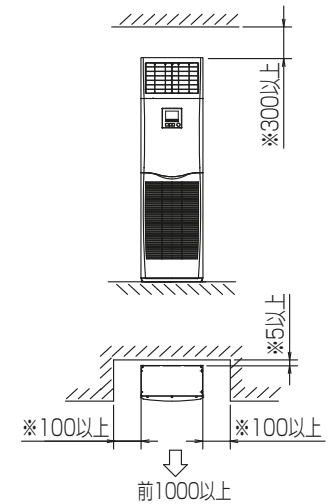

※印の寸法や床、壁などの材質について現地
消防署から特別な指示があるときは、その指示
にしたがってください。
・左右100以上、前1000以上は、エアフィルター、
送風機等のサービスに必要です。



内外接続用端子盤

電気品箱

液管 1/4F

ガス管 1/2F

本体ドレンホース

RG01V096

単位	スケール	作成日	形名	PS-RP50KA19		
mm	NTS	2022-12-9	パッケージエアコン室内ユニット外形図 (床置形)			
三菱電機株式会社		図番	GA-PSRP50KA19	副番	記号	

1 設置スペース(周囲必要空間)

下図は基本例を示します。
詳細につきましては工事マニュアルなどの
技術資料を参照願います。



2 基礎ボルト

M10の基礎ボルトで室外ユニットの据付足を
4箇所ナットで強固に固定してください。
(基礎ボルト、座金、ナットは現地手配です。)

<基礎ボルト高さ>



3 配管・配線取入れ方向

配管、配線接続は、
背面側からのみ取入れできます。



RK01B177-3

単位	スケール	作成日	形名	PUZ-ZRMP50SKA13(-BS,-BSG)		
mm	NTS	2022-12-20	パッケージエアコン室外ユニット外形図			
三菱電機株式会社			図番	GA-PUZZRMP50SKA13	副番	記号