


仕 様 表				
電 源	電 源 ・ 三 相 200V			
電 源 周 波 数	Hz	50Hz		
冷 房 標 準	定 格 冷 房 標 準 能 力	kW 14.0(4.5~16.0)		
	定 格 冷 房 標 準 消 費 電 力	kW 4.92		
	冷 房 運 転 電 流	A 14.8		
	冷 房 運 転 力 率	% 96		
	定 格 冷 房 標 準 時 の 顕 熱 比	— 0.71		
	中 間 標 準	中 間 冷 房 標 準 能 力	kW 6.3	
	中 間 中 温	中 間 冷 房 標 準 消 費 電 力	kW 1.26	
	中 間 中 温	中 間 冷 房 中 温 能 力	kW 6.6	
	中 間 中 温	中 間 冷 房 中 温 消 費 電 力	kW 1.11	
	最 小 中 温	最 小 冷 房 中 温 能 力	kW 4.5	
最 小 中 温	最 小 冷 房 中 温 消 費 電 力	kW 0.588		
暖 房 標 準	定 格 暖 房 標 準 能 力	kW 16.0(4.5~19.0)		
	定 格 暖 房 標 準 消 費 電 力	kW 5.10		
	暖 房 運 転 電 流	A 15.3		
	暖 房 運 転 力 率	% 96		
	中 間 標 準	中 間 暖 房 標 準 能 力	kW 7.2	
	中 間 標 準	中 間 暖 房 標 準 消 費 電 力	kW 1.33	
	最 小 標 準	最 小 暖 房 標 準 能 力	kW 4.5	
	最 小 標 準	最 小 暖 房 標 準 消 費 電 力	kW 0.899	
	最 大 標 準	最 大 暖 房 低 温 能 力	kW 13.5	
	最 大 標 準	最 大 暖 房 低 温 消 費 電 力	kW 5.61	
通 年 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (APF2015)	—	5.0		
JIS B8616 : 2006	—	4.7		
エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 COP (冷 房 / 暖 房 / 冷 暖 平 均)	—	2.85 / 3.14 / 3.00		
最 大 運 転 電 流	A	25.0		
室 内 ユ ニ ッ ト (1 台 分 デ ー タ)	室 内 形 名	PS-RP56KA17 × 3 台		
	外 形 寸 法 <H × W × D>	mm	1700 × 470 × 270	
	外 装 色 <マ ン セ ル >	—	ホワイテ<0.70Y 8.59/0.97>	
	補 助 電 気 ヒ ー タ ー	kW	組込不可	
	エ ア フ ィ ル タ ー	PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)		
	送 風 機 (形 式 × 出 力 × 個 数)	シロッコファン × 0.050kW × 1		
	風 機 外 静 圧	Pa	0	
	風 向 調 節	上下方向	手動	
		左右方向	任意に設定可・スイング	
	運 転 音 <PWL>	dB	弱52 - 中54 - 強56	
製 品 質 量	kg	35		
ド レ ン パ ン	ABS樹脂・発泡PS			
ド レ ン 配 管 サ イ ズ	—	VP-20		
室 外 ユ ニ ッ ト	室 外 形 名	PUZ-ERMP160LA11(-BS,-BSG)		
	外 形 寸 法 <H × W × D>	mm	1018 × 950 × 330(+25)	
	外 装 色 <マ ン セ ル >	—	アイボリー<3Y 7.8/1.1>	
	圧 縮 機	1 日 の 冷 凍 能 力	法定ton	0.330~2.980
		形 式 × 圧 縮 機 用 電 動 機 格 出 力 × 個 数	—	全密封 × 3.50kW × 1
	保 護 装 置	—	吐出温度検知、圧縮機オイル温検知、過電流検知回路	
	設 計 圧 力 (高 圧 部 / 低 圧 部)	MPa	3.60 / 2.3	
	I P コ ー ド	—	IPX4	
	送 風 機 (形 式 × 出 力 × 個 数)	—	プロペラファン × 0.200kW × 1	
	風 量	m ³ /min	96	
送 風 機 用 保 護 装 置	—	過熱/過電流保護		
運 転 音 (冷 房 / 暖 房) <PWL>	dB	74 / 76		
製 品 質 量	kg	75		
共 通 事 項	冷 媒	kg	R32 × 3.6	
	冷 媒 配 管 長	m	30(追加チャージ時75)	
	高 低 差	m	30	
温 度 設 定 (リ モ コ ン)	室 内	乾球温度19~32℃ / 湿球温度15~23℃		
	室 外	乾球温度-5~52℃ / —		
使 用 温 度 範 囲	冷 房	室 内	乾球温度17~28℃ / —	
	暖 房	室 外	乾球温度-20~21℃ / 湿球温度-20~15℃	
セ ッ ト 別 売 形 名	分 配 管	SDT-111R8		
注 意 事 項				
1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS B8616:2015に準拠した値です。 延長配管7.5m(相当長)、高低差0m				
2. 冷房・暖房能力の()内は、能力変化の値を示します。				
3. 通年エネルギー消費効率(APF2015)はJIS B8616:2015に基づいた数値です。				
4. 運転音<PWL>はJIS B 8616:2015に基づいた値です。				
5. プロパンなどのガス機器、煙を発生する機器、殺虫剤などのスプレー類、塗料、薬剤を近くで使用しないでください。冷媒センサーが検知し、異常を表示するため、運転できない場合があります。				
6. 理・美容院において、ヘアスプレーなどに含まれるシロキサンにより、冷媒センサーが検知しなくなる可能性がありますので、定期的なメンテナンスが必要です。				
7. 本機種はR32冷媒機のため、最小床面積26㎡を下回るスペースへの設置はできません。				

機外配線要領						
機外配線	ユニット電源 (室外側)	漏電遮断器	定格電流	A	30	
			定格感度電流	A	mA 30	
			動作時間	—	0.1S以内	
		電源線太さ	ユニット電源線太さ	B	mm ² 5.5	
			内外接続線太さ	50m以下	C	mm φ1.6
				80m以下	C	mm φ2.0
			アース線太さ	D	mm φ1.6	
室内ユニット電源 (*内外別受電接続時)	電源	単相・200V				
		漏電遮断器	定格電流	F	A 15	
			定格感度電流	F	mA 30	
			動作時間	—	0.1S以内	
		電源線太さ	G	mm ² 2.0		
		内外接続線太さ	H	—	0.3mm ² 以上	
		アース線太さ	I	mm	φ1.6	
リモコン線	—	—	—			


電気配線図

(1) 電源重畳方式

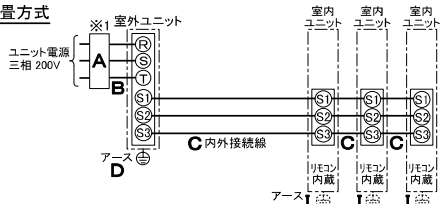


※室内外の渡り配線の総延長が80m以上となる場合は、電源重畳方式での配線はできません。
必ず(2)内外別受電方式あるいは(3)室外ユニットより室内ユニットに電源を供給する方式にしてください。

(2) 内外別受電方式

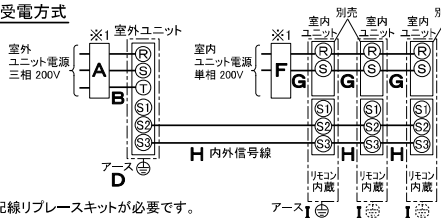

※別売配線リブレスキットが必要です。

(3) 室外ユニットより室内ユニットに電源を供給する方式

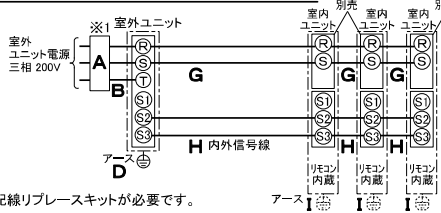

※別売配線リブレスキットが必要です。

(2)または(3)の場合、S1-S1間の渡り配線は絶対に行わないでください。

※1. 電源には必ず漏電遮断器を取付けてください。

漏電遮断器は、地絡・過負荷・短絡保護兼用のインバーター回路用遮断器

(三菱電機製NV-Cシリーズまたは、その同等品)を選定してください。

漏電遮断器が地絡保護専用の場合には、漏電遮断器と直列に手元開閉器(開閉器+B種ヒューズ)または、配線用遮断器が必要となります。

・電線太さは、20mまでの電圧降下を見込んで選定しておりますので、20mを超える場合は、電圧降下を考慮して「内線規程」等に従い、お選びください。

・電力会社の地区により規制を受ける場合がありますので、事前に所轄の電力会社にお問い合わせください。


・本機種では室内ユニットに常時電源を供給してください。冷媒の漏えいを検知できなくなります。

三菱電機株式会社


空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン仕様書
2015年省エネ法基準適合/グリーン購入法適合(APF基準)

床置形/(同時トリプル同容量同タイプ)

形名	PSZT-ERMP160KZ	◀耐塩害仕様▶は、室外ユニット形名末尾 -BS		
作成日	2021-01-13	◀耐塩害仕様▶は、室外ユニット形名末尾 -BSG		
図番	PSZTERMP160KZ-5	副番		記号

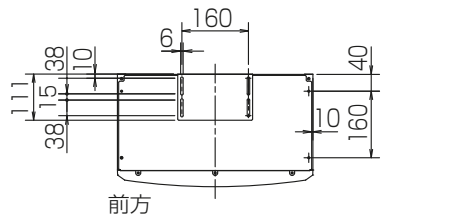

前方


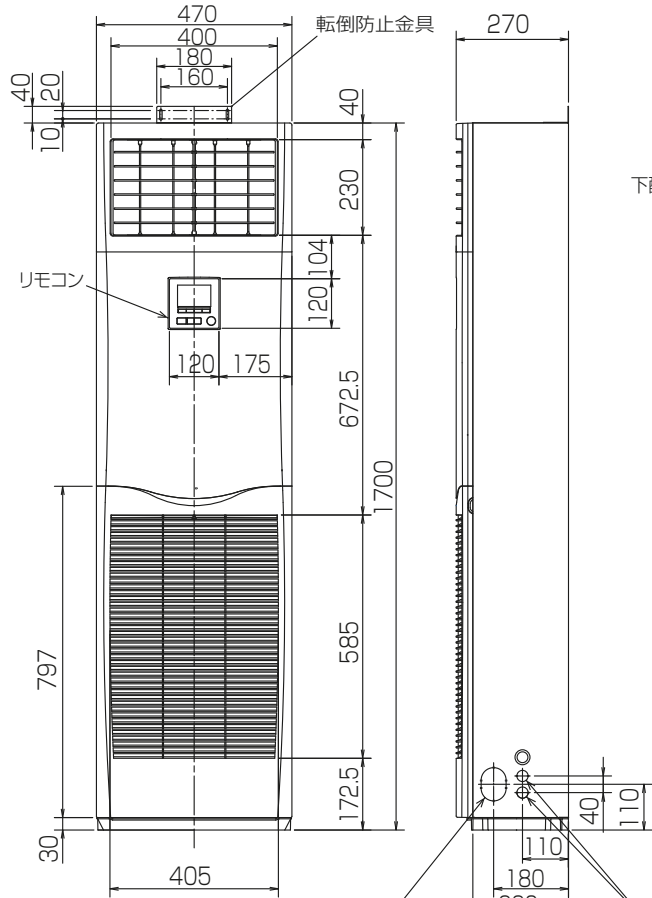


冷媒・ドレン配管用ノックアウト穴
80×60長穴(左側面にも同等穴有り)


電線用ノックアウト穴 φ27
(左側面にも同等穴有り)

冷媒・ドレン配管、電線用
ノックアウト穴 100×80長穴


4.アンカーボルトは、下記の範囲になるように
長さを調整してください。

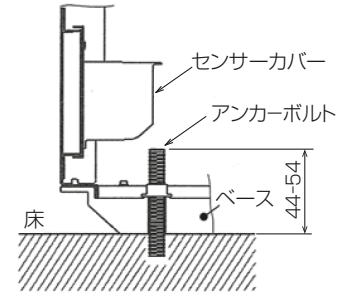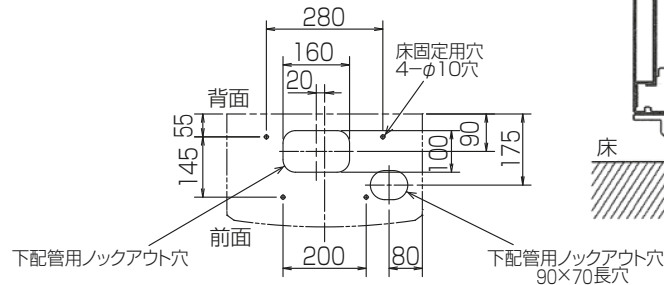


注1.ドレン配管はPVC管VP-20を使用してください。
2.ドレン配管接続部は現地工事に合わせ、加工
できるようにドレンソケット(VP-20接続用)が
付属品として有ります。
塩ビ系接着剤にて接着してご使用ください。

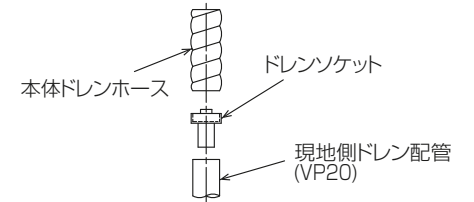

3.室内ユニット周囲必要空間

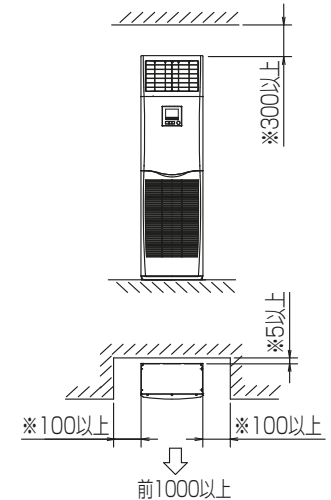

※印の寸法や床、壁などの材質について現地
消防署から特別な指示がある時は、その指示
にしたがってください。
・左右100以上、前1000以上は、エアフィルター、
送風機等のサービスに必要です。

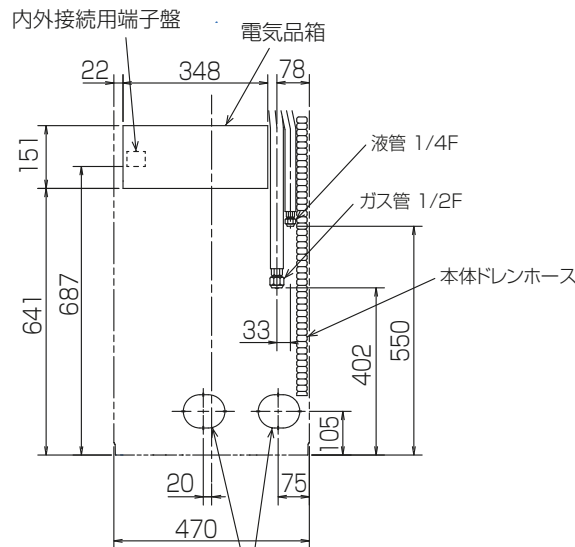

内外接続用端子盤

電気品箱

液管 1/4F

ガス管 1/2F

本体ドレンホース

RG01V096-3

単位	スケール	作成日	形名	PS-RP56KA17		
mm	NTS	2020-12-1	パッケージエアコン室内ユニット外形図 (床置形)			
三菱電機株式会社		図番	GA-PSRP56KA17	副番	記号	

1 設置スペース(周囲必要空間)

下図は基本例を示します。
詳細につきましては工事マニュアルなどの
技術資料を参照願います。



2 サービススペース

サービススペースは下図の
寸法が必要になります。



3 基礎ボルト

<基礎ボルト高さ> M10の基礎ボルトで
ユニットの据付足を
4箇所ダブルナットで
強固に固定してください。
(基礎ボルト、座金、ナットは
現地手配です。)

4 配管・配線取入れ方向

配管、配線接続は、
前面、右側面、後面、下面の
4方向から取入れできます。




記号説明

- ①…冷媒ガス配管接続口(フレア接続)φ15.88(5/8F)
- ②…冷媒液配管接続口(フレア接続)φ9.52(3/8F)
- ※1…バルブの接続先端寸法



配管ノックアウト穴詳細

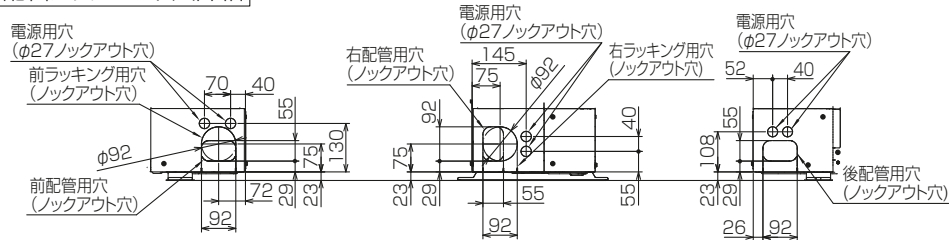

BK01V885-2

単位	スケール	作成日	形名	PUZ-ERMP160LA11(-BS,-BSG)		
mm	NTS	2020-12-1	パッケージエアコン室外ユニット外形図			
三菱電機株式会社			図番	GA-PUZERMP160LA11	副番	記号

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

品名

分配管

形名

SDT-111R8


1.仕様

項目	内容
分配比	室外ユニット容量を33:33:33に3分配
分配管本数	液管用・ガス管用 各1本
パイプ材質	リン脱酸銅 C1220T-OL(JIS H3300)
パイプカバー	発泡ポリエチレン成型品(液管用)・EPTスポンジゴムタイプ(ガス管用)
異径管	5種類 9本


※SDT-111R5の代替として使用できます。

2.外形図


液管用

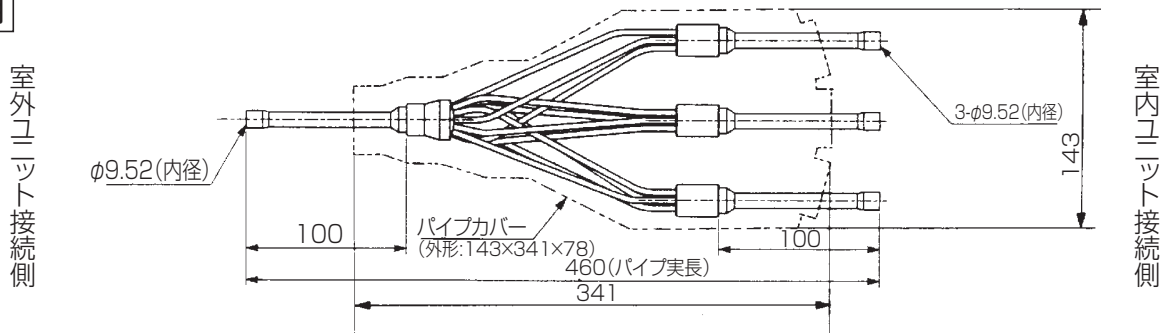


ガス管用

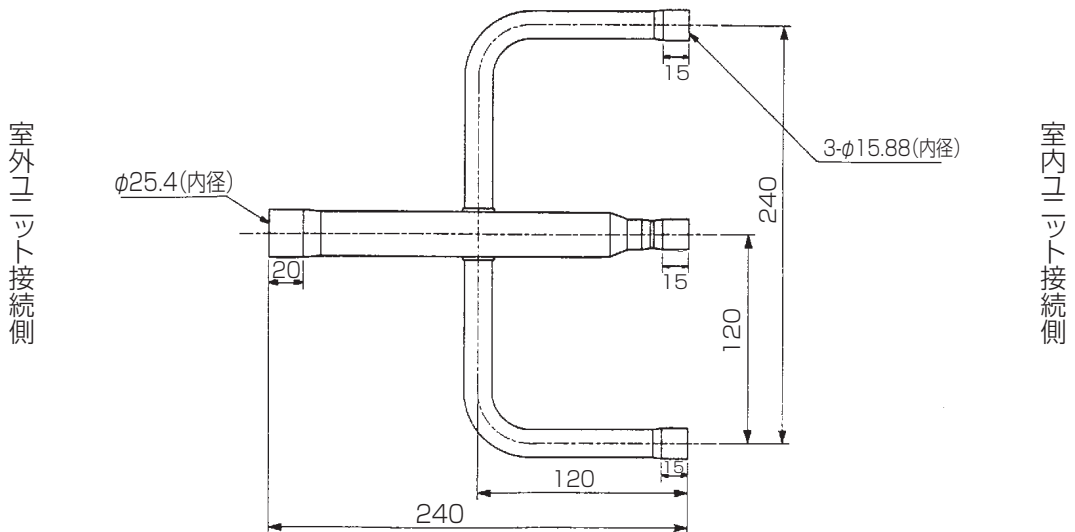

異径管(付属品)



φA(内径)	φB(外径)	本数
12.7	9.52	1



φC(内径)	φD(外径)	本数
12.7	15.88	3
19.05	25.4	1
6.35	9.52	3
15.88	25.4	1

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

形名

SDT-111R8

 三菱電機株式会社

第3角法

作成日

仕様書番号

SDT111R8

副番

A

1/1

単位:mm

2017-7-11

(形名コード)