


仕 様 表		電 源 ・ 三 相 200V		
電 源	周 波 数	Hz	50Hz	
冷 房	定 格 冷 房 標 準 能 力	kW	12.5(4.6~14.0)	
	定 格 冷 房 標 準 消 費 電 力	kW	4.16	
	冷 房 運 転 電 流	A	12.6	
	冷 房 運 転 力 率	%	95	
	定 格 冷 房 標 準 時 の 顕 熱 比	—	0.70	
	中 間 冷 房 標 準 能 力	kW	5.7	
	中 間 冷 房 標 準 消 費 電 力	kW	1.11	
	中 間 冷 房 中 温 能 力	kW	5.9	
	中 間 冷 房 中 温 消 費 電 力	kW	0.958	
	最 小 冷 房 中 温 能 力	kW	4.6	
最 小 冷 房 中 温 消 費 電 力	kW	0.793		
暖 房	定 格 暖 房 標 準 能 力	kW	14.0(6.0~18.2)	
	定 格 暖 房 標 準 消 費 電 力	kW	4.01	
	暖 房 運 転 電 流	A	12.2	
	暖 房 運 転 力 率	%	95	
	中 間 暖 房 標 準 能 力	kW	6.3	
	中 間 暖 房 標 準 消 費 電 力	kW	1.19	
	最 小 暖 房 標 準 能 力	kW	6.0	
	最 小 暖 房 標 準 消 費 電 力	kW	1.16	
	最 大 暖 房 低 温 能 力	kW	13.0	
	最 大 暖 房 低 温 消 費 電 力	kW	5.59	
通 年 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (APF2015)	—	4.8		
JIS B8616 : 2006	—	4.8		
エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 COP(冷房/暖房/冷暖平均)	—	3.00/3.49/3.25		
最 大 運 転 電 流	A	24.0		
室 内 ユ ニ ッ ト (1台分データ)	室 内 形 名	PS-RP71KA15×2台		
	外 形 寸 法 <H × W × D>	mm	1700×470×270	
	外 装 色 <マ ン セ ル >	—	ホワイト<0.70Y 8.59/0.97>	
	補 助 電 気 ヒ ー タ ー	kW	組込不可	
	エ ア フ ィ ル タ ー	PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)		
	送 風 機 (形 式 × 出 力 × 個 数)	—	シロッコファン×0.050kW×1	
	機 外 静 圧	Pa	弱13—中14—強15	
	風 向	上下方向	手動	
	調 節	左右方向	任意に設定可・スイング	
	運 転 音 <PWL>	dB	弱52—中55—強57	
製 品 質 量	kg	35		
ド レ ン 配 管 サ イ ズ	—	VP-20		
室 外 ユ ニ ッ ト	室 外 形 名	PUZ-ERMP140LA8(-BS,-BSG)		
	外 形 寸 法 <H × W × D>	mm	1350×950×330(+25)	
	外 装 色 <マ ン セ ル >	—	アイボリー<3Y 7.8/1.1>	
	圧 縮 機	1 日 の 冷 凍 能 力	法定ト	0.390~2.560
		形 式 × 圧 縮 機 用 電 動 機 定 格 出 力 × 個 数	—	全密閉×3.00kW×1
	保 護 装 置	—	吐出温度検知、圧縮機シール温度検知、過電流検知回路	
	設 計 圧 力 (高 圧 部 / 低 圧 部)	MPa	3.6 / 2.3	
	I P コ ー ド	—	IPX4	
	送 風 機 (形 式 × 出 力 × 個 数)	—	プロペラファン×0.060kW×2	
	風 量	m³/min	110	
送 風 機 用 保 護 装 置	—	過熱/過電流保護		
運 転 音 (冷 房 / 暖 房) <PWL>	dB	73 / 74		
製 品 質 量	kg	87		
共 通 事 項	冷 媒	kg	R32×3.9	
	冷 媒 配 管 長	m	30(追加チャージ時75)	
	高 低 差	m	30	
室 内 側 冷 媒 配 管 径 (液 / ガ ス)	mm	φ 9.52 / φ 15.88		
	mm	φ 9.52 / φ 15.88		
室 外 側 冷 媒 配 管 径 (液 / ガ ス)	mm	φ 9.52 / φ 15.88		
温 度 設 定 (リ モ コ ン)	冷房・ドライ19~30℃/暖房17~28℃			
使 用 温 度 範 囲	冷 房	室 内	乾球温度19~32℃/湿球温度15~23℃	
		室 外	乾球温度-5~52℃ / —	
	暖 房	室 内	乾球温度17~28℃ / —	
		室 外	乾球温度-20~21℃/湿球温度-20~15℃	
セ ッ ト 別 売 形 名	分配管	SDD-50SR8		
	—	—		
注 意 事 項				
1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS B8616:2015に準拠した値です。 延長配管7.5m(相当長)、高低差0m				
2. 冷房・暖房能力の()内は、能力変化の値を示します。				
3. 通年エネルギー消費効率(APF2015)はJIS B8616:2015に基づいた数値です。				
4. 運転音<PWL>はJIS B 8616:2015に基づいた値です。				
5. プロパンなどのガス機器、煙を発生する機器、殺虫剤などのスプレー類、塗料、薬剤を近くで使用しないでください。冷媒センサーが検知し、異常を表示するため、運転できない場合があります。				
6. 理・美容院において、ヘアスプレーなどに含まれるシロキサンにより、冷媒センサーが検知しなくなる可能性がありますので、定期的なメンテナンスが必要です。				
7. 本機種はR32冷媒機種のため、最小床面積30m²を下回るスペースへの設置はできません。				

機 外 配 線 要 領					
機 外 配 線	漏電遮断器	定 格 電 流	A	30	
	手元開閉器	定 格 感 度 電 流	A	mA 30	
		動 作 時 間	—	0.1S以内	
		開 閉 器 容 量	A	30	
	配線用遮断器	B種ヒューズ	B	A 30	
		定 格 電 流	A	30	
	ユ ニ ッ ト 電 源 線 太 さ	C	mm²	5.5	
	内 外 接 続 線 太 さ	50m 以下	D	mm	φ 1.6
		80m 以下	mm	φ 2.0	
	ア ー ス 線 太 さ	E	mm	φ 1.6	
室 内 ユ ニ ッ ト 電 源 (*内外別受電接続時)	電 源	単相・200V			
	漏電遮断器	定 格 電 流	A	15	
	手元開閉器	定 格 感 度 電 流	G	mA 30	
		動 作 時 間	—	0.1S以内	
		開 閉 器 容 量	A	15	
	配線用遮断器	B種ヒューズ	H	A 15	
		定 格 電 流	A	15	
	電 源 線 太 さ	I	mm²	2.0	
	内 外 接 続 線 太 さ	K	—	0.3mm²以上	
	ア ー ス 線 太 さ	J	mm	φ 1.6	
リ モ コ ン 線	—	—	—		


電 気 配 線 図

(1) 電 源 重 量 方 式

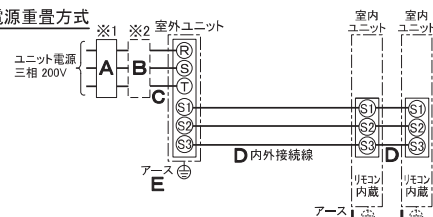


※室内外の渡り配線の総延長が80m以上となる場合は、電源重量方式での配線はできません。
必ず(2)内外別受電方式あるいは(3)室外ユニットより室内ユニットに電源を供給する方式にしてください。

(2) 内 外 別 受 電 方 式

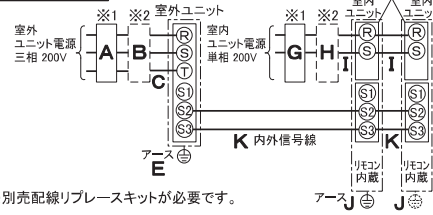

※別売配線リブレスキットが必要です。

(3) 室 外 ユ ニ ッ ト 以 上 室 内 ユ ニ ッ ト に 電 源 を 供 給 す る 方 式

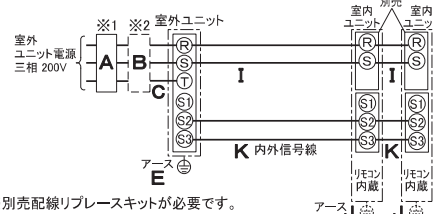

※別売配線リブレスキットが必要です。

(2)または(3)の場合、S1-S1間の渡り配線は絶対に行わないでください。

※1. 電 源 に は 必 ず 漏 電 遮 断 器 を 取 付 け て ください。

漏電遮断器は、インバーター回路用遮断器(三菱電機製NV-Oシリーズまたは、その同等品)を選定してください。

※2. 漏 電 遮 断 器 が 地 絡 保 護 専 用 の 場 合 に は 、 漏 電 遮 断 器 と 直 列 に 手 元 開 閉 器 (開閉器+B種ヒューズ)または、配線用遮断器が必要となります。

・電線太さは、20mまでの電圧降下を見込んで選定してありますので、20mを超える場合は、電圧降下を考慮して「内線規程」等に従い、お選びください。

・電力会社の地区により規制を受ける場合がありますので、事前に所轄の電力会社にお問い合わせください。


・本機種では室内ユニットに常時電源を供給してください。冷媒の漏れを検知できなくなります。




三菱電機株式会社
空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン仕様書
2015年省エネ法基準適合/グリーン購入法適合(APF基準)

床置形/同時ツイン同容量同タイプ

形 名	PSZX-ERMP140KV	<耐塩害仕様>は、室外ユニット形名末尾 -BS
作 成 日	2019-01-11	<耐塩害仕様>は、室外ユニット形名末尾 -BSG
図 番	PSZXERMP140KV-5	
副 番		
記 号		

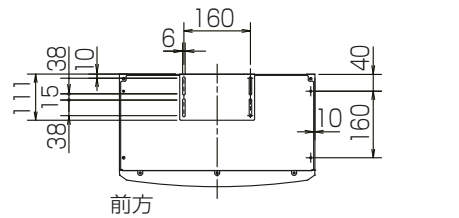

前方

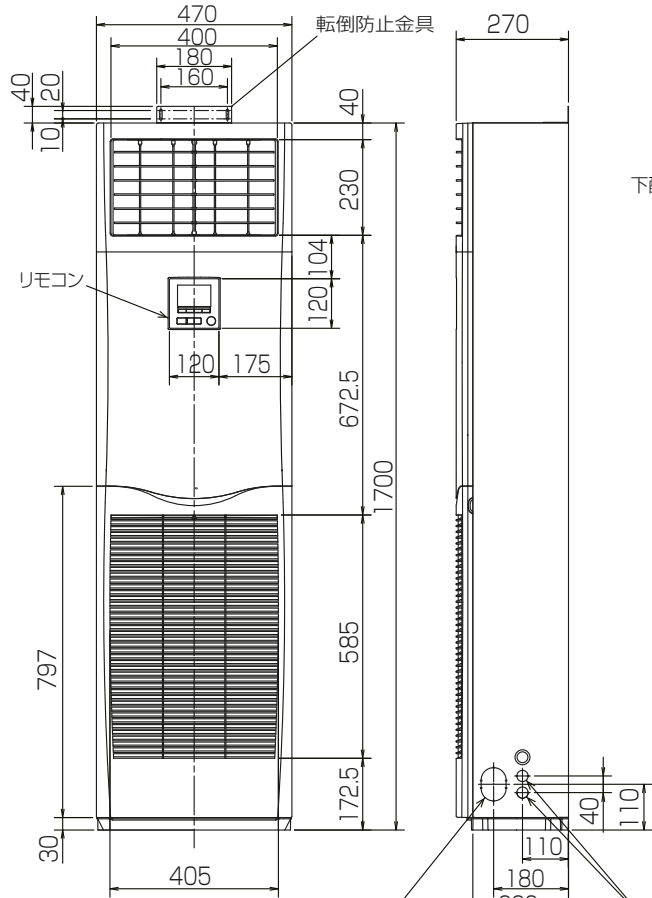


冷媒・ドレン配管用ノックアウト穴
80×60長穴(左側面にも同等穴有り)


電線用ノックアウト穴 φ27
(左側面にも同等穴有り)

冷媒・ドレン配管、電線用
ノックアウト穴 100×80長穴


4.アンカーボルトは、下記の範囲になるように
長さを調整してください。

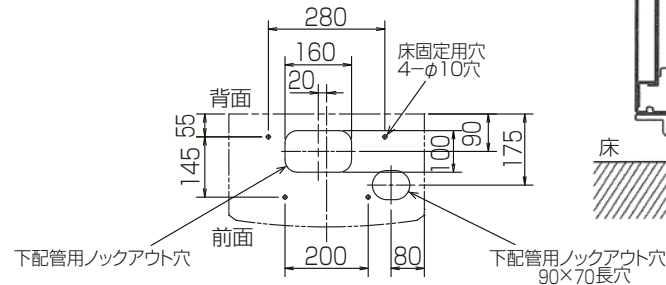



注1.ドレン配管はPVC管VP-20を使用してください。
2.ドレン配管接続部は現地工事に合わせ、加工
できるようにドレンソケット(VP-20接続用)が
付属品として有ります。
塩ビ系接着剤にて接着してご使用ください。

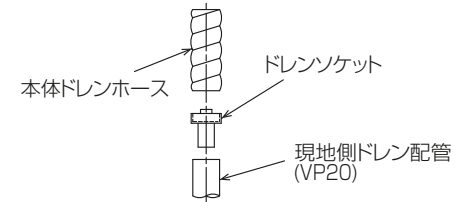

3.室内ユニット周囲必要空間

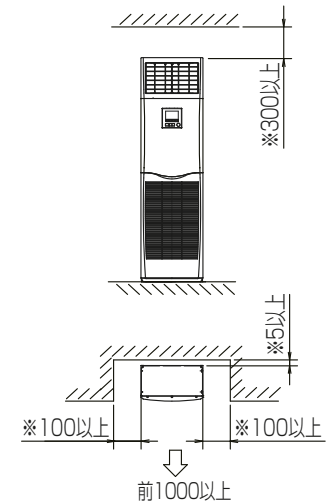

※印の寸法や床、壁などの材質について現地
消防署から特別な指示がある時は、その指示
にしたがってください。
・左右100以上、前1000以上は、エアフィルター、
送風機等のサービスに必要です。

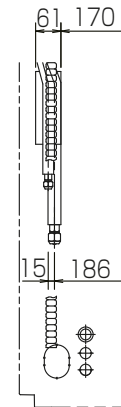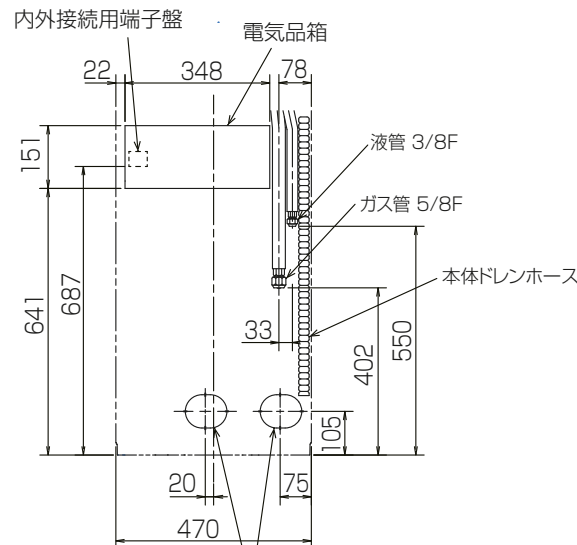

RG01V096

単位	スケール	作成日	形名	PS-RP71KA15		
mm	NTS	2018-12-25	パッケージエアコン室内ユニット外形図 (床置形)			
三菱電機株式会社		図番	GA-PSRP71KA15	副番	記号	

1 設置スペース(周囲必要空間)

下図は基本例を示します。
詳細につきましては工事マニュアル等の
技術資料を参照願います。




2 サービススペース

サービススペースは下図の
寸法が必要になります。



3 基礎ボルト

<基礎ボルト高さ>



M10の基礎ボルトでユニットの
据付足を4ヶ所ダブルナットで
強固に固定してください。
(基礎ボルト、座金、ナットは
現地手配です。)

4 配管・配線取入れ方向


配管、配線接続は、
前面、右側面、後面、下面の
4方向から取入れできます。




記号説明

- ①…冷媒ガス配管接続口(フレア接続)φ15.88(5/8F)
- ②…冷媒液配管接続口(フレア接続)φ9.52(3/8F)

※1…ストップバルブの接続先端寸法

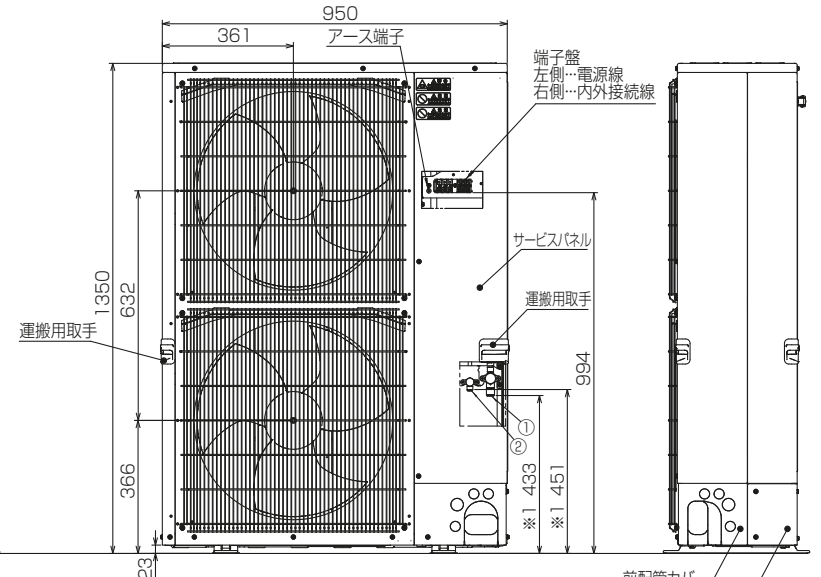

配管ロックアウト穴詳細

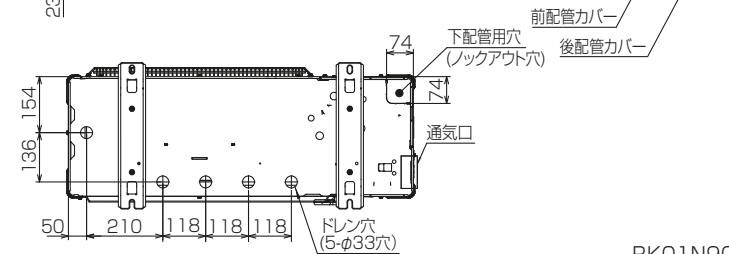

BK01N900-2

単位	スケール	作成日	形名	PUZ-ERMP140LA8(-BS,-BSG)		
mm	NTS	2018-11-30	パッケージエアコン室外ユニット外形図			
三菱電機株式会社			図番	GA-PUZERMP140LA8	副番	記号

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

品名

分配管

形名

SDD-50SR8

1.仕様

項目	内容	
本体	分配比	室外ユニット容量を50:50に2分配
	分配管本数	液管用・ガス管用 各1本
	パイプ材質	リン脱酸銅 C1220T-OL(JIS H3300)
付属品	パイプカバー	発泡スチロール成型品(液管・ガス管用 各1個)
	異径管	3種類 5本

※SDD-50SR5の代替として使用可能です。

2.外形図


液管用




ガス管用



異径管(付属品)



φA(内径)	φB(外径)	本数
6.35	9.52	2
12.7	15.88	2



φC(内径)	φD(外径)	本数
19.05	15.88	1

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

形名

SDD-50SR8

 三菱電機株式会社

第3角法
単位:mm

作成日
2014-1-27

仕様書番号
(形名コード)

SDD50SR8

副番

1/1