1 設置スペース(周囲必要空間)

下図は基本例を示します。
詳細につきましては工事マニュアル等の
技術資料を参照願います。

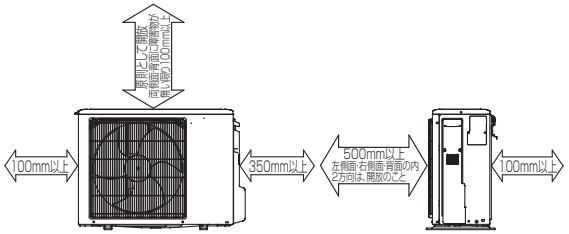

2 基礎ボルト

M10の基礎ボルトでユニットの据付足を
4ヶ所ダブルナットで強固に固定してください。
(基礎ボルト,座金,ナットは現地手配です。)

<基礎ボルト高さ>



3 配管･配線取入れ方向

配管、配線接続は、
背面側からのみ取入れできます。

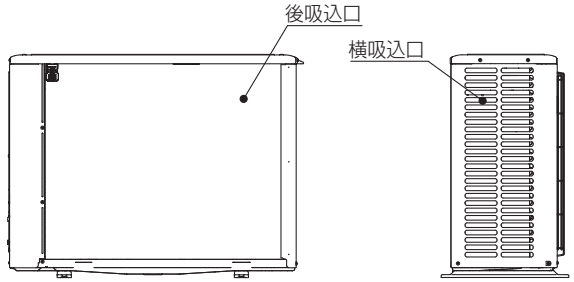

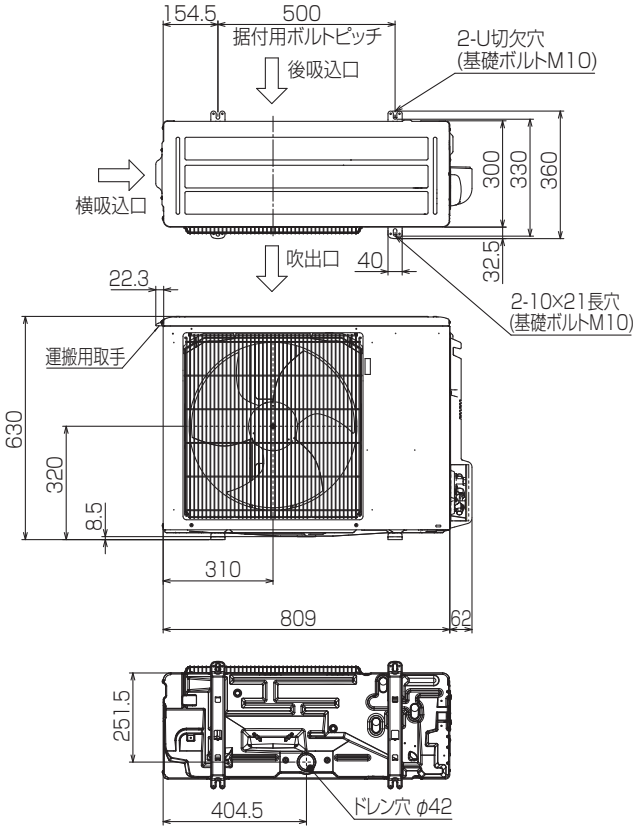

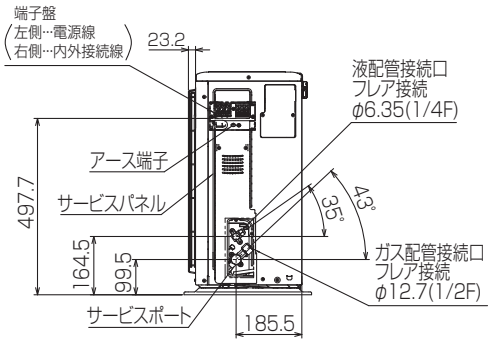

RK01B177

単位	スケール	作成日	形名	PU−CRMP50KA4			
mm	NTS	2017-2-17	パッケージエアコン室外ユニット外形図				
三菱電機株式会社			図番	GA-PUCRMP50KA4	副番		記号