



**1 設置スペース(周囲必要空間)**

下図は基本例を示します。  
詳細につきましては工事マニュアルなどの  
技術資料を参照願います。

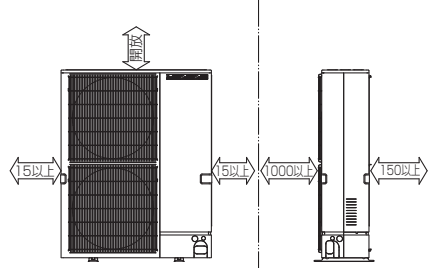


**2 サービススペース**

サービススペースは下図の  
寸法が必要になります。




**3 基礎ボルト**



M10の基礎ボルトで  
ユニットの据付足を  
4箇所ダブルナットで  
強固に固定してください。  
(基礎ボルト、座金、ナットは  
現地手配です。)

**4 配管・配線取入れ方向**



配管、配線接続は、  
前面、右側面、後面、下面の  
4方向から取入れできます。

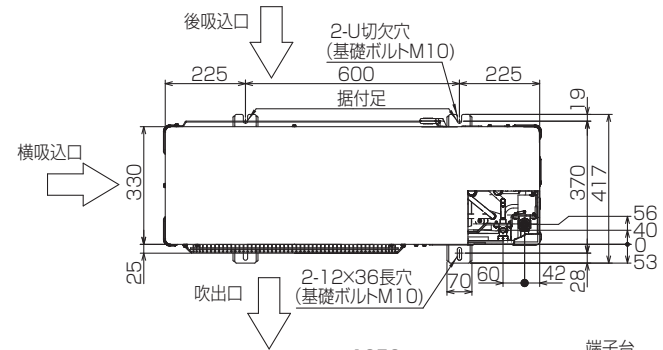



**記号説明**

- ① … 冷媒ガス配管接続口(付属ジョイント接続)φ25.4  
(現地口ウ付)
- ② … 冷媒液配管接続口(フレア接続)
- ※1 … バルブの接続先端寸法
- ※2 … (フレア部)φ19.05(3/4F)

| ②接続部        | A   |
|-------------|-----|
| φ9.52(3/8F) | 450 |

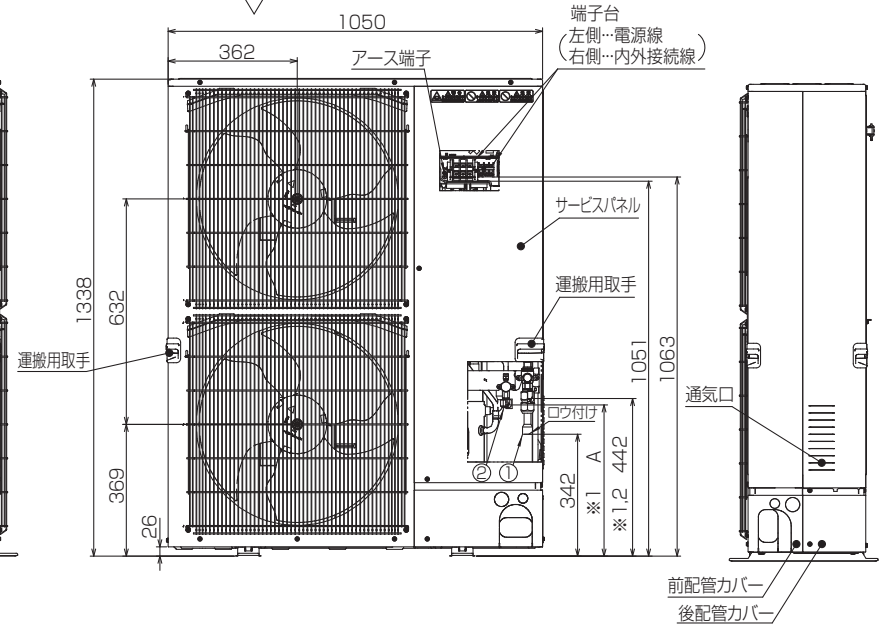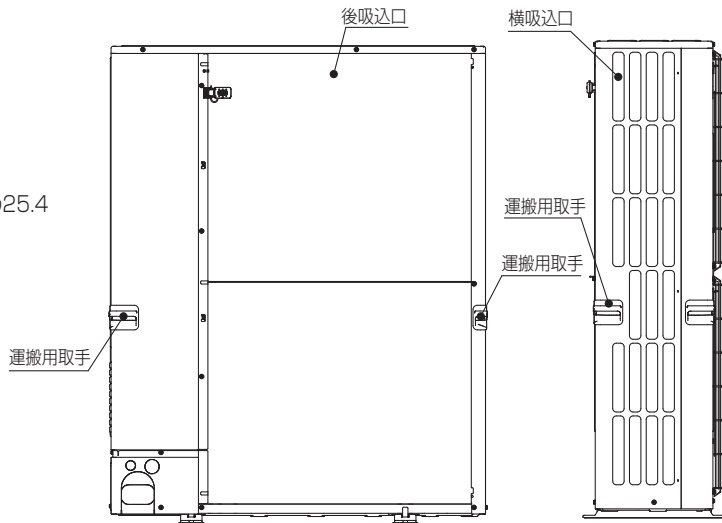

**配管ノックアウト穴詳細**

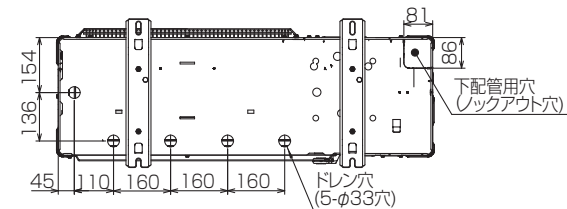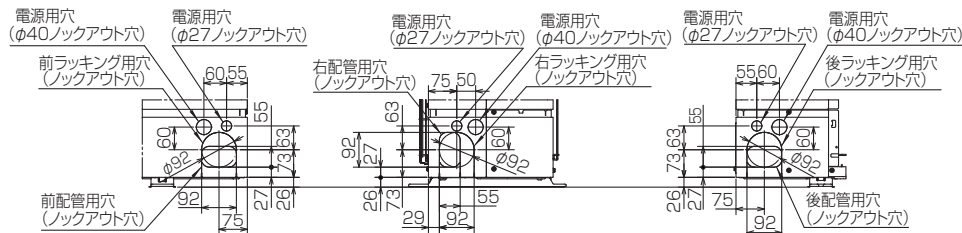

BK01V578-5

| 単位       | スケール | 作成日       | 形名                 | PUG-P8MKA2   |    |    |
|----------|------|-----------|--------------------|--------------|----|----|
| mm       | NTS  | 2020-12-1 | パッケージエアコン室外ユニット外形図 |              |    |    |
| 三菱電機株式会社 |      |           | 図番                 | GA-PUGP8MKA2 | 副番 | 記号 |