


空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン室外ユニット仕様書

形名	<標準仕様>	PUZ-ERMP140LA11-A	記号
	<耐塩害仕様>	PUZ-ERMP140LA11-ABS	
	<耐重塩害仕様>	PUZ-ERMP140LA11-ABSG	

定格電源		室外	三相 200V	
		周波数	50Hz	60Hz
冷房標準性能	冷房能力	kW	12.5(3.8~14.0)	12.5(3.8~14.0)
	定格消費電力	kW	4.07	4.07
	運転電流	A	12.59	12.59
	力率	%	93	93
暖房標準性能	暖房能力	kW	14.0(3.7~18.2)	14.0(3.7~18.2)
	定格消費電力	kW	3.93	3.93
	運転電流	A	12.22	12.22
	運転力率	%	93	93
暖房低温能力		kW	13.5	13.5
風量 50/60Hz	m ³ /min	88/88		
運転音<PWL>冷房/暖房		dB	73/74	
外装色 <マンセルNo.>		-	アイボリー<3Y 7.8/1.1>	
熱交換器形式		-	クロスフィン	
霜取方式		-	リバースサイクル	
圧縮機	形式	-	全密閉	
	始動方式	-	インバータ始動方式	
	圧縮機用電動機定格出力	kW	2.60	
	1日の冷凍能力	法定トン	0.280~2.980	
	容量制御	%	冷房16~100% 暖房11~100%	
送風機	形式×個数	-	プロペラファン×1	
	標準電動機出力	kW	0.200	
	標準機外静圧	Pa	0	
保護装置	圧力開閉器(高圧/低圧)	MPa	4.14/—	
	圧縮機保護	-	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路	
	送風機保護	-	過熱/過電流保護	
外形寸法(H×W×D)		mm	1018×950×330	
製品質量		kg	75	
冷媒配管	液配管	mm	φ9.52	
	ガス配管	mm	φ15.88	
冷媒	種類×封入量	kg	R32×3.6	
	制御方式	-	電子膨張弁	
冷凍機油		L	FW68S×1.10	
使用温度範囲	冷房	室内	乾球温度19~32℃/湿球温度15~23℃	
		室外	乾球温度-5~52℃/—	
	暖房	室内	乾球温度17~28℃/—	
		室外	乾球温度-20~21℃/湿球温度-20~15℃	
注意事項	1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS B8616:2015に準拠した値です。			
	2. 運転音<PWL>はJIS B 8616:2015に基づいた値です。			
	3. 電気特性は室内ユニット天吊形の組合せ結果から算出したもので、他の室内ユニットの組合せの場合は若干異なります。			
	4. フリーコンポマルチとしてご使用の場合、PL-ERP・EA9、PL-RP・GA3、PL-RP・LA17、PM-RP・FA17、PD-RP・GA17、PE-RP・DA17、PC-RP・KA(L)17、PK-RP・KA17形の室内ユニットを異タイプでも自由に組合せができます。			
	ただし、床置形は他のタイプとの組合せはできません。 また、室内ユニットは、同容量の組合せで同時ツイン71形/71形に限ります。			

パッケージエアコン 室外ユニット仕様書	形名	PUZ-ERMP140LA11-A(BS,BSG)		記号
 三菱電機株式会社	作成日	2021-12-01	図番	SY-PUZERMP140LA11A 副番

【本製品に関する注意事項】

〈対象製品〉

PUZ-ERMP40～63(S)KA11-A(BS,BSG)

PUZ-ERMP80(S)HA11-A(BS,BSG)

PUZ-ERMP112～160LA11-A(BS,BSG)

PUZ-ERMP224・280KA-A(BS,BSG)

本製品は、室外ユニットの基板上にディップスイッチがない仕様です。
以下機能はご使用できません。

機能	ディップスイッチ	出荷時	対応	リモコンでの対応	
				ワイヤード	ワイヤレス
冷媒アドレス設定※ ¹	SW1-3～6	OFF	1リモコングループ制御不可	－	－
試運転	SW4-1,2	OFF	設定不可	操作可	操作可
停電自動復帰	SW5-2	OFF (無効)	設定不可	設定可	設定可
冷専/冷暖切替	SW5-5	OFF (冷暖)	冷専への切替不可	－	－
低騒音化ボード※ ²	SW5-6	OFF	設定不可	－	－
停止時霜取り	SW6-1	OFF (有効)	無効への切替不可	－	－
デマンド/サイレント	SW7-1	OFF (サイレント)	デマンドの設定不可	※ ³	－
霜取り制御切替	SW7-6	OFF(標準)	北陸仕様の変更不可	設定可	設定可
既設配管 (異径) 使用※ ⁴	SW8-1	OFF	設定不可	－	－
既設配線使用 (内外別受電方式)	SW8-3	OFF	設定不可	－	－
アクティブフィルタ接続設定※ ²	SW9-2	OFF	設定不可	－	－

※¹ 1リモコングループ制御設定不可に伴い、パワーシェア、ローテーション運転、バックアップ運転、スマートデフロストはご使用できません。


※² ディップスイッチの設定不可に伴い、以下別売部品がご使用できません。
低騒音化ボード、高調波対策用アクティブフィルター

※³ MAスマートリモコンの省エネセレクトモードによる能力セーブは可能です。

※⁴ スリムエアコン総合カタログ、据付工事説明書の「既設配管接続について」を参照ください。
異径配管接続のSW設定が必要な異径配管サイズの対応ができません。


1 設置スペース(周囲必要空間)

下図は基本例を示します。
詳細につきましては工事マニュアルなどの
技術資料を参照願います。

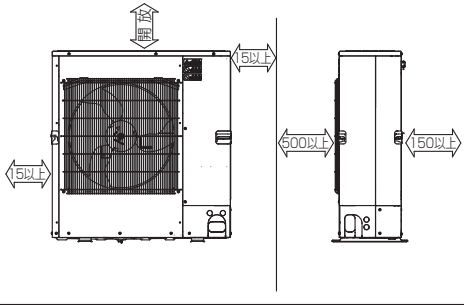

2 サービススペース

サービススペースは下図の
寸法が必要になります。




3 基礎ボルト

<基礎ボルト高さ> M10の基礎ボルトで
ユニットの据付足を
4箇所ダブルナットで
強固に固定してください。
(基礎ボルト、座金、ナットは
現地手配です。)


4 配管・配線取入れ方向

配管、配線接続は、
前面、右側面、後面、下面の
4方向から取入れできます。


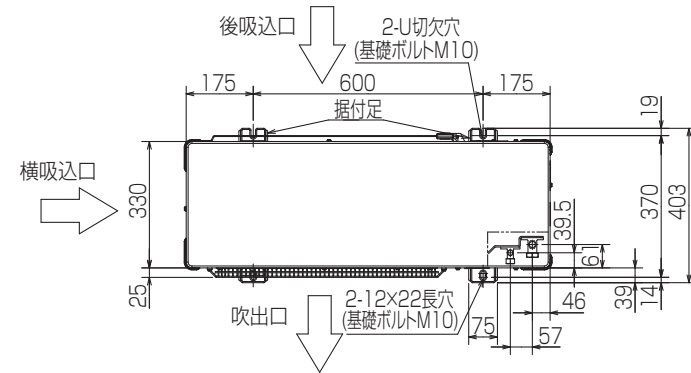


記号説明

- ①…冷媒ガス配管接続口(フレア接続)φ15.88(5/8F)
- ②…冷媒液配管接続口(フレア接続)φ9.52(3/8F)
- ※1…バルブの接続先端寸法

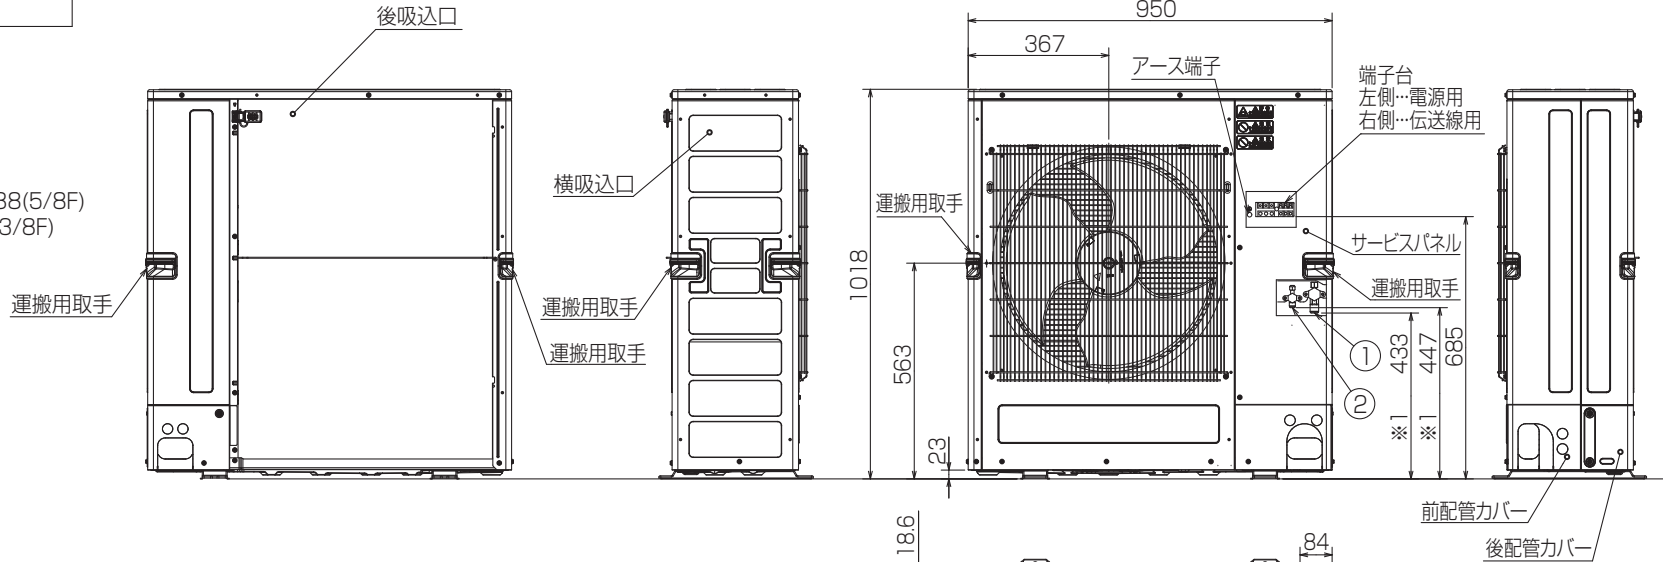

配管ノックアウト穴詳細

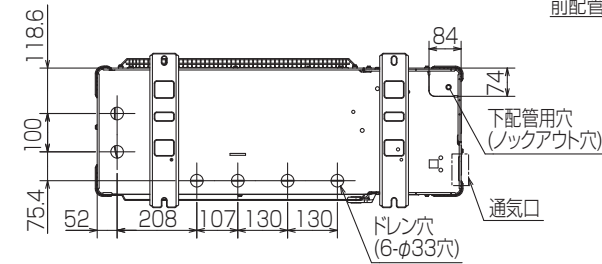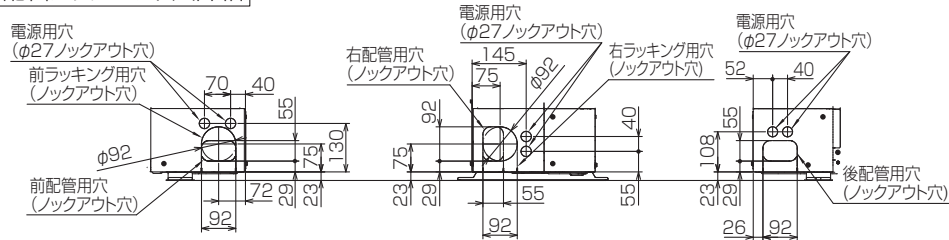

BK01V885-2

単位	スケール	作成日	形名	PUZ-ERMP140LA11-A(BS,BSG)		
mm	NTS	2021-12-3	パッケージエアコン室外ユニット外形図			
三菱電機株式会社			図番	GA-PUZERMP140LA11A	副番	記号