1 設置スペース(周囲必要空間)

下図は基本例を示します。
詳細につきましては工事マニュアル等の
技術資料を参照願います。

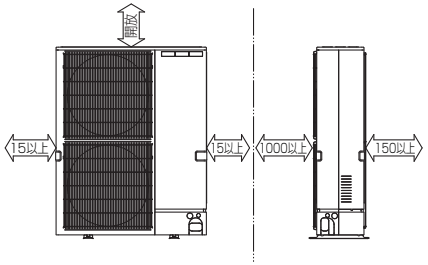

2 サービススペース

サービススペースは下図の
寸法が必要になります。



3 基礎ボルト



M10の基礎ボルトでユニットの据付足を
4ヶ所強固に固定してください。
(基礎ボルト,座金,ナットは現地手配です。)

4 配管・配線取入れ方向

配管、配線接続は、
前面、右側面、後面、下面の
4方向から取入れできます。

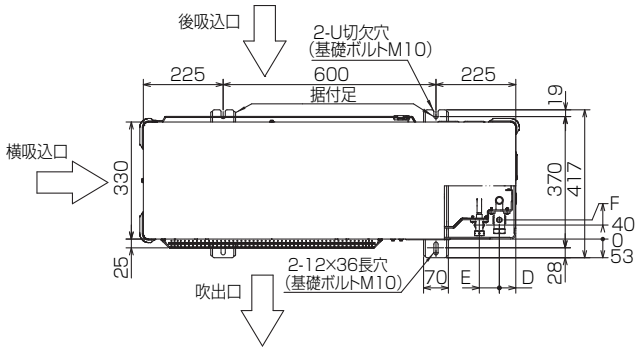

記号説明

①…冷媒ガス配管接続口(付属ジョイント取付)φ25.4(現地ロウ付)
②…冷媒液配管接続口(フレア接続)
※1…ストップバルブの接続先端寸法
※2…(フレア部)φ19.05(3/4F)

② 接続部	A
φ9.52(3/8F)	450

B	C	D	E	F
437	337	46	56	54

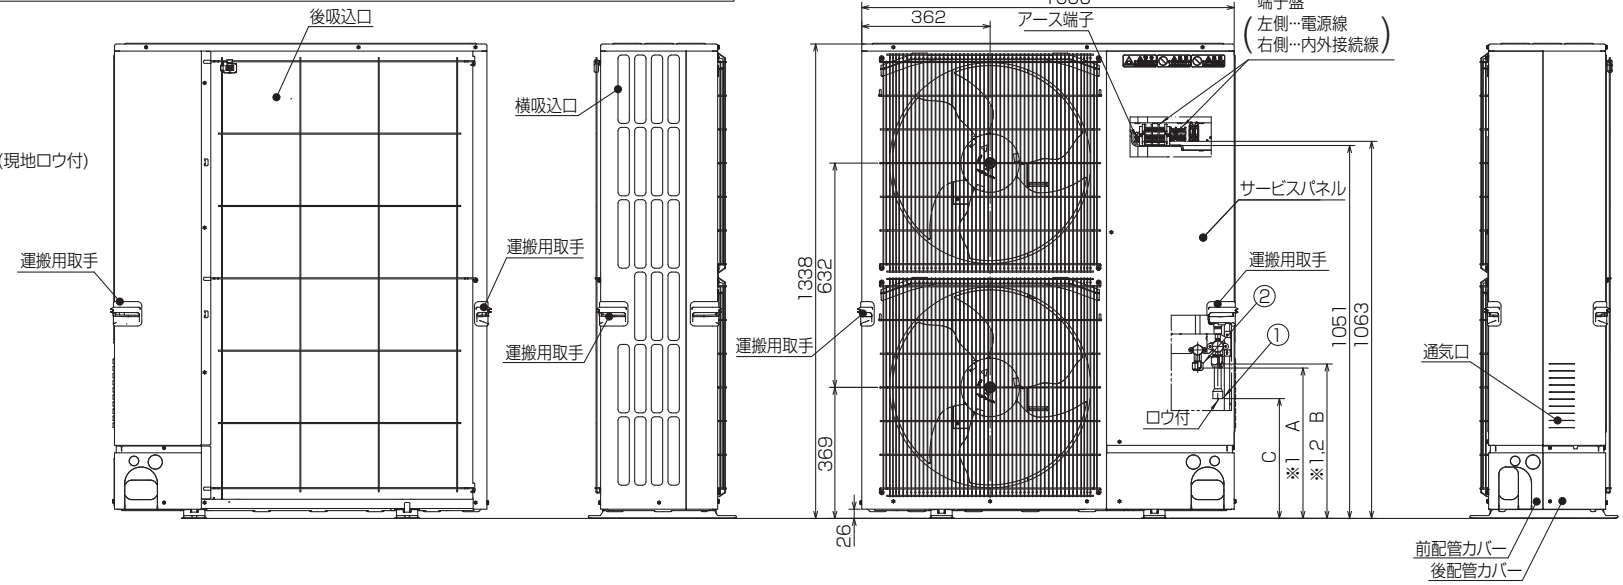

配管ノックアウト穴詳細

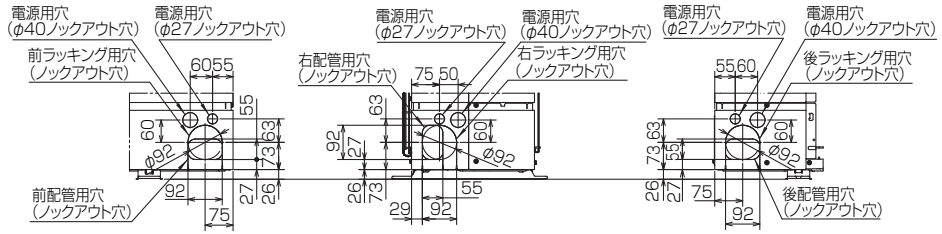

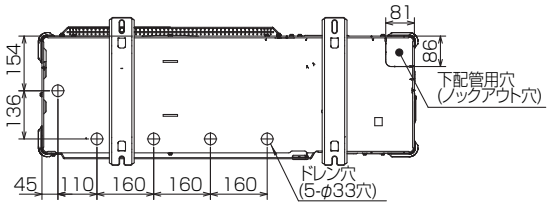

BK01J793-3

<ヤモリ対策仕様>
室外基板を絶縁シートで保護

単位	スケール	作成日	形名	PUZ−ERP224KA6−YG			
mm	NTS	2012-12-25	パッケージエアコン室外ユニット外形図				
三菱電機株式会社			図番	GA-PUZERP224KA6-YG	副番		記号