1 設置スペース(周囲必要空間)

下図は基本例を示します。
詳細につきましては工事マニュアル等の
技術資料を参照願います。

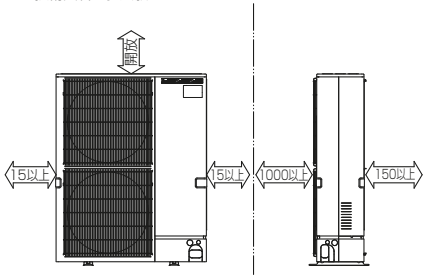

2 サービススペース

サービススペースは下図の
寸法が必要になります。



3 基礎ボルト



M10の基礎ボルトで
ユニットの据付足を
4ヶ所ダブルナットで
強固に固定してください。
(基礎ボルト,座金,ナットは
現地手配です。)

4 配管・配線取入れ方向

配管、配線接続は、
前面、右側面、後面、下面の
4方向から取入れできます。

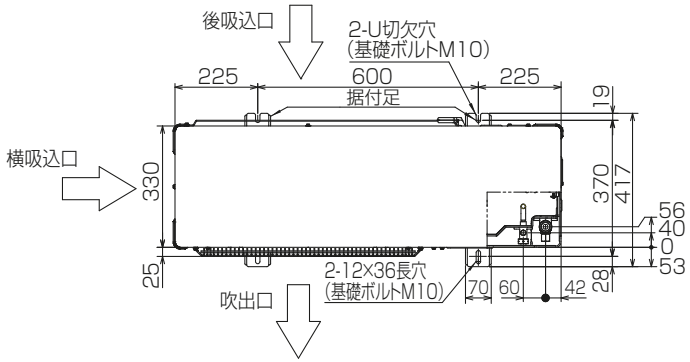

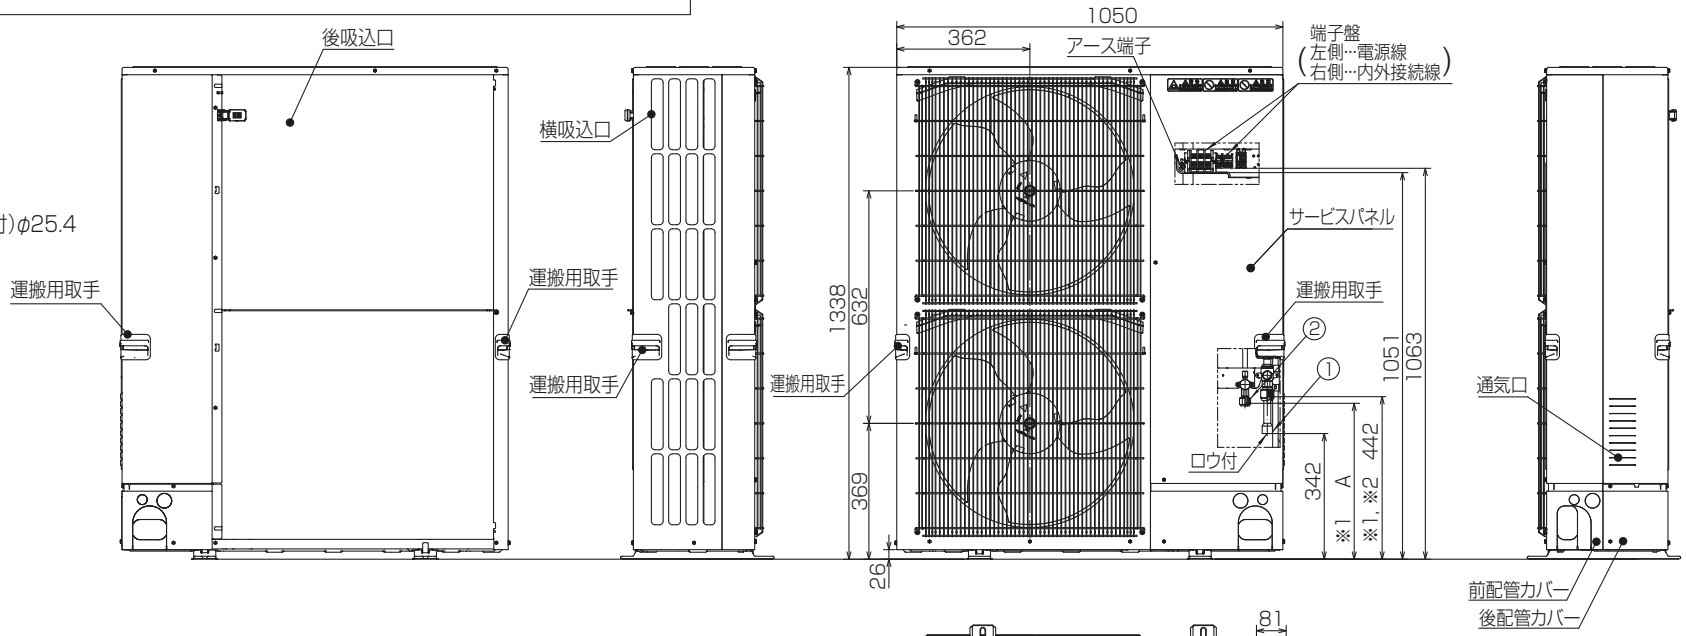

記号説明

① … 冷媒ガス配管接続口(付属ジョイント取付)φ25.4
(現地ロウ付)
② … 冷媒液配管接続口(フレア接続)
※1 … ストップバルブの接続先端寸法
※2 … (フレア部)φ19.05(3/4F)

②接続部	A
φ12.7(1/2F)	424

配管ノックアウト穴詳細

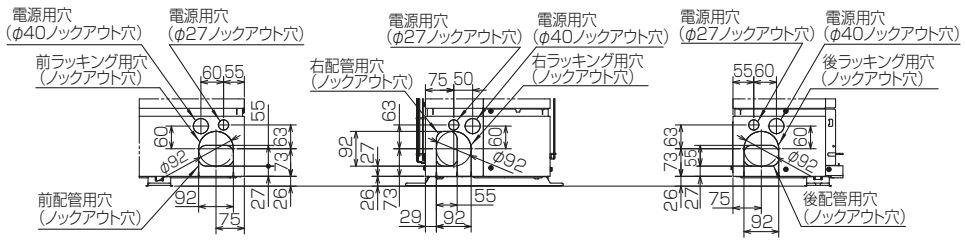

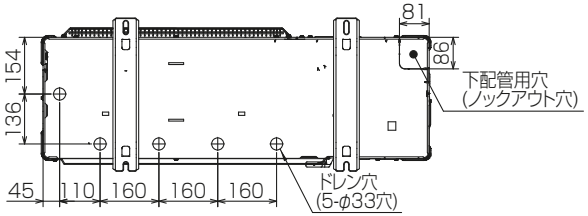

RK01J417

単位	スケール	作成日	形名	PUZ−ERP280KAPF2(−BS,−BSG)			
mm	NTS	2018-11-30	パッケージエアコン室外ユニット外形図				
三菱電機株式会社			図番	GA-PUZERP280KAPF2	副番		記号