1 設置スペース(周囲必要空間)

下図は基本例を示します。
詳細につきましては工事マニュアル等の
技術資料を参照願います。

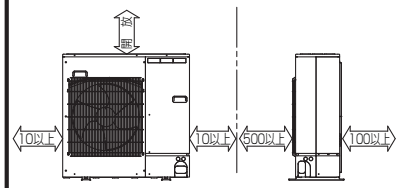

2 サービススペース

サービススペースは下図の
寸法が必要になります。



3 基礎ボルト

<基礎ボルト高さ>



M10の基礎ボルトでユニットの
据付足を4ヶ所強固に固定してください。
(基礎ボルト,座金,ナットは現地手配です。)

4 配管･配線取入れ方向

配管、配線接続は、
前面、右側面、後面、下面の
4方向から取入れできます。

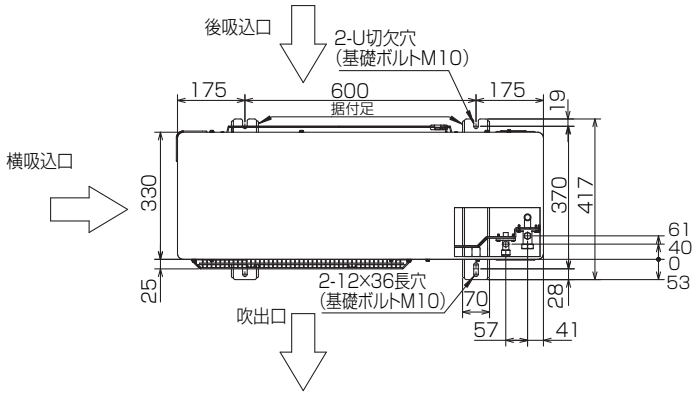

記号説明

①…冷媒ガス配管接続口(フレア接続)φ15.88(5/8F)
②…冷媒液配管接続口(フレア接続)φ9.52(3/8F)
※1…ストップバルブの接続先端寸法

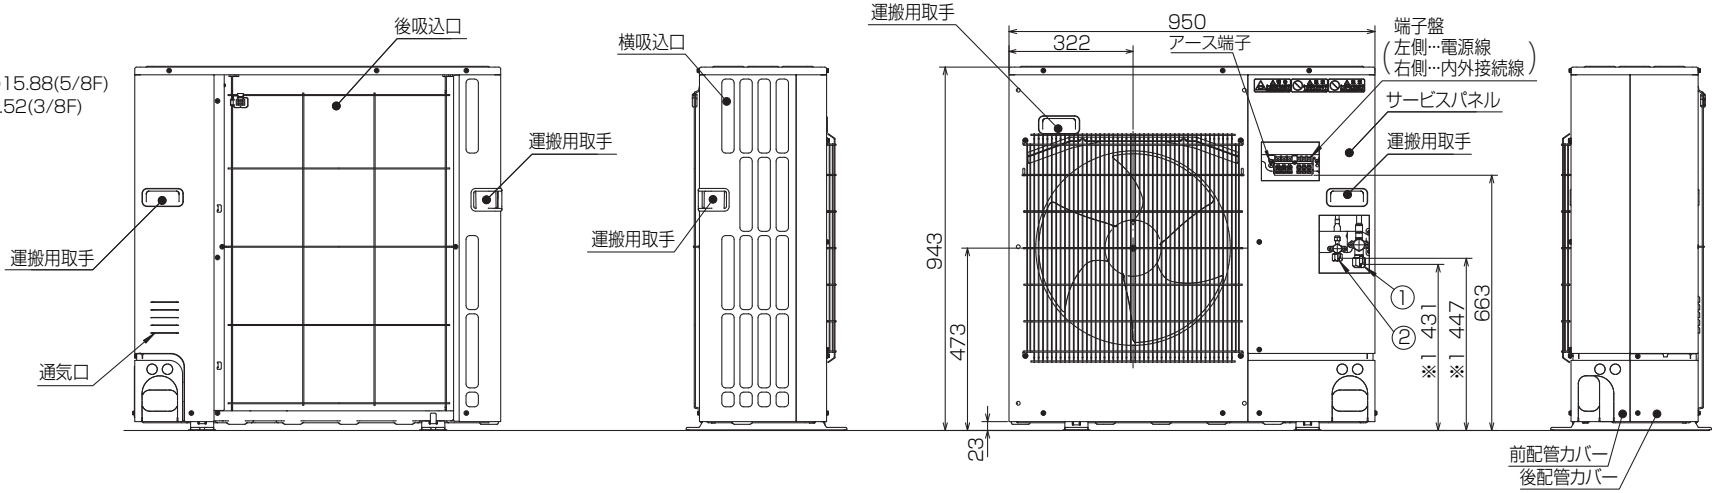

配管ノックアウト穴詳細

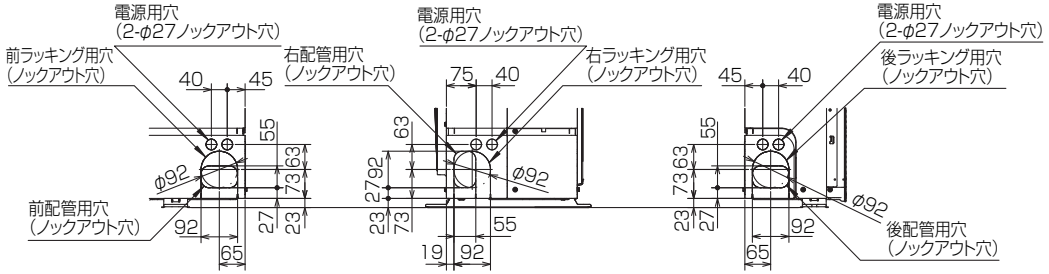

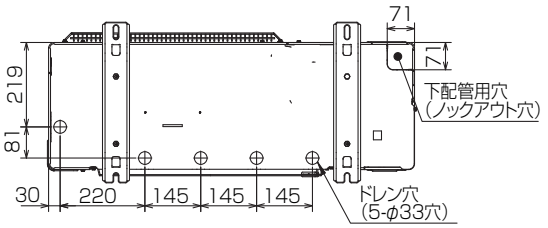

<ヤモリ対策仕様>
室外基板を絶縁シートで保護

BK01J793-1

単位	スケール	作成日	形名	PUZ−ERP80SHA12−YG			
mm	NTS	2012-12-25	パッケージエアコン室外ユニット外形図				
三菱電機株式会社			図番	GA-PUZERP80SHA12-YG	副番		記号