1 設置スペース(周囲必要空間)

下図は基本例を示します。
詳細につきましては工事マニュアル等の
技術資料を参照願います。

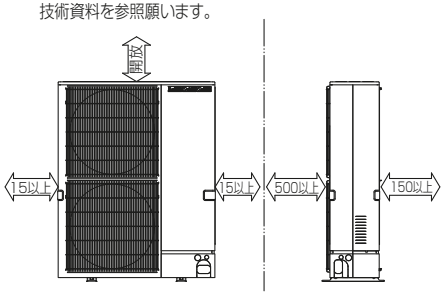

2 サービススペース

サービススペースは下図の
寸法が必要になります。



3 基礎ボルト



M10の基礎ボルトでユニットの
据付足を4ヶ所ダブルナットで強固に
固定してください。
(基礎ボルト,座金,ナットは現地手配です。)

4 配管・配線取入れ方向

配管、配線接続は、
前面、右側面、後面、下面の
4方向から取入れできます。

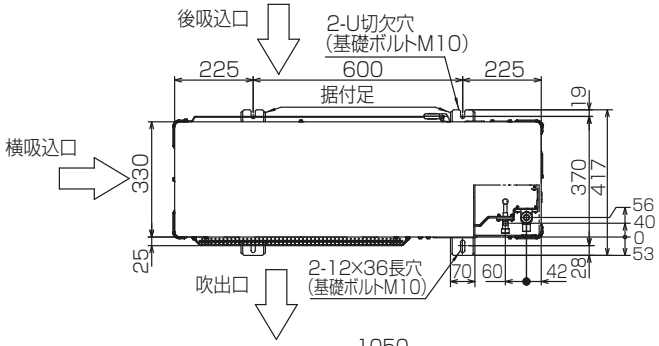

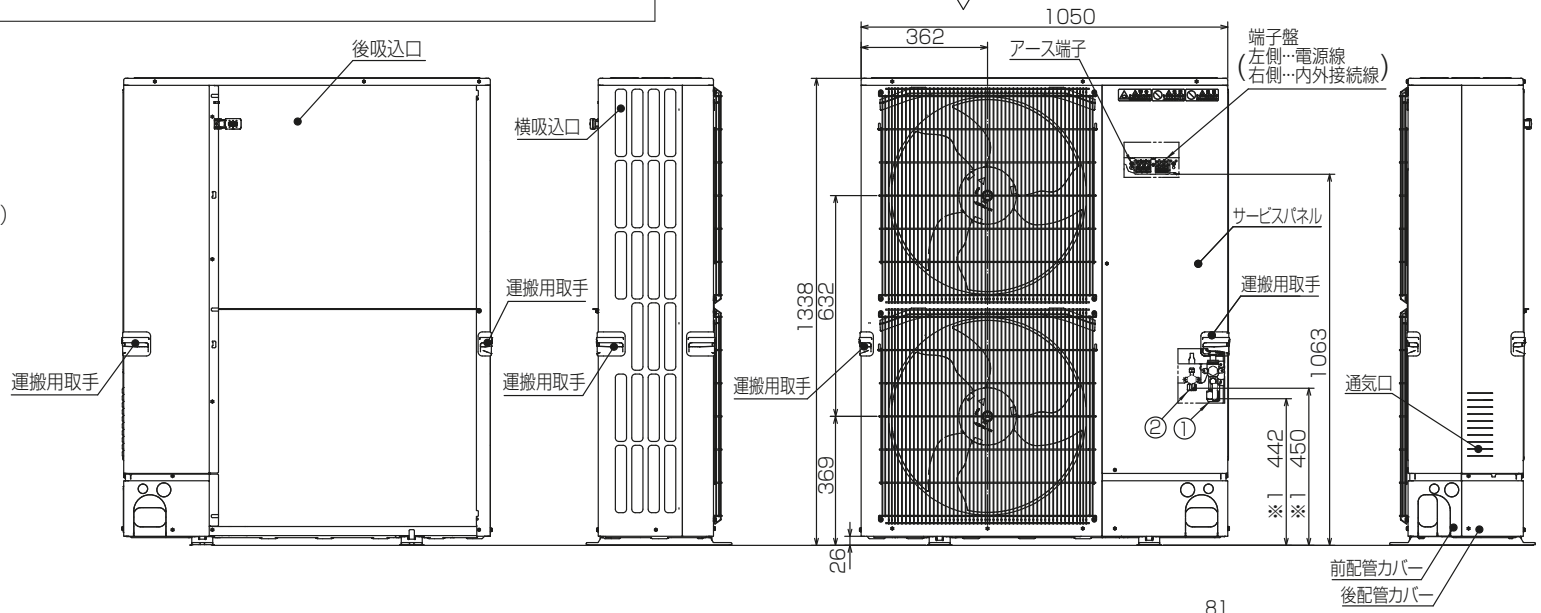

記号説明

① … 冷媒ガス配管接続口(フレア接続)φ15.88(5/8F)
② … 冷媒液配管接続口(フレア接続)φ9.52(3/8F)
※1 … バルブの接続先端寸法

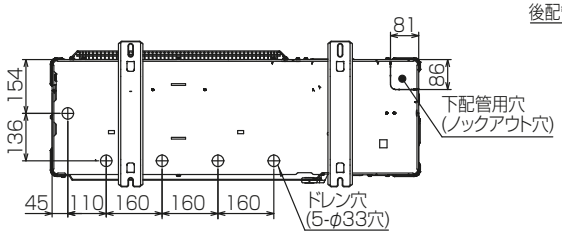

配管ノックアウト穴詳細

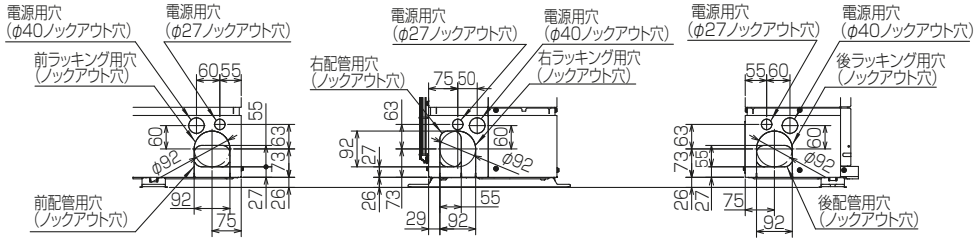

BK01V578-4

単位	スケール	作成日	形名	PUZ−HRMP140KA4(−BS,−BSG,−BH)		
mm	NTS	2020-1-21	パッケージエアコン室外ユニット外形図			
三菱電機株式会社			図番	GA-PUZHRMP140KA4	副番	記号