


### 1 設置スペース(周囲必要空間)


下図は基本例を示します。  
詳細につきましては工事マニュアル等の  
技術資料を参照願います。

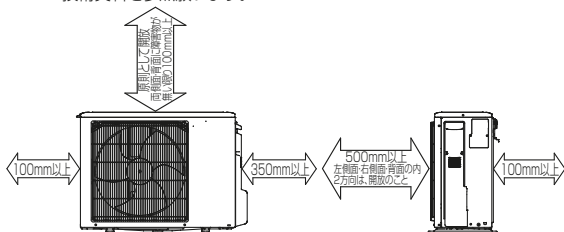

### 2 基礎ボルト


M10の基礎ボルトでユニットの据付足を  
4ヶ所ダブルナットで強固に固定してください。  
(基礎ボルト、座金、ナットは現地手配です。)

<基礎ボルト高さ>



### 3 配管・配線取入れ方向

配管、配線接続は、  
背面側からのみ取入れできます。

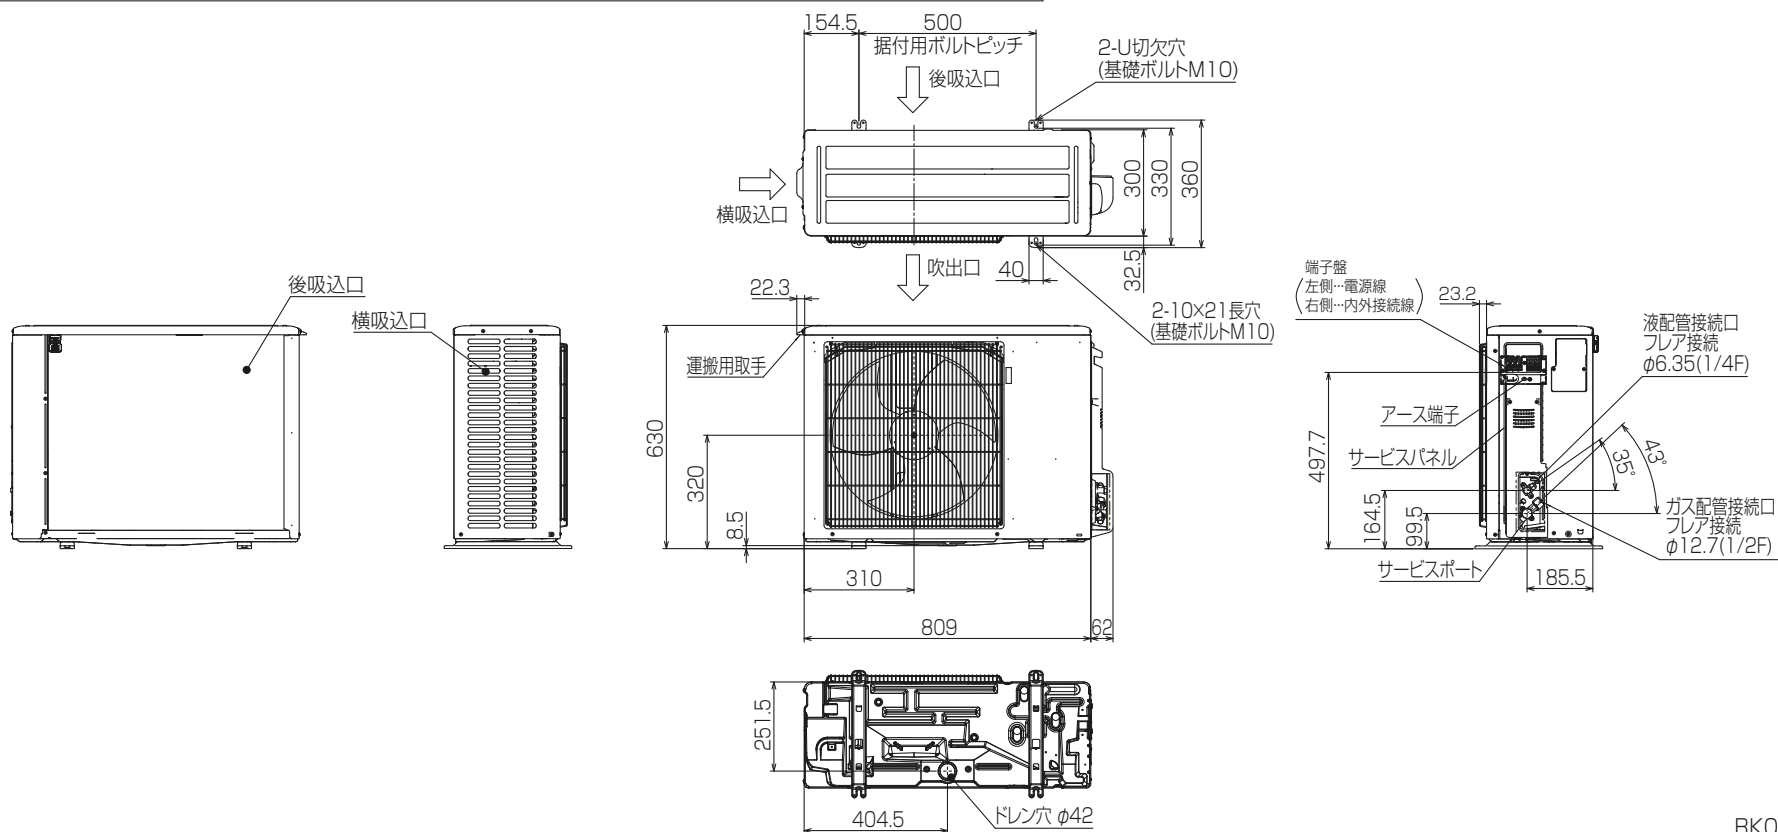

RK01B177

単位	スケール	作成日	形名	PUZ-ZRMP40SKA6(-BS,-BSG)		
mm	NTS	2018-1-19	パッケージエアコン室外ユニット外形図			
三菱電機株式会社			図番	GA-PUZZRMP40SKA6	副番	記号