


### 1 設置スペース(周囲必要空間)


下図は基本例を示します。  
詳細につきましては工事マニュアルなどの  
技術資料を参照願います。

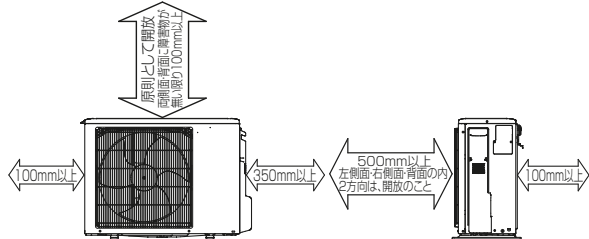

### 2 基礎ボルト


M10の基礎ボルトでユニットの据付足を  
4箇所ナットで強固に固定してください。  
(基礎ボルト,座金,ナットは現地手配です。)

<基礎ボルト高さ>



### 3 配管・配線取入れ方向

配管、配線接続は、  
背面側からのみ取入れできます。

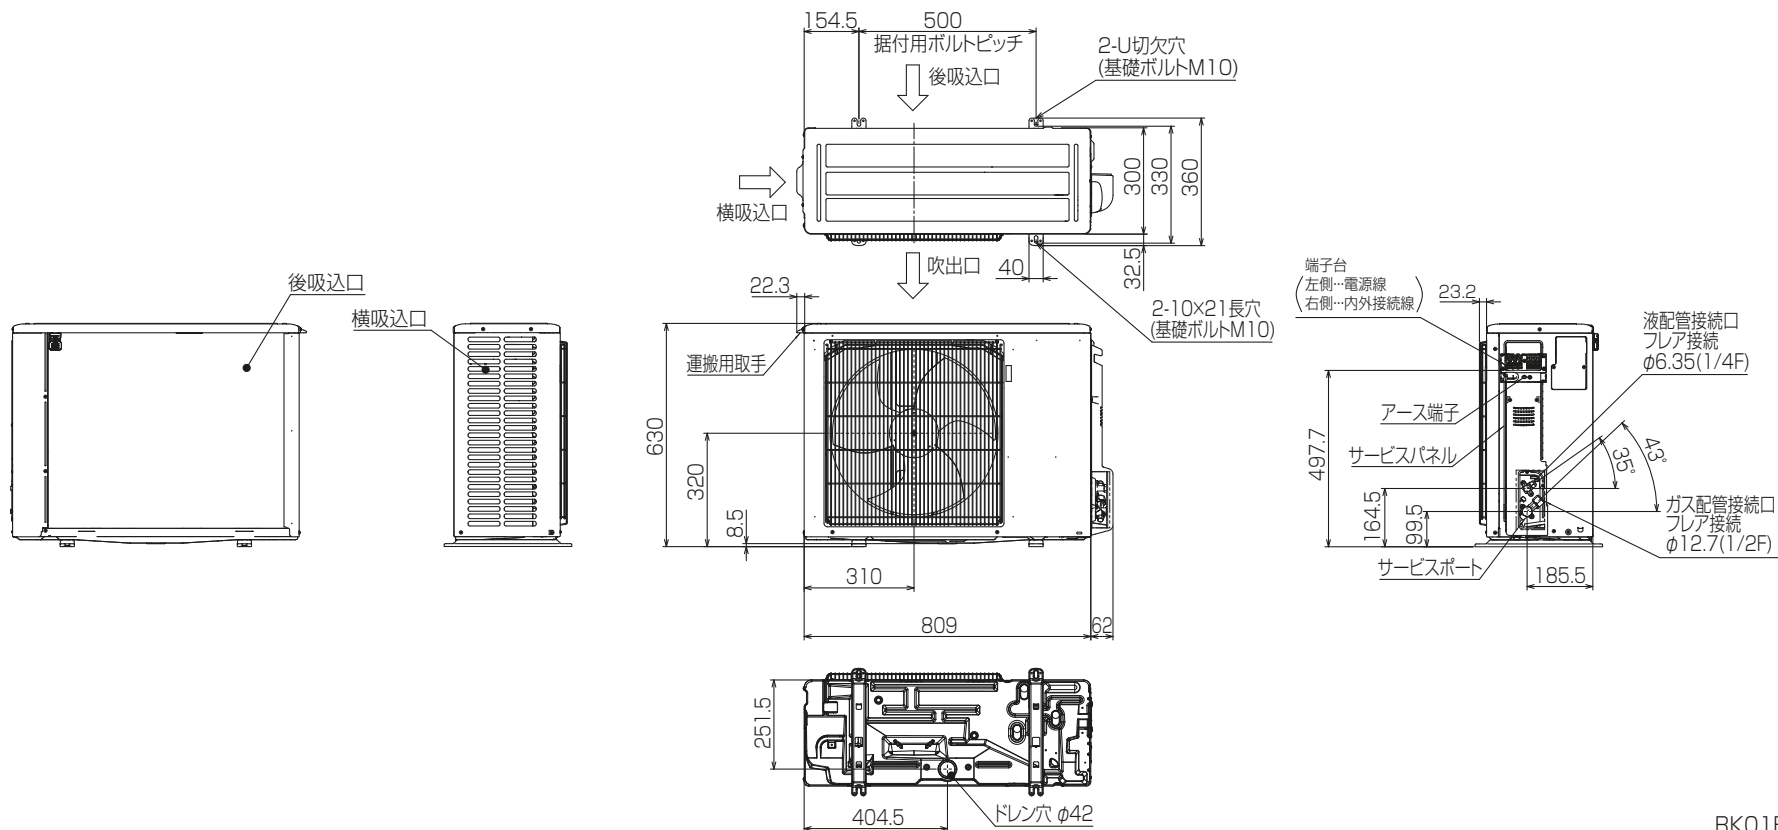

RK01B177-2

単位	スケール	作成日	形名	PUZ-ZRMP45SKA11(-BS,-BSG)		
mm	NTS	2020-12-1	パッケージエアコン室外ユニット外形図			
三菱電機株式会社			図番	GA-PUZZRMP45SKA11	副番	記号