



1 設置スペース(周囲必要空間)

下図は基本例を示します。
詳細につきましては工事マニュアルなどの
技術資料を参照願います。

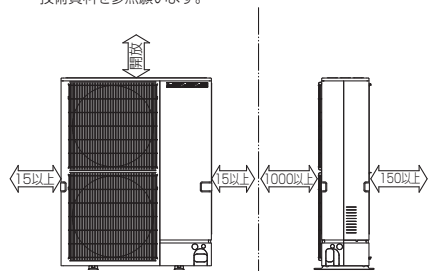


2 サービススペース

サービススペースは下図の
寸法が必要になります。




3 基礎ボルト



＜基礎ボルト高さ＞
M10の基礎ボルトで
ユニットの据付足を
4箇所ダブルナットで
強固に固定してください。
(基礎ボルト、座金、ナットは
現地手配です。)

4 配管・配線取入れ方向



配管、配線接続は、
前面、右側面、後面、下面の
4方向から取入れできます。

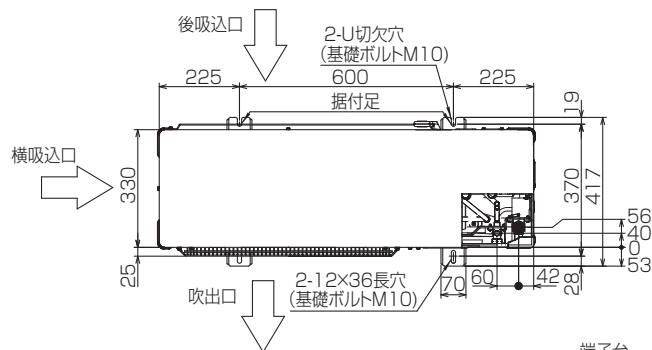



記号説明

- ① … 冷媒ガス配管接続口(付属ジョイント接続)φ25.4
(現地口ウ付)
- ② … 冷媒液配管接続口(フレア接続)
- ※1 … バルブの接続先端寸法
- ※2 … (フレア部)φ19.05(3/4F)

②接続部	A
φ12.7(1/2F)	424

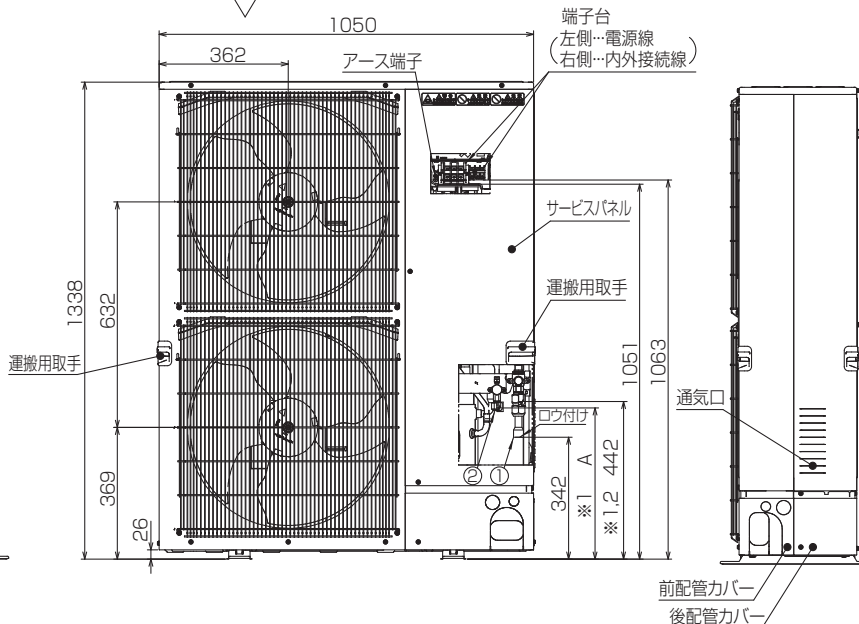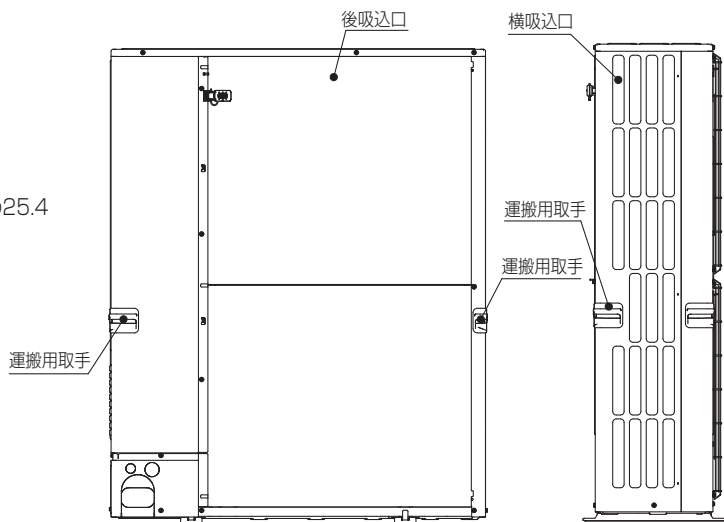

配管ノックアウト穴詳細

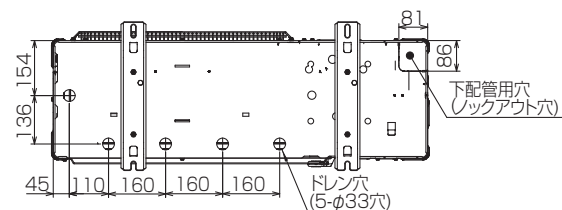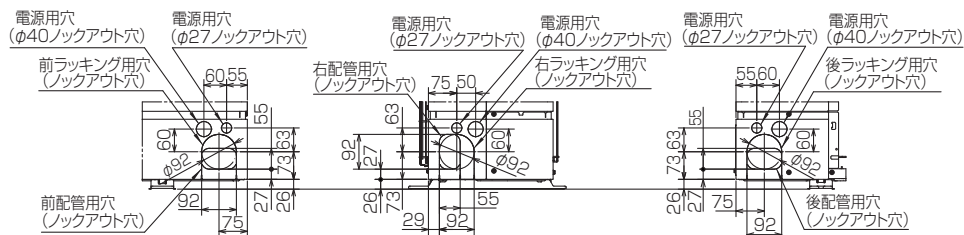

BK01V578-5

単位	スケール	作成日	形名	PUZG-P10MKA2
mm	NTS	2020-12-1	パッケージエアコン室外ユニット外形図	
三菱電機株式会社			図番	GA-PUZGP10MKA2
			副番	
			記号	