



**1 設置スペース(周囲必要空間)**

下図は基本例を示します。  
詳細につきましては工事マニュアル等の  
技術資料を参照願います。

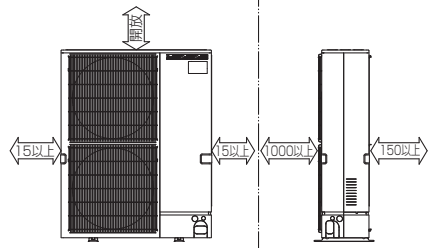


**2 サービススペース**

サービススペースは下図の  
寸法が必要になります。




**3 基礎ボルト**



＜基礎ボルト高さ＞  
M10の基礎ボルトで  
ユニットの据付足を  
4ヶ所ダブルナットで  
強固に固定してください。  
(基礎ボルト、座金、ナットは  
現地手配です。)

**4 配管・配線取入れ方向**

配管、配線接続は、  
前面、右側面、後面、下面の  
4方向から取入れできます。

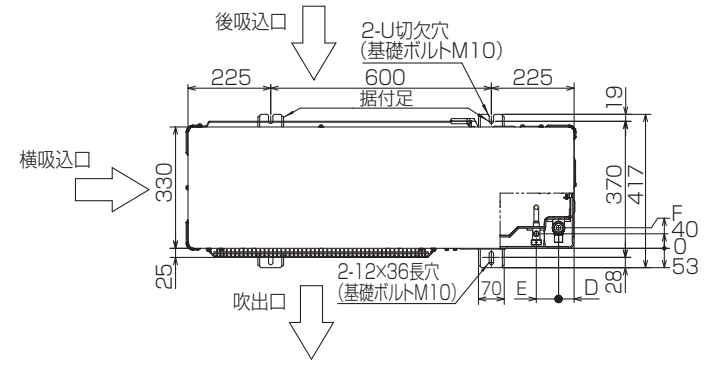


**記号説明**



- ① … 冷媒ガス配管接続口(付属ジョイント取付)φ25.4  
(現地口ウ付)
- ② … 冷媒液配管接続口(フレア接続)
- ※1 … ストップバルブの接続先端寸法
- ※2 … (フレア部)φ19.05(3/4F)

②接続部	A
φ12.7(1/2F)	424

B	C	D	E	F
442	342	42	60	56

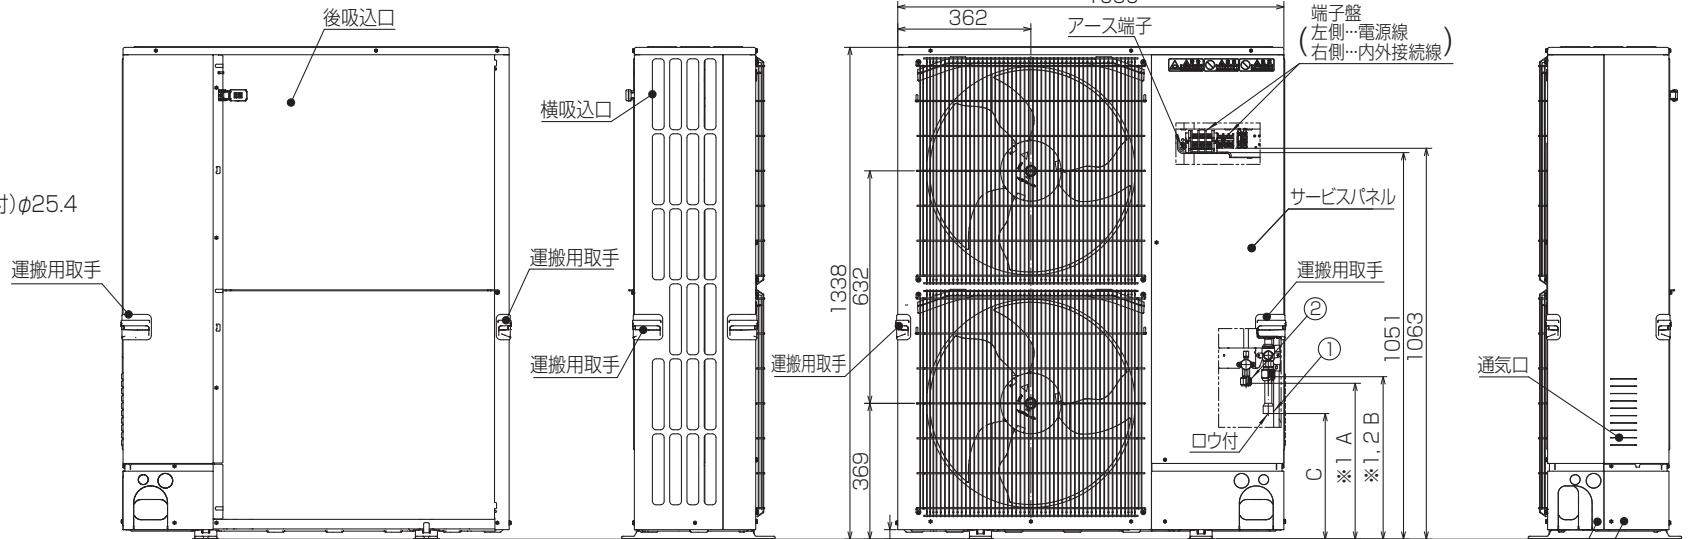

**配管ノックアウト穴詳細**

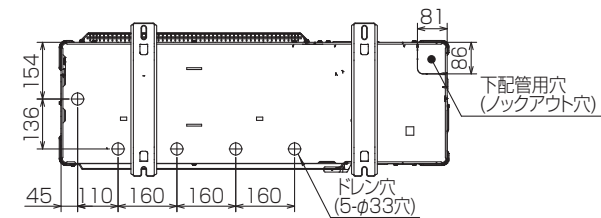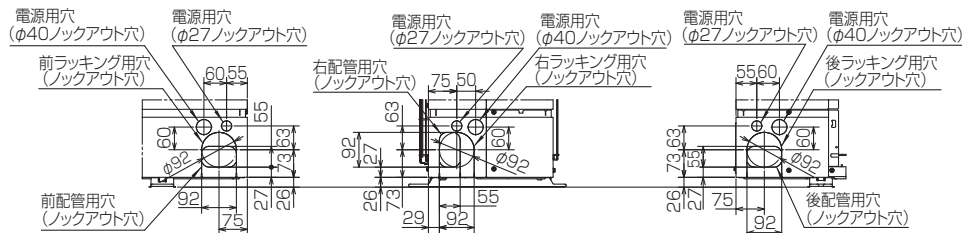

BK01V578-2

単位	スケール	作成日	形名	PUZG-P10MKA		
mm	NTS	2018-6-15	パッケージエアコン室外ユニット外形図			
三菱電機株式会社		図番	GA-PUZGP10MKA	副番	記号	