



**1 設置スペース(周囲必要空間)**

下図は基本例を示します。  
詳細につきましては工事マニュアル等の  
技術資料を参照願います。

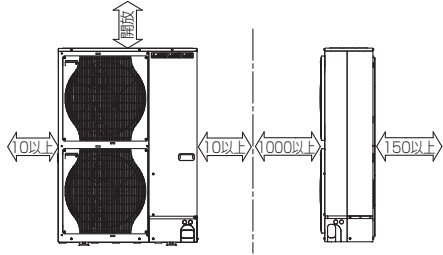


**2 サービススペース**

サービススペースは下図の  
寸法が必要になります。




**3 基礎ボルト**

M10の基礎ボルトでユニットの据付足を  
4ヶ所強固に固定してください。  
(基礎ボルト、座金、ナットは現地手配です。)



**4 配管・配線取入れ方向**


配管、配線接続は、  
前面、右側面、後面、下面の  
4方向から取入れできます。

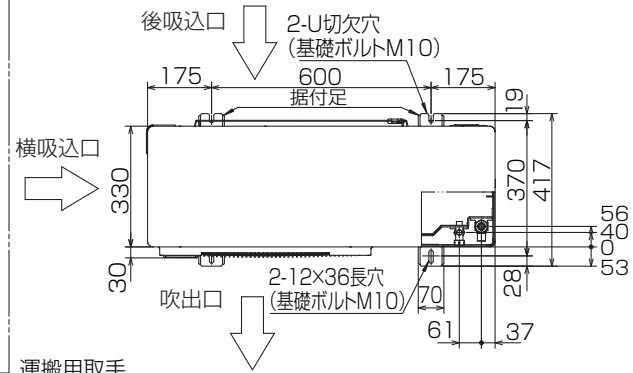



**記号説明**

- ①…冷媒ガス配管接続口(フレア接続)φ19.05(3/4F)
- ②…冷媒液配管接続口 (フレア接続)
- ※1…ストップバルブの接続先端寸法を示します。
- ※2…φ25.4(現地口ウ付部)

②接続部	A
φ9.52(3/8F)	447

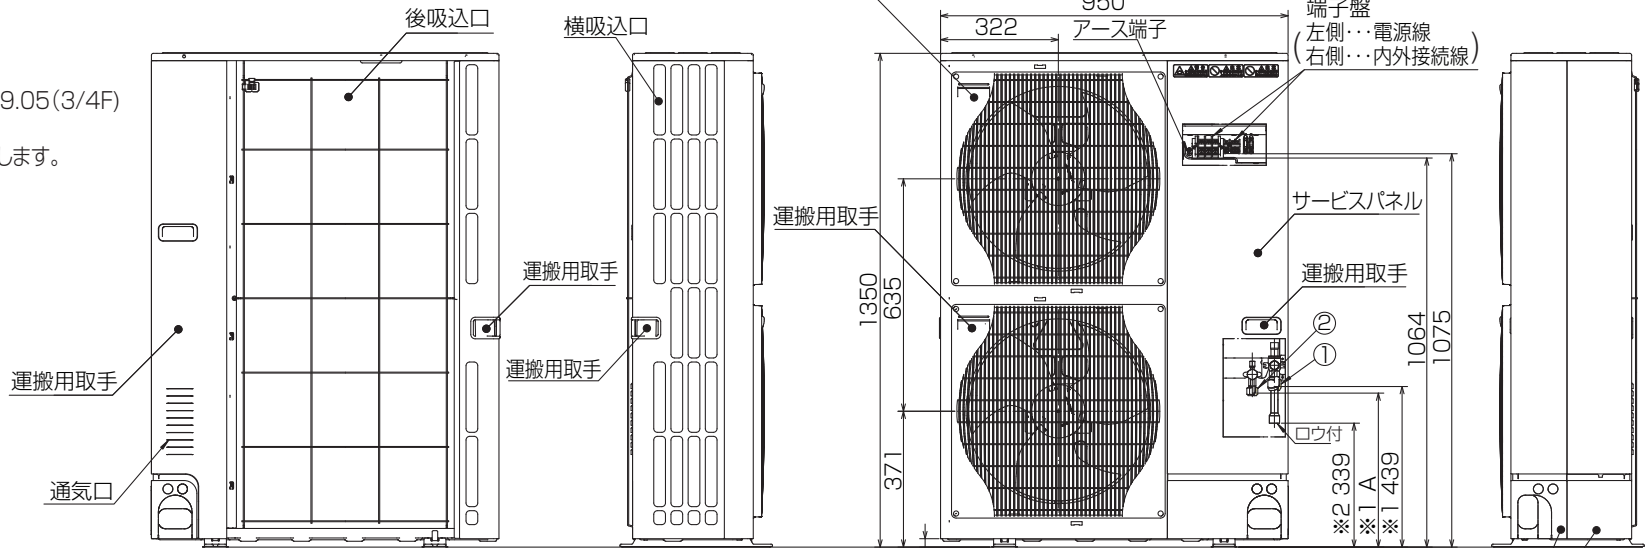

**配管ノックアウト穴詳細**

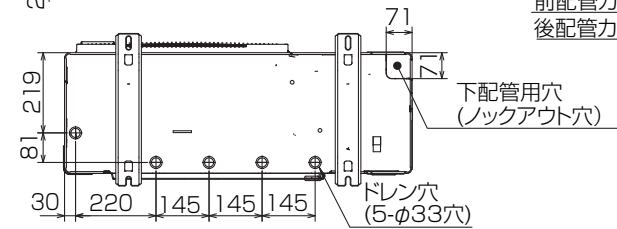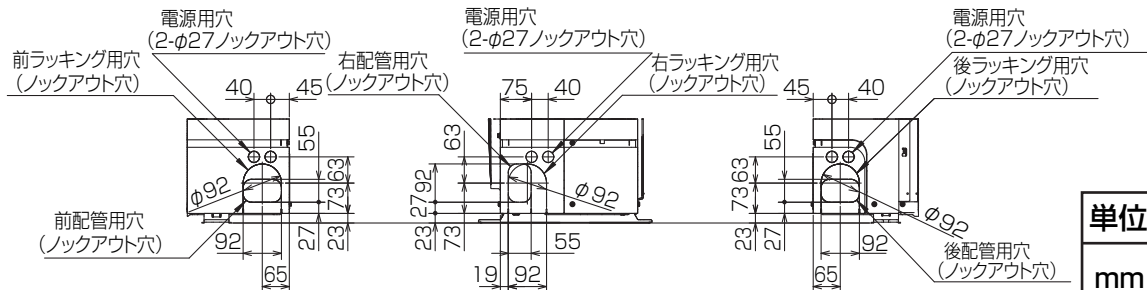

BK01B573-4

単位	スケール	作成日	形名	PUZG-P8MHA12		
mm	NTS	2013-2-6	パッケージエアコン室外ユニット外形図			
三菱電機株式会社		図番	GA-PUZGP8MHA12	副番	記号	