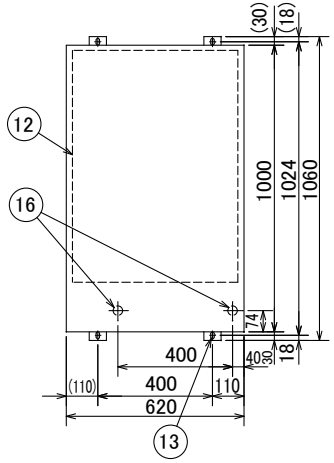

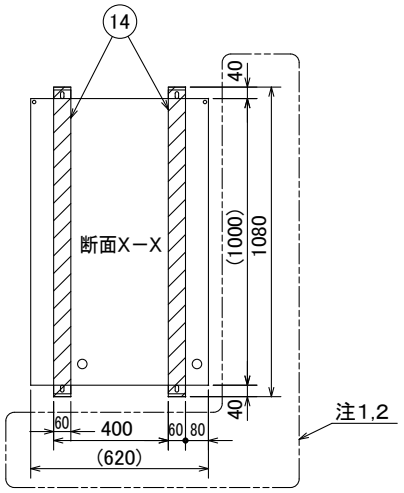

①室外機側冷媒配管〈ガス〉……φ15.88〈フレア〉
②室外機側冷媒配管〈液〉……φ9.52〈フレア〉
③室内機側冷媒配管〈ガス〉……φ15.88〈フレア〉
④室内機側冷媒配管〈液〉……φ9.52〈フレア〉
⑤給水口
⑥伝送線穴……φ27〈ノックアウト穴〉
⑦電源線穴……φ27〈ノックアウト穴〉
⑧配管通し穴
⑨制御箱
⑩タイマーキット〈別売部品〉
⑪タイマーキット窓〈ノックアウト穴〉
⑫蓄熱槽
⑬基礎ボルト穴〈4-12x20〉
⑭基礎(据付架台)
⑮トッテ
⑯集中排水穴……2-φ30
⑰排水バルブ＜ノックアウト穴＞
⑱電線管固定板

＜付属品＞
・吊りボルトM12 …4個
・ミガキザガネ …4個
・シールゴム …4個
・穴フサギシール …4枚
・注意書 …1枚

注1. 基礎(据付架台)は、少なくとも断面X－X図の斜線部分を確保してください。
注2. 蓄熱槽の運転質量は、490kgとなりますので、それに充分耐えられる基礎(据付架台)としてください。据付架台設置の場合は、少なくとも基礎ボルトの真下を支柱受けしてください。
注3. 濡れて困るものの上に製品を据付けないでください。外気条件によっては製品下部から結露水がたれます。
注4. 蓄熱槽への給水は、必ず日本冷凍空調工業会の水質基準に従ってください。
注5. 下図に示すサービススペースを確保してください。



サービス面

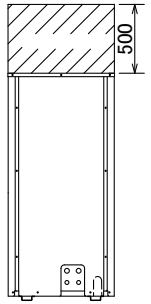

＜室外機との設置例＞
蓄熱槽には、室内機、室外機両接続口がありますので
間違いのないように接続してください。
接続を間違えると故障の原因となります。
下図はガス管同士を基準に接続した場合となります。

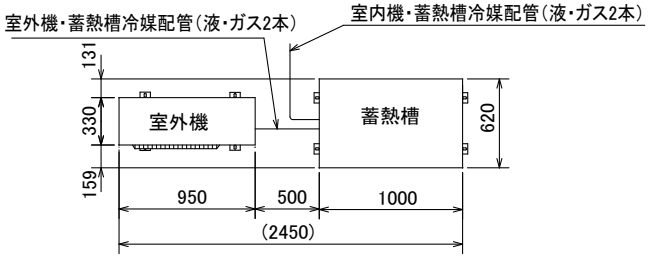

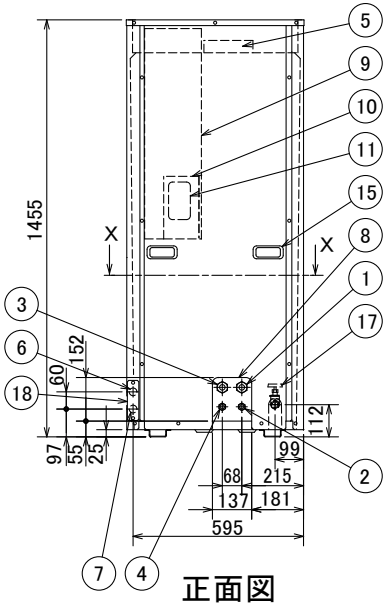

正面図

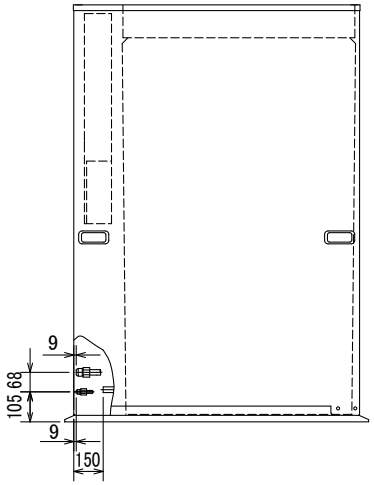

側面図

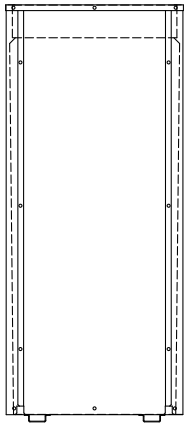

背面図

WKB94C062

単位	スケール	作成日	形名	ST－P3．7A(－BS(G))			
mm	NTS	2007-11-26	パッケージエアコン蓄熱ユニット外形図				
三菱電機株式会社			図番(形名コード)	7ECAAA	副番	A	記号