※本図は多機能ケースメント取付けの場合を示す

注1.化粧パネルは下記からお選びください。
標準パネル、ムーブアイセンサーパネル、標準カンタン自動パネル
ムーブアイセンサーカンタン自動パネル
2.吊ボルトは耐震など必要に応じ、揺れ止め用耐震支持部材にて
補強を行ってください。特に天井材がない場合は、確実に補強をしてください。
3.吊ボルトはM10またはW3／8ネジを使用してください。(現地手配)
4.ドレン配管はPVC管VP−25を使用してください。
ドレンポンプ内蔵です。最大揚程は天井面から985mmです。
(多機能ケースメント高さ135mmが加算されています。)
5.サービス時、電気品をとりはずすことがあります。電源線ならびにリモコン線
室内外接続線の接続時には、電線に十分な余裕を持たせてください。
6.カンタンコーナーポケットより、化粧パネルを付けたまま本体の高さ調整が可能です。
7.天井ふところ高さはE以上必要となります。
8.分ダクト接続時は十分な断熱を行ってください。(露つき、露たれの原因になります。)
9.必要な据付け・サービススペースは右図を参照願います。
10.ドレン点検を行うには多機能ケースメントをとりはずす必要があります。
11.分ダクト・外気取入れをする場合については、特性や据付制約事項がありますので、
スリムエアコン技術マニュアルを参照してください。

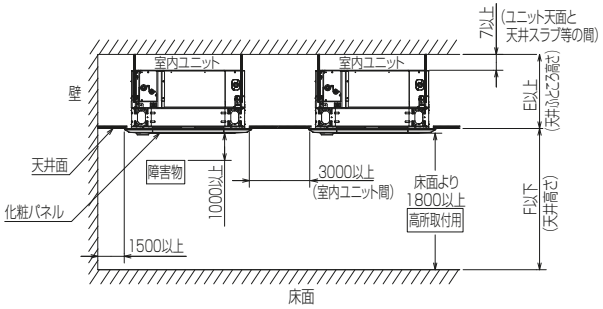

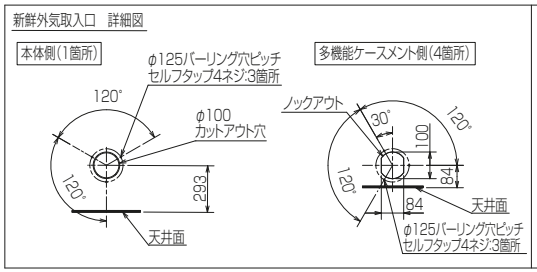

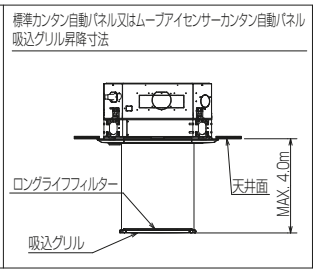

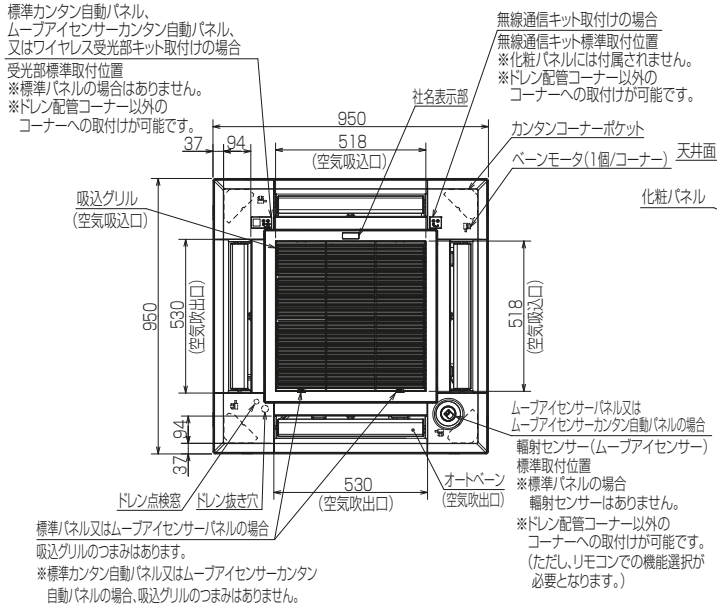

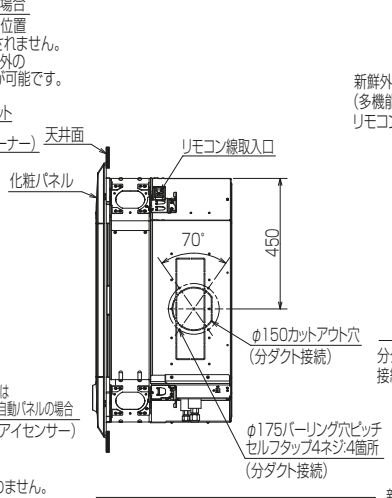

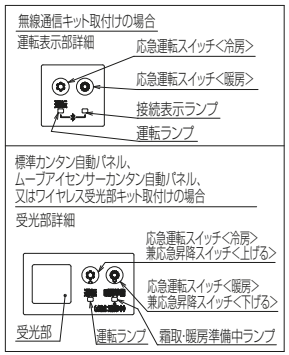

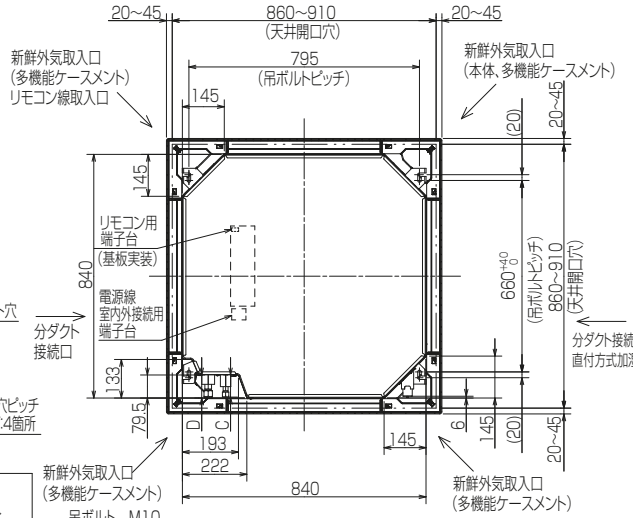

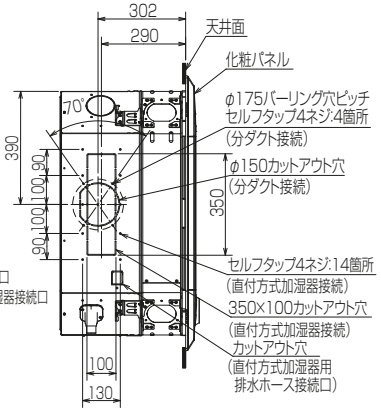

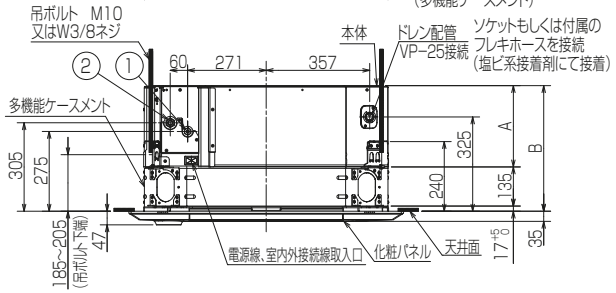

●機種ごとの能力は下記による
PL-ZRP,HA*:40/45/50/56/63/71/80/112/140/160
PL-ERP,HA*:40/45/50/56/63/71/80/112/140/160
PL-HRP,HA*:80

ZRP	ERP	HRP	① (液管)	② (ガス管)	A	B	C	D	E	F
40~63	40~63		冷媒配管 φ6.35 フレア接続1/4F	冷媒配管 φ12.7 フレア接続1/2F	241	393	72.5	76.5	400	3500
71	71/80									
80		80	冷媒配管 φ9.52 フレア接続3/8F	冷媒配管 φ15.88 フレア接続5/8F	281	433	76.5	79.5	440	
112~160	112~160									4500

RK01V426-3

単位	スケール	作成日	形名	PL-ZRP40~160HA5,PL-ERP40~160HA5,PL-HRP80HA5
mm	NTS	2025-11-11	パッケージエアコン室内ユニット外形図 (4方向天井カセット形)(別売組込図)	
三菱電機株式会社			図番	GA-BE-PLZRP40HA5_1 副番 記号

※本図はフィルター自動清掃ユニットの場合を示す

注1.化粧パネルは下記からお選びください。
フィルター自動清掃用標準パネル、フィルター自動清掃用ムーブアイセンサーパネル
2.吊ボルトは耐震など必要に応じ、揺れ止め用耐震支持部材にて
補強を行ってください。特に天井材がない場合は、確実に補強をしてください。
3.吊ボルトはM10またはW3／8ネジを使用してください。(現地手配)
4.ドレン配管はPVC管VP−25を使用してください。
ドレンポンプ内蔵です。最大揚程は天井面から985mmです。
(フィルター自動清掃ユニット高さ135mmが加算されています。)
5.サービス時、電気品をとりはずすことがあります。電源線ならびにリモコン線
室内外接続線の接続時には、電線に十分な余裕を持たせてください。
6.カンタンコーナーポケットより、化粧パネルを付けたまま本体の高さ調整が可能です。
7.天井ふところ高さはE以上必要となります。
8.フィルター自動清掃ユニット取付時は新鮮外気取入はできません。
9.分ダクト接続時は十分な断熱を行ってください。(露つき、露たれの原因になります。)
10.必要な据付け･サービススペースは右図を参照願います。
11.ドレン点検を行うにはフィルター自動清掃ユニットをとりはずす必要があります。
12.分ダクトを接続する場合については、特性や据付制約事項がありますので、
スリムエアコン技術マニュアルを参照してください。

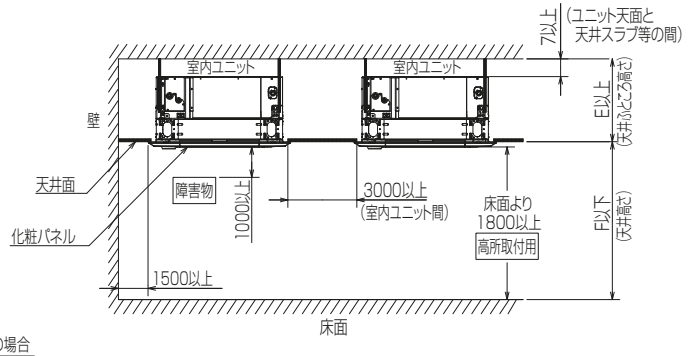

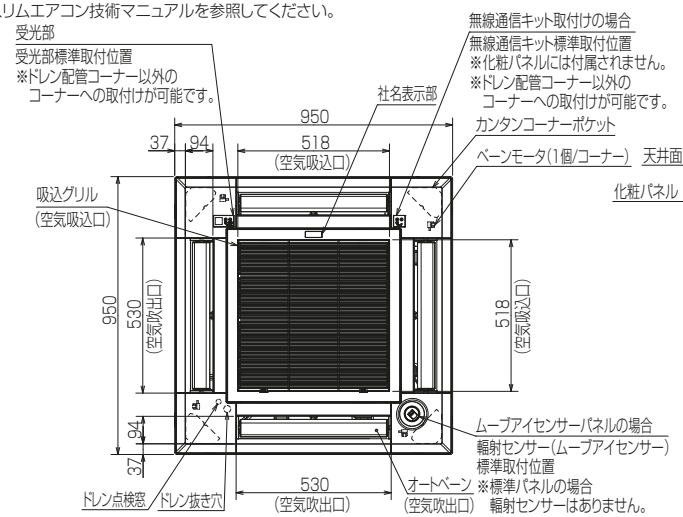

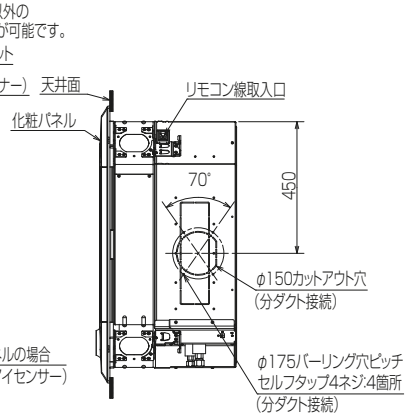

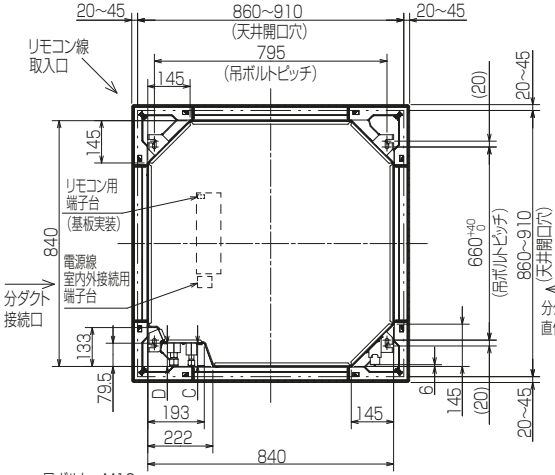

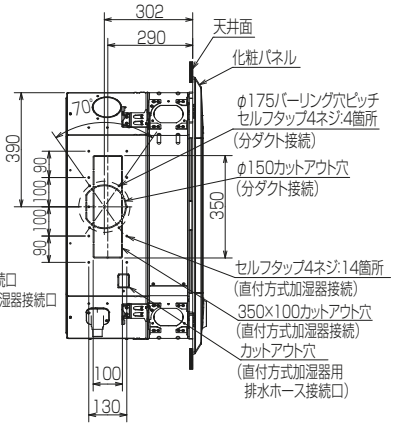

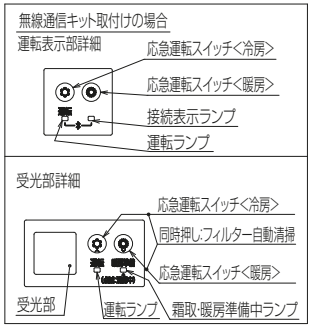

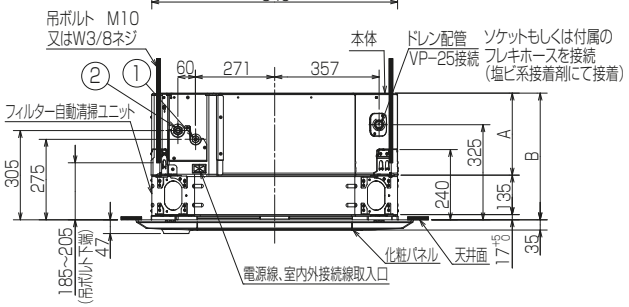

●機種ごとの能力は下記による
PL-ZRP.HA*:40/45/50/56/63/71/80/112/140/160
PL-ERP.HA*:40/45/50/56/63/71/80/112/140/160
PL-HRP.HA*:80

ZRP	ERP	HRP	① (液管)	② (ガス管)	A	B	C	D	E	F
40~63	40~63		冷媒配管 φ6.35 フレア接続1/4F	冷媒配管 φ12.7 フレア接続1/2F	241	393	72.5	76.5	400	3500
71	71/80									
80		80	冷媒配管 φ9.52 フレア接続3/8F	冷媒配管 φ15.88 フレア接続5/8F	281	433	76.5	79.5	440	
112~160	112~160									4500

RK01V426-2

単位	スケール	作成日	形名	PL-ZRP40~160HA5,PL-ERP40~160HA5,PL-HRP80HA5
mm	NTS	2025-11-11	パッケージエアコン室内ユニット外形図 (4方向天井カセット形)(自動清掃ユニット組込図)	
三菱電機株式会社			図番 GA-PLZRP40HA5_2	副番 記号

※本図は標準カンタン自動パネルまたはムーブアイセンサーカンタン自動パネルの場合を示す。

注1.化粧パネルは下記からお選びください。
　標準カンタン自動パネル、ムーブアイセンサーカンタン自動パネル
2.吊ボルトは耐震など必要に応じ、揺れ止め用耐震支持部材にて
　補強を行ってください。特に天井材がない場合は、確実に補強をしてください。
3.吊ボルトはM10またはW3／8ネジを使用してください。(現地手配)
4.ドレン配管はPVC管VP−25を使用してください。
　ドレンポンプ内蔵です。最大揚程は天井面から850mmです。
5.サービス時、電気品をとりはずすことがあります。電源線ならびにリモコン線
　室内外接続線の接続時には、電線に十分な余裕を持たせてください。
6.カンタンコーナーポケットより、化粧パネルを付けたまま本体の高さ調整が可能です。
7.直付方式加湿器取付時の推奨天井ふところ高さは330mm以上です。
8.天井ふところ高さはE以上必要となります。
9.分ダクト接続時は十分な断熱を行ってください。(露つき、露たれの原因になります。)
10.必要な据付け･サービススペースは右図を参照願います。
11.フィルター自動清掃ユニット、多機能ケースメント、左右ルーバーユニット、
　「ヘルスエアー機能」搭載クリーンユニット取付時の外形図は、専用の外形図を参照願います。
12.分ダクト･外気取入れをする場合については、特性や据付制約事項がありますので、
　スリムエアコン技術マニュアルを参照してください。

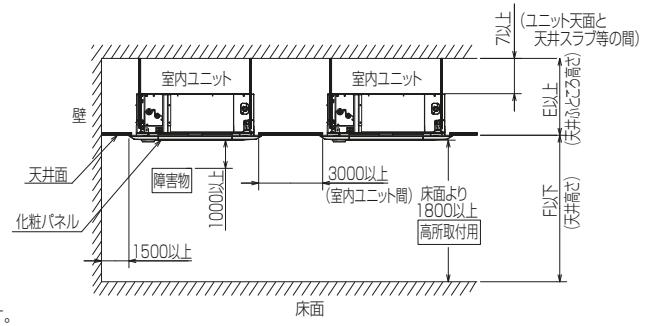

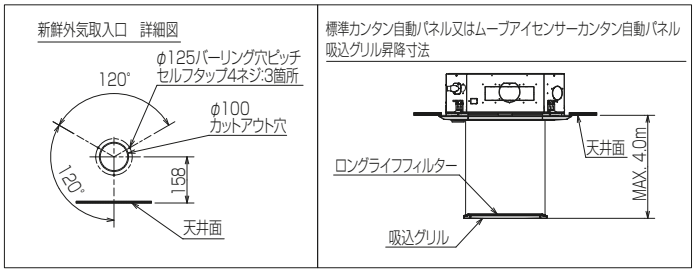

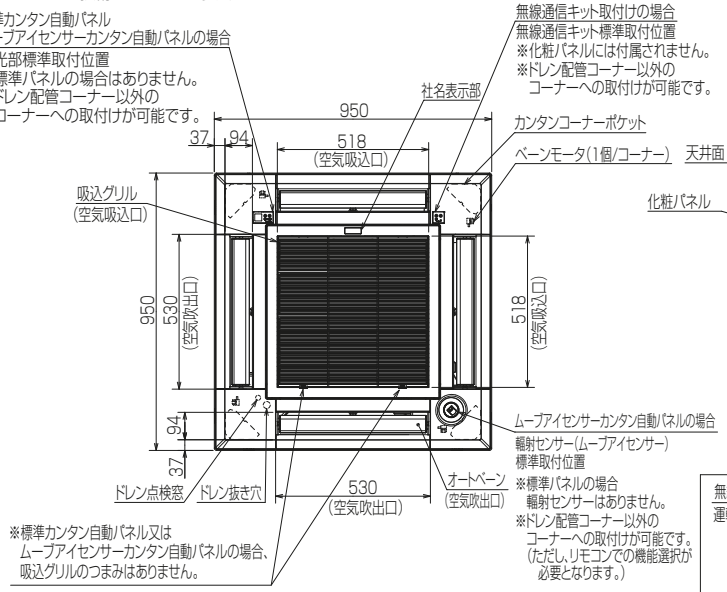

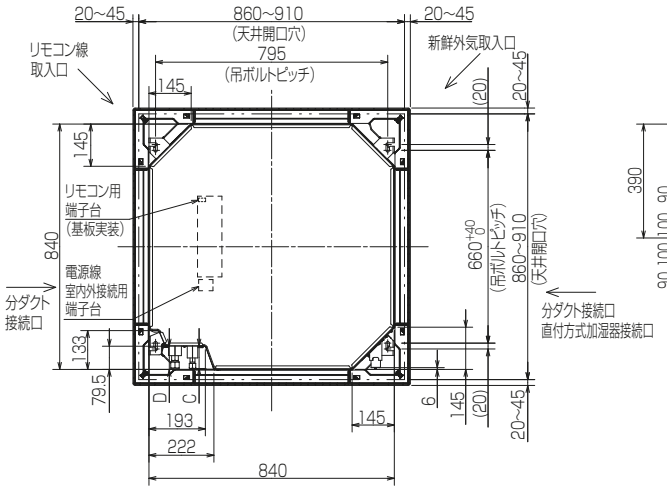

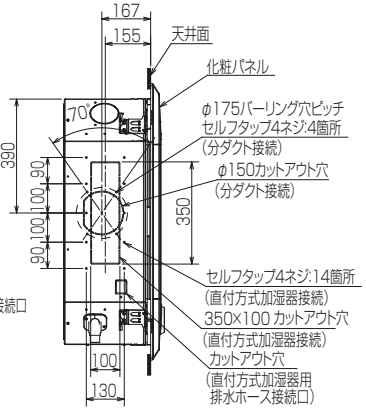

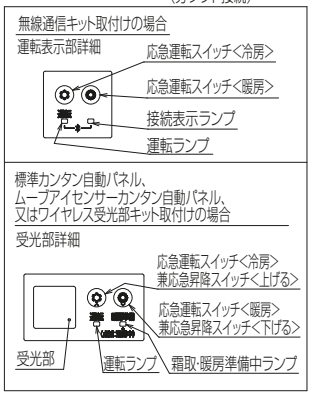

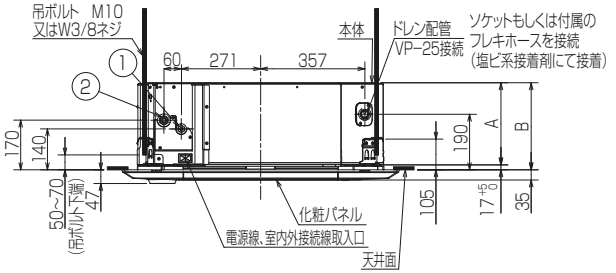

●機種ごとの能力は下記による
　PL-ZRP.HA*:40/45/50/56/63/71/80/112/140/160
　PL-ERP.HA*:40/45/50/56/63/71/80/112/140/160
　PL-HRP.HA*:80

ZRP	ERP	HRP	① (液管)	② (ガス管)	A	B	C	D	E	F
40~63	40~63		冷媒配管 φ6.35 フレア接続1/4F	冷媒配管 φ12.7 フレア接続1/2F	241	258	72.5	76.5	265	3500
71	71/80									
80		80	冷媒配管 φ9.52 フレア接続3/8F	冷媒配管 φ15.88 フレア接続5/8F	281	298	76.5	79.5	305	
112~160	112~160									4500

RK01V426-1

単位	スケール	作成日	形名	PL-ZRP40~160HA5,PL-ERP40~160HA5,PL-HRP80HA5
mm	NTS	2025-11-11	パッケージエアコン室内ユニット外形図 (4方向天井カセット形)(カンタン自動パネル)	
三菱電機株式会社		図番	GA-BE-PLZRP40HA5_3	副番		記号	

※本図は左右ルーバーユニットの場合を示す

注1.化粧パネルは下記からお選びください。
標準パネル、ムーブアイセンサーパネル、標準カンタン自動パネル
ムーブアイセンサーカンタン自動パネル
2.吊ボルトは耐震など必要に応じ、揺れ止め用耐震支持部材にて
補強を行ってください。特に天井材がない場合は、確実に補強をしてください。
3.吊ボルトはM10またはW3／8ネジを使用してください。(現地手配)
4.ドレン配管はPVC管VP−25を使用してください。
ドレンポンプ内蔵です。最大揚程は天井面から930mmです。
(左右ルーバーユニット高さ80mmが加算されています。)
5.サービス時、電気品をとりはずすことがあります。電源線ならびにリモコン線
室内外接続線の接続時には、電線に十分な余裕を持たせてください。
6.カンタンコーナーポケットより、化粧パネルを付けたまま本体の高さ調整が可能です。
7.天井ふところ高さはE以上必要となります。
8.分ダクト接続時は十分な断熱を行ってください。(露つき、露たれの原因になります。)
9.必要な据付け・サービススペースは右図を参照願います。
10.ドレン点検を行うには左右ルーバーユニットをとりはずす必要があります。
11.分ダクト・外気取入れをする場合については、特性や据付制約事項がありますので、
スリムエアコン技術マニュアルを参照してください。

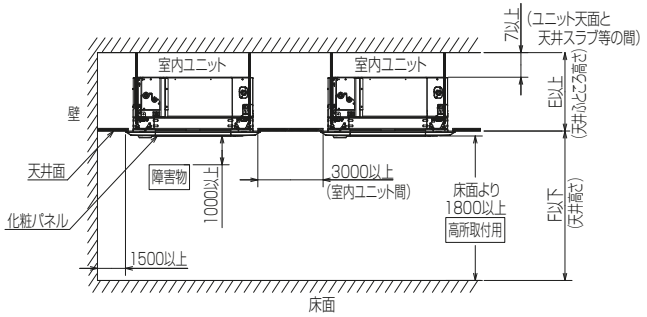

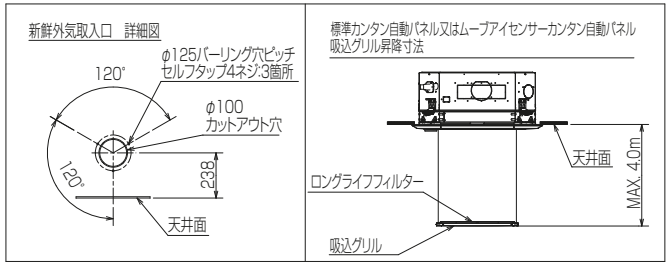

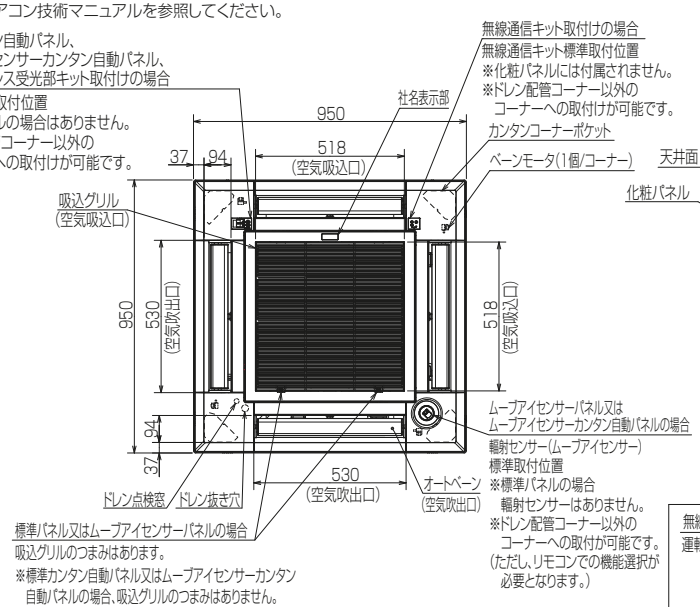

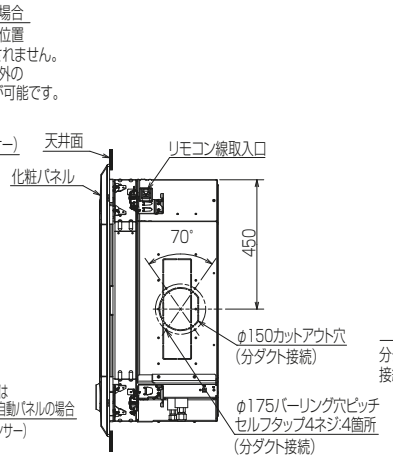

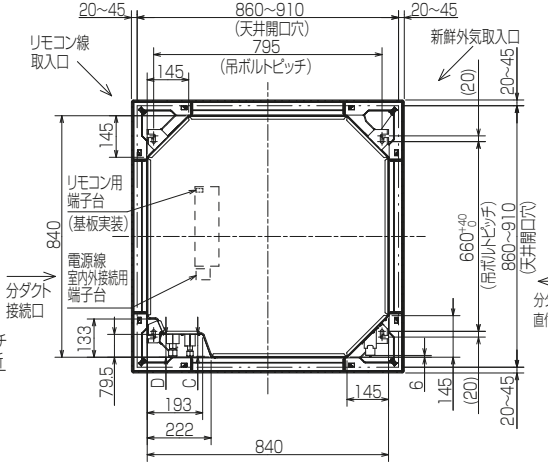

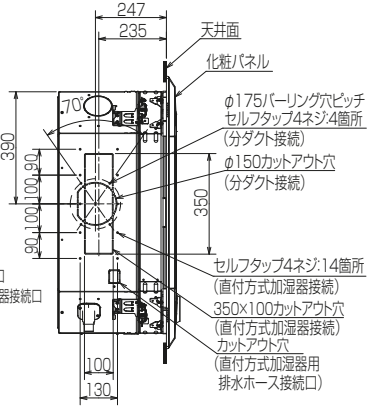

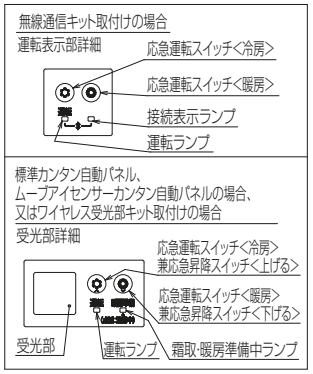

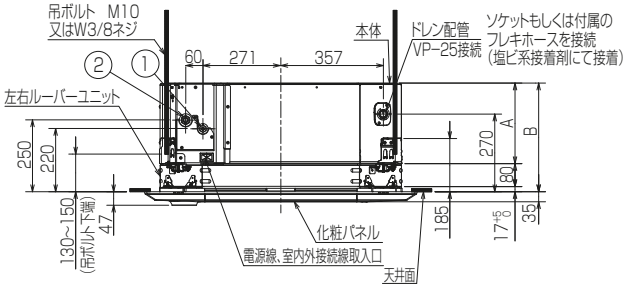

●機種ごとの能力は下記による
PL-ZRP.HA*:40/45/50/56/63/71/80/112/140/160
PL-ERP.HA*:40/45/50/56/63/71/80/112/140/160
PL-HRP.HA*:80

ZRP	ERP	HRP	① (液管)	② (ガス管)	A	B	C	D	E	F
40~63	40~63		冷媒配管 φ6.35 フレア接続1/4F	冷媒配管 φ12.7 フレア接続1/2F	241	338	72.5	76.5	345	3500
71	71/80									
80		80	冷媒配管 φ9.52 フレア接続3/8F	冷媒配管 φ15.88 フレア接続5/8F	281	378	76.5	79.5	385	
112~160	112~160									4500

単位	スケール	作成日	形名	PL-ZRP40~160HA5,PL-ERP40~160HA5,PL-HRP80HA5		
mm	NTS	2025-11-11	パッケージエアコン室内ユニット外形図 (4方向天井カセット形)(左右ルーバーユニット)			
三菱電機株式会社			図番	GA-PLZRP40HA5-EL	副番	記号

RK01V426-4

※本図は「ヘルスエアー機能」搭載クリーンユニットの場合を示す

注1.化粧パネルは下記からお選びください。
標準パネル、ムーブアイセンサーパネル
2.吊ボルトは耐震など必要に応じ、揺れ止め用耐震支持部材にて
補強を行ってください。特に天井材がない場合は、確実に補強をしてください。
3.吊ボルトはM10またはW3／8ネジを使用してください。(現地手配)
4.ドレン配管はPVC管VP−25を使用してください。
ドレンポンプ内蔵です。最大揚程は天井面から930mmです。
(「ヘルスエアー機能」搭載クリーンユニット高さ80mmが加算されています。)
5.サービス時、電気品をとりはずすことがあります。電源線ならびにリモコン線
室内外伝送線の接続時には、電線に十分な余裕を持たせてください。
6.カンタンコーナーポケットより、化粧パネルを付けたまま本体の高さ調整が可能です。
7.天井ふところ高さはE以上必要となります。
8.分ダクト接続時は十分な断熱を行ってください。(露つき、露たれの原因になります。)
9.必要な据付け･サービススペースは右図を参照願います。
10.下記別売部品のコーナーパネルは、「ヘルスエアー機能」搭載クリーンユニットの他に、最大2つまで取付可能です。
ムーブアイセンサーコーナーパネル、ワイヤレス受光部キット、無線通信キット
11.ドレン点検を行うには「ヘルスエアー機能」搭載クリーンユニットをとりはずす必要があります。
12.分ダクト･外気取入れをする場合については、特性や据付制約事項がありますので、
スリムエアコン技術マニュアルを参照してください。

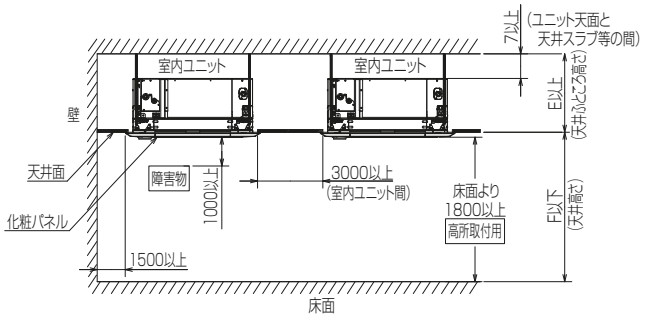

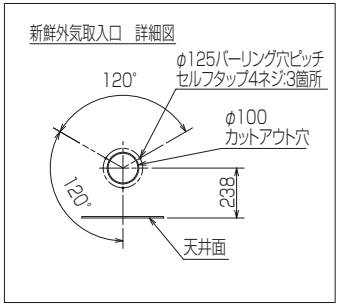

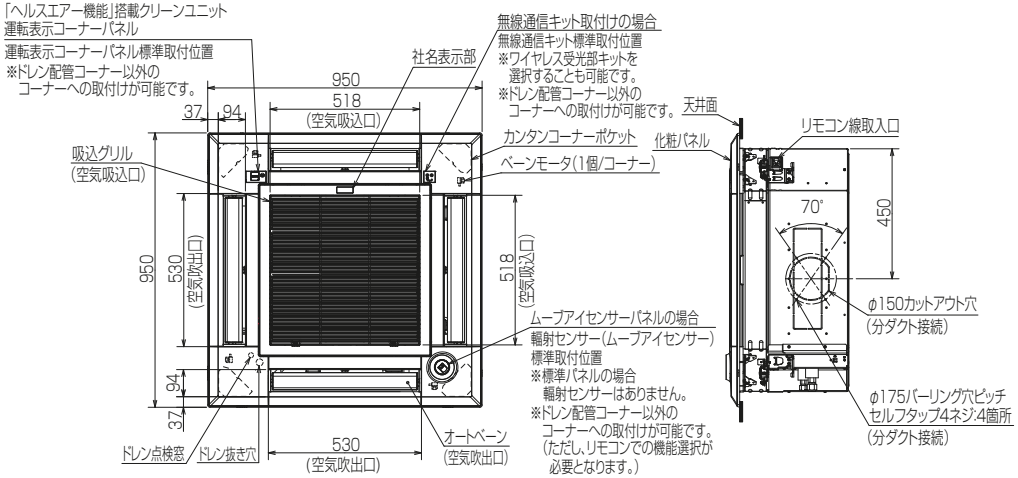

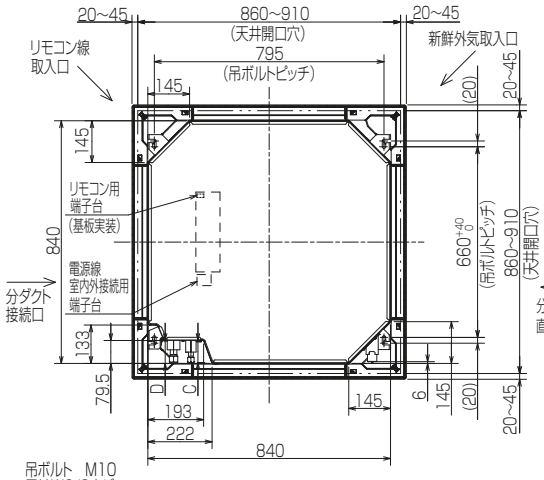

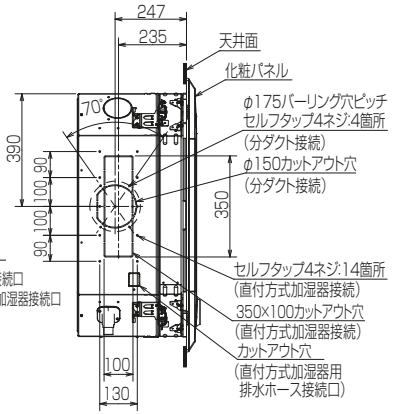

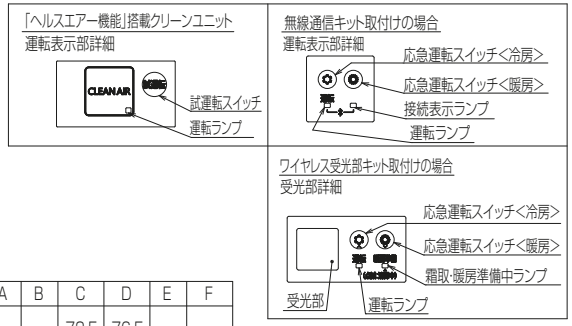

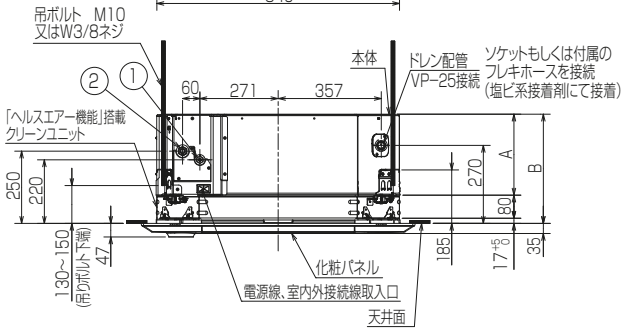

●機種ごとの能力は下記による
PL-ZRP.HA*:40/45/50/56/63/71/80/112/140/160
PL-ERP.HA*:40/45/50/56/63/71/80/112/140/160
PL-HRP.HA*:80

ZRP	ERP	HRP	① (液管)	② (ガス管)	A	B	C	D	E	F
40~63	40~63		冷媒配管 φ6.35 フレア接続1/4F	冷媒配管 φ12.7 フレア接続1/2F	241	338	72.5	76.5	345	3500
71	71/80									
80		80	冷媒配管 φ9.52 フレア接続3/8F	冷媒配管 φ15.88 フレア接続5/8F	281	378	76.5	79.5	385	
112~160	112~160									4500

RK01V426-5

単位	スケール	作成日	形名	PL-ZRP40~160HA5,PL-ERP40~160HA5,PL-HRP80HA5
mm	NTS	2025-11-11	パッケージエアコン室内ユニット外形図 (4方向天井カセット形)(「ヘルスエアー機能」搭載クリーンユニット)	
三菱電機株式会社			図番	GA-BE-PLZRP40HA5_5
			副番	
			記号	