1 設置スペース(周囲必要空間)

右図は基本例を示します。
詳細につきましては工事マニュアルなどの
技術資料を参照願います。

●背面と上方に障害物がある場合

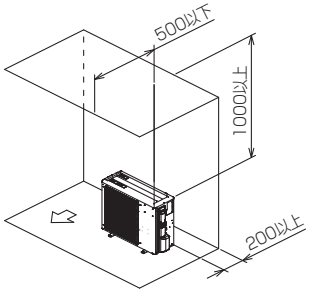

※横連続設置は3台までとし、
室外ユニット間は350mm以上確保してください。

●背面と側面に障害物がある場合

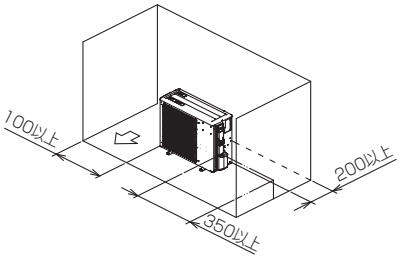

●背面と正面に障害物がある場合

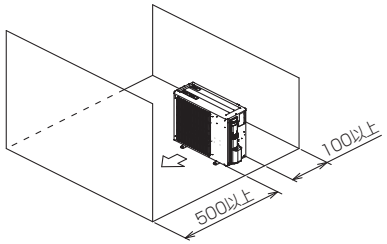

2 基礎ボルト

M10の基礎ボルトで室外ユニットの
据付足を4箇所ナットで強固に固定し
てください。
(基礎ボルト,座金,ナットは現地手配です。)

<基礎ボルト高さ>



3 配管･配線取入れ方向

配管、配線接続は、
背面側からのみ取入れできます。

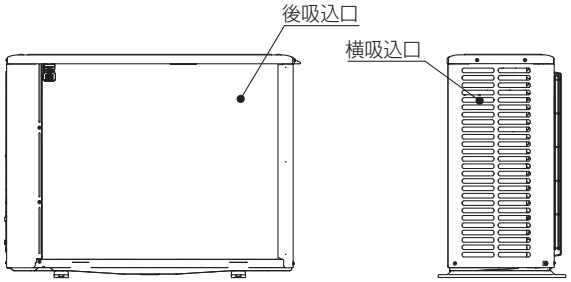

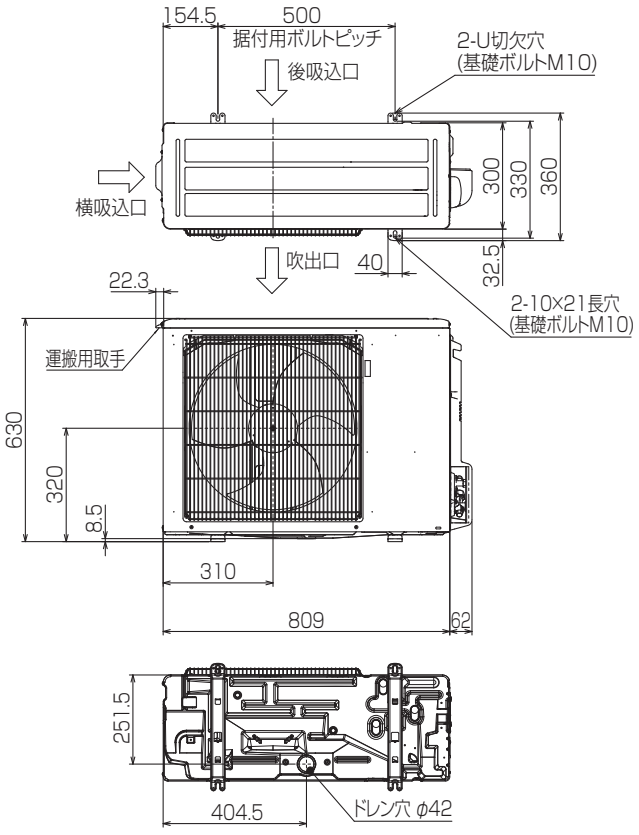

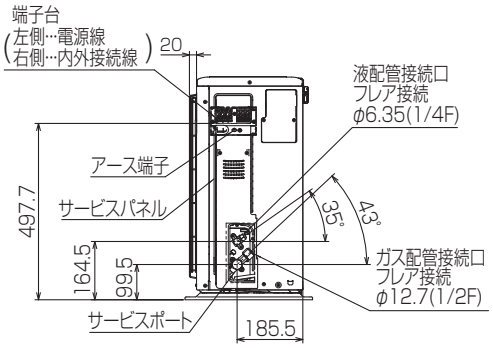

RK01B177-4

単位	スケール	作成日	形名	PUZ−ZRMP45SKA16(−BS,−BSG)			
mm	NTS	2026-2-2	パッケージエアコン室外ユニット外形図				
三菱電機株式会社			図番	GA-PUZZRMP45SKA16	副番		記号