

換気ユニット用延長ホース MAC-701KP

据付工事説明書

販売店・工事店さま用

換気ユニットの性能・機能を十分に発揮させ、また安全を確保するために、正しい据付工事が必要です。据付工事前にこの据付工事説明書を必ずお読みください。

- ご使用の前に、この「安全のために必ずお守りください」をよくお読みのうえ据付けてください。
- 据付工事終了後、「②据付時・据付工事後の確認」を必ず確認し、この据付工事説明書をお客さまにお渡しください。
- お客さまに、据付工事説明書を大切に保管していただくように依頼してください。

安全のために必ずお守りください ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

**注意** (誤った取扱いをしたときに、軽傷または家屋・家財などの損害に結びつくもの)

**(禁止)** ケガ・水漏れを防ぐために

- 改造はしない。  
ケガ・水漏れの原因になります。

**(指示を守る)** 汚損・水漏れなどを防ぐために

- 据付けは、お買上げの販売店または、専門業者に依頼する。  
据付けには専門の知識と技術が必要です。  
お客さま自身で据付工事をされ不備があると、水漏れ・氷結による破損の原因になります。
- 据付けは、据付工事説明書に従って確実に行う。  
据付けに不備があると、水漏れ・氷結による破損の原因になります。
- 据付時、安全のため、適切な保護具・工具を使用する。  
ケガの原因になることがあります。
- 据付工事部品は、必ず当社付属部品および指定の部品を使用する。  
水漏れ・氷結による破損の原因になります。

**1 使用部品** 据付前に付属部品を確認してください。(本説明書のイラストは機種により一部形状が異なります)

付 属 部 品			
Ⓐ	延長断熱ホース (外径φ37mm,内径φ25mm,長さ4m)		1
Ⓑ	異径ホース接続用ジョイント		1
Ⓒ	換気ユニット接続用ジョイント		1
Ⓓ	耐候性テープ(幅50mm,長さ50m)		1

現地で準備していただく部品(別売部品および一般市販部品)		
①	耐候性ビニールテープ(ホース接続用)	1
②	配管固定用バンド(延長断熱ホースⒶ固定用)	1~5
③	配管固定用ねじ	1~10
④	配管テープ	1


**2 据付時・据付工事後の確認**

□の中に✓印をいれて確認してください。確認後、この据付工事説明書をお客さまにお渡しください。

確認日	確認者名
据付時 据付後	据付時 据付後
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 本据付工事説明書に記載されている「安全のために必ずお守りください」の△注意の項目を確認したか？ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 本据付工事説明書を確認しながら、据付工事を行ったか？ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 換気ホースの接続は確実か？	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 接続ジョイントにビニールテープ①を巻いて固定したか？ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 換気ホースは下り勾配になっているか？ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 換気ホースに耐候性テープ⑨を巻いたか？

### 3 延長ホースの接続

- 下記の手順に従って据付けしてください。

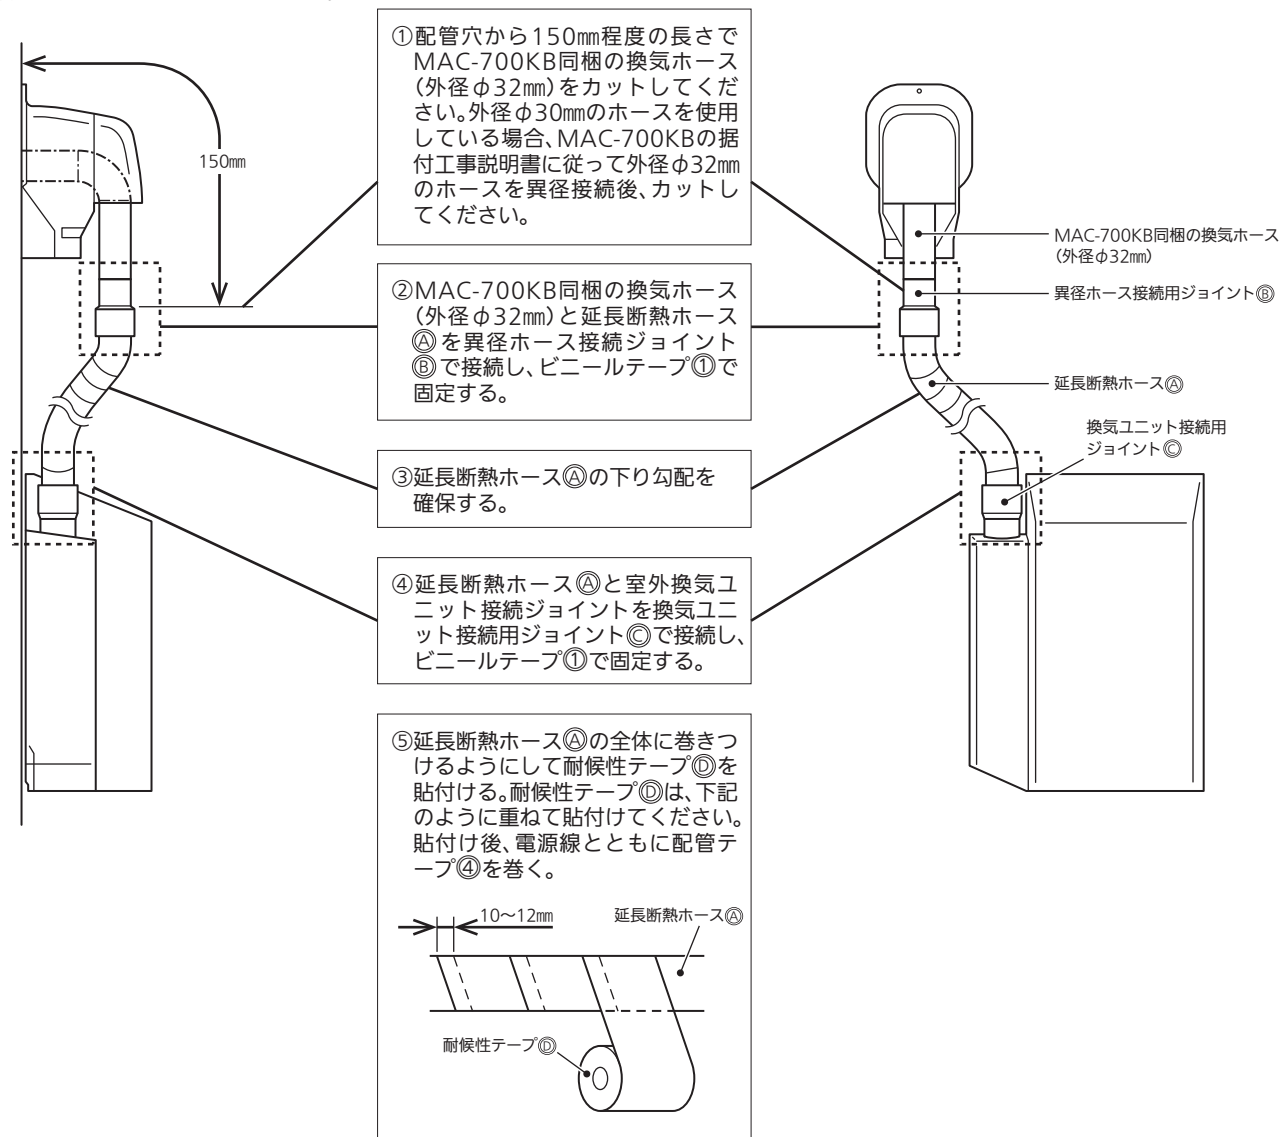

- 必要に応じて、配管固定用バンド②・配管固定用ねじ③を使用して延長断熱ホースの固定を行ってください。
- 以降の作業は、MAC-700KBの据付工事説明書に従って据付けを完了してください。