

MITSUBISHI

三菱ルームエアコン
据付工事説明書
販売店・工事店さま用

冷媒 R410A


据付新情報 (下記項目が変更になっております。)

変更箇所は説明書をお読みください。


- 冷媒をR410Aに変更しました。
- 据付けには、R410A専用ツールが必要となりますので裏面の表をご覧ください。



- 室内ユニットの内外接続電線端子台位置、アース端子位置を変更しました。



- 左・左後・左下配管時の配管押さえ部品を追加しました。



安全のために必ず守ること

- ご使用の前に、この「安全のために必ず守ること」をよくお読みのうえ据付けてください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。



(誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷等の重大な結果に結び付く可能性が大きいもの。)

- お客様自身で据付けはしない。
不備があると、火災・感電・ユニットの落下によるケガ・水漏れの原因になります。お買上げの販売店または専門業者に、ご相談ください。
- 据付けは、据付工事説明書にしたがって確実に行う。
据付けに不備があると、火災・感電・ユニットの落下によるケガ・水漏れの原因になります。
- 据付けは、重量に十分耐える所に確実に行う。
強度の不十分な所に据付けると、ユニットが落下し、ケガの原因になります。
- 電気工事は、「電気設備に関する技術基準」「内線規程」を遵守し、据付工事説明書にしたがって施工し、必ず専用回路を使用する。
電源回路容量不足や施工不備があると、火災・感電の原因になります。
- 室内外ユニット間の配線は、所定の内外接続電線を使用して確実に接続し、端子台接続部に内外接続電線の外力が伝わらないように確実に固定する。
中間接続は、絶対に行わない。
接続や固定に不備があると、火災の原因になります。
- 内外接続電線は、必ず単線を使用する。
より線は絶対使用しない。
電源供給や信号伝達ができず動作不良の原因になります。
- 可燃性ガスの漏れるおそれがある場所には据付けない。
万一ガスが漏れてユニットの周囲にたまると、爆発の原因になります。
- 電源コードの中間接続・延長コードの使用・タコ足配線はしない。
接触不良・絶縁不良・許容電流オーバーなどにより、火災・感電の原因になります。



(誤った取扱いをしたときに、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があるもの。)

- アース工事を行う。
アース線は、ガス管・水道管・避雷針・電話のアース線に接続しない。
アース工事に不備があると、感電の原因になります。
- 据付場所(水気のある場所など)によっては、漏電遮断器を取付ける。
漏電遮断器が取付けられていないと、感電の原因になります。

- ドレン・配管工事は、据付工事説明書にしたがって確実に行う。
ドレン・配管工事に不備があると、ユニットから水が滴下して家財などを濡らし、汚損の原因になります。

使用部品 (右側の据付図を参照して確認してください。)

室内ユニット付属部品

①	据付板	1
②	①の固定用ネジ 4×25	5
③	乾電池 リモコン用単4形	2
④	アースネジ M4×8 (室内電気品箱よりアース工事を行う場合に使用)	1
⑤	リモコン取付具	1
⑥	⑥の固定用ネジ 3.5×16 (黒)	2
⑦	フェルトテープ (室内ユニットの据付けで使用)	1
⑧	アレルゲンHEPAフィルター	1セット

現地で準備していただく部品 (別売部品および一般市販部品)

Ⓐ	内外接続電線 VVFケーブル3芯φ2.0mm	1	Ⓖ	配管穴補修部品 パテ、カバー (または石膏等)	1
Ⓑ	冷媒配管 (梱包表示による)	1セット	Ⓗ	配管固定用バンド	2~5
Ⓒ	断熱材 耐熱発泡ポリエチレン 比重0.045 内厚8mm (液管、ガス管用)	1	Ⓓ	①の固定用ネジ	2~5
Ⓓ	配管テープ	1	Ⓔ	冷凍機油	少量
Ⓔ	延長ドレンホースまたは、軟質ゴムホース内径φ15mm 硬質ゴムパイプP16	1	Ⓕ	ビニールホース内径15mm (室外側ドレン配管を接続する場合に使用)	1
Ⓕ	壁穴用スリーブ	1	Ⓖ	アース棒 (別売部品MAC-076EB)	1

- 据付前に付属部品を確認してください。
- 現地で準備していただく部品の数量は室内ユニット1台当たりの使用数です。別売の延長パイプには上記部品Ⓐ～Ⓖ相当が含まれております。

室外ユニット付属部品

⑨	ドレンソケット () 内は、SFX50HS/RXV50HS/AX50HS/AVX50HSの場合	1(2)
⑩	三つ又ドレンソケット SFX50HS/RXV50HS/AX50HS/AVX50HSの場合	1
⑪	中継ジョイント SFX50HS/RXV50HS/AX50HS/AVX50HSの場合	1

据付場所の選定

お客様の同意を得て据付けてください。

室内ユニット

- 吹出空気をさえぎる障害物（カーテンボックス・タンス類）のない所。
- 本体を十分ささえられ振動がない強度のある所。
- 温風（または冷風）が部屋全体に行きわたる所。
- 直射日光の当たらない所。
- ドレン排水が容易にできる所。
- テレビ、ラジオより1m以上離れた所。
(映像の乱れや、雑音が生じることがあります。)
- 蛍光灯、白熱灯よりできるだけ離れた所。
(ワイヤレスリモコンでの正常な操作ができなくなります。)
- エアフィルターの取外しおよび収納操作の可能な所。

次のような場所でご使用になりますとエアコンの故障のもとになりますので避けてください。

- 機械油の多い所。
- 温泉地帯
- 海浜地区など塩分の多い所。
- 硫化ガスのある所。
- その他周囲のふんい気が特殊な所。
- 油の飛沫や油煙のたちこめる場所（調理場や機械工場など）ではプラスチックが変質破損するがありますので、ご使用は避けてください。
- 高周波機器、無線機器などがある所。（誤動作します。）
- クレーン車、船舶など移動するものへの設置。

リモコン

- 操作しやすく見やすい所。
- 幼児の手がとどかない所。
- テレビ、ラジオより1m以上離れた所。（映像の乱れや、雑音が生じことがあります。）
- 部屋に蛍光灯が取付けられている場合には蛍光灯を点灯させ、信号が本体に受信されることを確認した位置へ取付けてください。
- 電子式点灯方式の蛍光灯（インバーター蛍光灯など）を付けた部屋では、信号を受けつけない場合があります。
- リモコン取付具は強固な壁に取付けてください。
- 直射日光の当たらない所。
- ストーブなどの熱の影響をうけない所。


室外ユニット

- 強風に当たらない所。（霜取運転中、室外ユニットに風が当たると霜取時間が長くなります。）
- 風通しの良いほりの少ない所。
- 雨や直射日光が当たりにくい所。（直射日光が当たる場合は「日除け」（別売部品）をお使いください。）
- 積雪により室外ユニットが埋もれない所。
- 運転音や熱風・冷風がご近所の迷惑にならない所。
- 運転音や振動が増大しないような丈夫な壁や強固な台。
- テレビ、ラジオのアンテナより3m以上離れた所。（映像の乱れや雑音が生じことがあります。）
- 可燃性ガスの漏れるおそれのない所。
- 高所に設置する場合は、ユニットの足を必ず固定してください。
- ユニットは水平に設置してください。
- 後々のサービス、補修などを考慮した場所を選定してください。

4方向を壁で囲われた狭いベランダに設置する場合、少なくとも下図のようにスペースをあけてください。ただしこの場合には、冷暖房能力及び消費電力は10%程度悪化する場合があります。

風通しが悪くショートサイクルが起きやすい場合には吹出ガイド（別売部品）を付けると、冷暖房能力及び消費電力の改善が図れます。


注：複数並列の設置はできません。

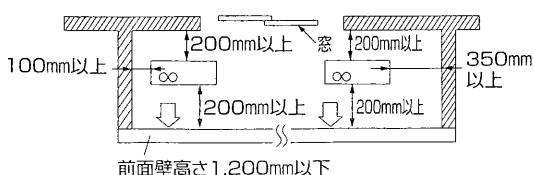

据付図


●この室内ユニットは、前パネルを取外さないで据付することができます。

●この据付図は別売の延長パイプを使用した例です。

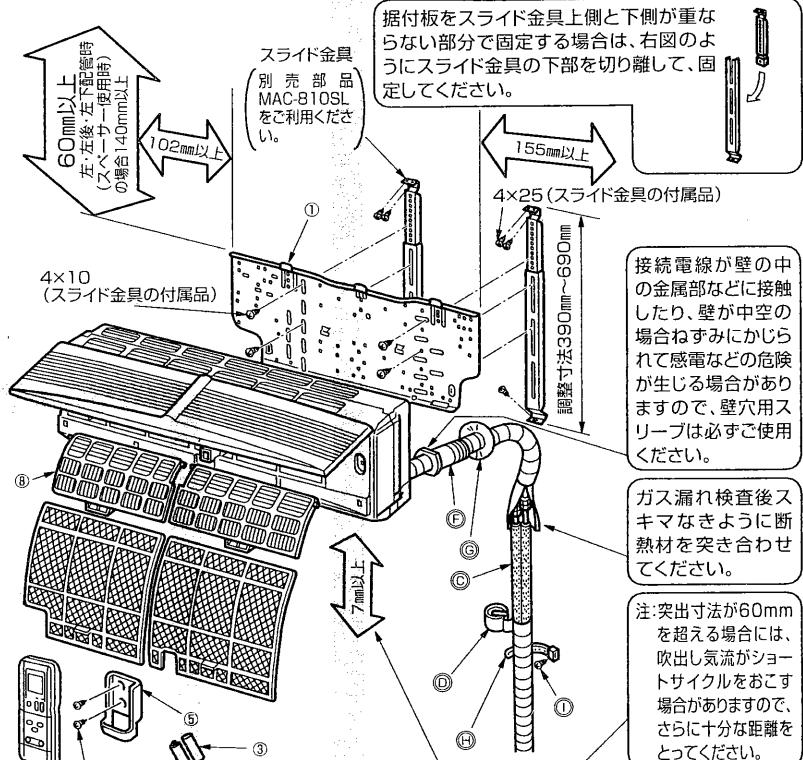

冷媒配管許容値					
シリーズ名	SFX		RXV/AXV		AX
能力帯(kW)	2.2~3.6	4.0~	2.2~3.6	4.0~	2.2~4.0
最大配管長(m)	12	15	15	18	12
最大高差(m)	8	10	10	12	8
最大曲げ箇所	10力所				

室外ユニット固定用穴位置図

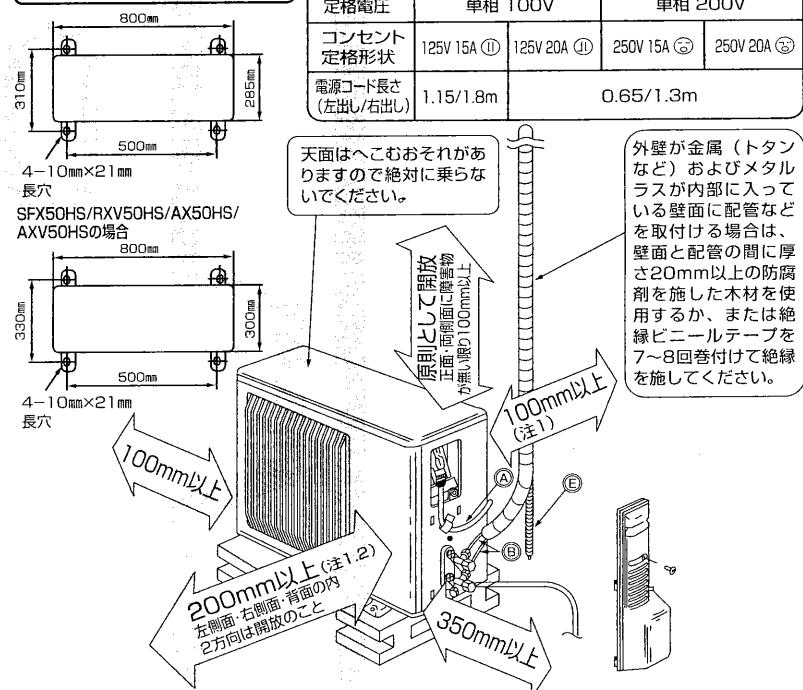

※上記の印寸法は、エアコンの性能を保証するために必要な空間です。後々のサービス、補修なども考慮してできるだけ周囲の空間が大きくなる場所に設置してください。

注1. 風通しが悪くショートサイクルが起きやすい場合は、冷暖房能力及び消費電力が10%程度悪化する場合があります。


吹出ガイド（別売部品）を付けると冷暖房能力及び消費電力の改善が図れます。

注2. 壁に向けて吹出すと壁が汚れる場合があります。

1 据付板の固定

壁に直付けする場合


壁内の構造体（間柱など）をさがして強固に取付けてください。

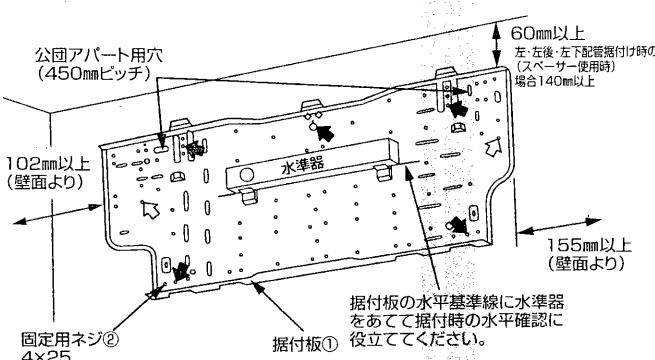


据付板の微振動を防ぐため、◆位置の穴は必ず固定する。△部も可能な限り固定する。

公団アパート用穴使用時は、アンカーボルトの壁面からの飛出し寸が15mm以下になるようカットしてください。

回り縁と鴨居に据付ける場合

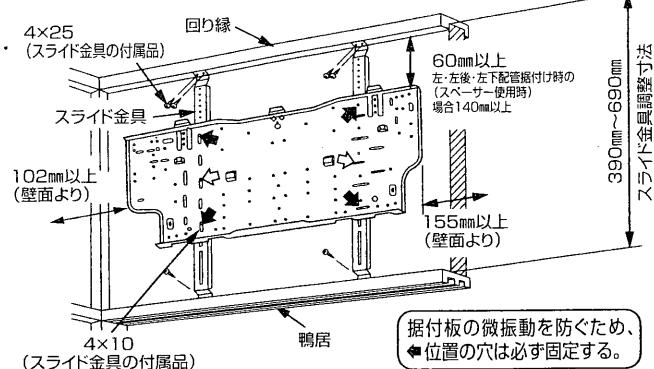


●本紙を型紙として使用する場合は裏面のキリトリセンに沿って切り込みを入れハサウエで折曲げて、ご利用ください。



2 穴あけ

壁穴位置決め

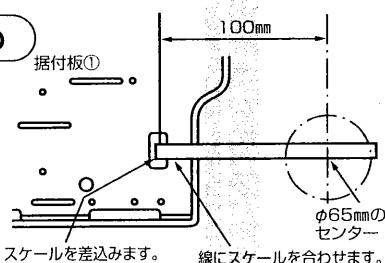

壁穴あけ手順

φ65mmの穴を外側に約5~7mm下がりぎみにあけます。
壁穴用スリーブ⑤をはめ込みます。

左穴の場合も
同様に行います。

壁穴のシール



パテまたは、コーティング材でシールして仕上げます。
外気が進入すると、室温検知や運転動作などに悪影響を与えます。

3 室内ユニットの据付け


後・右・下配管の場合

1) 内外接続電線の接続

- 前パネルを取り外さないで接続できます。
- 室内ユニット下部のコーナー部品を取り外し、電線固定具を取り外します。
- 右図のように端末加工をしてから、端子台に差込みます。
- 内外接続電線は芯線がかくれるまで確実に押込んでください。
- 内外接続電線を端子台に接続後、必ず電線固定具で内外接続電線を固定してください。

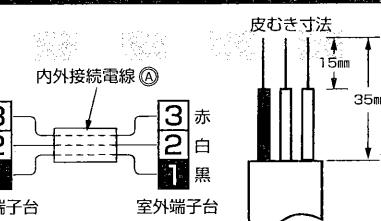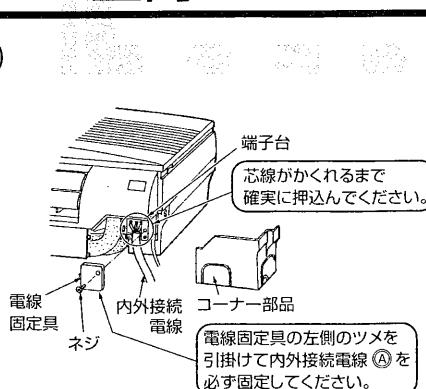


余分な電源コードは束ねないで、下図のように収納してください。

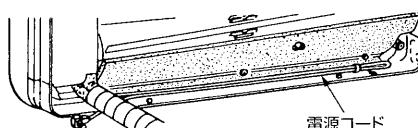

2) 配管の引出し

配管のまとめ

- 冷媒配管、ドレンホースをまとめて配管テープ⑩でテーピングします。
- 配管テープ⑩を根元近くからしっかりと巻いてください。
- ドレンホースが持ち上がりないように注意してください。ドレンホースは抜けるおそれがありますので、強く引張らないでください。



3) 室内ユニットの据付け

- 配管とドレンホースを壁穴用スリーブ⑥に挿入しながら、据付板①に室内ユニット上部を引掛けます。
- 室内ユニットを左右に動かし、確実に引掛かっていることを確かめます。
- 室内ユニット下部を据付板①に押込んで固定します。


3 室内ユニットの据付け(つづき)

左・左後・左下配管の場合

(配管・配線などが壁内に既設の場合)
室内に引込んだ配管類は現物に合わせて長さを調節してください。


1) ドレンホースの付替方法

左、左後、左下配管の場合は必ずドレンホースおよびドレンキャップの付替えを行ってください。
付忘れおよび付替えない場合は露たれの原因になります。

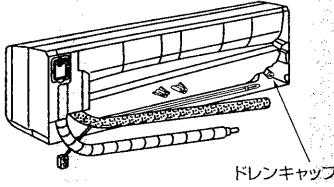


① ドレンキャップを抜きとる

先端の凸部をつまんで抜きとる。




② ドレンホースを抜きとる

ツメの矢印をつまみ、ドレンホースを手前に抜いてください。




③ ドレンキャップを差込む

先端の穴にドライバーなどで差込んで、ドレンパンのつけねまで確実に差込んでください。




④ ドレンホースを差込む

ドレンホースをドレンパンのつけねまで挿入してください。ドレンパンのドレンホース挿入部の突起に確実に引掛かっていることを確認してください。




室内側ドレン配管


●ドレン配管はドレンが流れやすいように、必ず下りこう配をつけて配管してください。(図1)
図2~図5のようなドレン配管は絶対にしないでください。



(図1)



(図2)



(図3)



(図4)



(図5)



(図6)

●ドレンホースが短い場合は、図6の方法で配管してください。

●高層住宅など、高所に据付ける場合、強風によるドレンホース内の逆流により室内ユニットからの水漏れがおきる場合があります。

対応部品を用意しておりますので必要な場合には最寄りのサービスセンターにお問合わせください。(有償部品)

●ドレンホースが室内を通る場合は必ず市販の断熱材を巻いてください。



●壁埋込み配管などで、ドレンホースの接続を行う場合は、室内左右下のコーナー部品を外して行ってください。

●ドレン配管を、アンモニアガス・イオウ系ガスの発生する下水槽や浄化槽などに直接入れないでください。


●ドレンホース途中にたるみがあったり、ホース先端が持ち上がりたりしていると、ホース内にドレン水が溜り、強風の場合、あるいは高気密住宅でレンジフードなど(換気扇)を使用した場合、ドレン水がスムーズに流れず、異音(ポコポコ)が発生する場合があります。原因を取除いて対応してください。なお、対応部品も用意しておりますので必要な場合には最寄りのサービスセンターにお問合わせください。(有償部品)

2) 室内ユニットの据付け・配管接続

(1) 据付板①に室内ユニット上部を引掛け、配管収納を考慮して左側いっぱいに寄せた後、下図のように梱包材の一部(スペーサー部)をカットして背面リブに引掛け、室内ユニットを持ち上げます。

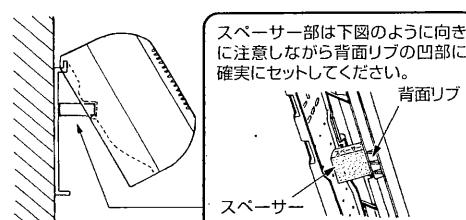

●室内ユニット背面の切欠部は切取って配管押さえとしてご利用してください。

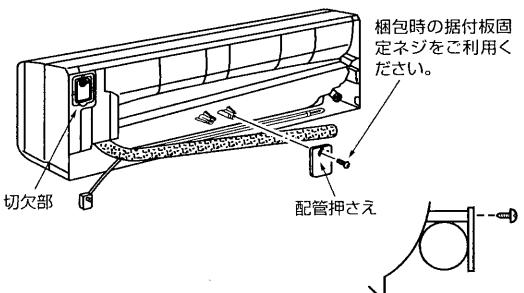

(2) 冷媒配管、ドレンホースを接続します。

●ドレンホースが室内を通る場合は、必ず市販の断熱材を巻いてください。

(3) 室外ユニット据付後石けん水でリークテストを行い、フェルトテープ⑦で配管を巻き、本体裏側配管収納部に収納します。




●室内ユニット左右切欠部を切欠いた場合、移設時を考慮し、室内ユニット背面下側にお手持ちのテープなどではりつけて保管してください。

3) 内外接続電線の接続(後・右・下配管の内外接続電線の接続による)

●接続方法詳細は後・右・下配管の内外接続電線の接続による。

●内外接続電線Ⓐの引込み長さの目安は右図による。

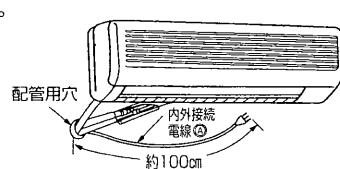


4) 室内ユニットの据付け

●室内ユニット下部を据付板①に押込んで固定します。

1 室外側 ドレン配管


〈ドレン処理について〉

- ・室内外の配管接続より先にドレン処理してください。(室内外の配管接続後に行うと、室外ユニットが動かなくなり、ドレンソケット⑨が取付けにくくなります。)
- ・市販の内径15mmのビニールホース⑧を図の位置に接続してドレンを導いてください。
- ・ドレン配管はドレンが流れやすいように必ず下りこう配をつけて配管してください。
- ・寒冷地では、ドレン水が凍結し、ファンが回らなくなるおそれがありますので、ドレンソケット⑨・⑩は取付けないでください。

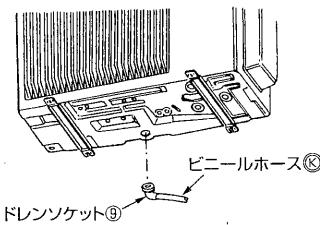

※ドレンソケット⑨とビニールホース⑧(105mm)と三つ又ドレンソケット⑩を130mmのピッチ(間隔)で、先にセットして室外ユニットに取付けると作業がしやすくなります。


SFX50HS/RXV50HS/AX50HS/AXV50HSの場合

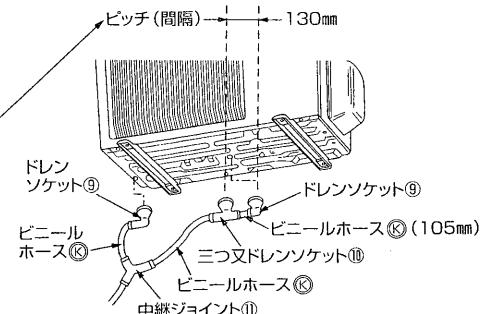

2 配管加工


パイプ切断

パイプの長さに余裕(300mm~500mm)を見て切断してください。

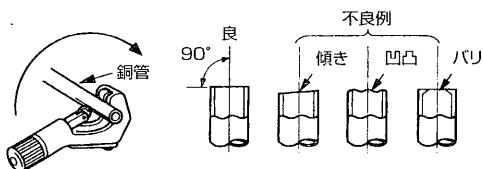

バリ取り

切粉が配管内に入らないように下向きにして行ってください。





・配管内部にバリ、砂などの異物が混入しますと圧縮機などの故障の原因になります。

取扱いには十分注意してください。

パイプの曲げ加工は十分注意して、パイプをつぶしたり折らないようしてください。

フレアナット挿入

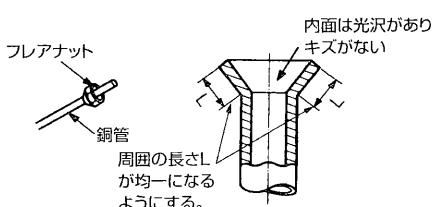


パイプ径(mm)	A寸法(mm)		
	R410A用フレアツール	従来(R22)のフレアツール	
リジット(クラッチ)式	インペリアル(ウインナホ式)		
φ6.35mm(1/4")	0~0.5	1.0~1.5	1.5~2.0
φ9.52mm(3/8")	0~0.5	1.0~1.5	1.5~2.0
φ12.7mm(1/2")	0~0.5	1.0~1.5	2.0~2.5

従来のツールを使ってR410A用のフレア加工をする場合は、A寸法をR22のときより0.5mm大きくすれば規定のフレア寸法に加工できます。出し代調整用の銅管ゲージを使用すれば、A寸法が確保できます。

3 配管接続

室内ユニットの接続


- 1) パイプとユニオンのシート面には、冷凍機油①を塗布してください。
- 2) 接続は中心を合わせ、フレアナットは最初の3~4回転を手で締めます。
- 3) 室内側ユニオン部の締付けは下表を目安にして必ず2丁スパナでトルクレンチを使用し締付けてください。
締め過ぎますと、フレア部を破壊します。



パイプ径	締付トルク
φ6.35mm(1/4")	13.7~17.7N·m(140~180kgf·cm)
φ9.52mm(3/8")	34.3~41.2N·m(350~420kgf·cm)
φ12.7mm(1/2")	49.0~56.4N·m(500~575kgf·cm)

室外ユニットの接続

- 1) 取付ネジ1本を外します。
- 2) サービスパネルを下側に押下げてから取手部を手前に引いて取外してください。
- 3) 室内ユニットと同様にして、室外ユニットのストップバルブ(2方弁、3方弁)の各配管接続口へパイプを接続してください。
- 4) 締付けは2丁スパナでトルクレンチを用いて、室内ユニットと同じ締付トルクで行ってください。

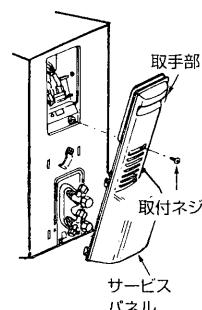

冷媒配管

外径・肉厚	液 管		ガス 管	
	φ6.35mm(1/4") 0.8mm	φ9.52mm(3/8") 0.8mm	φ12.7mm(1/2") 1.0mm	
材料および規格	リン脱酸銅 C1220T JISH3300			
断熱材	耐熱発泡ポリエチレン 比重0.045 肉厚8mm ※接続配管は2本分離して1本毎に断熱してください。			

薄肉管(肉厚0.7mm等)は、使用しないでください。

の据付手順

4 真空引き・リークテスト

地球環境保護の観点からエアバージは
真空ポンプ方式をお願いします。

●マニホールドバルブ使用方法の詳細はマニホールドバルブの取扱説明書をご覧ください。

●ハンドルHiは全閉で、以下の作業中は操作しません。

配管接続が確実に行われたかを確認する。

ストップバルブ（3方弁）のサービスポートへマニホールドバルブのチャージホースの突起側（虫ビンを押す側）を接続する。

ストップバルブ（2方弁、3方弁）の弁が全閉になっていることを確認し、チャージホースを真空ポンプに接続する。

マニホールドバルブのハンドルLoを全開にし真空ポンプを運転する。ストップバルブ（3方弁）のフレアナットを少しうるめエアが入っていくことを確認し、再度フレアナットを締める。

（エアが入っていない時はチャージホースがサービスポートへし
っかり接続されているか再確認してください。）

真空引きを15分以上行い連成計が-0.101MPa（ゲージ）（-760mmHg）になっていることを確認する。

真空引きが終わったらマニホールドバルブのハンドルLoを全閉にし真空ポンプ側のチャージホースをゆるめ、エアを吸込ませてから真空ポンプの運転を止める。

1~2分程度このままの状態にして針が戻らないことを確認し、ストップバルブ（2方弁、3方弁）の弁棒を反時計方向に当たるまでいっぱいにまわし、全閉にする。ストッパーに当たったら、それ以上に力を加えない。

延長配管が7mを超える場合


追加冷媒質量は
 $30 \times (\text{延長配管長} - 5) \text{ g}$

（注1）

延長配管が7m以下の場合

追加チャージ不要。

ストップバルブ（3方弁）のサービスポートよりチャージホースを外す。

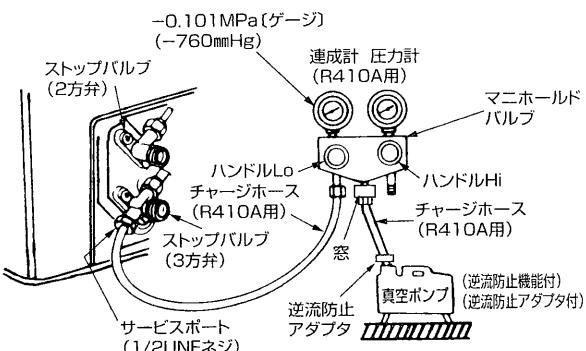

サービスポートのキャップは締付トルクが急に増加するところよりさらに1/12回転締付ける。
(締付トルク13.7~17.7N·m (140~180kgf·cm)に相当する。)

ストップバルブ（2方弁、3方弁）の弁棒用キャップは締付トルクが急に増加するところよりさらに1/12回転締付ける。
(締付トルク19.6~29.4N·m (200~300kgf·cm)に相当する。)

リークテストは石けん水を利用し室内側、室外側ともに実施してください。
ガス漏れがある場合は、ガス漏れ部より泡が出ます。
泡が出ないことを確認してください。

1. 冷媒充填用電子はかりを使用して、ポンベから液相の冷媒を取出してください。ただし液冷媒を一気にチャージすると圧縮機がロックするおそれがありますので、除々にチャージしてください。

2. サービスポートのキャップ及び弁棒用キャップは必ず取付けてください。

●締付トルクが大きすぎると、フレア部を破損し、ガス漏れの原因になります。

●フレア部が破損すると、増締めしてもガス漏れは止まりません。

ガス漏れの場合

●フレアナット接続部を増締めしてください。
●増締めを行っても止まらない場合は、漏れ箇所修理後サービスポートより本体ガスをすべて回収し、ポンベガスより規定量を充てんしてください。

5 内外接続電線の接続・断熱とテーピング


内外接続電線の接続

●サービス時を考慮し、内外接続電線Ⓐには余裕をもたせてください。

断熱とテーピング

- 1) パイプカバーで接続部の配管をおおいます。
- 2) 室外側はバルブ部までしっかり断熱してください。

天井裏や押入れなど高温、多湿な場所へ配管を通す場合には、露付き防止のためさらに市販の断熱材を巻き加えてください。

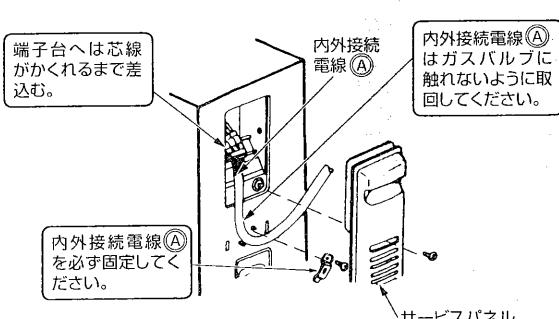


アースの取付け

●エアコン回路のアース工事は、「電気設備に関する技術基準」にしたがって電気工事士の方が実施してください。

接地の基準	電源の条件	据付場所 エアコンの種類	水気のある場所	湿気の多い場所	乾燥した場所	
	交流対地電圧が150V以下の場合	単相100Vの機種 単相200V(単相3線式200V電線)の機種		D種接地工事が必要です。	D種接地工事は法的には除外されていますが安全のため接地工事をしてください。	
	交流対地電圧が150Vを超える場合	三相200Vの機種	漏電遮断器を取付け、さらにD種接地工事が必要です。			

〈D種接地工事について〉

- 接地工事は電気工事士が行ってください。
- 接地抵抗値は100Ω以下であることを確かめてください。(漏電遮断器を取り付けた場合は500Ω以下であることを確かめてください。)
- 室内ユニットからアースをとる際にはアース線を右図のように引回し、アースネジM4×8④で固定してください。単相200V機種の場合は、室内電源コードがアース付きになっております。

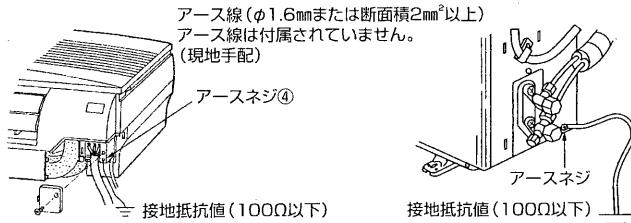


試運転（必ず実施してください）

応急運転スイッチを押すと30分間試運転（温度調節がはたらかず連続運転）の状態になり、30分以降は応急運転（暖冷房共24℃設定温度）となります。

- 1) 電源は定格電圧と合っているか必ず確認してください。
電源プラグをコンセントに差込みます。
- 2) 応急運転スイッチを押す。(30分間は試運転となります。)
①1回押すと冷房試運転を開始します。


この時、約5秒から3分後に運転モニターランプが点滅する場合は内外接続電線⑩の誤配線を点検してください。

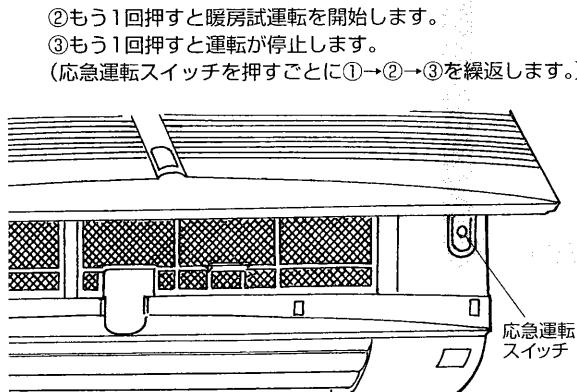

リモコンの送信確認


SFX・RXVシリーズ

- ①リモコンの裏ブタを引抜き、乾電池を入れて裏ブタを取付けてください。



AX・AXVシリーズ

- ①リモコンの上ブタを引抜き、乾電池を入れて上ブタを取付けてください。

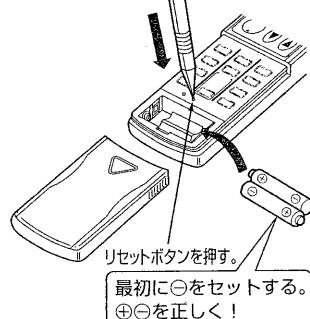

- ②リセットボタンを押してください。

・リセットボタンを押さないと、正しく動作しないことがあります。
・リセットボタンを強く押しすぎないように注意してください。

- ③リモコンの入/切ボタンを押して、室内ユニット本体が「ピッ」となるのを確認してください。もう一度ボタンを押して「切」にしてください。(壁などにリモコン取付具を取付ける場合も同様に確認してください。)

リモコンで操作した場合は、リモコンの指令にしたがい試運転、応急運転とも解除されます。

- 一旦圧縮機が停止しますと、機器保護のため3分間再起動防止機構が作動し3分間は圧縮機が再運転しないようになっています。


R410Aエアコン専用ツール

R410A用として下表の専用ツールが必要となります。お問い合わせは最寄りの三菱電機システムサービスへご連絡ください。

新工具 (R410A用)	変更内容
ゲージマニホールド	圧力が高く、従来のゲージでは測定不可能です。他冷媒の誤封入を防止するため、各ポート径を変更します。
チャージホース	耐圧アップのため、ホース材質の変更と口金サイズを変更しています。
ガス漏れ検知器	HFC冷媒専用です。
トルクレンチ	φ6.35mm(1/4")、φ9.52mm(3/8")用の各レンチはR22用と共用です。
フレアツール	クランプバーの受け穴を大きくし、ツール内のスプリング強度を上げています。
出し代調整用銅管ゲージ	従来のフレアツールを使用してフレア加工をする時に使用します。
真空ポンプ用アダプター	油の逆流を防止するために使用します。アダプターを使用すれば従来の真空ポンプが使用できます。
冷媒充填用電子はかり	圧力が高く気化速度が早いため、チャージングシリンダーを使用すると気泡がたち、数値の読みとりが困難です。

前パネルの取付けかた


①前パネル取付け前にフラップを下図の位置にセットします。

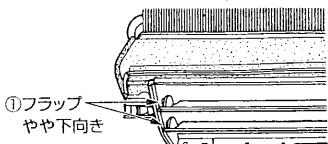

②前パネルの下側をフラップの下に入れます。

③前パネルの上側をはめます。

④前パネル矢印部を押してエアコン本体にはめます。

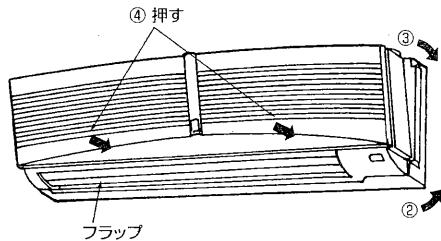


室内ユニットの外しかた

室内ユニット下面の据付板からの外しかた


コーナー部の取外しが可能な場合

室内ユニットの左右下コーナー部を外し、下図のように室内ユニットの左右下部を下側へ引きながら少し手前へ引けば、フックが外れます。

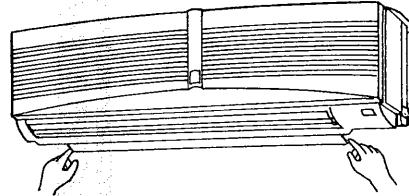

上記の方法ができない場合

鴨居などにより、上記の方法ができない場合は、前パネルを取り外し、下図のように、左右の角穴に、六角レンチなどを差込み、上側に押せば室内ユニットの下面が下側に下がりフックが外れます。

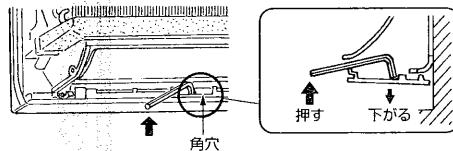

ポンプダウンの手順(強制冷房運転)

移設または廃却時に、冷媒を大気に放出しないため、下記手順にしたがってポンプダウンを行ってください。

①室外ユニットのガス側ストップバルブ(3方弁)のところのサービスポートにゲージマニホールドバルブ(圧力計付)を接続し冷媒圧力が測定できるようにする。

②室外ユニットの液側ストップバルブ(2方弁)を全閉する。

③室外ユニットのガス側ストップバルブ(3方弁)をあらかじめ全閉近くまで閉める。【圧力計の指示が0MPa(ゲージ)(0kgf/cm²)に近づいた時容易に全閉ができるように準備する。】

④強制冷房運転をする。強制冷房運転は電源プラグを抜くかブレーカーを切り、約10秒後に再度入れ室内ユニットの応急運転スイッチを1回押す。(最大30分間まで連続の冷房運転ができます。)

⑤圧力計が0.049~0MPa(ゲージ)(0.5~0kgf/cm²)でガス側ストップバルブ(3方弁)を全閉する。

⑥運転を停止する。運転停止は室内ユニットの応急運転スイッチを2回押す。

チェックシート

の中に✓印をいれてください。

電源電圧は規定通りですか？

内外接続電線の端子台への挿入は確実ですか？

内外接続電線の固定は確実ですか？

電源コードおよび内外接続電線の中間接続は行っていませんか？

アース線の接続は確実ですか？

新冷媒(R410A)用配管または、指定肉厚の配管を使用しましたか？

配管接続部のリークテストを行いましたか？

真空引きを行いましたか？

ストップバルブの弁棒は全開ですか？

ドレンホースの接続は確実ですか？

本体裏側配管収納部内の配管はフェルトテープを巻きましたか？

据付場所の強度はエアコンの重量に十分耐える場所で、騒音や振動が増大しないところですか？

エアコンの下に家具、カーテンボックスなどがあり、吹出空気をさえぎっていませんか？

安全のために必ず守ることの△警告△注意の項目をチェックしましたか？

お客様への説明

●取扱説明書の手順で正しくわかりやすく説明してください。

●室内ユニットの吹出口清掃方法についてもご説明してください。

●この据付工事説明書は据付後お客様にお渡しください。

HAに接続するために

SFX・AXシリーズ

本機には、従来のHAシステムを接続することができません。

RXV・AXVシリーズ

本機には、従来のHAシステムを直接接続することができません。

●接続には別売部品アダプター(MAC-815AD)が必要です。

●接続方法

HAアダプターを室内ユニットの右下コーナー部裏側に設置してください。

HAアダプターからの接続コードを引回しプリント基板のコネクター(CN104)に確実に挿入してください。

※MAC-815AD接続時は室内制御基板のジャンパー線をカットする必要はありません。