

## 据付所要スペース(室内ユニット)

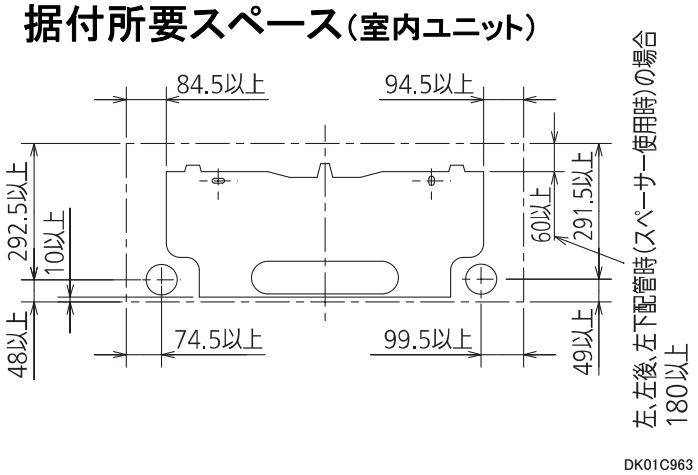


DK01C963

## 室外ユニットの周囲必要空間(基本)

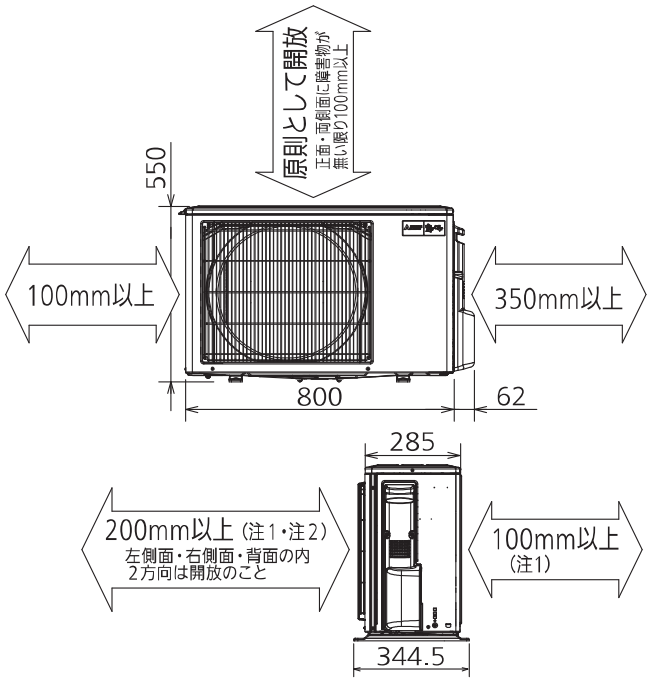



### 室外ユニットの据付上最小のスペース

注1) 風通しが悪くショートサイクルが起きやすい場合は、
冷暖房能力及び消費電力が10%程度悪化する場合があります。
吹出ガイド(別売部品)を付けると、
冷暖房能力及び消費電力の改善が図れます。

注2) 壁に向けて吹き出すと壁が汚れる場合があります。

DK01B805

## 機外配線要領

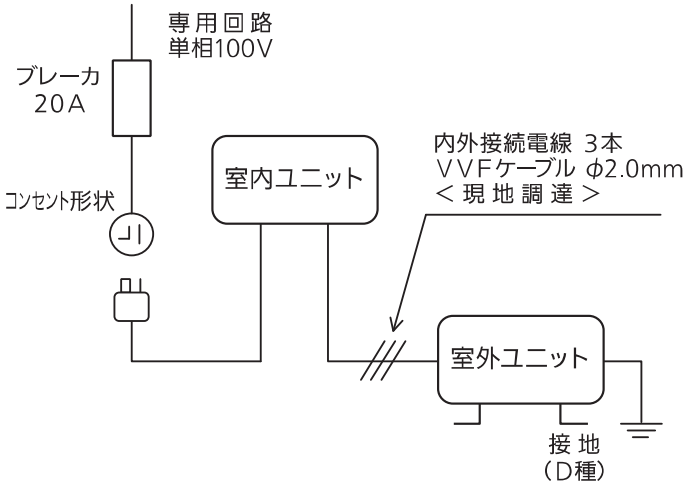


## 仕　様　表

50Hz・60Hz共通

| セット形名 | | | | MSZ-JXV3617-W |
|---|---|---|---|---|
| 性能 | 冷房 | 冷房能力 | kW | 3.6 (0.7～4.3) |
| | | 消費電力 | W | 950 (105～1,160) |
| | | 運転電流 | A | 10.10 |
| | | 力率 | % | 94 |
| | 暖房 | 暖房能力 | kW | 4.2 (0.7～6.5) |
| | | 消費電力 | W | 910 (105～1,980) |
| | | 低温能力 | kW | 5.1 |
| | | 低温消費電力 | W | 1,890 |
| | | 運転電流 | A | 9.19 (最大 20.0) |
| | | 力率 | % | 99 |
| | 通年エネルギー消費効率(APF) | | — | 5.7 |
| | JIS C 9612 : 2005 | | - | 5.7 |
| | 始動電流 | | A | 10.10 |
| 室内ユニット | 形名 | | | MSZ-JXV3617-W-IN |
| | 電源 | | | 単相・100V |
| | 外形寸法<H×W×D> | | mm | 295×799×309(314) |
| | 外装色 | | — | ウェーブホワイト |
| | 送風機(形式×個数) | | — | ラインフローファン×1 |
| | 風量 | | $m^3/h$ | (冷房) 700 (暖房) 820 |
| | 運転音(強・中・弱・静)(音響パワーレベル) | | dB | (冷房) 64・55・50・40<br>(暖房) 66・54・48・42 |
| | 送風機用電動機出力 | | W | 28 |
| | 製品質量 | | kg | 15 |
| | ドレン接続口サイズ | | mm | φ16 (外径) |
| 室外ユニット | 形名 | | | MUZ-JXV3617 |
| | 電源 | | | 単相・100V |
| | 外形寸法<H×W×D> | | mm | 550×800(+62)×285(+59.5) |
| | 外装色(マンセル) | | — | アイボリー(3.0Y7.8/1.1) |
| | 圧縮機 | 形式×個数 | — | 全密閉×1 |
| | | 呼称出力 | W | 950 |
| | | 始動方式 | — | 直入 |
| | 送風機(形式×個数) | | — | プロペラファン×1 |
| | 風量 | | $m^3/h$ | (冷房)1,820(暖房)1,655 |
| | 運転音(音響パワーレベル) | | dB | (冷房) 60 (暖房) 62 |
| | 送風機用電動機出力 | | W | 50 |
| | 送風機用保護装置 | | — | 電流検知/回転速度検知 |
| | 製品質量 | | kg | 32 |
| 共通事項 | 冷媒(種類×封入量) | | kg | R32×0.86 |
| | 内外接続配管 | 許容値 | m | 配管長 20・高低差 15 |
| | | 液管外径 | mm | φ6.35 (1/4″) |
| | | ガス管外径 | mm | φ9.52 (3/8″) |

1. 運転特性は JIS C 9612:2013 の条件で運転した場合の数値です。
   定格冷房能力(室内側:27.0℃[DB],19.0℃[WB],外気温度:35.0℃[DB],24.0℃[WB])
   定格暖房能力<標準>(室内側:20.0℃[DB],外気温度:7.0℃[DB],6.0℃[WB])
   <低温>(室内側:20.0℃[DB],外気温度:2.0℃[DB],1.0℃[WB])
   接続配管長5m(相当長)
2. 運転音測定条件:無響室, Aスケール,
   JIS C 9612:2013(音響パワーレベル)によります。
3. 本仕様書は予告なく変更することがあります。
4. 指定なき数字の単位は、mmとします。
5. 能力、消費電力の( )内数値は、最小から最大までの可変巾を示しています。
6. 室内ユニット外形寸法中( )内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。
7. 室外ユニット外形寸法中( )内の寸法は、サービスパネル及び脚部の突出し寸法を示しています。
8. 設計圧力は4.17MPaです。


三菱電機株式会社

冷暖房用壁掛形ルームエアコン仕様書

グリーン購入法適合

**MSZ-JXV3617-W**

| 電源電線(分岐回路)の太さと長さ | 電線径 (mm) / 最大こう長 (m) | φ2.0/8　φ2.6/14 | 発行日 | 2017-2-9 | 図番 | SY-MSZJXV3617W | 副番 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

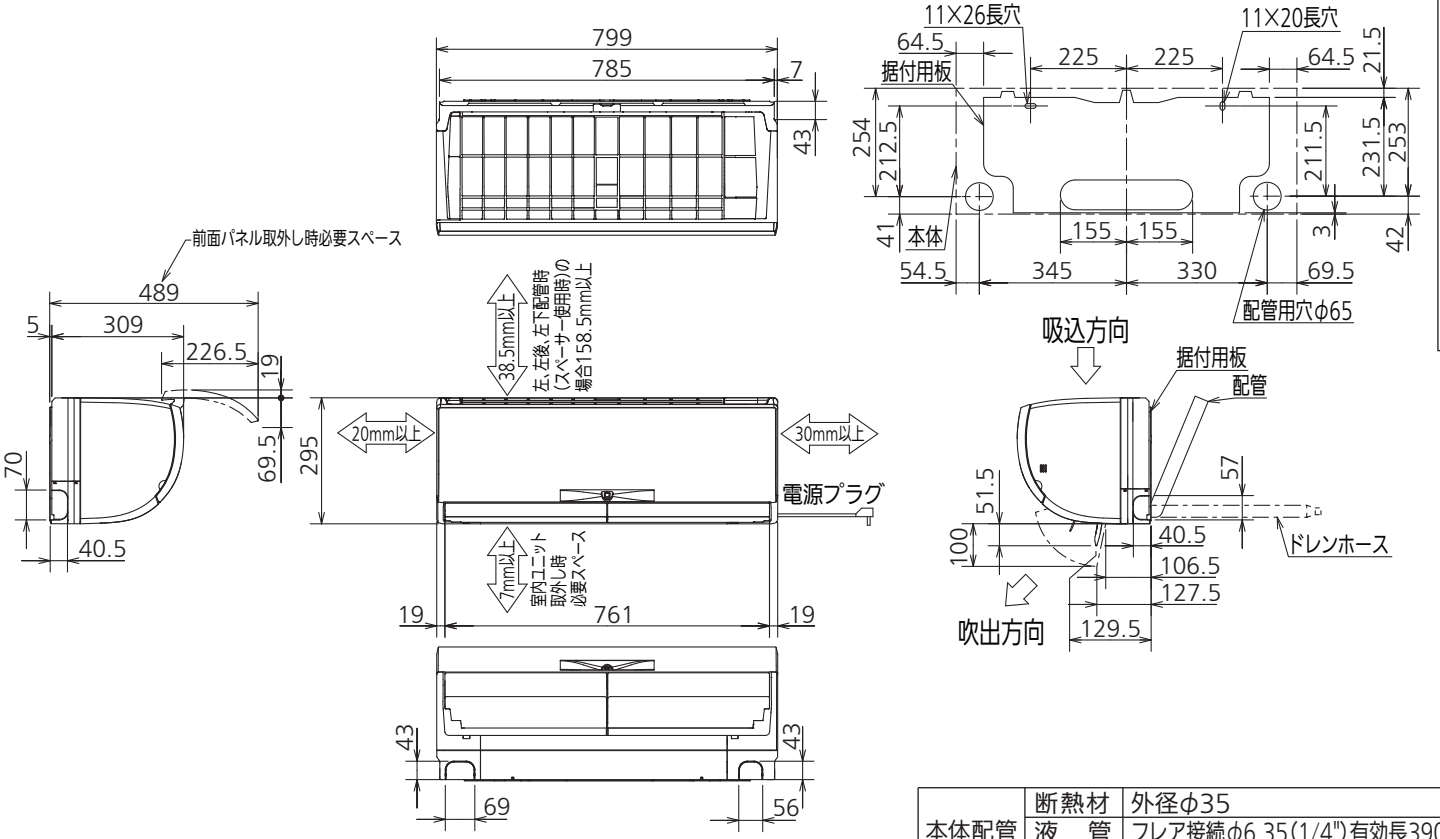











## 据付所要スペース(室内ユニット)

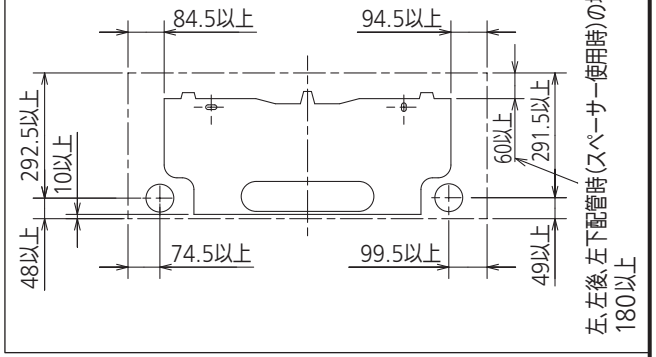


## 左、左後、左下配管時(スペーサー使用時)の場合

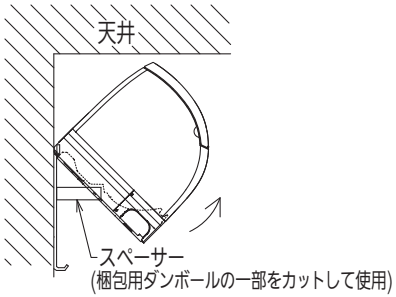


## リモコン外形図




| 本体配管 | 断熱材 | 外径φ35 |
|---|---|---|
| | 液　管 | フレア接続φ6.35(1/4")有効長390 |
| | ガス管 | フレア接続φ9.52(3/8")有効長340 |
| ドレンホース | | 断熱材外径φ29 |
| | | 接続部外径φ16 |
| | | 有効長 400 |
| 電源コード | | 右出し寸法　1350 |
| | | 左出し寸法　550 |

注)内外接続配管サイズは仕様表を参照ください。

| 吹出し開口面積 |
|---|
| 0.03 $m^2$ |


DK01C963


| 単 位 | スケール | 作 成 日 | 形 名 | MSZ-JXV3617-W-IN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | NTS | 2016-1-20 | ルームエアコン室内ユニット外形図(壁掛形) | | | | | |
| 三菱電機株式会社 | | | 図 番 | GA-MSZJXV3617W | 副番 | | 記号 | |


| 配管接続口 | 液　管 | フレア接続φ6.35(1/4") |
|---|---|---|
| | ガス管 | フレア接続φ9.52(3/8") |


注、内外接続配管サイズは仕様表を参照ください。


## 室外ユニットの周囲必要空間(基本)

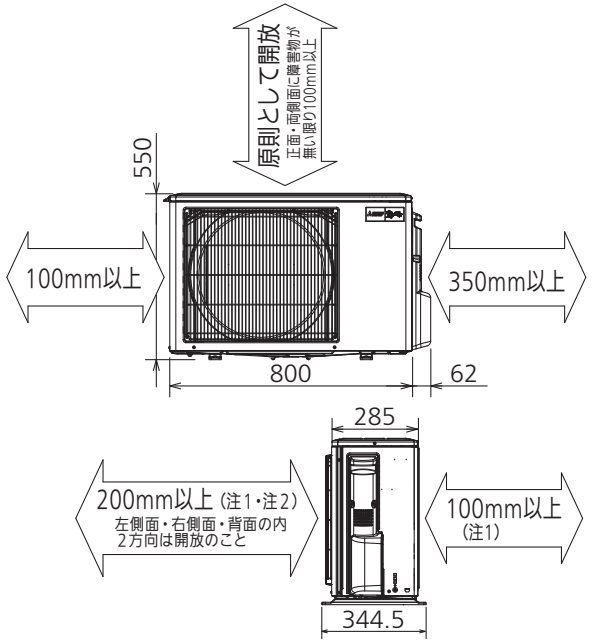

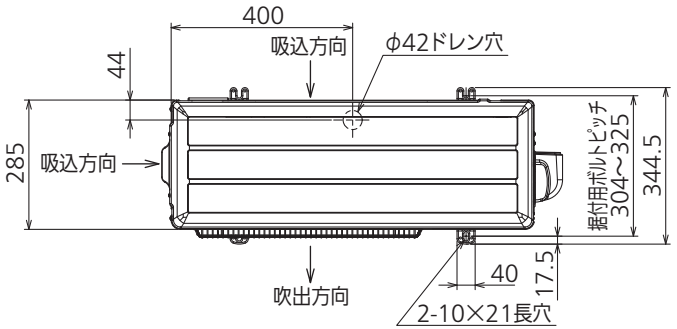
## 室外ユニットの据付上最小のスペース

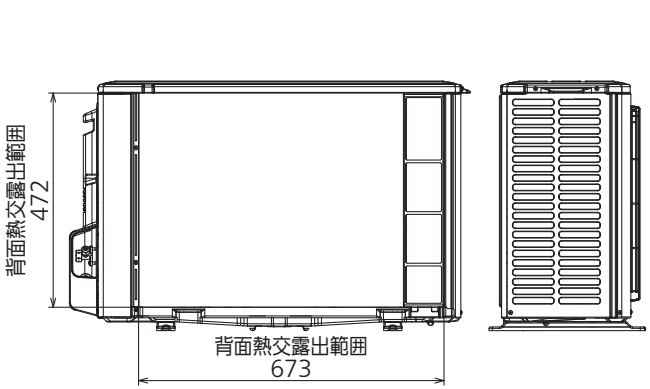注1) 風通しが悪くショートサイクルが起きやすい場合は、
冷暖房能力及び消費電力が10%程度悪化する場合があります。
吹出ガイド(別売部品)を付けると、
冷暖房能力及び消費電力の改善が図れます。

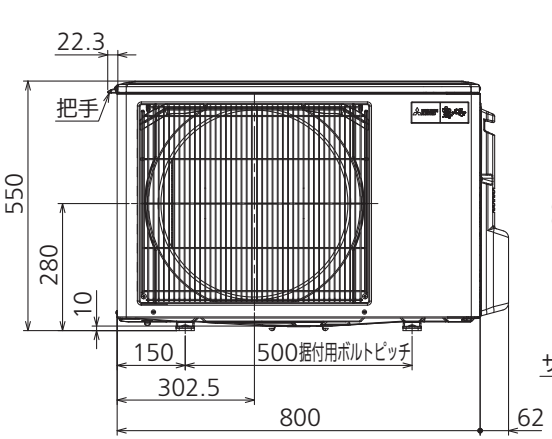注2) 壁に向けて吹き出すと壁が汚れる場合があります。

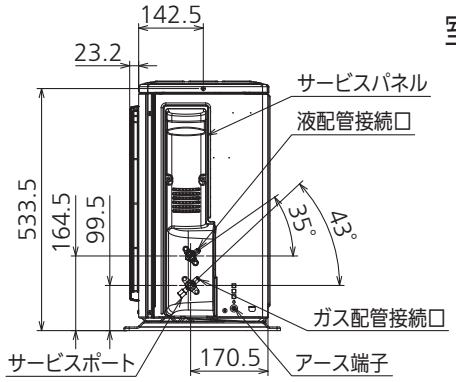DK01B805

| 単 位 | スケール | 作 成 日 | 形 名 | MUZ-JXV3617 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | NTS | 2016-12-26 | ルームエアコン室外ユニット外形図 | | | | | |
| 三菱電機株式会社 | | | 図 番 | GA-MUZJXV3617 | 副番 | | 記号 | |