

据付所要スペース(室内ユニット)

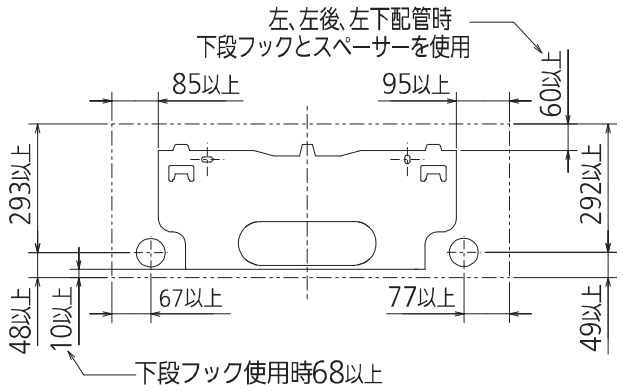

DK01G735

室外ユニットの周囲必要空間(基本)

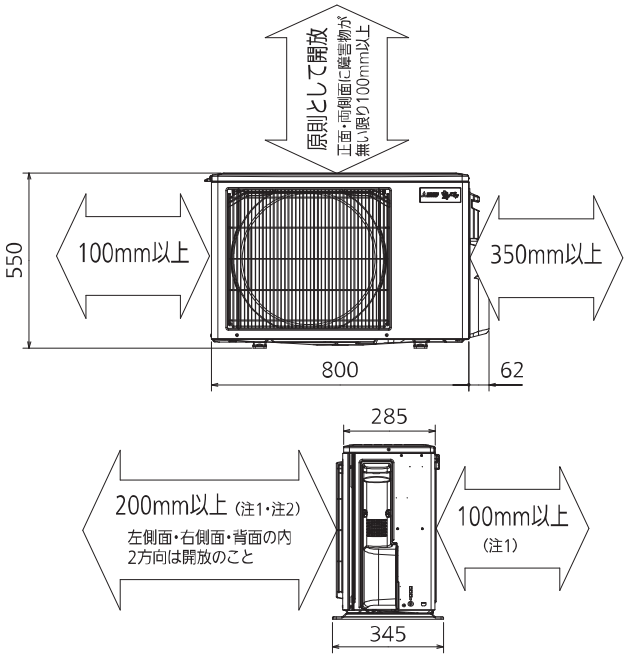


室外ユニットの据付上最小のスペース

注1) 風通しが悪くショートサイクルがおきやすい場合は、
冷暖房能力及び消費電力が10%程度悪化する場合があります。
吹出ガイド(別売部品)を付けると、
冷暖房能力及び消費電力の改善が図れます。

注2) 壁に向けて吹き出すと壁が汚れる場合があります。

DK01J063

機外配線要領

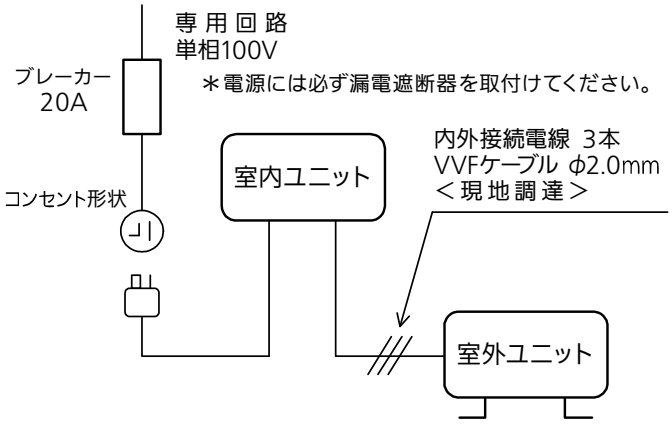

＊室内ユニットまたは室外ユニットのどちらか一方で接地工事(D種)をしてください。

仕　様　表

50Hz・60Hz共通

セット形名				MSZ-JXV3625-W
性能	冷房	冷房能力	kW	3.6 (0.6～4.3)
		消費電力	W	820 (105～1,130)
		運転電流	A	8.70
		力率	%	94
	暖房	暖房能力	kW	4.2 (0.6～6.9)
		消費電力	W	910 (105～1,980)
		低温能力	kW	5.4
		低温消費電力	W	1,890
		運転電流	A	9.19 (最大 20.0)
		力率	%	99
	通年ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率(APF)		―	6.6
	始動電流		A	9.19
室内ユニット	形名			MSZ-JXV3625-W-IN
	電源			単相・100V
	外形寸法<H×W×D>		mm	295×799×389(394)
	外装色		―	ピュアホワイト
	送風機(形式×個数)		―	ラインフローファン×1
	風量		m^3/h	(冷房) 680 (暖房) 815
	運転音(強・中・弱・静)(音響パワーレベル)		dB	(冷房) 64・55・50・36 (暖房) 66・54・48・42
	送風機用電動機出力		W	28
	製品質量		kg	17
	ドレン接続口サイズ		mm	φ16 (外径)
室外ユニット	形名			MUZ-JXV3625
	電源			単相・100V
	外形寸法<H×W×D>		mm	550×800(+62)×285(+60)
	外装色(マンセル)		―	ｱｲﾎﾞﾘｰ(3.0Y7.8/1.1)
	圧縮機	形式×個数	―	全密閉×1
		呼称出力	W	950
	送風機(形式×個数)		―	プロペラファン×1
	風量		m^3/h	(冷房)2,100 (暖房)1,720
	運転音(音響パワーレベル)		dB	(冷房) 60 (暖房) 62
	送風機用電動機出力		W	50
	送風機用保護装置		―	電流検知/回転速度検知
	製品質量		kg	33
共通事項	冷媒(種類×封入量)		kg	R32×1.03
	内外接続配管	許容値	m	配管長 20・高低差 15
		液管外径	mm	φ6.35 (1/4″)
		ガス管外径	mm	φ9.52 (3/8″)

1. 運転特性は JIS C 9612:2013 の条件で運転した場合の数値です。
定格冷房能力(室内側:27.0℃[DB],19.0℃[WB],外気温度:35.0℃[DB],24.0℃[WB])
定格暖房能力<標準>(室内側:20.0℃[DB],外気温度:7.0℃[DB],6.0℃[WB])
<低温>(室内側:20.0℃[DB],外気温度:2.0℃[DB],1.0℃[WB])
接続配管長5m(相当長)
2. 運転音測定条件:無響室, Aスケール,
JIS C 9612:2013(音響パワーレベル)によります。
3. 本仕様書は予告なく変更することがあります。
4. 指定なき数字の単位は、mmとします。
5. 能力、消費電力の( )内数値は、最小から最大までの可変巾を示しています。
6. 室内ユニット外形寸法中( )内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。
7. 室外ユニット外形寸法中( )内の寸法は、サービスパネル及び脚部の突出し寸法を示しています。
8. 設計圧力は4.17MPaです。

三菱電機株式会社


冷暖房用壁掛形ルームエアコン仕様書

グリーン購入法適合


MSZ-JXV3625-W

電源電線(分岐回路)の太さと長さ	電線径 (mm) / 最大こう長 (m)	φ2.0/8　φ2.6/14	発行日	2025-1-28	図番	SY-MSZJXV3625W	副番	


（平面図）

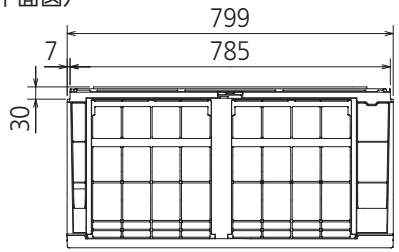


（据付用板図）

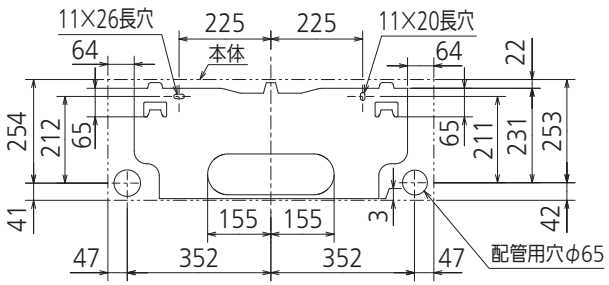


（左側面図）

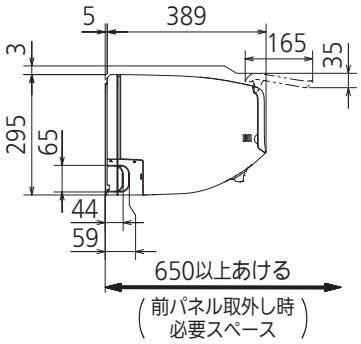


（正面図）

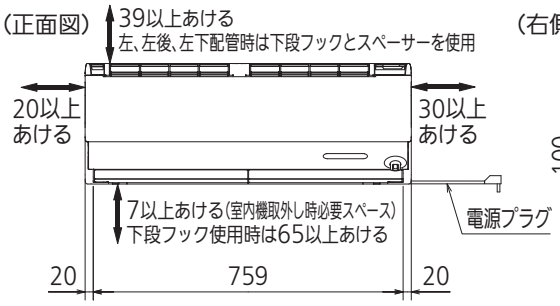


（右側面図）吸込み方向

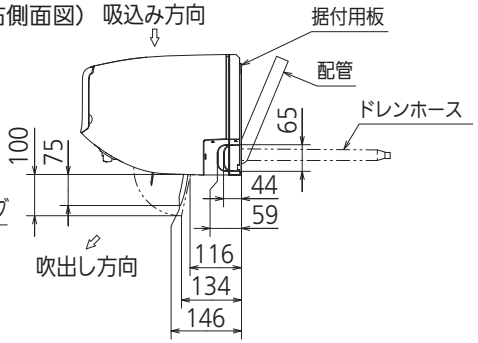

（下面図）

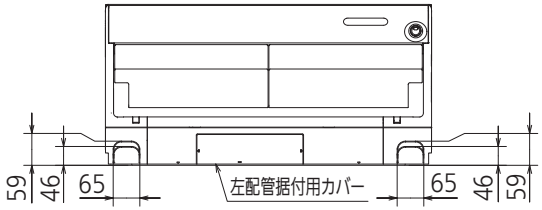


リモコン外形図




本体配管	断熱材	外径φ35
	液　管	有効長390 接続配管：フレア接続φ6.35(1/4")
	ガス管	有効長340 接続配管：フレア接続φ9.52(3/8")
ドレンホース		断熱材外径φ29
		接続部外径φ16
		有効長 400
電源コード		右出し寸法　1350
		左出し寸法　550
吹出し開口面積		0.04m²

注、内外接続配管サイズは仕様表を参照ください。

（据付所要スペース）

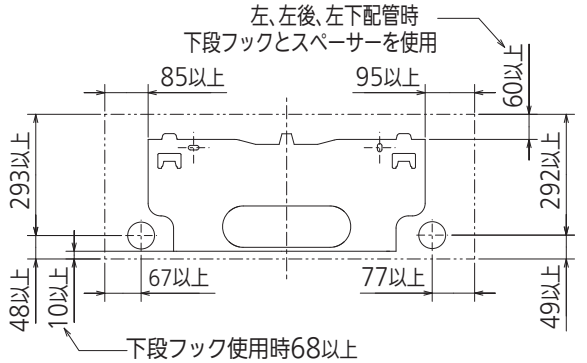


（左、左後、左下配管時）

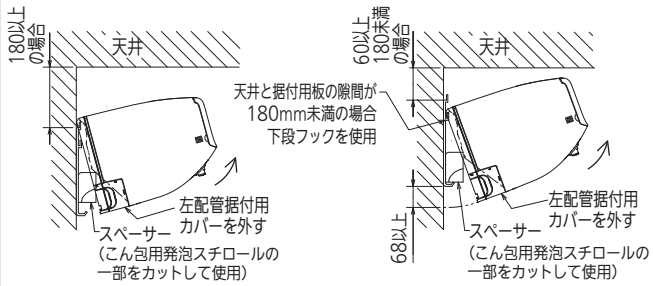

【参考】内外接続線長の目安

※据付状況により変動の可能性有
右配管の場合
配管穴から室内機端子台までの長さ
（皮むき寸法を含む）

左配管の場合
配管穴から内外接続線
引込み長さ約1.2～1.3m

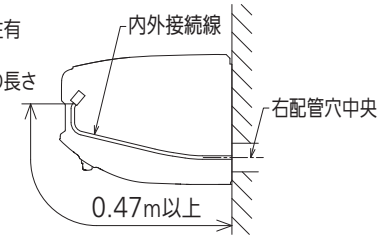

DK01G735


単位	スケール	作成日	形名	MSZ-JXV3625-W-IN				
mm	NTS	2025-1-10	ルームエアコン室内ユニット外形図（壁掛形）					
三菱電機株式会社			図番	GA-MSZJXV3625W	副番		記号	

室外ユニットの据付上最小のスペース

注1) 風通しが悪くショートサイクルがおきやすい場合は、
冷暖房能力及び消費電力が10%程度悪化する場合があります。
吹出ガイド(別売部品)を付けると、
冷暖房能力及び消費電力の改善が図れます。


注2) 壁に向けて吹き出すと壁が汚れる場合があります。


設置必要スペース

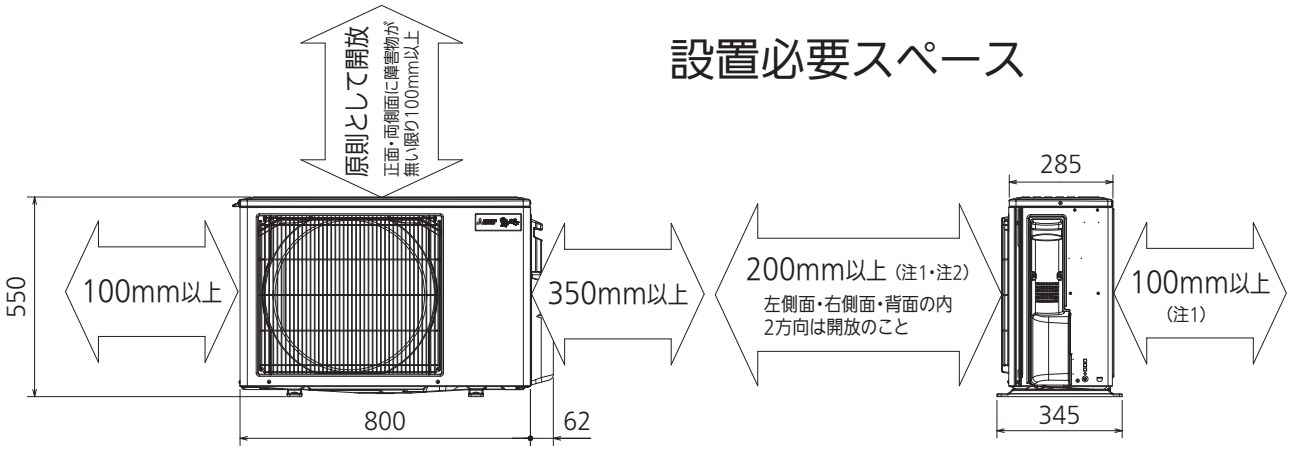


配管接続口	液　管	フレア接続φ6.35(1/4")
	ガス管	フレア接続φ9.52(3/8")

注、内外接続配管サイズは仕様表を参照ください。

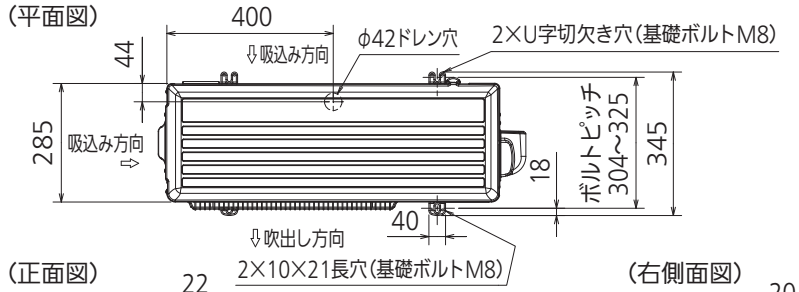

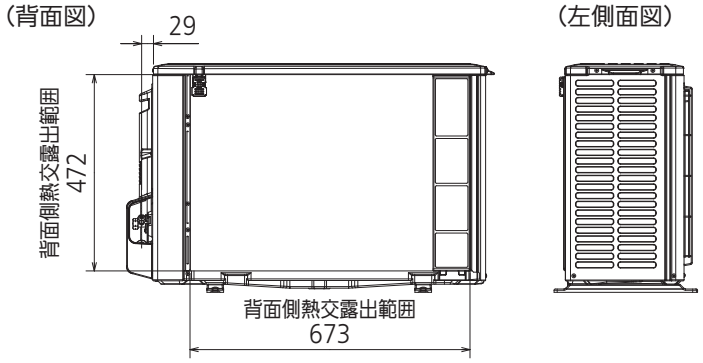

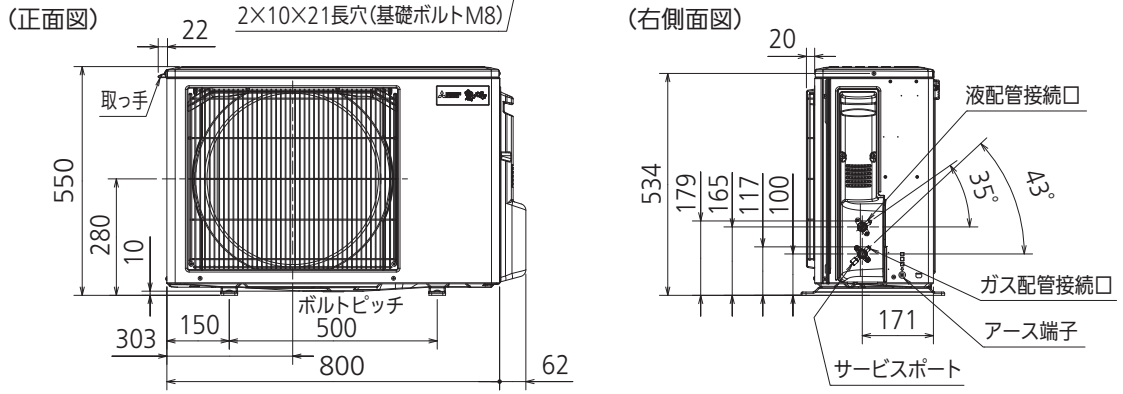

DK01J063

単 位	スケール	作 成 日	形 名	MUZ-JXV3625				
mm	NTS	2025-1-10	ルームエアコン室外ユニット外形図					
三菱電機株式会社			図 番	GA-MUZJXV3625	副番		記号	