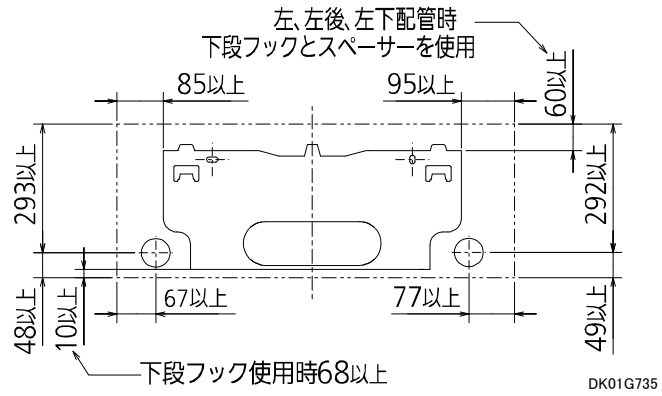
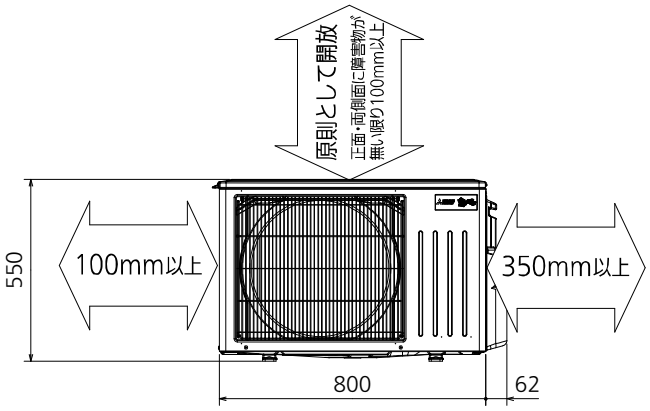
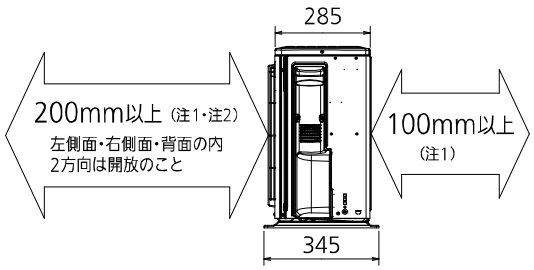
## 据付所要スペース(室内ユニット)




DK01G735

## 室外ユニットの周囲必要空間(基本)



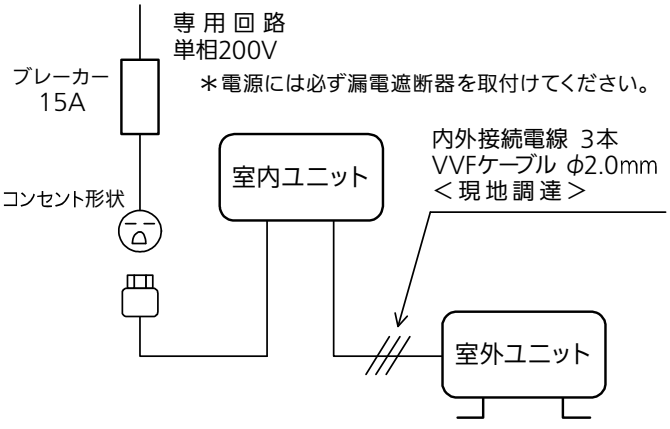

### 室外ユニットの据付上最小のスペース

注1) 風通しが悪くショートサイクルがおきやすい場合は、
冷暖房能力及び消費電力が10%程度悪化する場合があります。
吹出ガイド(別売部品)を付けると、
冷暖房能力及び消費電力の改善が図れます。

注2) 壁に向けて吹き出すと壁が汚れる場合があります。

DK01J913

## 機外配線要領




＊室内ユニットまたは室外ユニットのどちらか一方で接地工事(D種)をしてください。

## 仕　様　表

50Hz・60Hz共通

| セット形名 | | | | MSZ-JXV3626S-W |
|---|---|---|---|---|
| 性能 | 冷房 | 冷房能力 | kW | 3.6 (0.6～4.3) |
| | | 消費電力 | W | 820 (105～1,130) |
| | | 運転電流 | A | 4.35 |
| | | 力率 | % | 94 |
| | 暖房 | 暖房能力 | kW | 4.2 (0.6～6.9) |
| | | 消費電力 | W | 910 (105～1,980) |
| | | 低温能力 | kW | 5.4 |
| | | 低温消費電力 | W | 1,890 |
| | | 運転電流 | A | 4.59 (最大 13.0) |
| | | 力率 | % | 99 |
| | 通年エネルギー消費効率 (APF) | | — | 6.6 |
| | 始動電流 | | A | 4.59 |
| 室内ユニット | 形名 | | | MSZ-JXV3626S-W-IN |
| | 電源 | | | 単相・200V |
| | 外形寸法<H×W×D> | | mm | 295×799×389(394) |
| | 外装色 | | — | ピュアホワイト |
| | 送風機(形式×個数) | | — | ラインフローファン×1 |
| | 風量 | | $m^3/h$ | (冷房) 680 (暖房) 815 |
| | 運転音(強・中・弱・静)(音響パワーレベル) | | dB | (冷房) 64・55・50・36<br>(暖房) 66・54・48・42 |
| | 送風機用電動機出力 | | W | 46 |
| | 製品質量 | | kg | 17 |
| | ドレン接続口サイズ | | mm | φ16 (外径) |
| 室外ユニット | 形名 | | | MUZ-JXV3626S |
| | 電源 | | | 単相・200V |
| | 外形寸法<H×W×D> | | mm | 550×800(+62)×285(+60) |
| | 外装色(マンセル) | | — | アイボリー(3.0Y7.8/1.1) |
| | 圧縮機 | 形式×個数 | — | 全密閉×1 |
| | | 呼称出力 | W | 950 |
| | 送風機(形式×個数) | | — | プロペラファン×1 |
| | 風量 | | $m^3/h$ | (冷房)2,120(暖房)1,735 |
| | 運転音(音響パワーレベル) | | dB | (冷房) 60 (暖房) 62 |
| | 送風機用電動機出力 | | W | 50 |
| | 送風機用保護装置 | | — | 電流検知/回転速度検知 |
| | 製品質量 | | kg | 33 |
| 共通事項 | 冷媒(種類×封入量) | | kg | R32×1.03 |
| | 内外接続配管 | 許容値 | m | 配管長 20・高低差 15 |
| | | 液管外径 | mm | φ6.35 (1/4″) |
| | | ガス管外径 | mm | φ9.52 (3/8″) |

1. 運転特性は JIS C 9612:2013 の条件で運転した場合の数値です。
定格冷房能力(室内側:27.0℃[DB],19.0℃[WB],外気温度:35.0℃[DB],24.0℃[WB])
定格暖房能力<標準>(室内側:20.0℃[DB],外気温度:7.0℃[DB],6.0℃[WB])
<低温>(室内側:20.0℃[DB],外気温度:2.0℃[DB],1.0℃[WB])
接続配管長5m(相当長)
2. 運転音測定条件:無響室, Aスケール,
JIS C 9612:2013(音響パワーレベル)によります。
3. 本仕様書は予告なく変更することがあります。
4. 指定なき数字の単位は、mmとします。
5. 能力、消費電力の( )内数値は、最小から最大までの可変巾を示しています。
6. 室内ユニット外形寸法中( )内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。
7. 室外ユニット外形寸法中( )内の寸法は、サービスパネル及び脚部の突出し寸法を示しています。
8. 設計圧力は4.17MPaです。

三菱電機株式会社

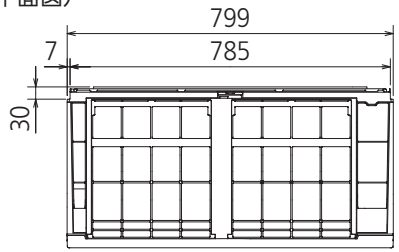
冷暖房用壁掛形ルームエアコン仕様書

グリーン購入法適合

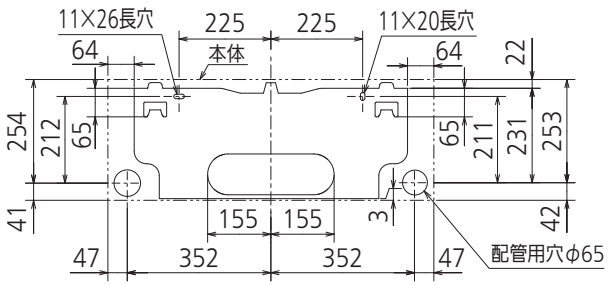
**MSZ-JXV3626S-W**

| 電源電線(分岐回路)の太さと長さ | 電線径 (mm) / 最大こう長 (m) | φ1.6/14　φ2.0/23　φ2.6/39 | 発行日 | 2026-1-26 | 図番 | SY-MSZJXV3626SW | 副番 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

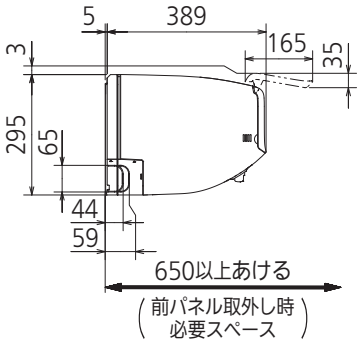
(平面図)



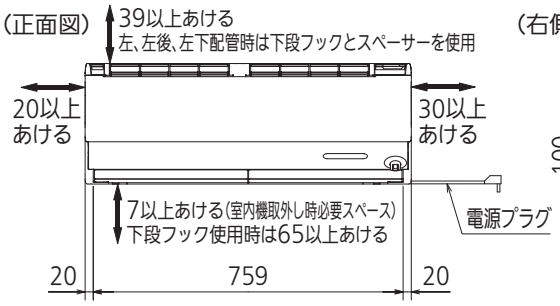

(据付用板図)



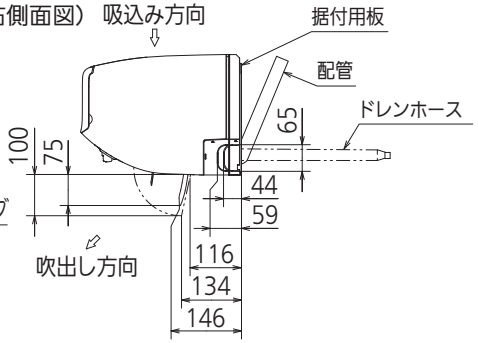

(左側面図)



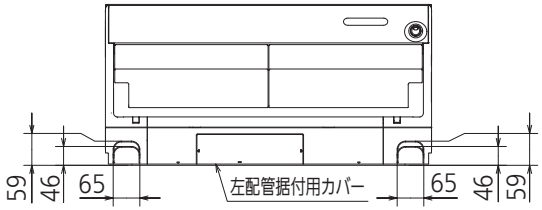

(正面図)





(右側面図) 吸込み方向




(下面図)



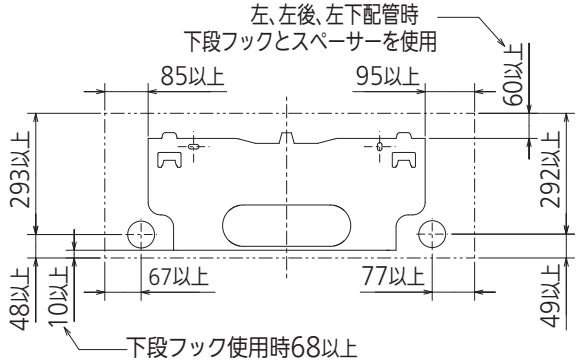

## リモコン外形図



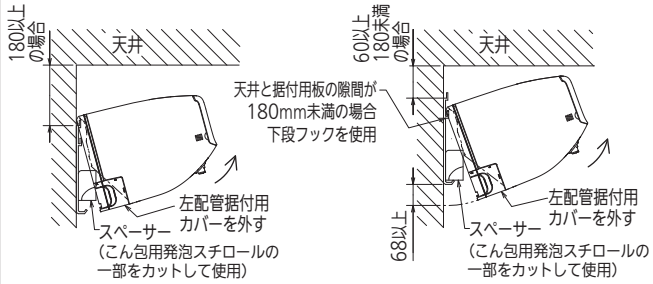

| | | |
|---|---|---|
| 本体配管 | 断熱材 | 外径φ35 |
| | 液　管 | 有効長390 接続配管:フレア接続φ6.35(1/4") |
| | ガス管 | 有効長340 接続配管:フレア接続φ9.52(3/8") |
| ドレンホース | | 断熱材外径φ29 |
| | | 接続部外径φ16 |
| | | 有効長 400 |
| 電源コード | | 右出し寸法　1350 |
| | | 左出し寸法　550 |
| 吹出し開口面積 | | 0.04m² |

注、内外接続配管サイズは仕様表を参照ください。

## (据付所要スペース)



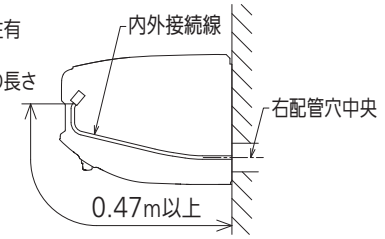

## (左、左後、左下配管時)




## 【参考】内外接続線長の目安

※据付状況により変動の可能性有
右配管の場合
配管穴から室内機端子台までの長さ
(皮むき寸法を含む)

左配管の場合
配管穴から内外接続線
引込み長さ約1.2～1.3m




DK01G735

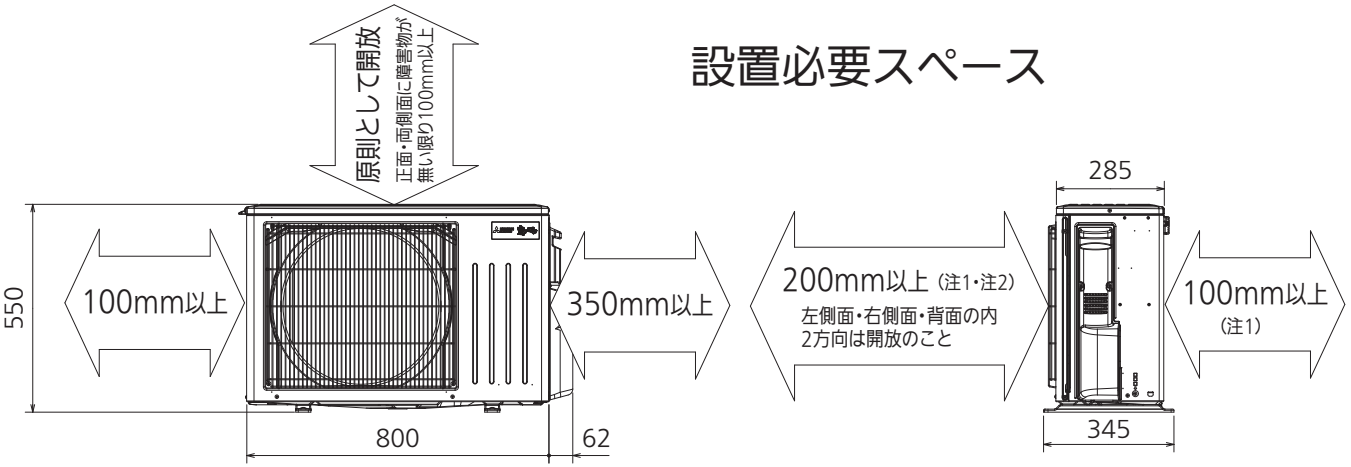
| 単位 | スケール | 作成日 | 形名 | MSZ-JXV3626S-W-IN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | NTS | 2025-12-10 | ルームエアコン室内ユニット外形図(壁掛形) | | | | | |
| 三菱電機株式会社 | | | 図番 | GA-MSZJXV3626SW | 副番 | | 記号 | |

## 室外ユニットの据付上最小のスペース

注1) 風通しが悪くショートサイクルがおきやすい場合は、
冷暖房能力及び消費電力が10%程度悪化する場合があります。
吹出ガイド(別売部品)を付けると、
冷暖房能力及び消費電力の改善が図れます。

注2) 壁に向けて吹き出すと壁が汚れる場合があります。

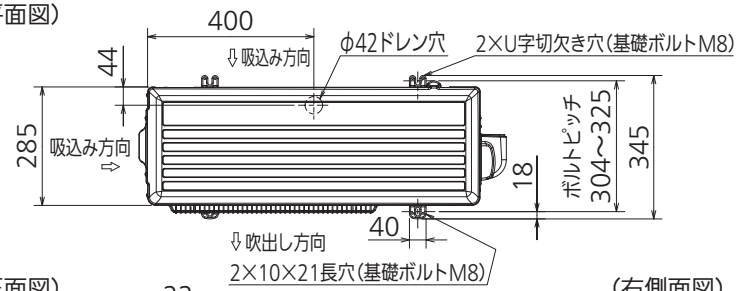
## 設置必要スペース



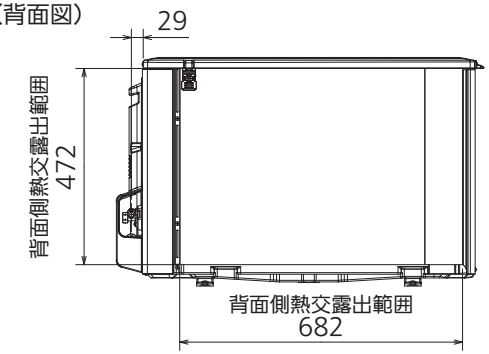

| 配管接続口 | 液　管 | フレア接続φ6.35(1/4") |
|---|---|---|
| | ガス管 | フレア接続φ9.52(3/8") |

注、内外接続配管サイズは仕様表を参照ください。


(平面図)



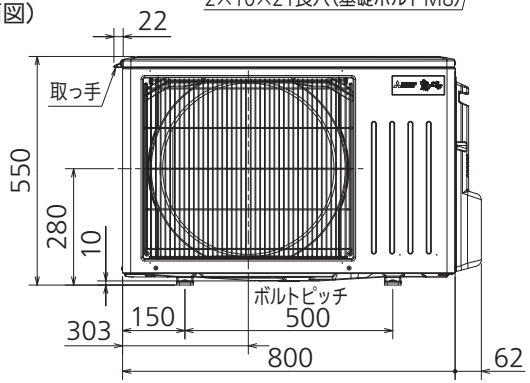

(背面図)



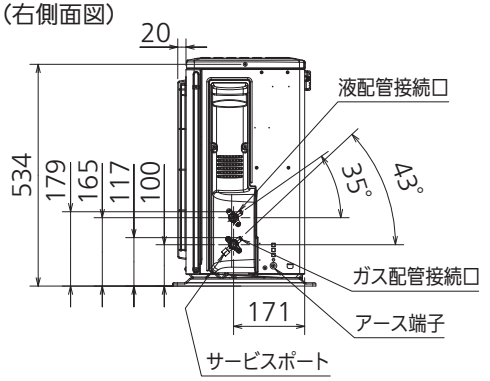

(左側面図)



(正面図)




(右側面図)




DK01J913

| 単 位 | スケール | 作 成 日 | 形 名 | MUZ-JXV3626S | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | NTS | 2025-12-10 | ルームエアコン室外ユニット外形図 | | | | | |
| 三菱電機株式会社 | | | 図 番 | GA-MUZJXV3626S | 副番 | | 記号 | |