


配管接続口	液管	フレア接続φ6.35(1/4")
	ガス管	フレア接続φ9.52(3/8")


注、内外接続配管サイズは仕様表を参照ください。

室外ユニットの周囲必要空間(基本)

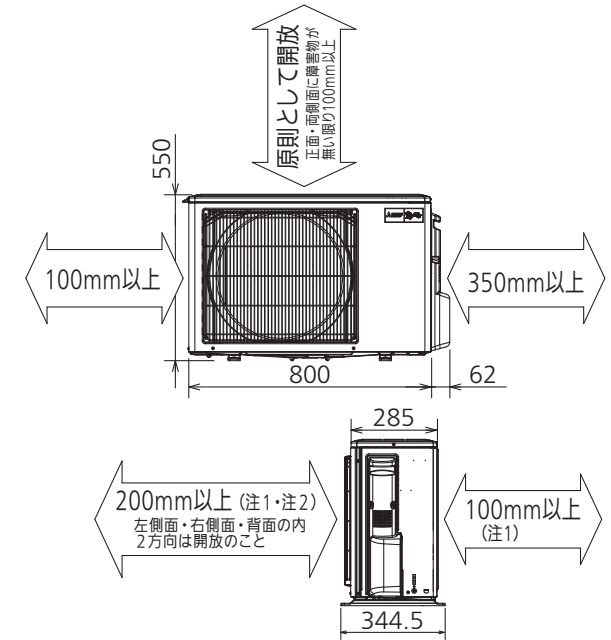

室外ユニットの据付上最小のスペース

注1) 風通しが悪くショートサイクルが起きやすい場合は、冷暖房能力及び消費電力が10%程度悪化する場合があります。吹出ガイド(別売部品)を付けると、冷暖房能力及び消費電力の改善が図れます。
注2) 壁に向けて吹き出すと壁が汚れる場合があります。

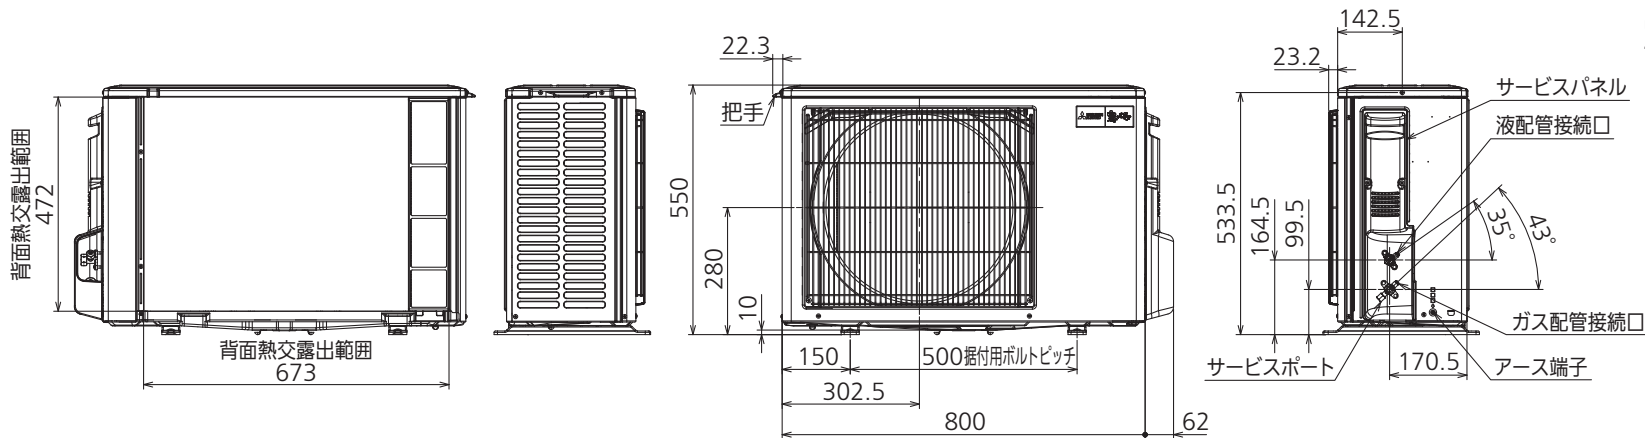

DK01B805

単位	スケール	作成日	形名	MULZ-GX365AS		
mm	NTS	2015-2-25	ハウジングエアコン室外ユニット外形図			
三菱電機株式会社			図番	GA-MULZGX365AS	副番	記号