## 室外ユニットの据付上最小のスペース

注1) 風通しが悪くショートサイクルがおきやすい場合は、
冷暖房能力及び消費電力が10%程度悪化する場合があります。
吹出ガイド(別売部品)を付けると、
冷暖房能力及び消費電力の改善が図れます。

注2) 壁に向けて吹き出すと壁が汚れる場合があります。

## 設置必要スペース

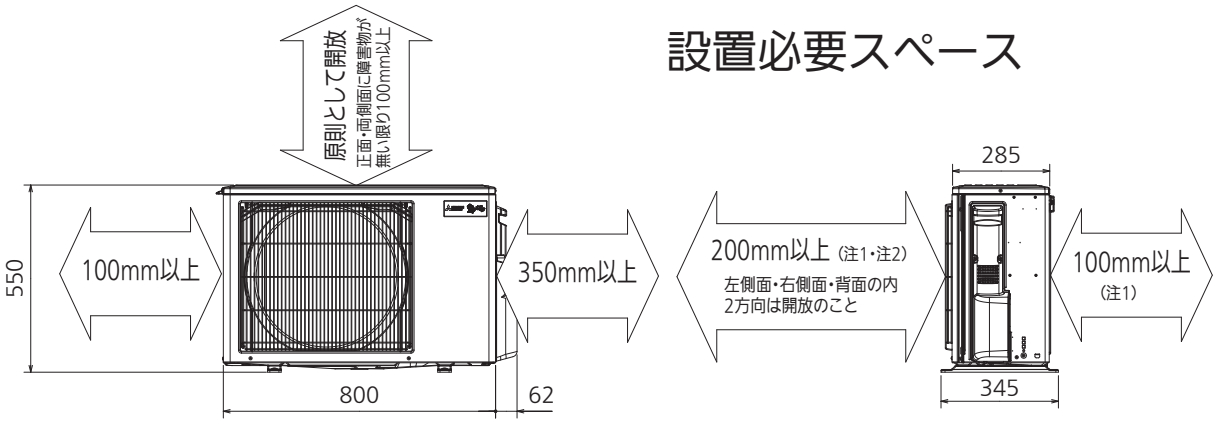


| 配管接続口 | 液　管 | フレア接続φ6.35(1/4") |
|---|---|---|
| | ガス管 | フレア接続φ9.52(3/8") |

注、内外接続配管サイズは仕様表を参照ください。

(平面図)

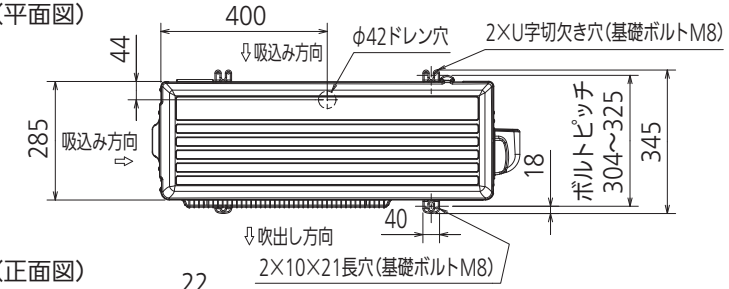


(背面図)

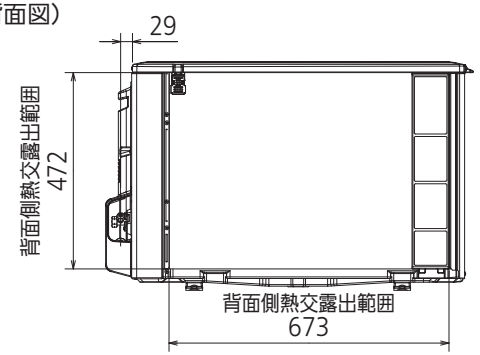


(左側面図)



(正面図)

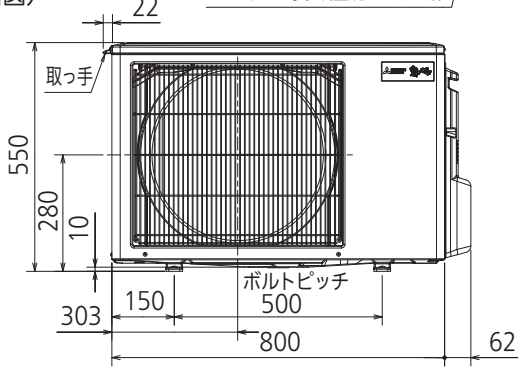


(右側面図)

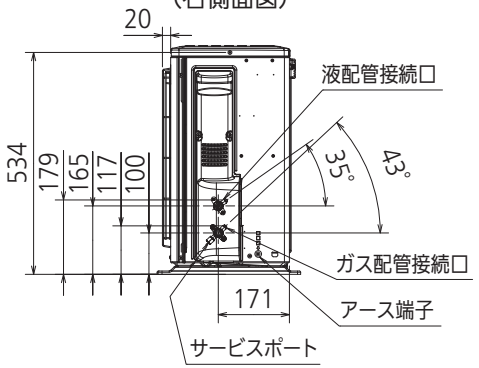


DK01J063

| 単 位 | スケール | 作 成 日 | 形 名 | MUZ-EM2819E7 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | NTS | 2018-12-20 | ルームエアコン室外ユニット外形図 | | | | | |
| 三菱電機株式会社 | | | 図 番 | GA-MUZEM2819E7 | 副番 | | 記号 | |