
室外ユニットの据付上最小のスペース

注1) 風通しが悪くショートサイクルがおきやすい場合は、
冷暖房能力及び消費電力が10%程度悪化する場合があります。
吹出ガイド(別売部品)を付けると、
冷暖房能力及び消費電力の改善が図れます。


注2) 壁に向けて吹き出すと壁が汚れる場合があります。


設置必要スペース

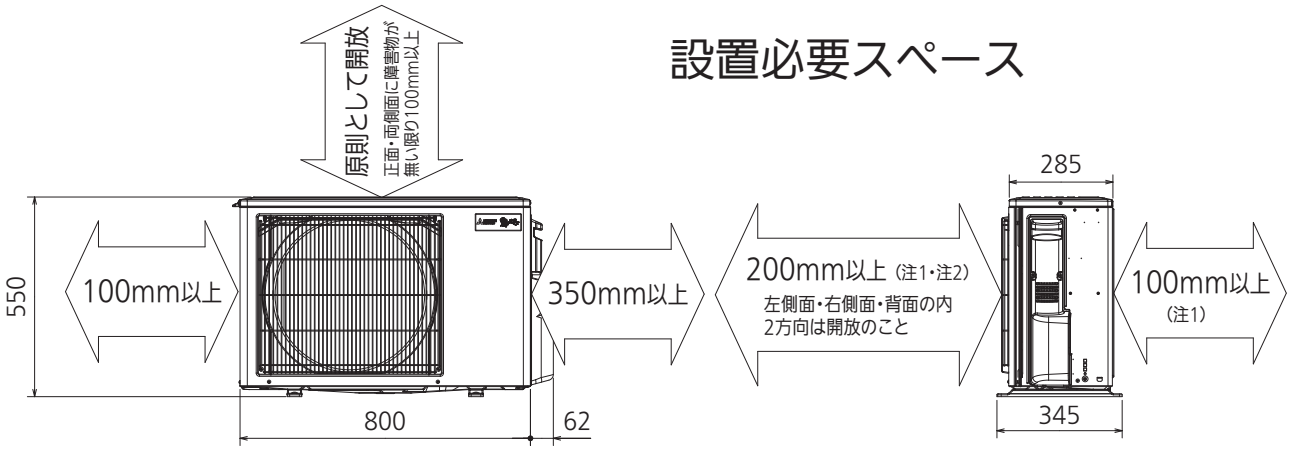



配管接続口		
	液　管	フレア接続φ6.35(1/4")
	ガス管	フレア接続φ9.52(3/8")

注、内外接続配管サイズは仕様表を参照ください。

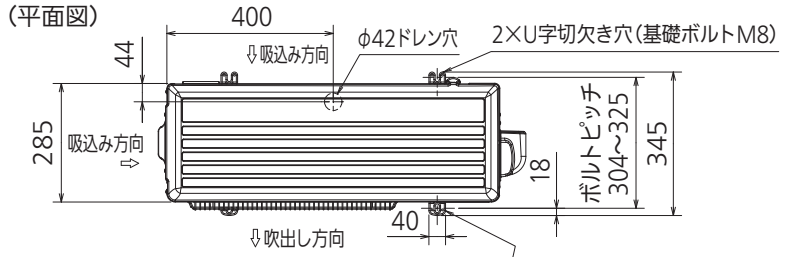

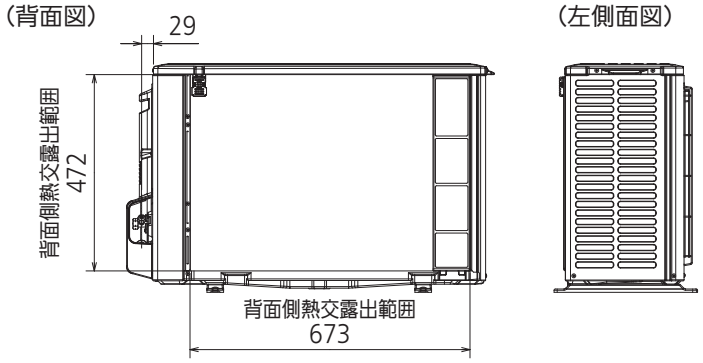

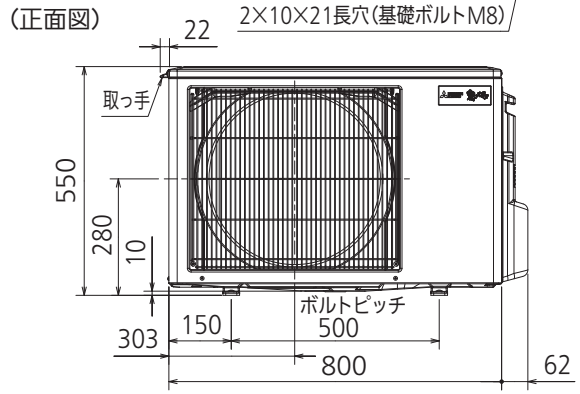

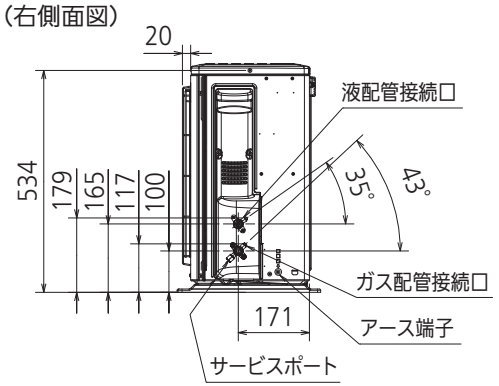

DK01J063

単位	スケール	作成日	形名	MUZ-JXV3622S				
mm	NTS	2022-2-10	ルームエアコン室外ユニット外形図					
三菱電機株式会社			図番	GA-MUZJXV3622S	副番		記号	