

三菱電機一体空冷式全密閉ロー列形コンデンスユニット[業務用]別売部品 ガード取付説明書

KG-P11A・・・対象機種:ERA-RP06, 08, 11B形

安全のために必ず守ること

- ・この「安全のために必ず守ること」をよくお読みのうえ、据付けてください。
- ・ここに記載した注意事項は、安全に関する重要な内容です。必ずお守りください。



注意

取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うことが想定されるか、または、物的損害の発生が想定される危害、損害の程度



けが注意

部品端面・ファンや熱交換器のフィン表面を素手で触れないこと。
けがのおそれあり。

1. 部品

本別売には、下記寸法のガード、ブッシュが入っていますので、ご確認ください。

形名	品名	ガード寸法(mm)	ブッシュ
KG-P11A		535×600	2個

2. 取付要領

ブッシュをB図のようにユニットのベース角穴（2カ所）に挿入し、
ガードをブッシュに差込み、A図のようにガード固定金具（2カ所）にて固定してください。


コンデンス
ユニット

ガード固定金具にて固定
してください（A図）

ガード


熱交換器

ガード固定金具取付図（A）



ガード固定金具を
ガードに巻きつけて
固定してください

ブッシュ取付図（B）

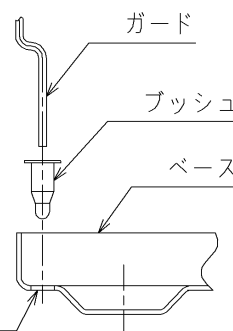

ベース角穴に
ブッシュを
挿入しガードを
差込んでください

ユニットのベース角穴に
ブッシュを挿入し、ガードを
差込んでください。（B図）

角穴